

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
 College van Burgemeester en Wethouders
 Gemeente Borsele

Postbus 1
 4450 AA HEINKENSZAND

DATUM 10 oktober 2016
 UW REFERENTIE 2015/0119/OG/01
 ONZE REFERENTIE
 BEHANDELD DOOR
 TELEFOON DIRECT
 E-MAIL
 AANTAL BIJLAGEN 7

BETREFT Wijziging aanvraag omgevingsvergunning Zuid-West 380kV

Geachte heer

Op 4 maart 2016 heeft u een ontwerpbesluit op onze aanvraag om omgevingsvergunning voor de realisatie van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV-West (ZW380) ter inzage gelegd. Tegen het inpassingsplan en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten voor deze hoogspanningsverbinding zijn meerdere zienswijzen ingediend.

Naar aanleiding van de zienswijzen en de overleggen die gedurende de procedure hebben plaatsgevonden met rechthebbenden, zijn wij voornemens een aantal wijzigingen door te voeren ten aanzien van de verbinding en de realisatie daarvan. Middels onderhavig schrijven leggen wij de voorgenomen wijzigingen aan u voor. Wij verzoeken om de gegevens mee te nemen uw vast te stellen besluit en daarmee de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen.

nr	Locatie	Wijziging	Aanleiding
1	Mast 1008	Mast 1008 wordt 6m verplaatst in westelijke richting naar de perceelrand en de sloot. Ook wordt de mast 5m verhoogd.	Verzoek van grondeigenaar
2	Mast 1009	Mast 1009 wordt 25m verplaatst in oostelijke richting naar het midden van het perceel.	Verzoek van grondeigenaar
3	Mast 1015	Het werkterrein is aangepast in verband met de aanwezige buisleiding	Verzoek TenneT
4	Mast 21A Mast 21B	De portalen 21A en 21B zijn vervallen vanwege de keuze voor ondergrondse kruising van de 150kV verbinding naar Terneuzen	Verzoek gemeente Borsele
5	Mast 22N	De nieuwe 150kV mast 22N is vervallen vanwege de keuze voor ondergrondse kruising van de 150kV verbinding naar Terneuzen	Verzoek gemeente Borsele
5	Mast 1017	Mast 1017 is 20m verschoven in westelijke richting vanwege de keuze voor de ondergrondse kruising van de 150kV verbinding naar Terneuzen. De mast is met 10 meter verlaagd en het masttype is aangepast.	Verzoek gemeente Borsele

6	Mast 1018	Mast 1018 (hoekmast) wordt 18m verplaatst in westelijke richting tbv de bewerkbaarheid van het perceel. De mast is met 5 meter verlaagd en het masttype is aangepast.	Zienswijze 123
7	Mast 1024	De tijdelijke werkweg en de uitrit worden aangepast om de belemmering op de gronden te beperken	Zienswijze 4
8	Mast 1025	Mast 1025 wordt 12m verplaatst in noordoostelijke richting naar de perceelrand. De mast wordt ook 5m verhoogd en het masttype is aangepast.	Zienswijze 97
9	Mast 1029	Mast 1029 wordt 10m verplaatst in oostelijke richting, om de mast op het perceel in lijn te plaatsen met de bestaande mast	Zienswijze 130
10	Mast 1031	Bij de mast is een werkterrein voor het trekken van de geleiders toegevoegd.	Verzoek TenneT
11	Mast 1041	De tijdelijke werkweg naar mast 1041 is verplaatst van de westzijde naar de oostzijde van het perceel. De ontsluiting vindt plaats via de Pietersweg ipv via de Goesestraat	Zienswijzen 31 en 32

Wij verzoeken u om een aantal gegevens in de huidige aanvraag te vervangen door onderhavige gegevens. In de bijgevoegde aangepaste bijlagenlijst is gearceerd weergegeven welke bijlagen aangepast zijn.

- bijlage 1a- overzichtskaart tracé gemeente Borsele (*vervangen*)
- bijlage 1b- mastenlijst gemeente Borsele (*vervangen*)
- bijlage 1c – mastenboek gemeente Borsele (*toevoegen*)
- bijlage 2 – vergunningskaarten werkwegen en werkterreinen
vervallen bladen mast 21A, 21
vervangen bladen mast 1008, 1009, 1015, 1017 (inclusief 22N), 1018, 1024, 1025, 1029, 1031 en 1041
- bijlage 3 – lijst kadastrale gegevens en mastgegevens
- bijlage 4 - lengteprofielen deelgebied 1 (*vervangen*)
- bijlage 13 - situatietekeningen (*vervangen*)

Wij menen dat de voorgestelde wijzigingen ondergeschikte wijzigingen betreffen die geen belangen van derden schaden. Wij verzoeken u om onderhavige gegevens mee te nemen in uw besluit en daarmee de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ingeval van vragen of onduidelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Bijlagelijst Zuid-West 380kV Gemeente Borsele, d.d. 10 oktober 2016

Map	Titel	Datum	Versie	Tekening/documentnummer	Vergunning	Opmerkingen
1	Overzichtskaart en mastenlijst					
	Overzicht Zuid-West 380 kV Borssele-Rilland	feb-15		150227p_zw380_ZW-W_zeeland_A2	Wabo bouwen, in- en uitrit, werk of werkzaamheden uitvoeren en strijdigheid RO	
	Tracé ZW380kV Gemeente Borsele	5-10-2016		161005p_zw-w380_Borssele_A0	Wabo bouwen, in- en uitrit, werk of werkzaamheden uitvoeren en strijdigheid RO	
	Mastenboek3.0 Zuid-West 380kV West - gemeente Borssele	1-9-2016				
					Wabo bouwen	
	Mastenlijst ZW380 Borsele	6-7-2016			Wabo bouwen	
2	Vergunningenkaarten					
	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20	28-4-2015	6	315112-T001-C-verg	Wabo bouwen, in- en uitrit	
	Vergunningenkaarten - Overzicht werkwegen en werkterreinen	21-10-2016		315112 blad 9, 12, 18, 19, 21, 26, 32, 33, 38, 40, 53		
3	Kadastrale Gegevens					
	Lijst met kadastrale gegevens	10-10-2016	2.0	-	Wabo bouwen, in- en uitrit, werk of werkzaamheden uitvoeren en strijdigheid RO	
4	Lengteprofielen					
	Preliminary Line Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050)	6-7-2016	P11	ZW380_DT1-P11 blad 1 t/m 10	Wabo bouwen	
					Wabo bouwen	
5	Vergunningendocumenten					
	Engineering Verbinding ZW380 Deelgebied Borssele - WAP Vergunningendocumentatie	16-12-2014	9	74102194-ETD/POL 13-0155	Wabo bouwen	
6	Ontwerpgegevens Wintrackmasten					
A	<u>Ontwerpdossier Mastenfamilie</u>	17-3-2015	12.0	13-3149	Wabo bouwen	
B	Beton Hybride					
	Constructieberekening hybride masten	6-3-2014	4	74102194-ETD/POL 13-2623	Wabo bouwen	
	Constructieberekening betonnen masten	6-3-2014	4	74102194-ETD/POL 13-2622	Wabo bouwen	
	Constructieberekening funderingen voor betonnen en hybride masten	22-4-2015	6	74102194-ETD/POL 13-3180	Wabo bouwen	
C	Sondeergegevens					
7	vervallen					
					Wabo bouwen	
8	Constructieve veiligheid					
	Basisnota constructieve veiligheid	2-12-2014	2.0	14-3185	Wabo bouwen	
9	Rapport Archeologie					
	ZuidWest 380kV Hoogspanningsverbinding; Deelrapportage Zeeland, inventariserend veldonderzoek	10-6-2014	revisie 1	GM-0135317	Wabo bouwen, in- en uitrit, werk of werkzaamheden uitvoeren en strijdigheid RO	
10	Bodemrapporten					
	Grondonderzoeken ZW380kV Deeltracé 1	28-4-2015	D1	GM-0159550	Wabo bouwen, in- en uitrit, werk of werkzaamheden uitvoeren en strijdigheid RO	

Bijlagelijst Zuid-West 380kV Gemeente Borsele, d.d. 10 oktober 2016

Map	Titel	Datum	Versie	Tekening/documentnummer	Vergunning	Opmerkingen
11	<i>Beeldkwaliteitsplan</i>					
	Beelkwaliteitsplan Wintrack II	dec-14			Wabo bouwen, in- en uitrit, werk of werkzaamheden uitvoeren en	
12	<i>Cra Advies Wintrackmasten</i>					
	Advies Esthetisch Concept Wintrackmasten	2-10-2015		RBM-20140102	Wabo Bouwen	
	Reactie TenneT TSO op Advies Cra	08-01-2015		LP-2015-001	Wabo Bouwen	
13	<i>Situatietekeningen</i>					
	VKA 3.0 Gemeente Borssele	5-10-2016	VKA 3.0	161005p_zw_Borsele	Wabo Bouwen, in- en uitrit, werk of werkzaamheden uitvoeren en strijdigheid RO	
14	<i>Gegevens mbt kruising monumentale spoorbaan Goes- Borssele</i>					
	Brief inzake mastlocatie 1039a	31-8-2015			wabo momumenten	
	Notitie Spoorbaan Goes-Borssele en ZW380-west incl dwarsprofiel	3-7-2015				


Bijlage 1


Overzichtskaart

Overzicht mastenboek


Mastenlijst



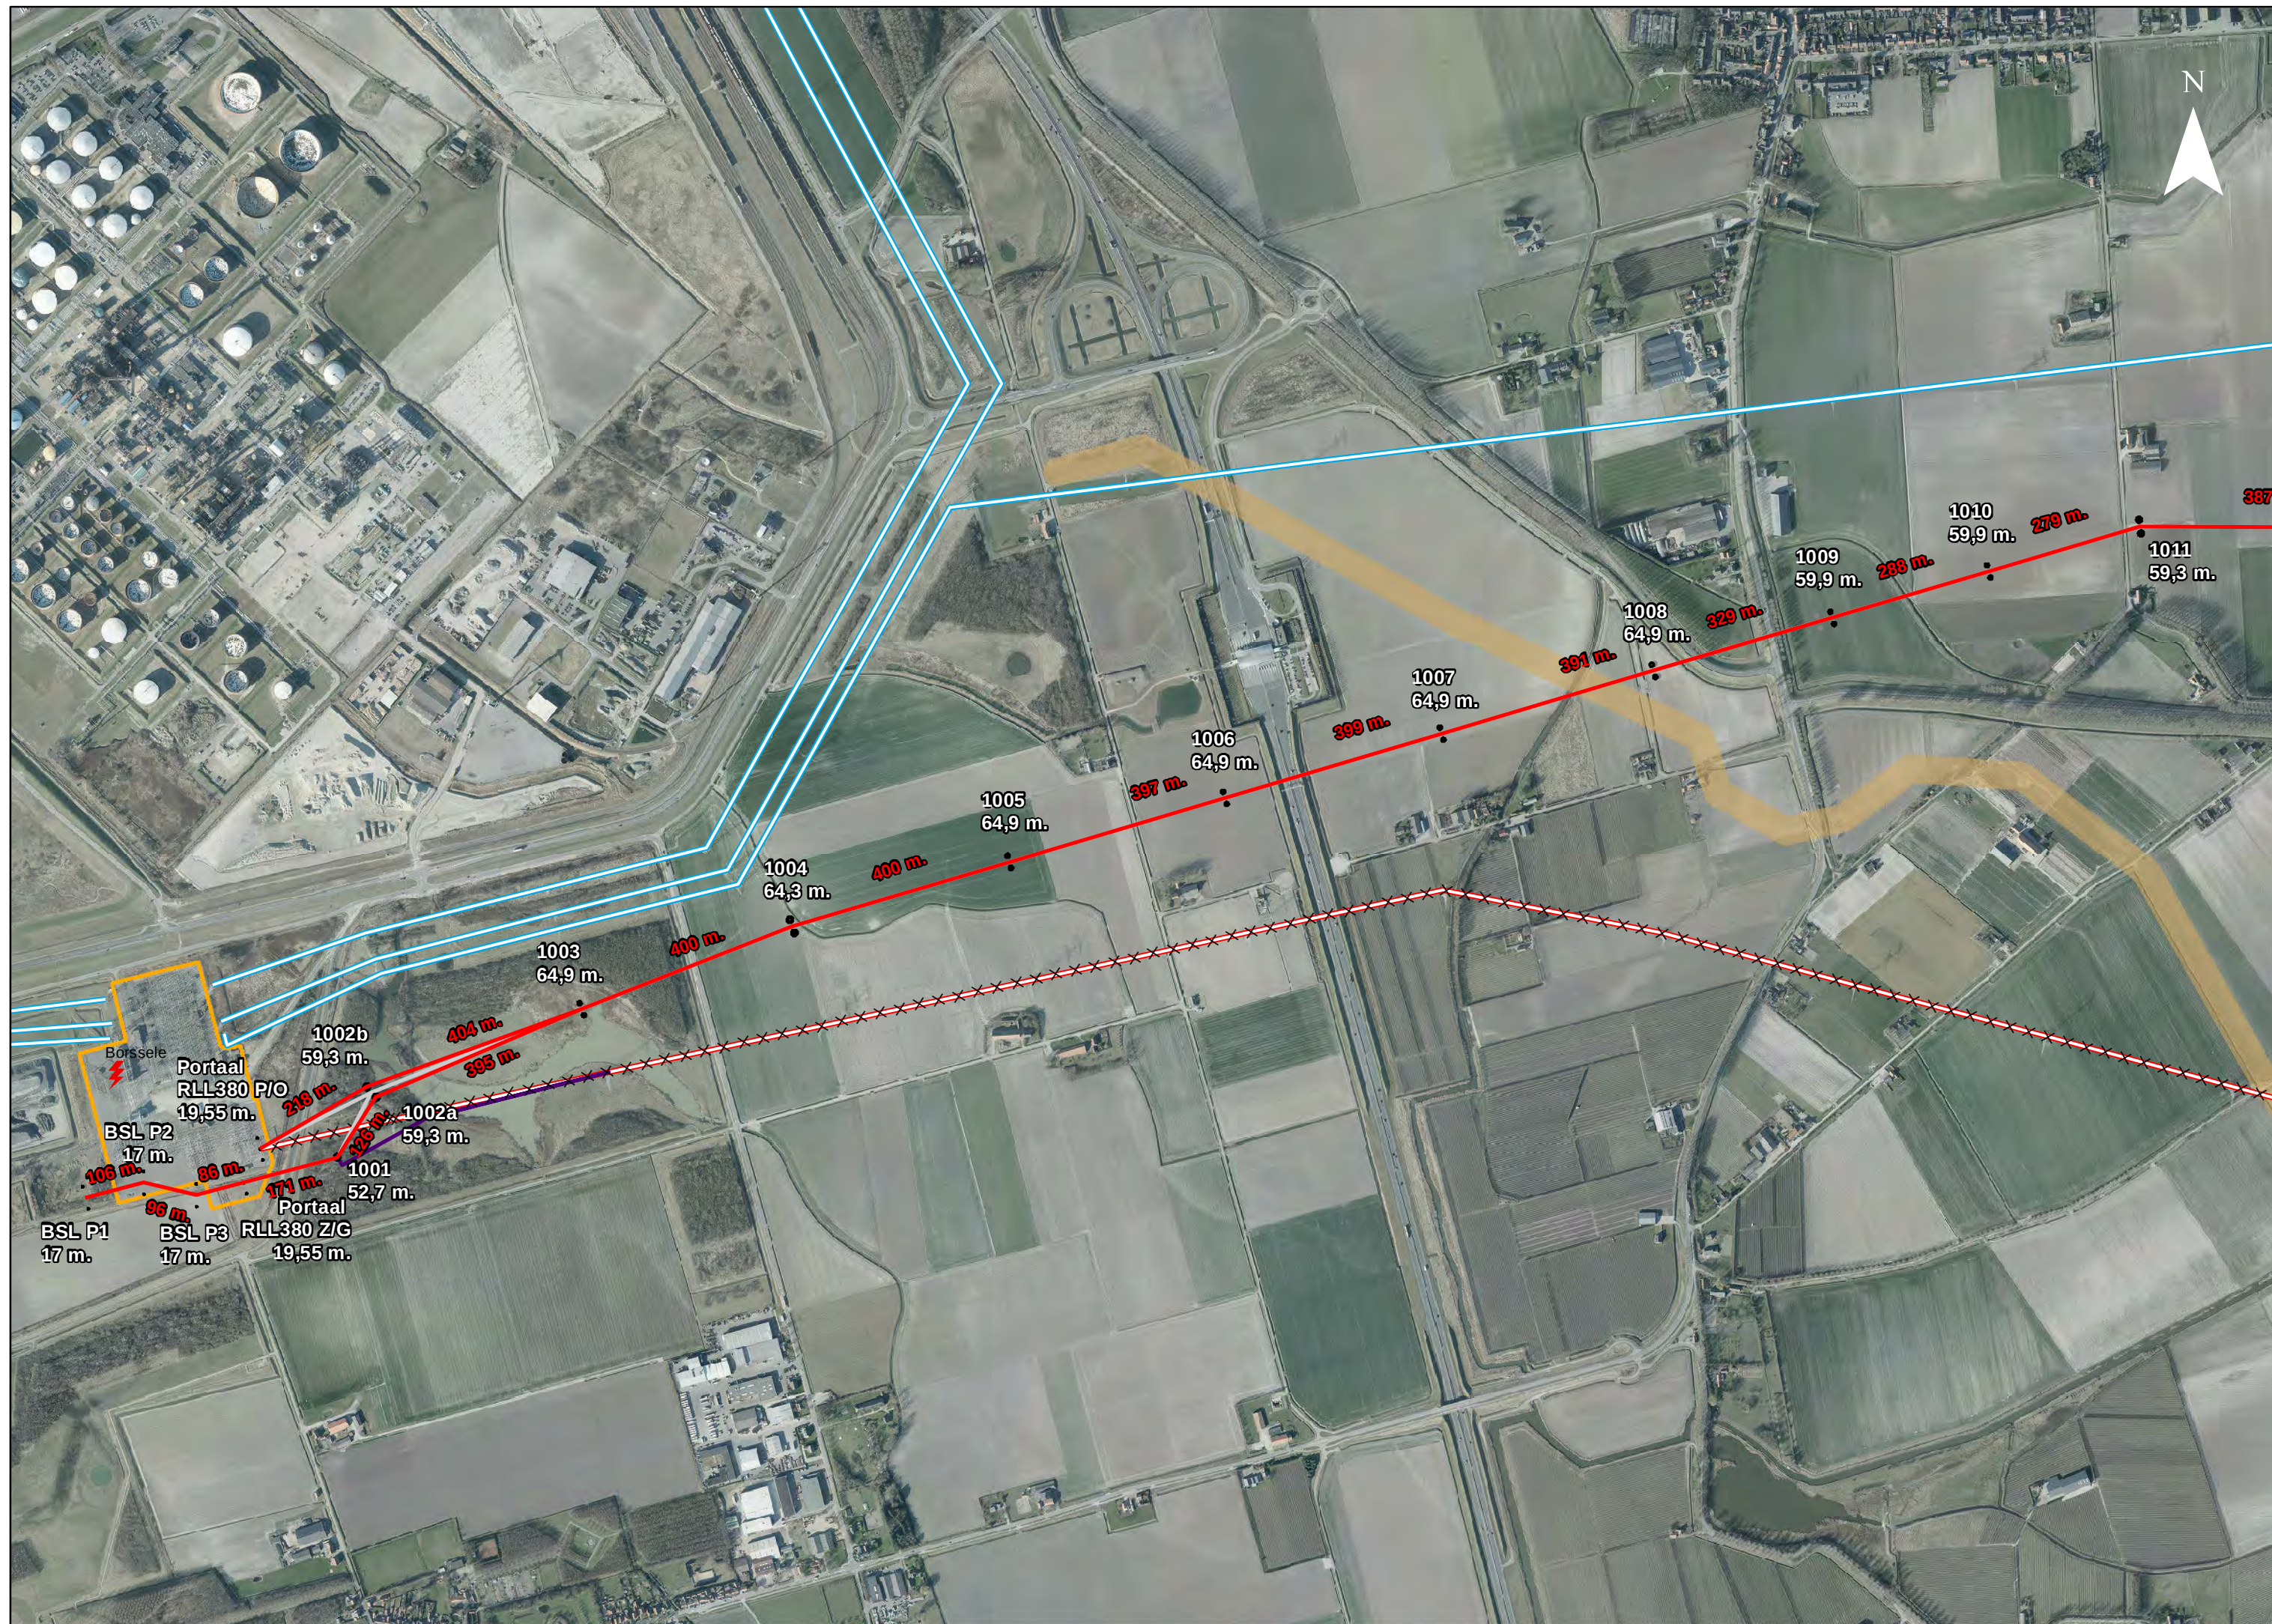

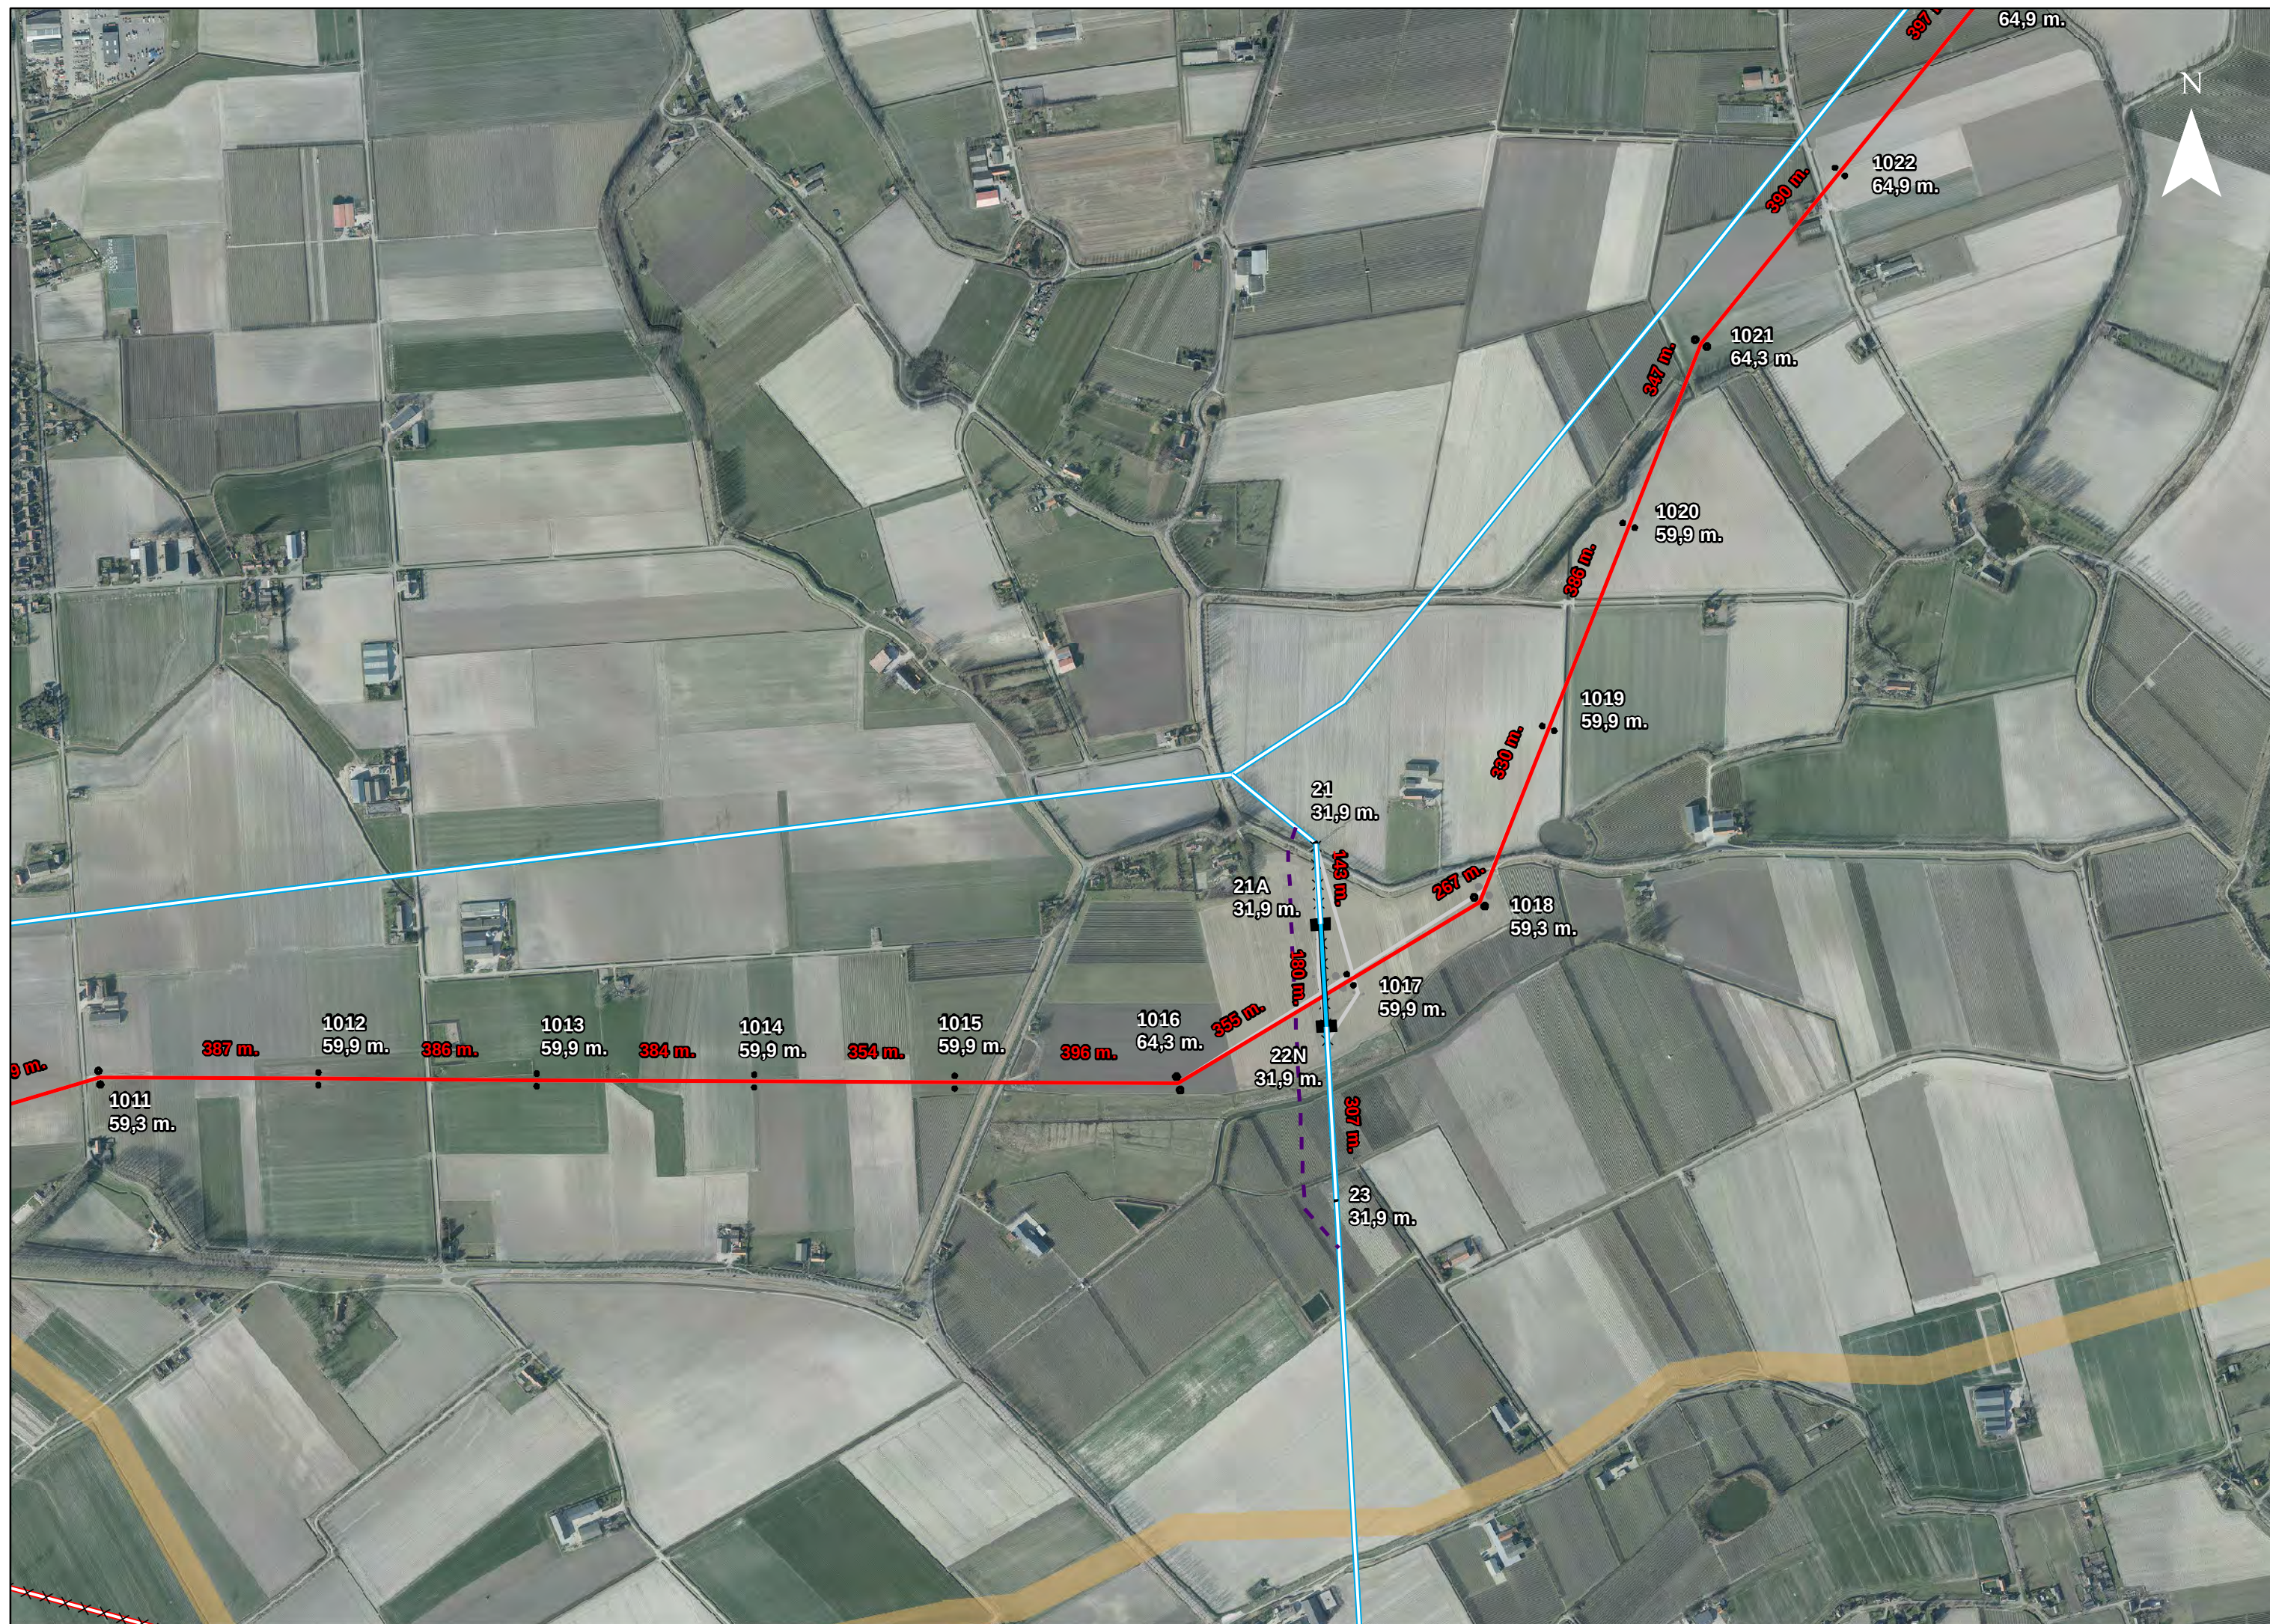



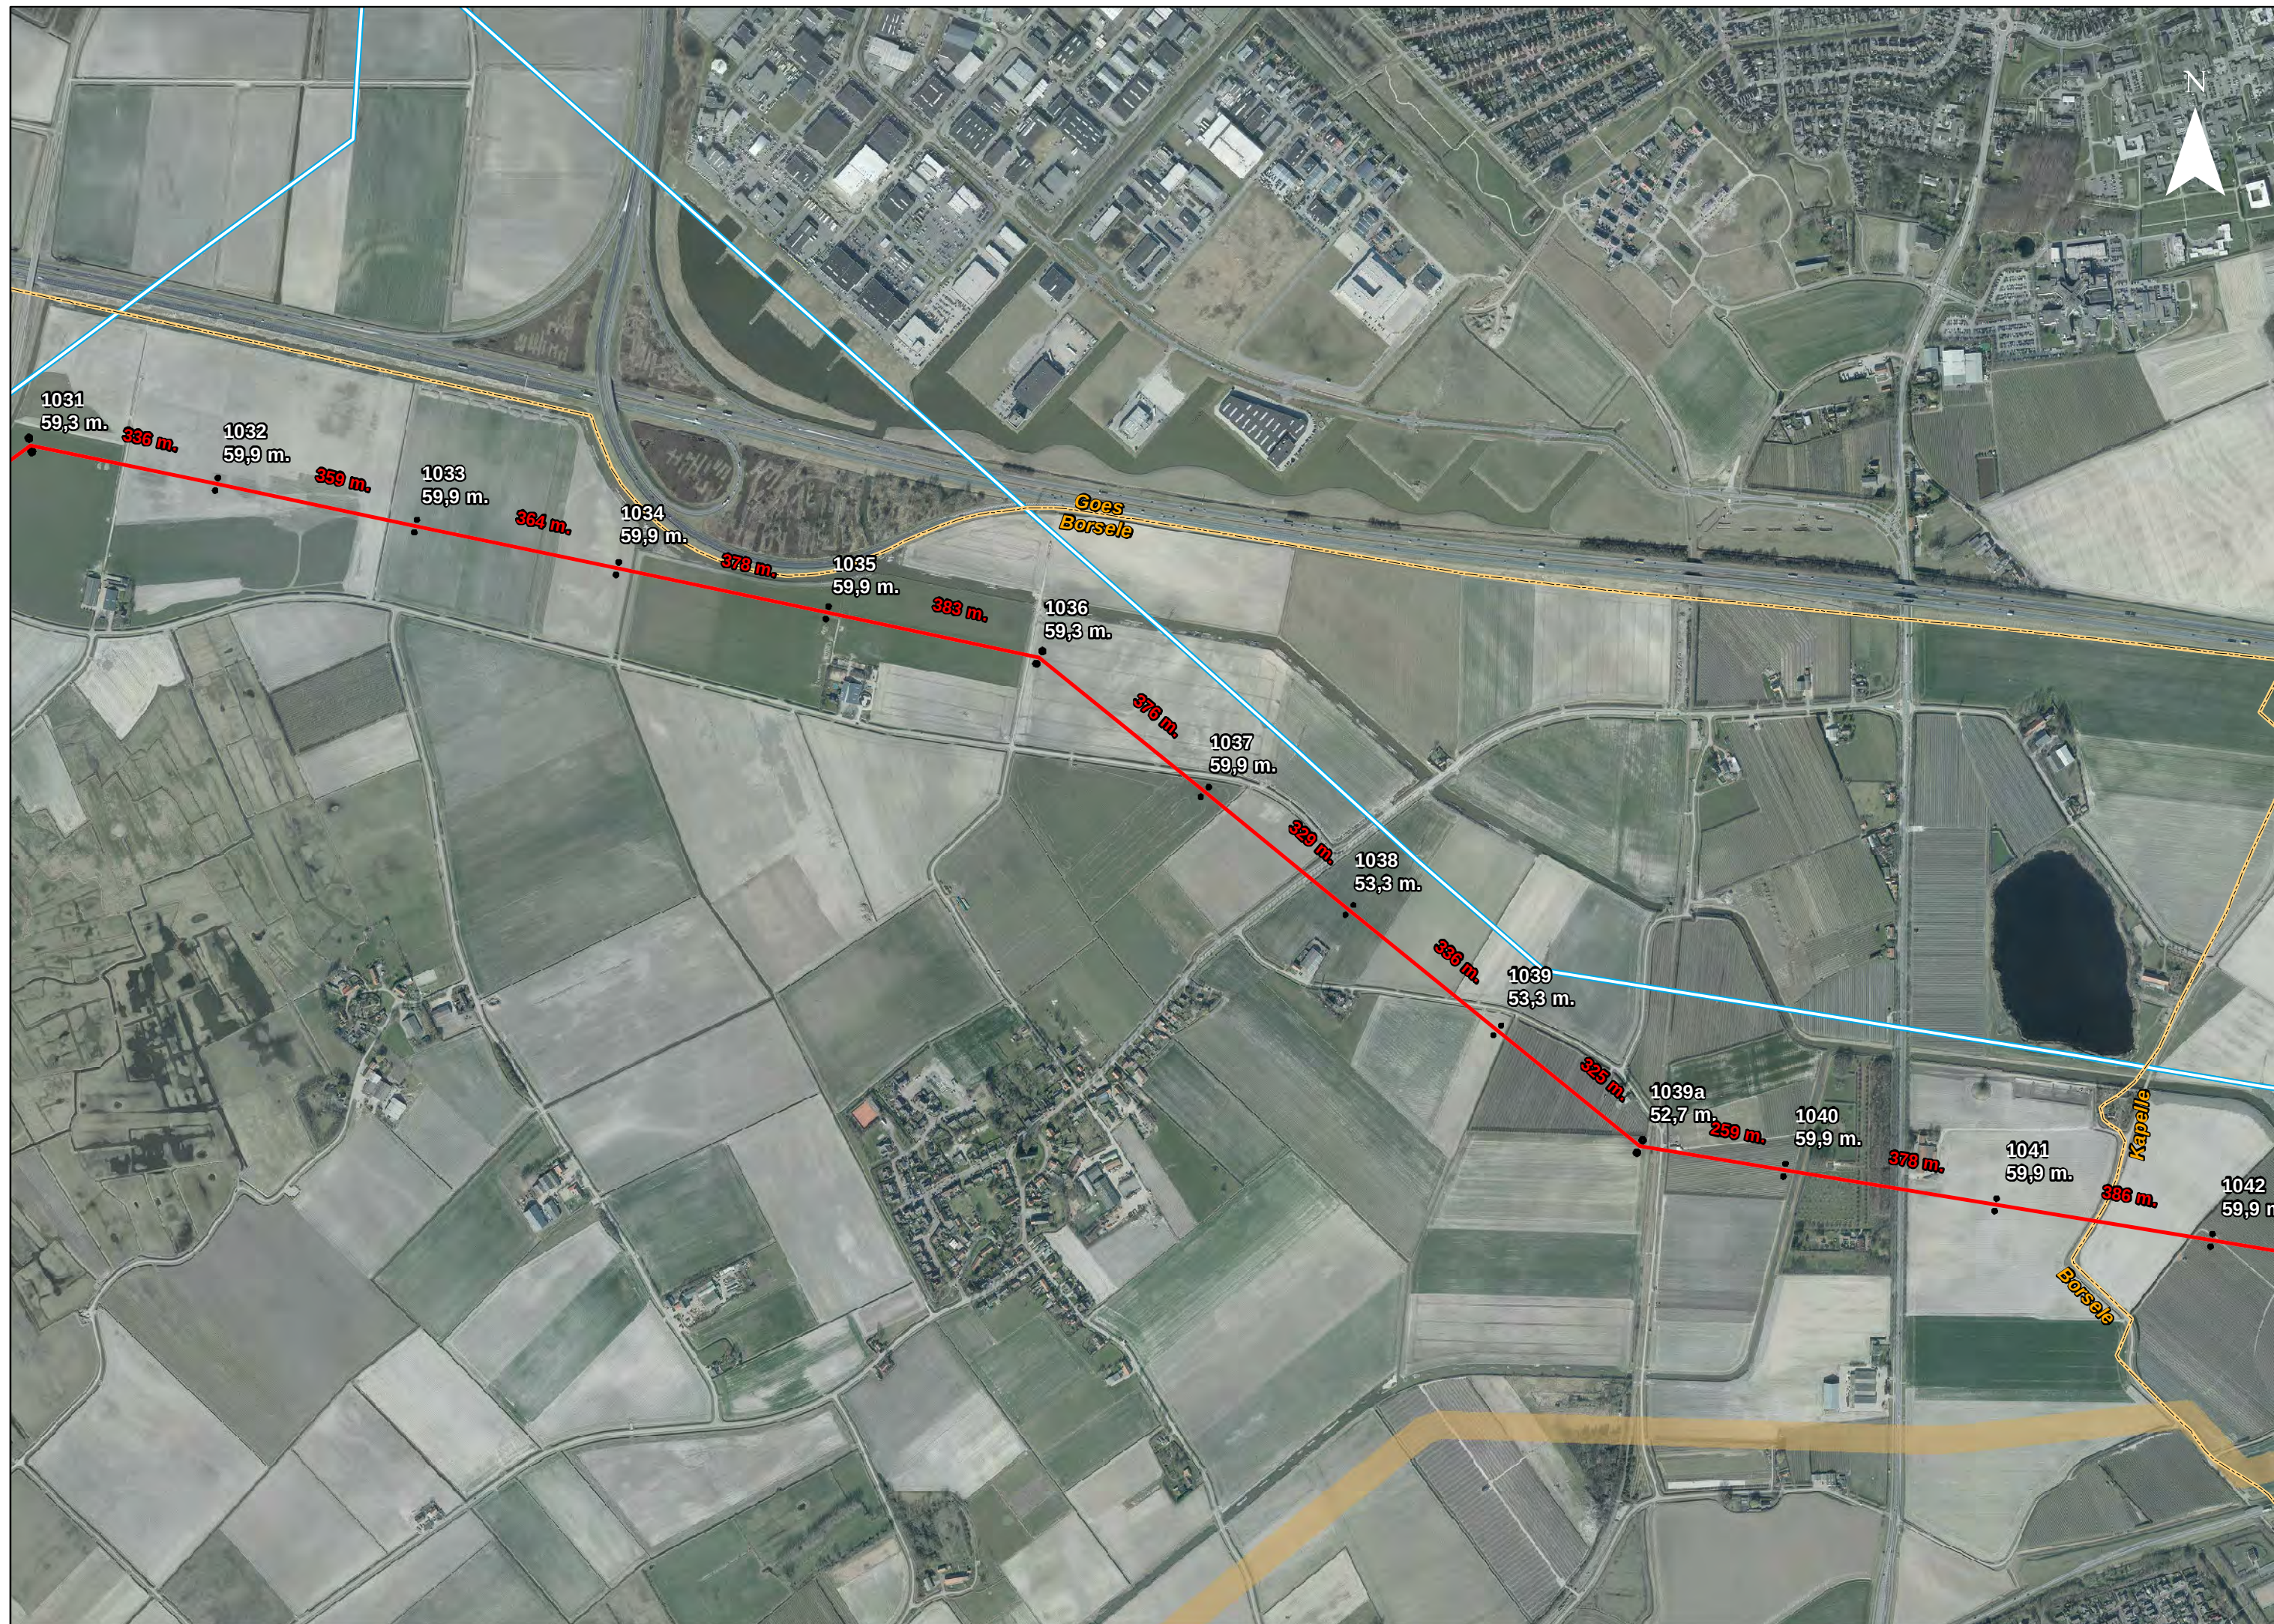


ZW380 mastenlijst Borsele

6-7-2016

Structure Number	Structure Description	X Easting (m)	Y Northing (m)	Struct. Height (m)	Centerline Z Elevation (m)	Height adjustment (m)	Line Angle (deg)	Orientation Angle (deg)	Transverse Axis Azimuth (deg)	Ahead span (m)
Portaal RLL380 P/O	PORTAAL 380KV	39821,210	384000,760	19,55	4,000	0,00	0,00	16,00	165,79	218,33
1002a	ZWM6E400	40009,891	384110,616	59,30	0,700	0,00	10,34	0,00	154,96	403,64
1003	ZWW6S400+5	40389,486	384247,836	64,90	0,250	0,00	-1,63	0,00	159,31	399,57
1004	ZWW6HK400+5	40761,234	384394,327	64,30	0,600	0,00	4,99	0,00	160,99	399,99
1005	ZWW6S400+5	41144,722	384508,022	64,90	0,871	0,00	0,00	0,00	163,49	397,39
1006	ZWW6S400+5	41525,717	384620,978	64,90	0,900	0,00	0,00	0,00	163,49	399,08
1007	ZWW6S400+5	41908,339	384734,417	64,90	1,170	0,00	0,00	0,00	163,49	390,64
1008	ZWW6S400+5	42282,866	384845,455	64,90	1,217	0,00	0,00	0,00	163,49	329,25
1009	ZWW6S400	42598,532	384939,043	59,90	1,254	0,00	0,00	0,00	163,49	288,21
1010	ZWW6S400	42874,858	385020,967	59,90	1,436	0,00	0,00	0,00	163,49	278,76
1011	ZWW6HK400	43142,119	385100,204	59,30	1,240	0,00	16,82	0,00	171,90	387,34
1012	ZWW6S400	43529,448	385098,132	59,90	1,070	0,00	0,00	0,00	180,31	386,07
1013	ZWW6S400	43915,514	385096,067	59,90	1,226	0,00	0,00	0,00	180,31	384,45
1014	ZWW6S400	44299,954	385094,011	59,90	1,351	0,00	0,00	0,00	180,31	354,43
1015	ZWW6S400	44654,376	385092,116	59,90	0,883	0,00	0,00	0,00	180,31	395,63
1016	ZWW6HL400+5	45050,000	385090,000	64,30	0,650	0,00	-31,39	0,00	164,61	354,60
1017	ZWW6S400	45353,652	385273,136	59,90	0,700	0,00	0,00	0,00	148,92	267,06
1018	ZWW6HL400	45582,406	385410,946	59,30	0,950	0,00	-37,29	0,00	130,27	329,69
1019	ZWW6S400	45703,962	385717,404	59,90	1,198	0,00	0,00	0,00	111,63	386,13
1020	ZWW6S400	45846,289	386076,341	59,90	0,397	0,00	0,00	0,00	111,63	346,58
1021	ZWW6HK400+5	45974,040	386398,520	64,30	0,130	0,00	17,40	0,00	120,33	389,87
1022	ZWW6S400+5	46219,529	386701,389	64,90	0,996	0,00	0,00	0,00	129,03	397,07
1023	ZWW6S400+5	46469,556	387009,856	64,90	0,653	0,00	0,00	0,00	129,03	399,31
1024	ZWW6S400+5	46720,991	387320,060	64,90	0,805	0,00	0,00	0,00	129,03	399,08
1025	ZWW6S400+5	46972,285	387630,089	64,90	-0,328	0,00	0,00	0,00	129,03	385,41
1026	ZWW6S400	47214,968	387929,496	59,90	1,000	0,00	0,00	0,00	129,03	380,89
1027	ZWW6S400	47454,809	388225,396	59,90	-1,110	0,00	0,00	0,00	129,03	395,04
1028	ZWW6HK400	47703,557	388532,285	59,30	-0,540	0,00	14,56	0,00	136,30	355,06
1029	ZWW6S400	47989,275	388743,076	59,90	-0,572	0,00	0,00	0,00	143,58	391,04
1030	ZWW6S400	48303,945	388975,228	59,90	-0,730	0,00	0,00	0,00	143,58	379,45
1031	ZWW6HL400	48609,287	389200,497	59,30	-1,090	0,00	48,30	0,00	167,73	335,59
1032	ZWW6S400	48937,684	389131,392	59,90	-1,113	0,00	0,00	0,00	191,88	358,97
1033	ZWW6S400	49288,961	389057,472	59,90	-0,953	0,00	0,00	0,00	191,88	364,14
1034	ZWW6S400	49645,300	388982,487	59,90	-1,408	0,00	0,00	0,00	191,88	378,36
1035	ZWW6S400	50015,553	388904,573	59,90	-1,290	0,00	0,00	0,00	191,88	382,67
1036	ZWW6HK400	50390,018	388825,774	59,30	-1,560	0,00	27,27	0,00	205,52	376,33
1037	ZWW6S400	50681,842	388588,157	59,90	-1,033	0,00	0,00	0,00	219,15	329,38
1038	ZWW6S350	50937,258	388380,186	53,30	-0,955	0,00	0,00	0,00	219,15	336,23
1039	ZWW6S350	51197,987	388167,889	53,30	-0,581	0,00	0,00	0,00	219,15	324,67
1039a	ZWW6HK350	51449,751	387962,891	52,70	-0,100	0,00	-29,83	0,00	204,24	258,56
1040	ZWW6S400	51704,898	387921,014	59,90	-0,345	0,00	0,00	0,00	189,32	377,78
1041	ZWW6S400	52077,690	387859,829	59,90	0,902	0,00	0,00	0,00	189,32	386,13
1002b	ZWM6E400	40026,167	384092,304	59,30	0,800	0,00	-33,71	0,00	319,97	126,14
1001	ZWM6E350	39957,248	383986,651	52,70	2,300	0,00	41,60	0,00	323,92	170,99
BSL P3	PORTAAL 380KV BSL	39708,817	383919,385	17,00	4,000	0,00	28,18	0,00	359,20	95,66
BSL P2	PORTAAL 380KV BSL	39615,716	383941,374	17,00	4,000	0,00	-27,73	0,00	359,42	106,11
BSL P1	PORTAAL 380KV BSL	39512,956	383914,906	17,00	4,000	0,00	0,00	0,00	345,56	0,00

Bijlage 2

Overzichtskaarten werkwegen en werkterreinen

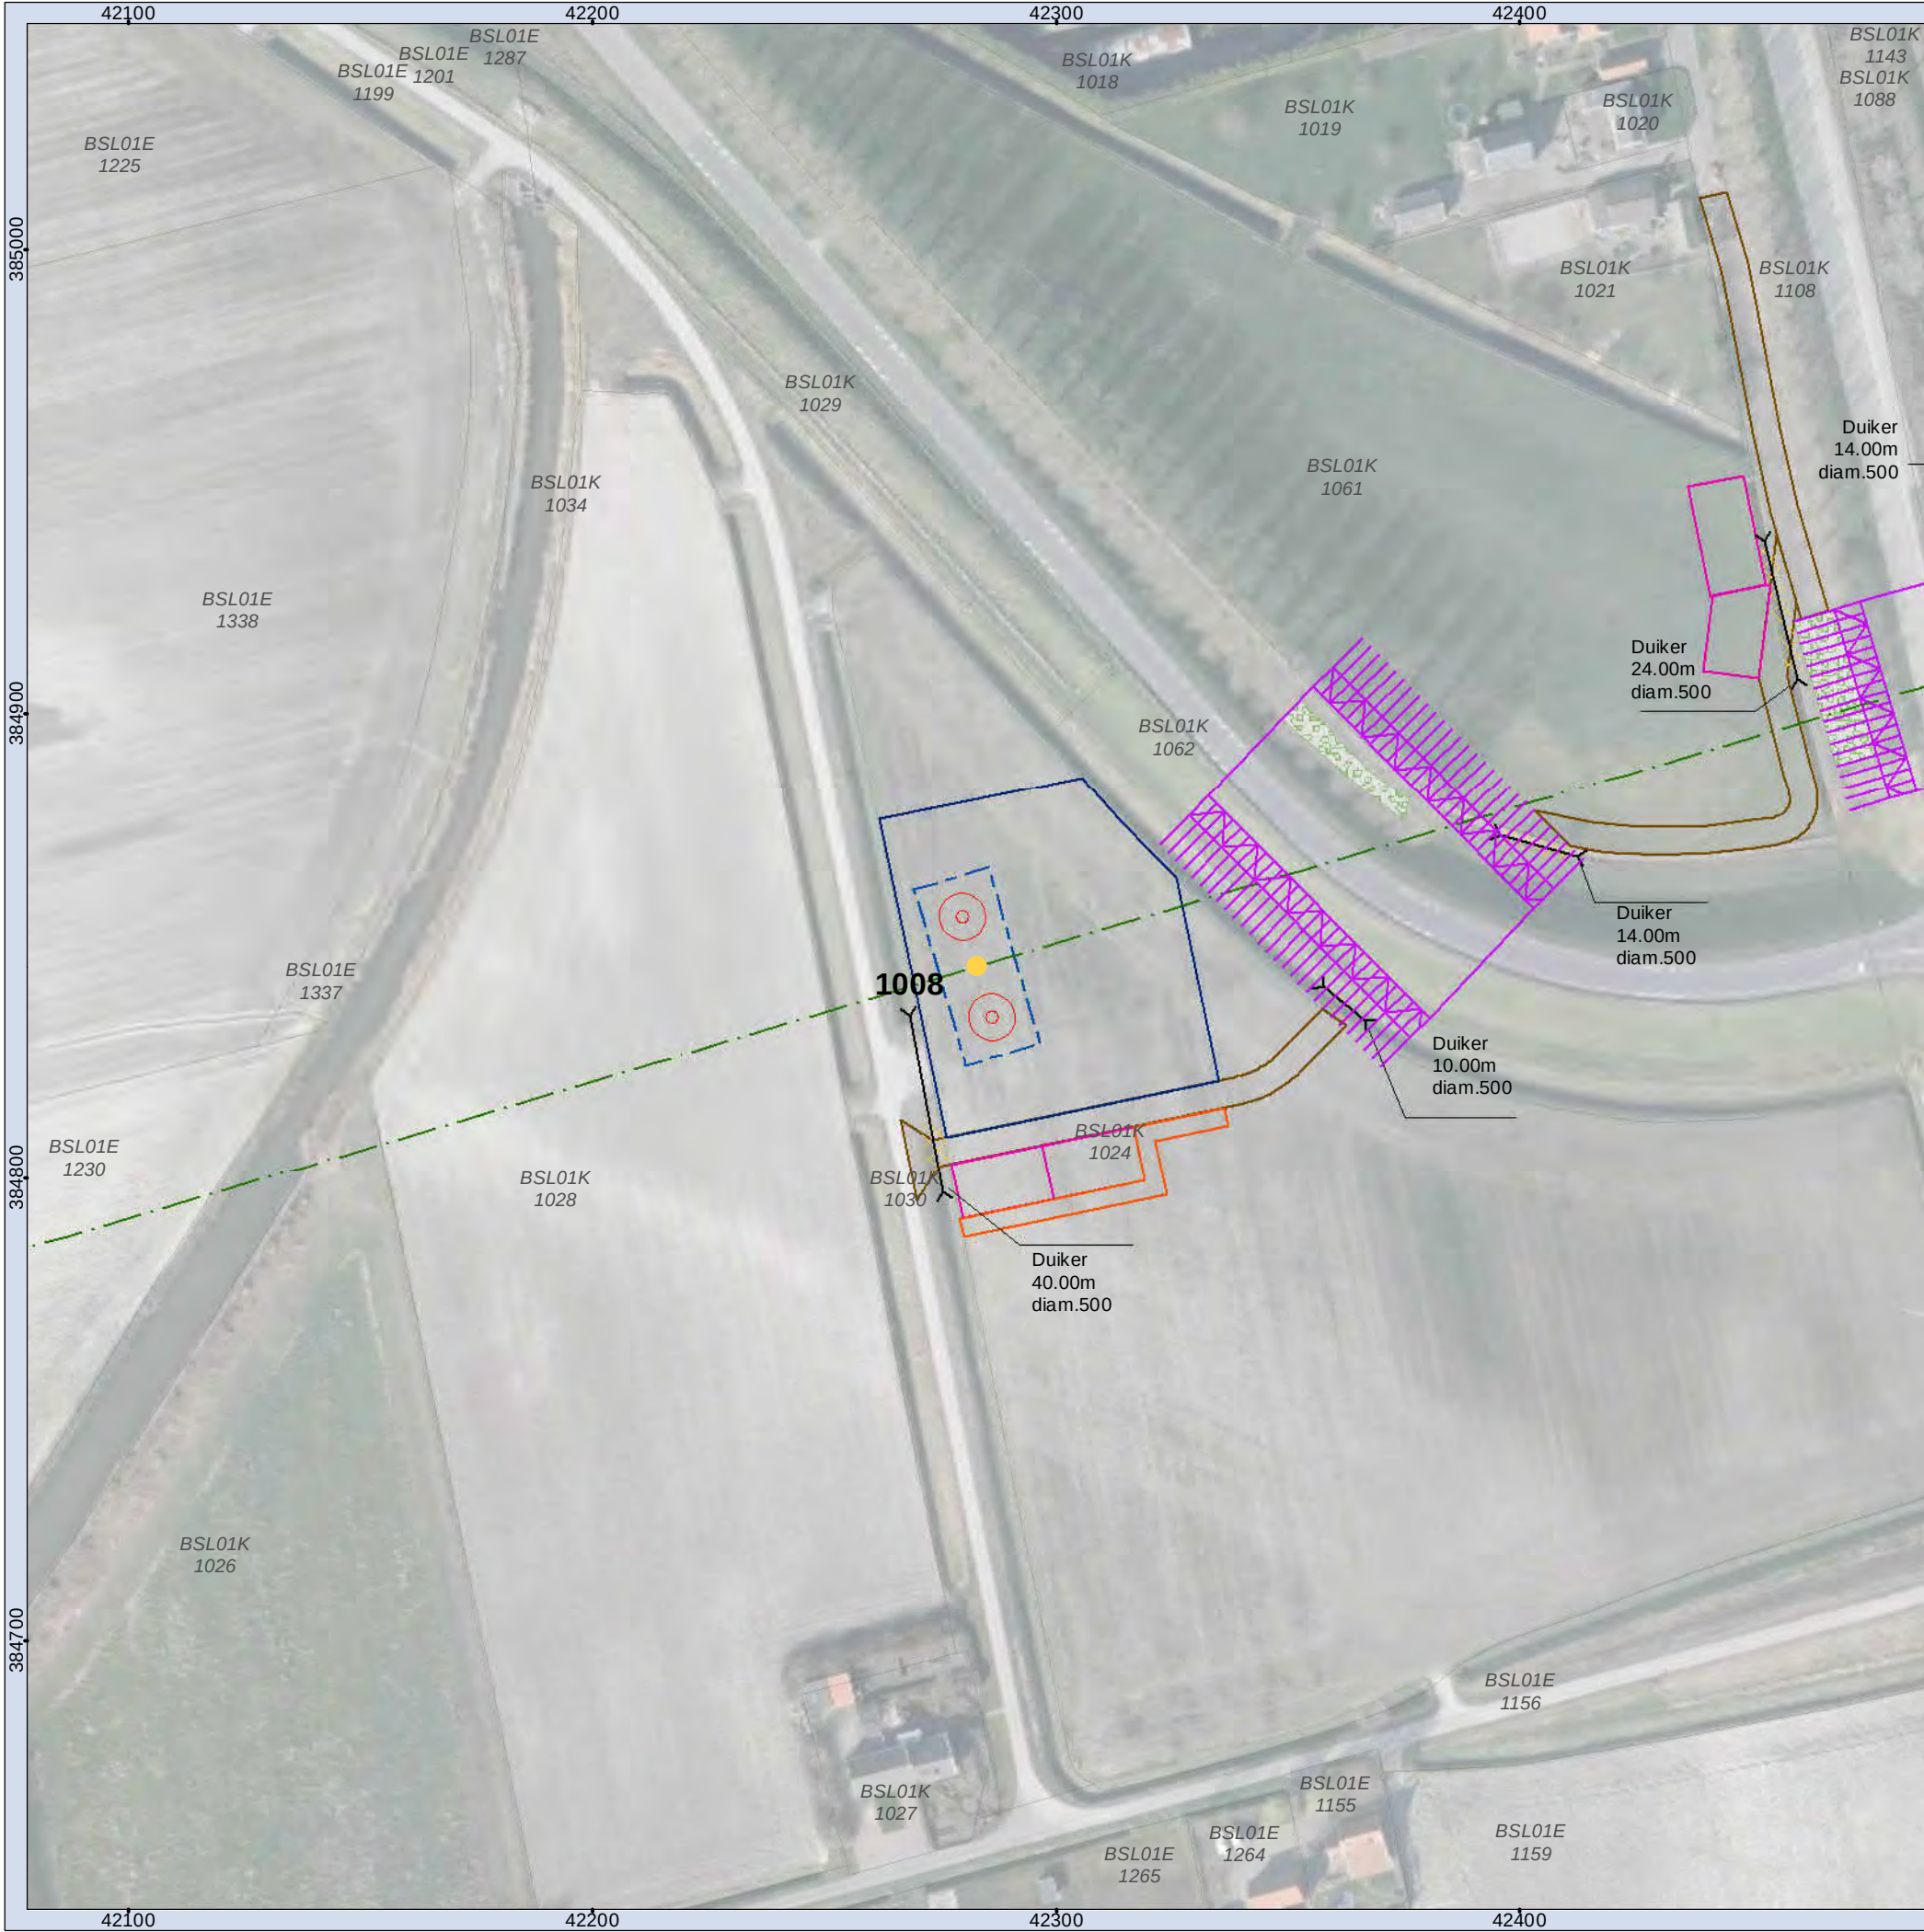

Legenda


- | | |
|-------------------------------------|---|
| ● Mast | Grondopslag teelaarde |
| □ Jukken / kruisingen | Lierterrein |
| --- Tracé | Opslagterrein |
| □ Masten | Passeerplaats |
| ● Tijdelijke masten | Tijdelijke dempen watergang/waterpartij |
| — Tijdelijke verbinding | Permanente watergang |
| □ Tijdelijk bouwterrein | Bouwweg |
| — 150kV kabel Kruiningen | Overige drainage |
| □ Werkstrook 150kV kabel Kruiningen | Huidige drainage |
| — Tijdelijke duiker | Tijdelijke drainage |
| — Tijdelijke watergang | Verwijderen drainage |
| □ Bouwput | Te verwijderen groen |
| □ Draglineschot | Kadastrale percelen |
| □ Bouwterrein | |

MASTGEGEVENS

Mastnummer: 1008
Type: ZWW6S400+5
Masthoogte: 64,90 (m)
Maaiveld: 1,19 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 42282,866 (m)
Y-coördinaat: 384845,455 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 632 (m2)

ATTENTIE

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

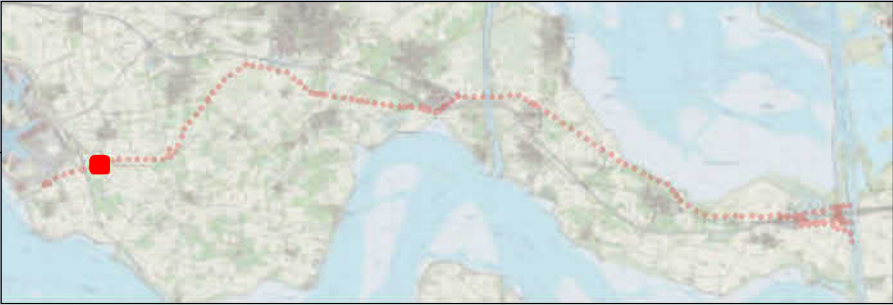

Overzichtskaart 1008
TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112



Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:1.500
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO



Legenda


- | | |
|-------------------------------------|---|
| ● Mast | □ Grondopslag teelaarde |
| □ Jukken / kruisingen | □ Lierterrein |
| — Tracé | □ Opslagterrein |
| □ Masten | □ Passeerplaats |
| ● Tijdelijke masten | □ Tijdelijke dempen watergang/waterpartij |
| — Tijdelijke verbinding | □ Permanente watergang |
| □ Tijdelijk bouwterrein | □ Bouwweg |
| — 150kV kabel Kruiningen | — Overige drainage |
| □ Werkstrook 150kV kabel Kruiningen | — Huidige drainage |
| — Tijdelijke duiker | — Tijdelijke drainage |
| □ Tijdelijke watergang | — Verwijderen drainage |
| □ Bouwput | □ Te verwijderen groen |
| □ Draglineschot | □ Kadastrale percelen |
| □ Bouwterrein | |

MASTGEGEVENS

Mastnummer: 1015
Type: ZWW6S400
Masthoogte: 59,90 (m)
Maaiveld: 0,88 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 44654,376 (m)
Y-coördinaat: 385092,116 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 3753 (m2)

ATTENTIE

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

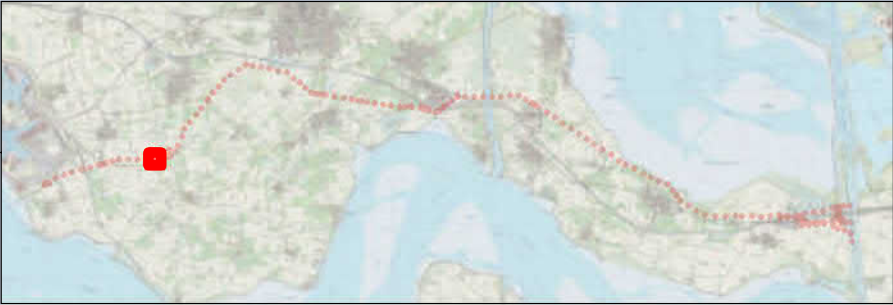


Overzichtskaart 1015
TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112

Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:2.000
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO



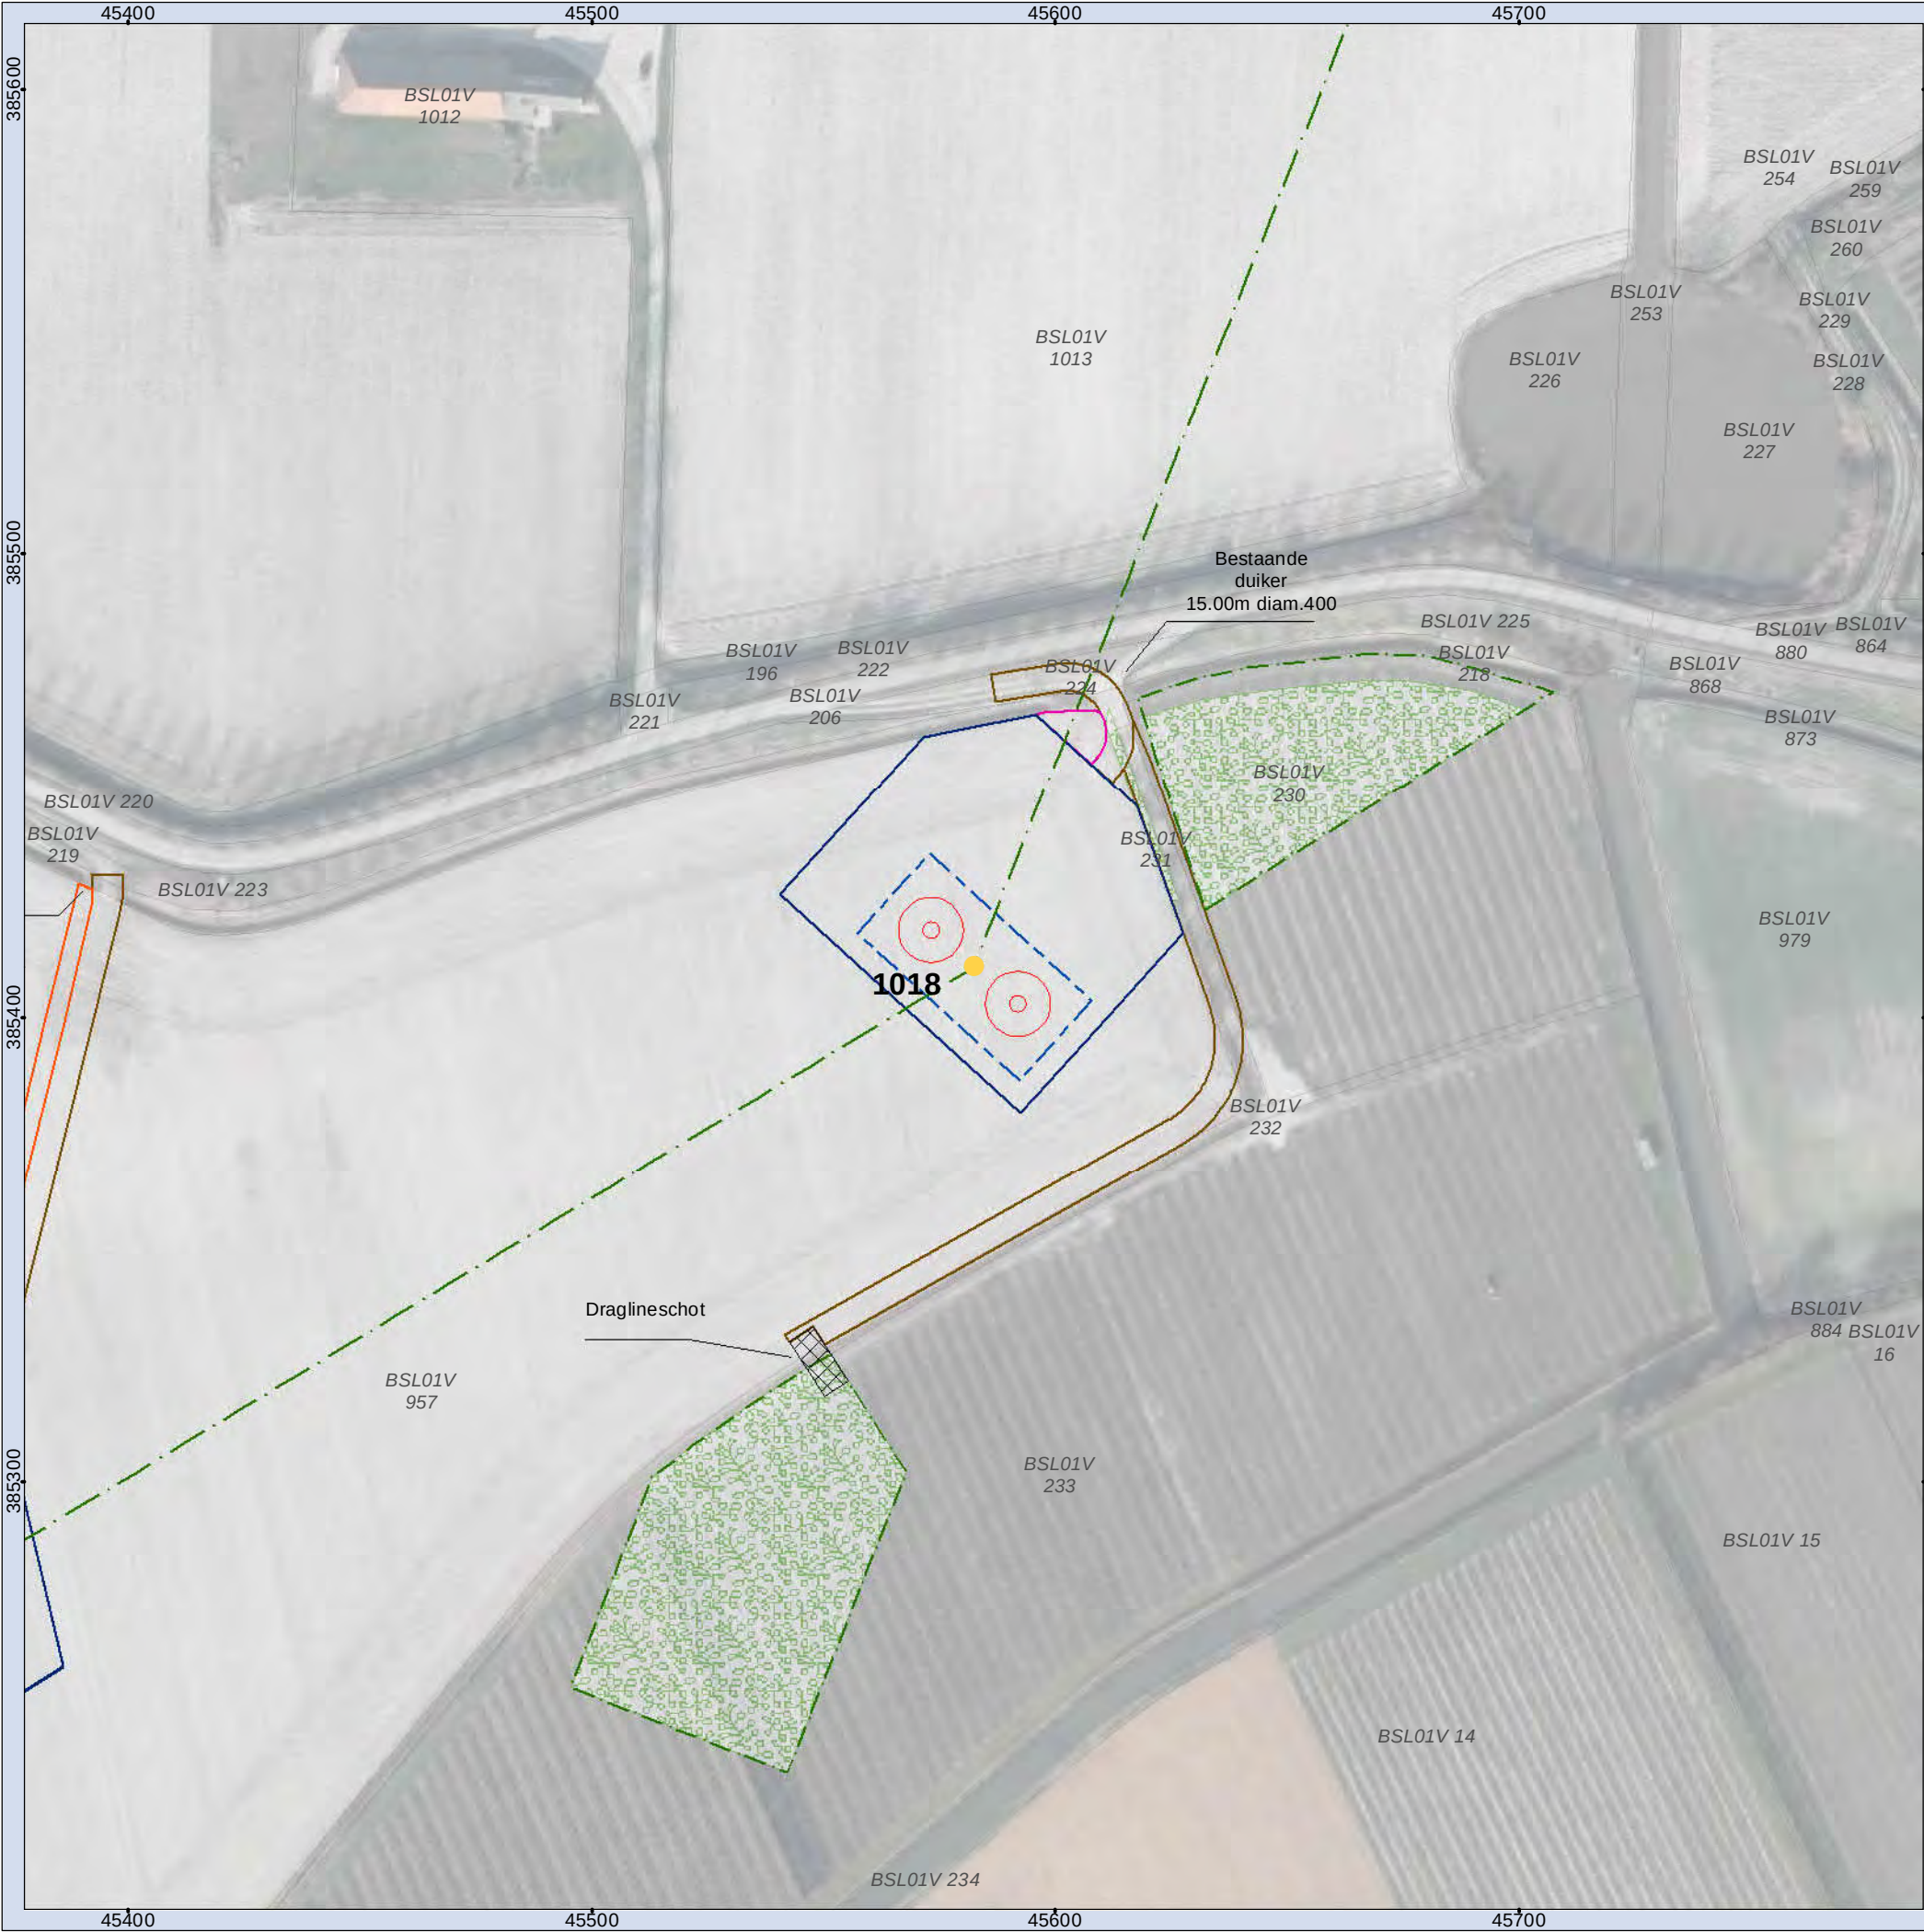


- Legenda**

 - Mast
 - Jukken / kruisingen
 - Tracé
 - Masten
 - Tijdelijke masten
 - Tijdelijke verbinding
 - Tijdelijk bouwterrein
 - 150kV kabel Kruiningen
 - Werkstrook 150kV kabel Kruiningen
 - Tijdelijke duiker
 - Tijdelijke watergang
 - Bouwput
 - Draglineschot
 - Bouwterrein
- Grondopslag teelaarde
 - Lierterrein
 - Opslagterrein
 - Passeerplaats
 - Tijdelijke dempen watergang/waterpartij
 - Permanente watergang
 - Bouwweg
 - Overige drainage
 - Huidige drainage
 - Tijdelijke drainage
 - Verwijderen drainage
 - Te verwijderen groen
 - Kadastrale percelen

MASTGEGEVENS
Mastnummer: 1018
Type: ZWW6HL400
Masthoogte: 59,30 (m)
Maaiveld: 0,88 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 45582,406 (m)
Y-coördinaat: 385410,946 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 1366 (m2)

ATTENTIE
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

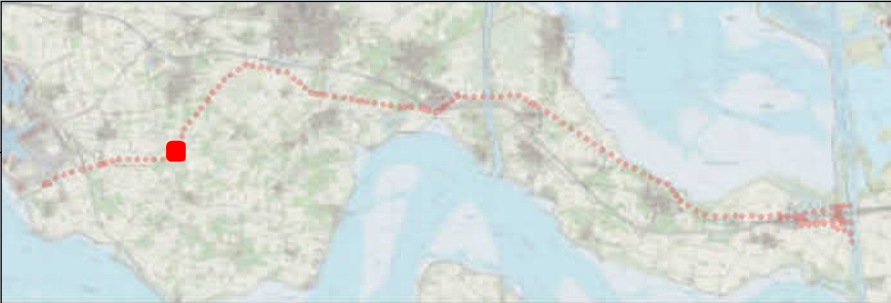


Overzichtskaart 1018
TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112




Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:1.500
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO

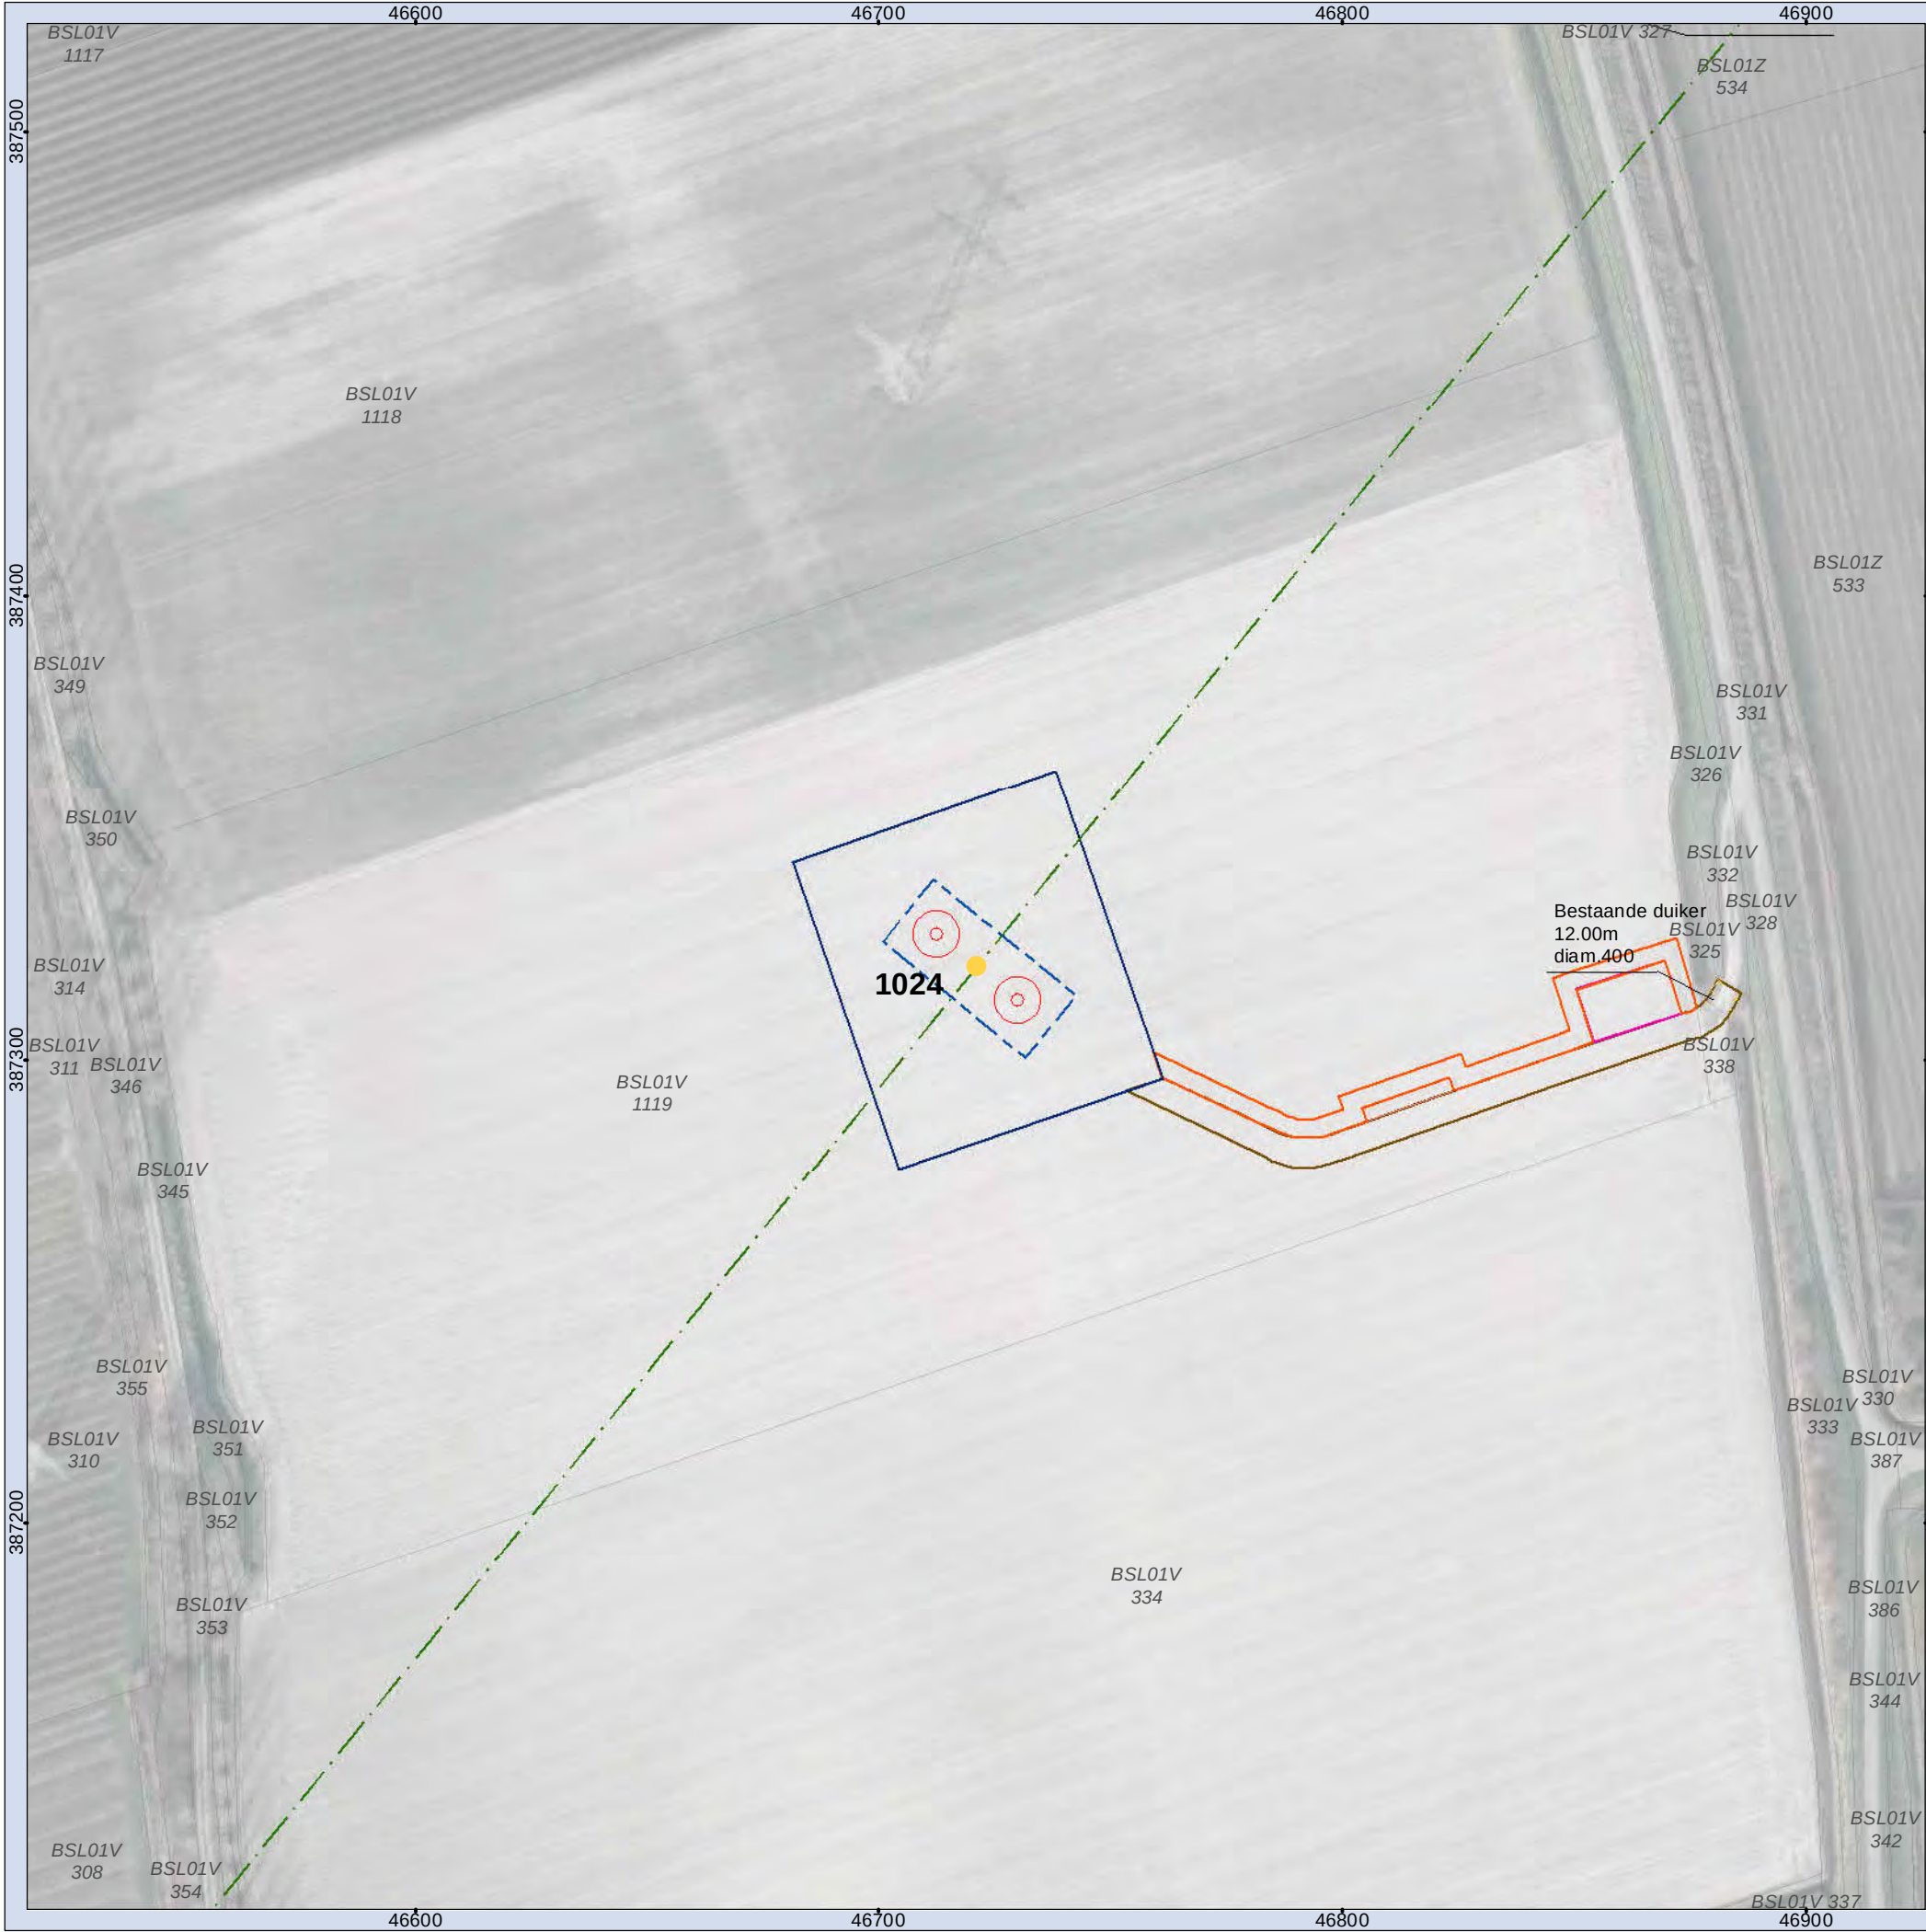

- Legenda**
- Mast
 - Jukken / kruisingen
 - Tracé
 - Masten
 - Tijdelijke masten
 - Tijdelijke verbinding
 - Tijdelijk bouwterrein
 - 150kV kabel Kruiningen
 - Werkstrook 150kV kabel Kruiningen
 - Tijdelijke duiker
 - Tijdelijke watergang
 - Bouwput
 - Draglineschot
 - Bouwterrein
 - Grondopslag teelaarde
 - Lierterrein
 - Opslagterrein
 - Passeerplaats
 - Tijdelijke dempen watergang/waterpartij
 - Permanente watergang
 - Bouwweg
 - Overige drainage
 - Huidige drainage
 - Tijdelijke drainage
 - Verwijderen drainage
 - Te verwijderen groen
 - Kadastrale percelen

MASTGEGEVENS
Mastnummer: 1024
Type: ZWW6S400+5
Masthoogte: 64,90 (m)
Maaiveld: 0,81 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 46720,991 (m)
Y-coördinaat: 387320,06 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 1051 (m2)

ATTENTIE
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

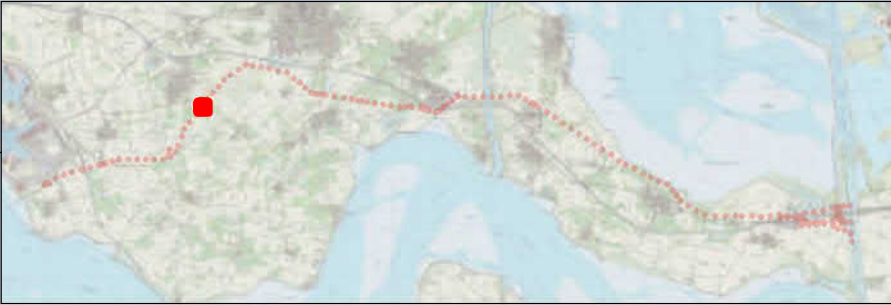

Overzichtskaart 1024 TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112

Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:1.500
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO





- Legenda**


 - Mast
 - Jukken / kruisingen
 - Tracé
 - Masten
 - Tijdelijke masten
 - Tijdelijke verbinding
 - Tijdelijk bouwterrein
 - 150kV kabel Kruiningen
 - Werkstrook 150kV kabel Kruiningen
 - Tijdelijke duiker
 - Tijdelijke watergang
 - Bouwput
 - Draglineschot
 - Bouwterrein
- Grondopslag teelaarde
 - Lierterrein
 - Opslagterrein
 - Passeerplaats
 - Tijdelijke dempen watergang/waterpartij
 - Permanente watergang
 - Bouwweg
 - Overige drainage
 - Huidige drainage
 - Tijdelijke drainage
 - Verwijderen drainage
 - Te verwijderen groen
 - Kadastrale percelen

MASTGEGEVENS

Mastnummer: 1025
Type: ZWW6S400+5
Masthoogte: 64,90 (m)
Maaiveld: -0,11 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 46972,285 (m)
Y-coördinaat: 387630,089 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 1254 (m2)

ATTENTIE

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

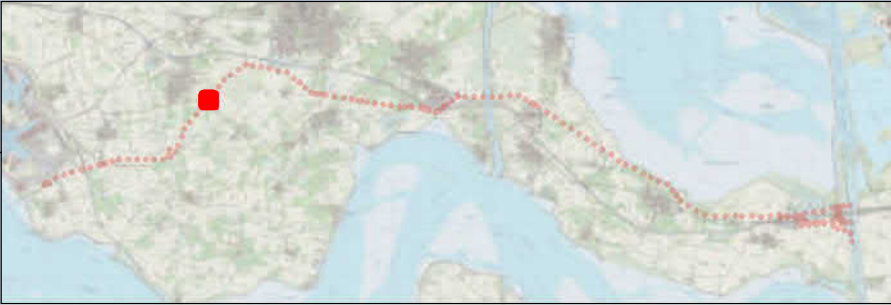


Overzichtskaart 1025
TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112

Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:1.500
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO



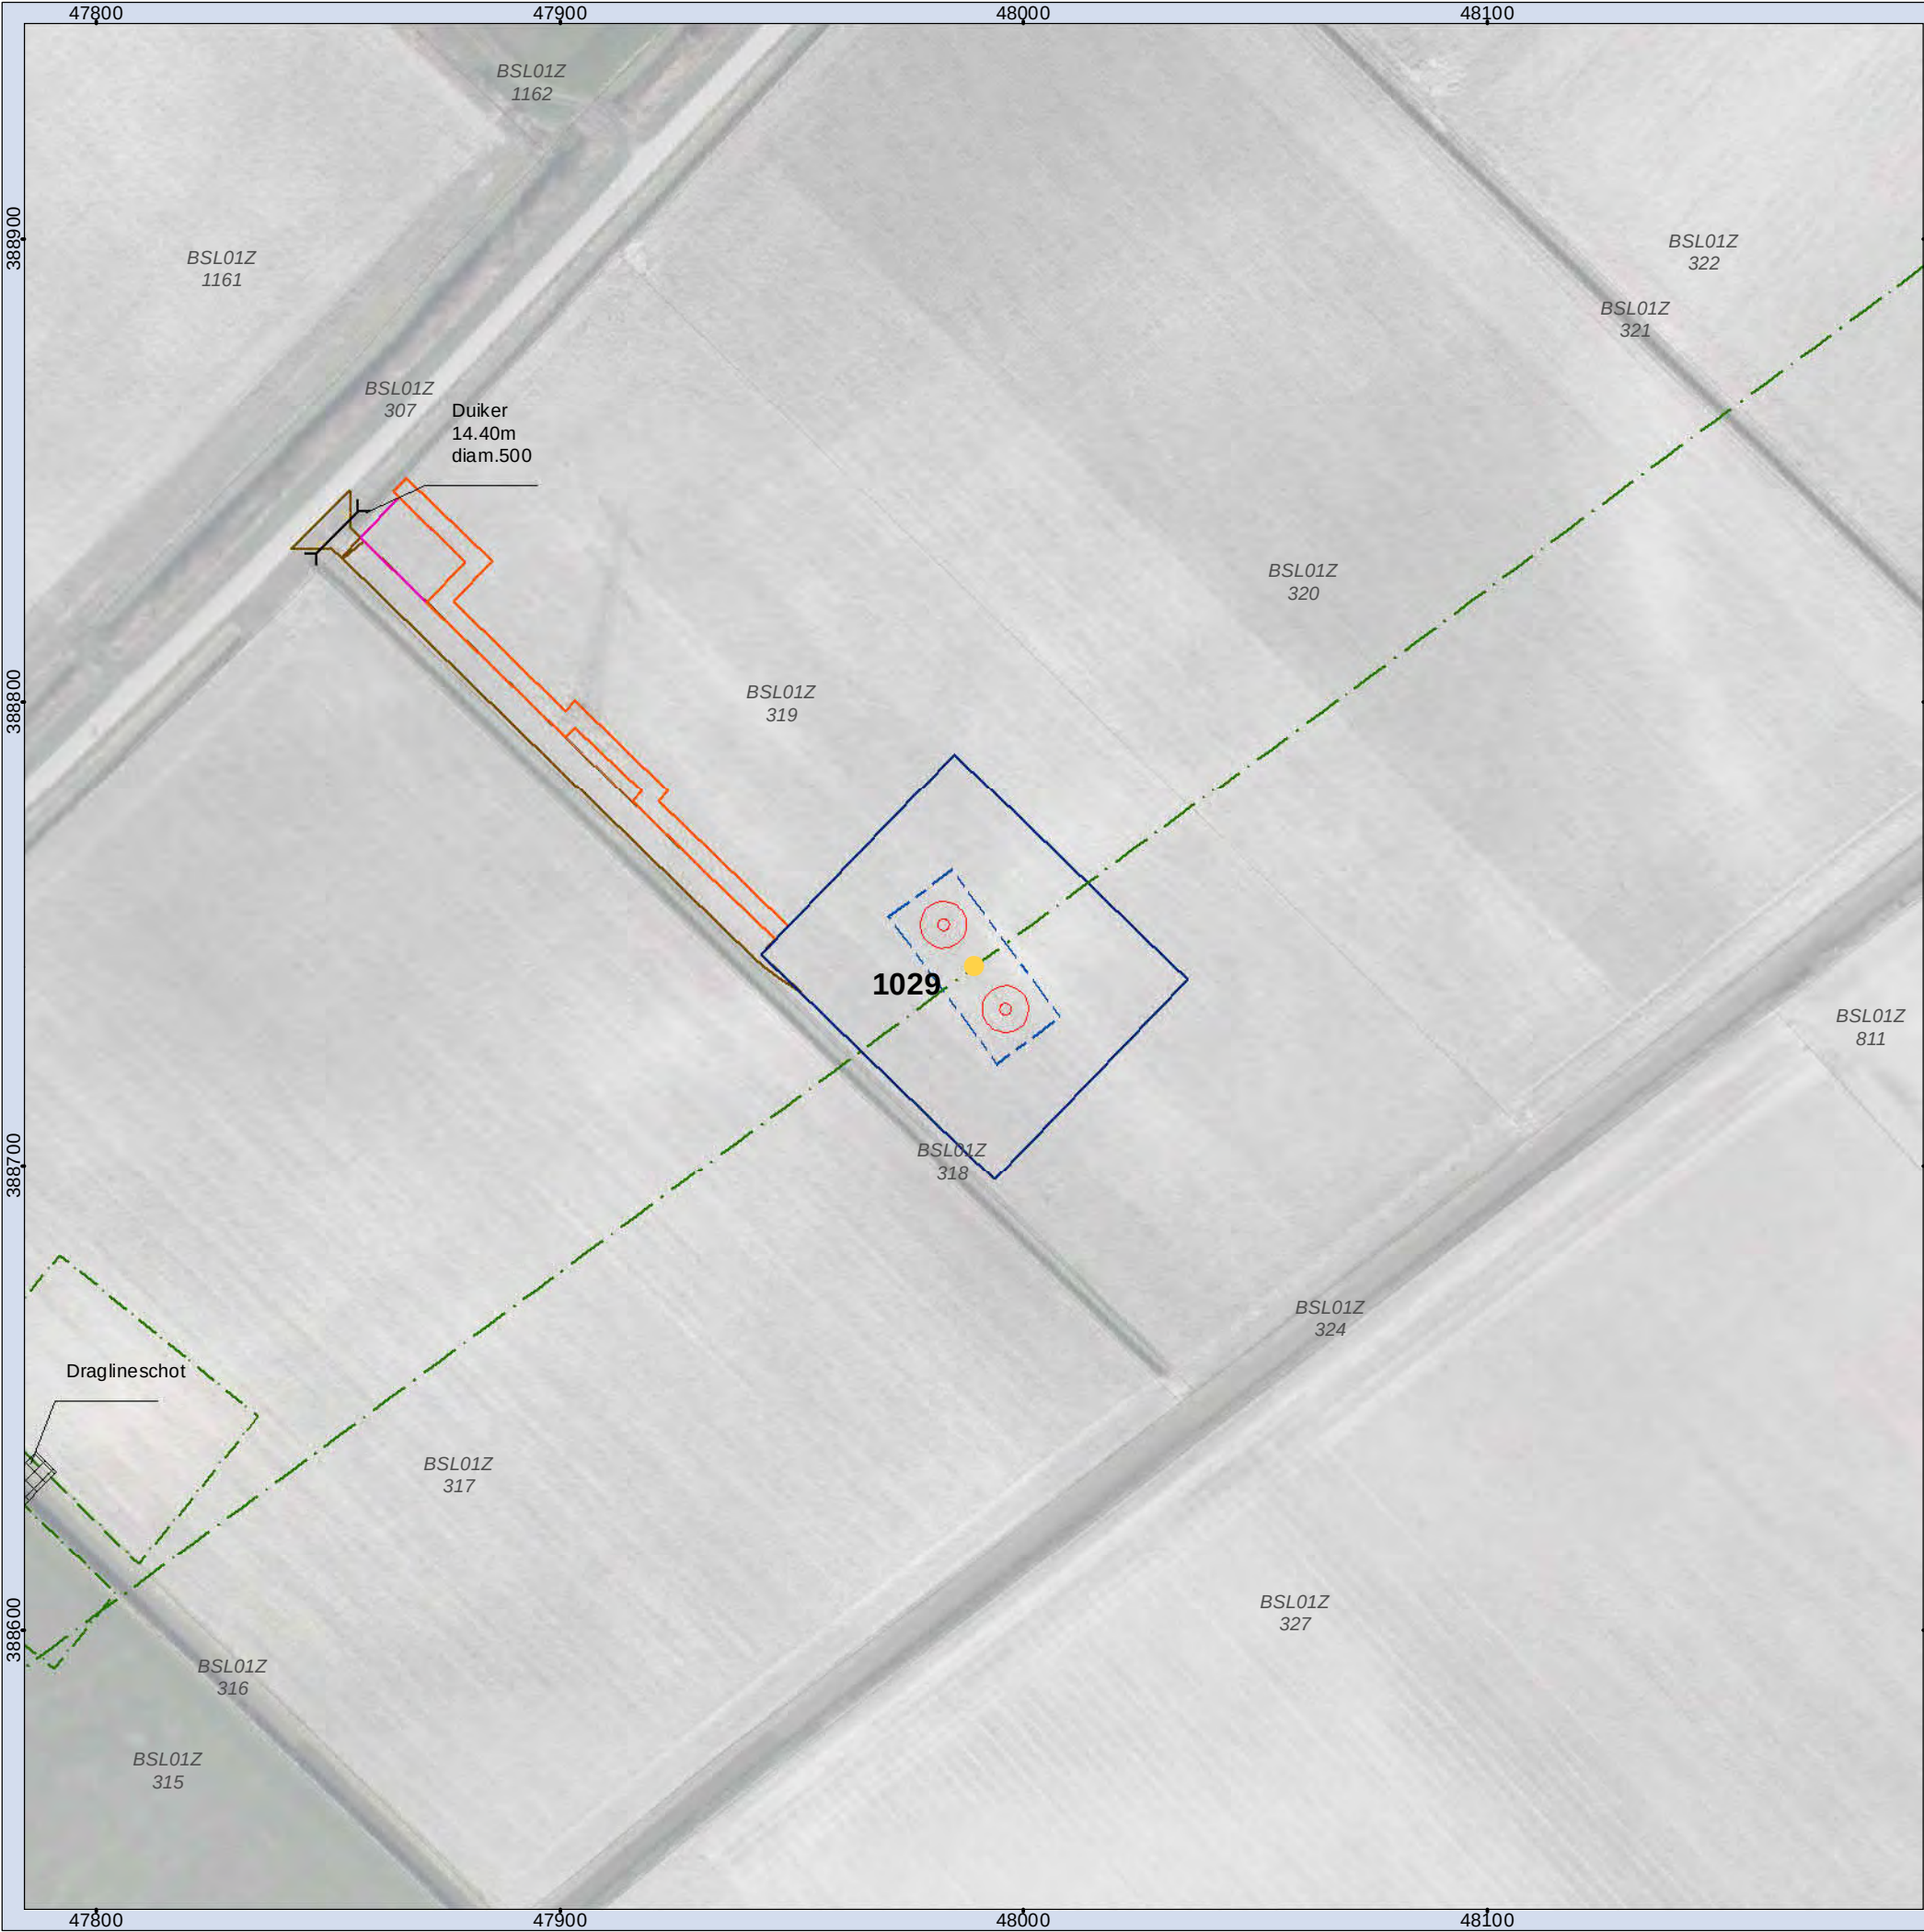


- Legenda**

● Mast	Grondopslag teelaarde
□ Jukken / kruisingen	Lierterrein
--- Tracé	Opslagterrein
□ Masten	Passeerplaats
● Tijdelijke masten	Tijdelijke dempen watergang/waterpartij
— Tijdelijke verbinding	Permanente watergang
□ Tijdelijk bouwterrein	Bouwweg
— 150kV kabel Kruiningen	Overige drainage
□ Werkstrook 150kV kabel Kruiningen	Huidige drainage
— Tijdelijke duiker	Tijdelijke drainage
— Tijdelijke watergang	Verwijderen drainage
□ Bouwput	Te verwijderen groen
□ Draglineschot	Kadastrale percelen
□ Bouwterrein	

MASTGEGEVENS
Mastnummer: 1029
Type: ZWW6S400
Masthoogte: 59,90 (m)
Maaiveld: -0,66 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 47989,275 (m)
Y-coördinaat: 388743,076 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 1060 (m2)

ATTENTIE
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

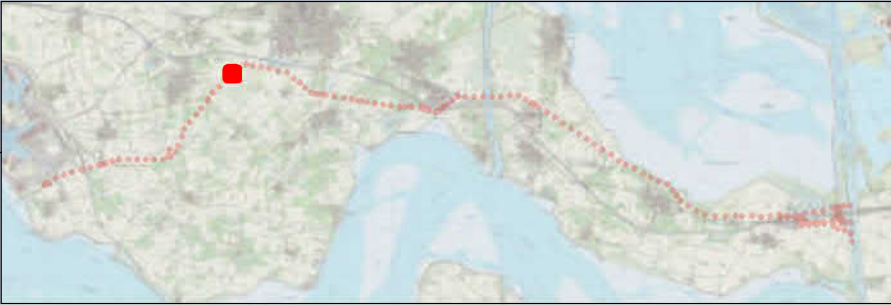

Overzichtskaart 1029
TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112




Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:1.500
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO



- Legenda**
 - Mast
 - Jukken / kruisingen
 - Tracé
 - Masten
 - Tijdelijke masten
 - Tijdelijke verbinding
 - Tijdelijk bouwterrein
 - 150kV kabel Kruiningen
 - Werkstrook 150kV kabel Kruiningen
 - Tijdelijke duiker
 - Tijdelijke watergang
 - Bouwput
 - Draglineschot
 - Bouwterrein
 - Grondopslag teelaarde
 - Lierterrein
 - Opslagterrein
 - Passeerplaats
 - Tijdelijke dempen watergang/waterpartij
 - Permanente watergang
 - Bouwweg
 - Overige drainage
 - Huidige drainage
 - Tijdelijke drainage
 - Verwijderen drainage
 - Te verwijderen groen
 - Kadastrale percelen

MASTGEGEVENS
Mastnummer: 1031
Type: ZWW6HL400
Masthoogte: 59,30 (m)
Maaiveld: -1,09 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 48609,287 (m)
Y-coördinaat: 389200,497 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 2465 (m2)

ATTENTIE
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

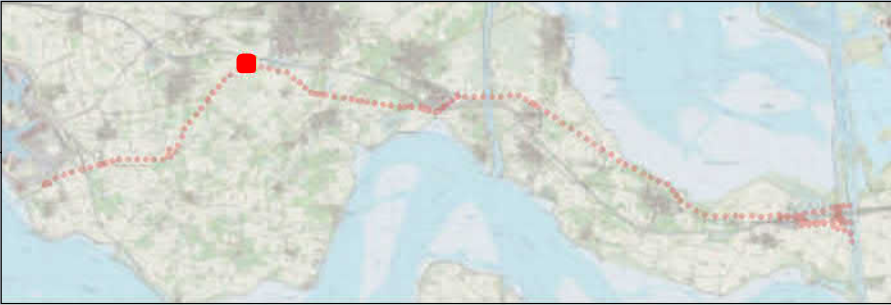


Overzichtskaart 1031
TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112




Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:1.500
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO

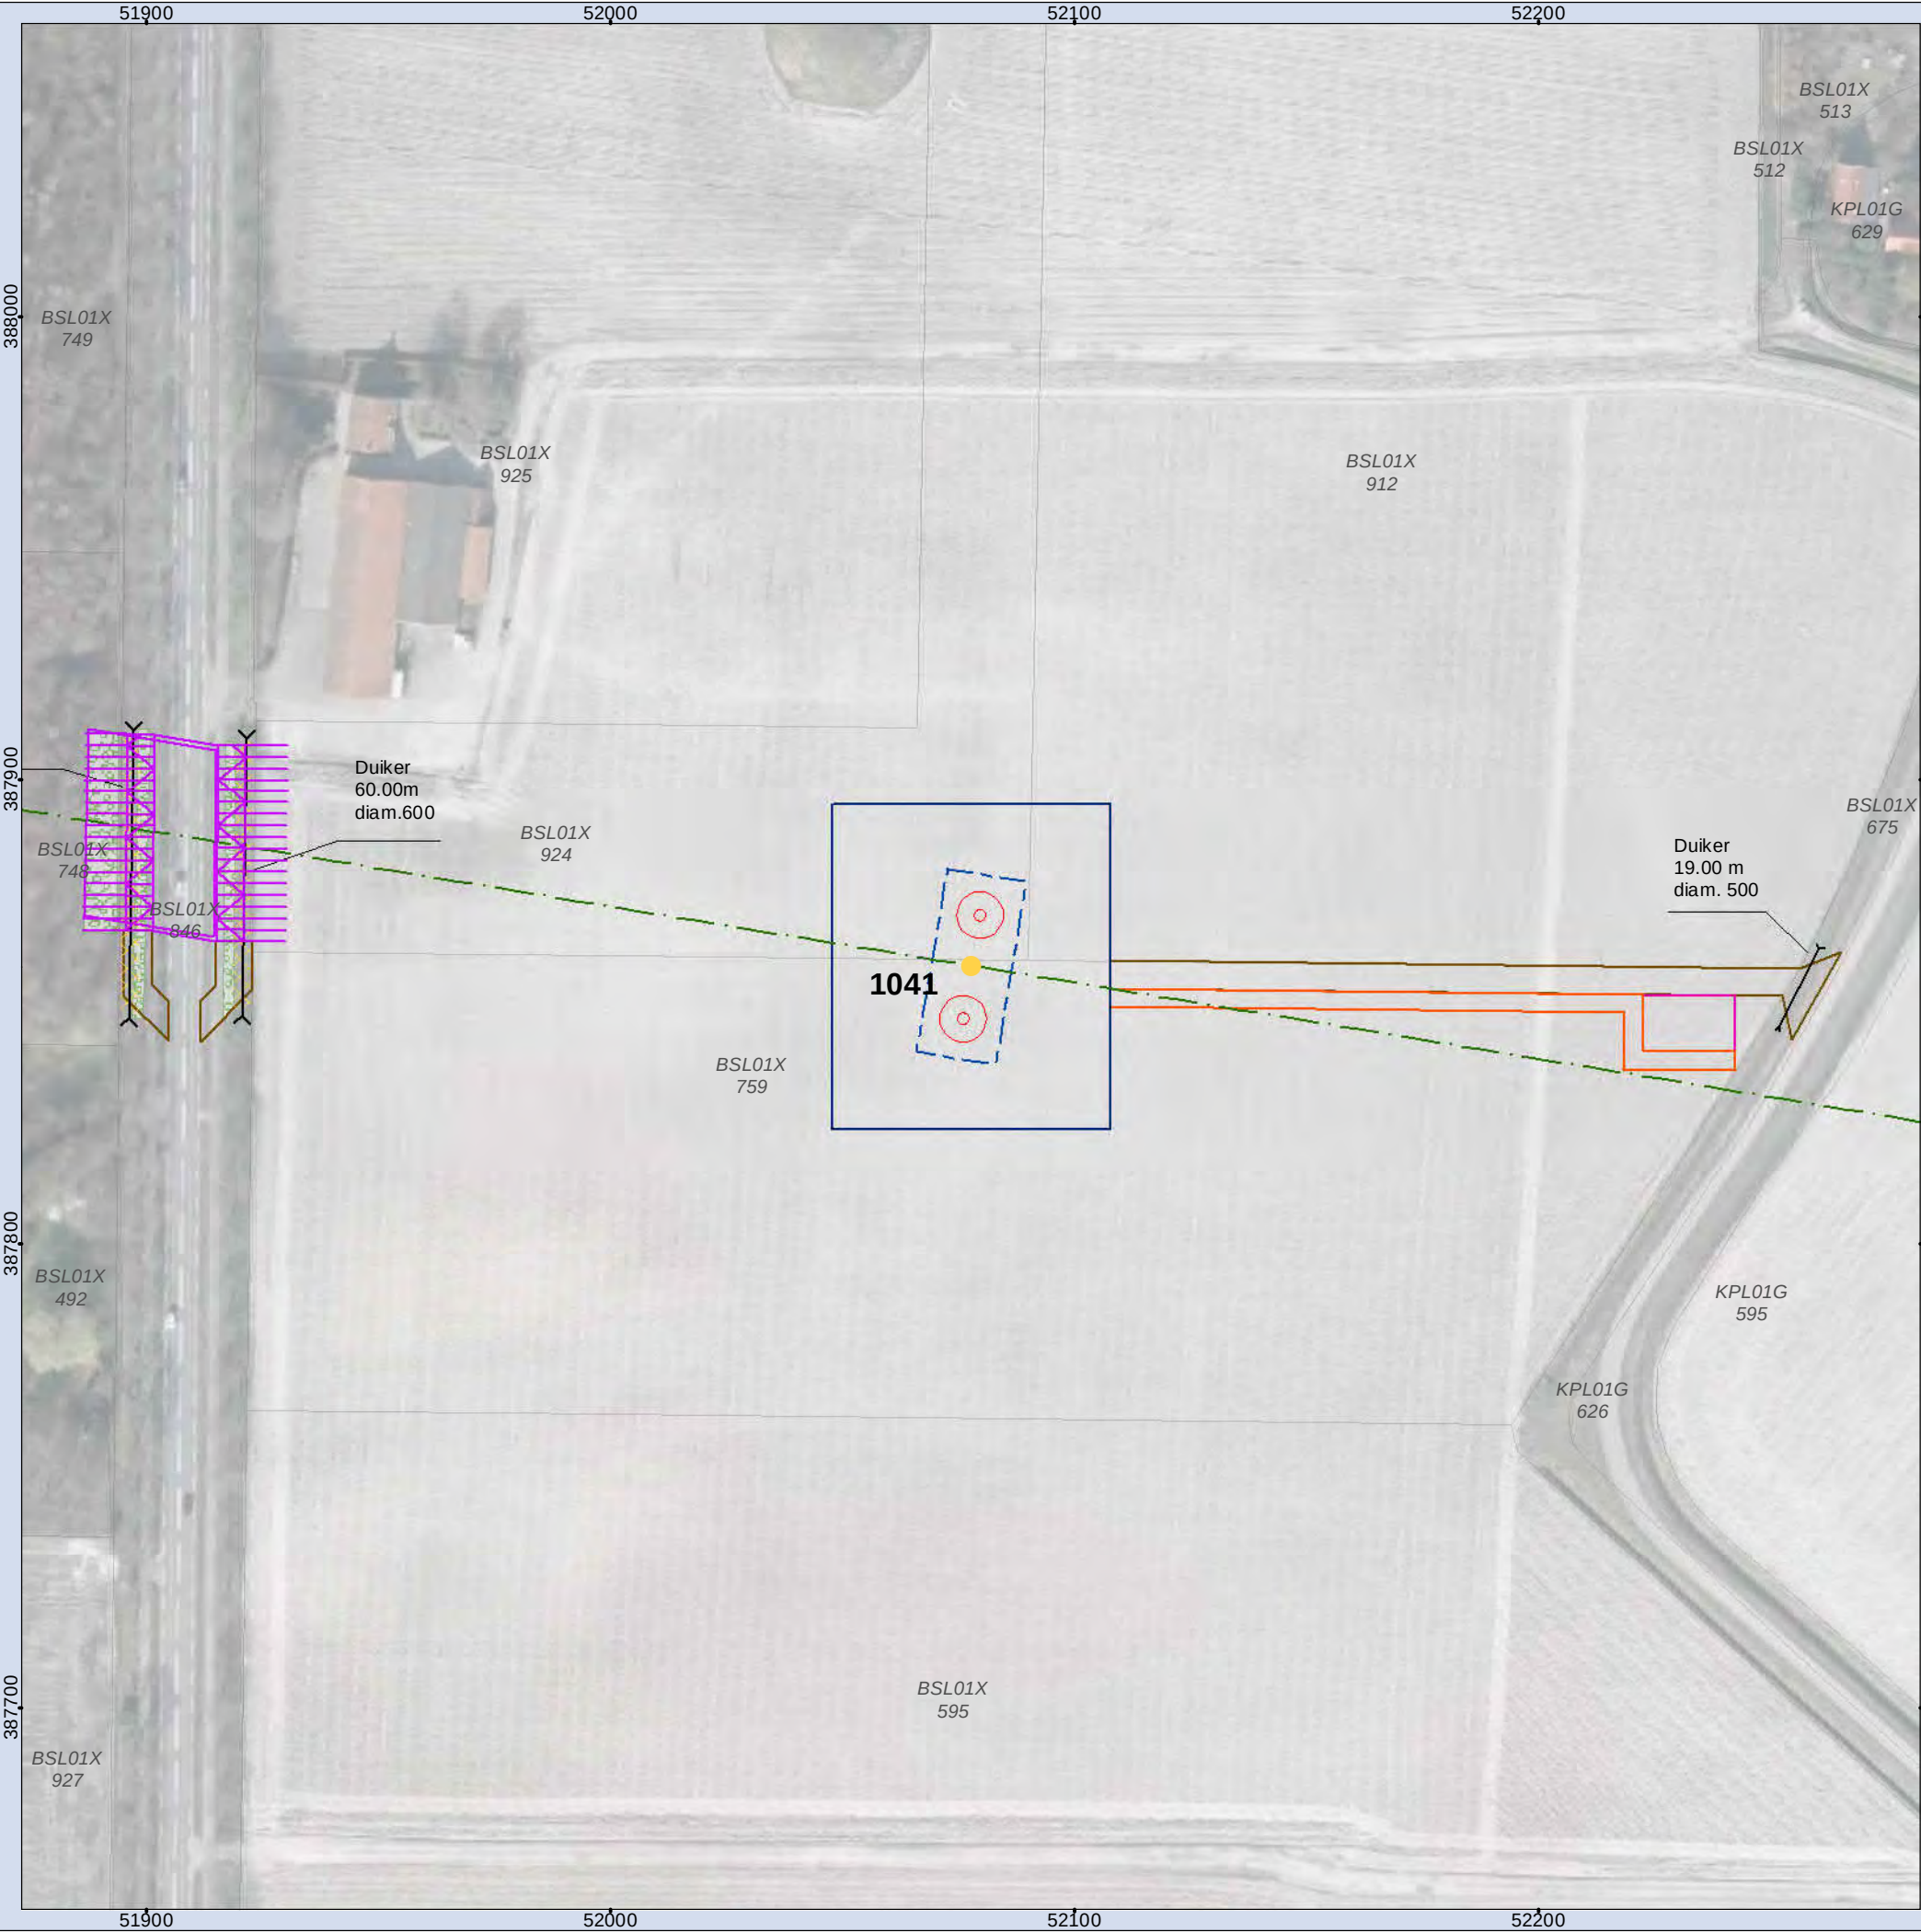

- Legenda**
 - Mast
 - Jukken / kruisingen
 - Tracé
 - Masten
 - Tijdelijke masten
 - Tijdelijke verbinding
 - Tijdelijk bouwterrein
 - 150kV kabel Kruiningen
 - Werkstrook 150kV kabel Kruiningen
 - Tijdelijke duiker
 - Tijdelijke watergang
 - Bouwput
 - Draglineschot
 - Bouwterrein
- Grondopslag teelaarde
 - Lierterrein
 - Opslagterrein
 - Passeerplaats
 - Tijdelijke dempen watergang/waterpartij
 - Permanente watergang
 - Bouwweg
 - Overige drainage
 - Huidige drainage
 - Tijdelijke drainage
 - Verwijderen drainage
 - Te verwijderen groen
 - Kadastrale percelen

MASTGEGEVENS
Mastnummer: 1041
Type: ZWW6S400
Masthoogte: 59,90 (m)
Maaiveld: 0,90 (m t.o.v. NAP)
Terrein: Akker
X-coördinaat: 52077,69 (m)
Y-coördinaat: 387859,829 (m)
Oppervlakte toegangsweg: 881 (m2)

ATTENTIE
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de op de tekeningen aangegeven kabels en leidingen slechts indicatief zijn aangegeven.

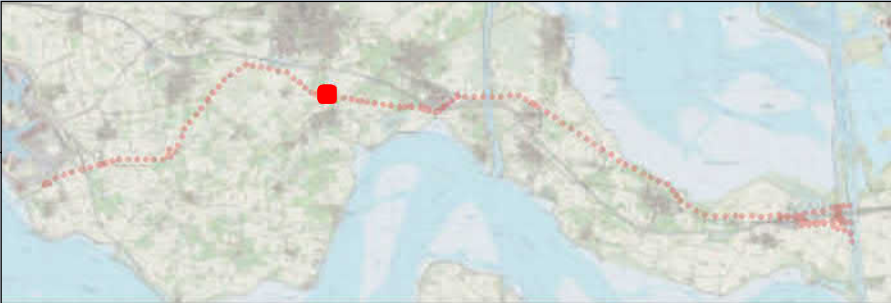

Overzichtskaart 1041
TenneT ZW 380kV

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.
Projectnummer: 315112



Status: Definitief
Datum: 21-10-2016
Schaal: 1:1.500
Formaat: A3
Getekend: RdL
Gecontroleerd: RO

Bijlage 3

Overzicht kadastrale Gegevens
en activiteiten per mast

Omgevingsvergunning Wabo Masten in Gemeente Borsele; gegevenslijst masten

Datum: 10 oktober 2016

Versie: 2.0

Mastnummer	Masttype	Tekening	Kadastrale Gegevens Mast	Activiteit Aanvraag	Werzaamheden	Locatie Tekening in digitale Mappenstructuur
1001	ZWM6E350	74102194-035-191V	BSL01B 2973	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\191
1001	ZWM6E350	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 1. Overzichtskaart Situatie en Mastenlijst Map 13. Situatietekeningen
1002a	ZWM6E400	74102194-035-193V	BSL01B 2973	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\193
1002a	ZWM6E400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1002a	ZWM6E400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkterrein buiten het inpassingsplan.	Map 1. Overzichtskaart Situatie en Mastenlijst Map 13. Situatietekeningen
1002b	ZWM6E400	74102194-035-193V	BSL01B 2973	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\193
1002b	ZWM6E400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1002b	ZWM6E400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkterrein buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1003	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01B 2973	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1003	ZWW6S400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1003	ZWW6S400+5	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1004	ZWW6HK400+5	74102194-035-154V	BSL01E 1103	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\154
1004	ZWW6HK400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1005	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01E 1118	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1005	ZWW6S400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1006	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01E 1349	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1006	ZWW6S400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1006	ZWW6S400+5	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1007	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01E 1230	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1007	ZWW6S400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1007	ZWW6S400+5	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1008	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01K 1024	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1008	ZWW6S400+5	Vergunningskaarten werkwegen werkterreinen V5		In- en uitrit	Aansluiten werkweg op provinciale weg N666, Bernhardweg West.	Map 2. Vergunningenkaarten
1008	ZWW6S400+5	Vergunningskaarten werkwegen werkterreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1008	ZWW6S400+5	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1009	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01K 1171	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1009	ZWW6S400	Vergunningskaarten werkwegen werkterreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1009	ZWW6S400	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1010	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01K 856	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1010	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1010	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1011	ZWW6HK400	74102194-035-151V	BSL01K 790 BSL01K 789	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\151
1011	ZWW6HK400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1012	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01K 479	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1012	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1013	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01K 662	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1013	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1014	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01K 1087	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141





Omgevingsvergunning Wabo Masten in Gemeente Borsele; gegevenslijst masten						
Datum: 10 oktober 2016						
Versie: 2.0						
Mastnummer	Masttype	Tekening	Kadastrale Gegevens Mast	Activiteit Aanvraag	Werzaamheden	Locatie Tekening in digitale Mappenstructuur
1014	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1014	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1015	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01K 499	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1015	ZWW6S400	Vergunningskaarten werkwegen werkerreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1015	ZWW6S400	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1016	ZWW6HL400+5	74102194-035-157V	BSL01V 236	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\157
1016	ZWW6HL400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1016	ZWW6HL400+5	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkerrein buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1017	ZWW6S400	74102194-035-141	BSL01V 957	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1017	ZWW6S400	Vergunningskaarten werkwegen werkerreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1017	ZWW6S400	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkerrein buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1018	ZWW6HL400	74102194-035-152	BSL01V 957	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\152
1018	ZWW6HL400	Vergunningskaarten werkwegen werkerreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1018	ZWW6HL400	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkerrein buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1019	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01V 1013	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1019	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1020	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01V 180	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1020	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1021	ZWW6HK400+5	74102194-035-154V	BSL01V 927 BSL01V 928	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\154
1021	ZWW6HK400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1021	ZWW6HK400+5	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkerrein en werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1022	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01V 304 BSL01V 302	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1022	ZWW6S400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1023	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01V 308 BSL01V 307	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1023	ZWW6S400+5	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1023	ZWW6S400+5	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1024	ZWW6S400+5	74102194-035-142V	BSL01V 1119	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1024	ZWW6S400+5	Vergunningskaarten werkwegen werkerreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1024	ZWW6S400+5	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1025	ZWW6S400+5	74102194-035-142	BSL01Z 535	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\142
1025	ZWW6S400+5	Vergunningskaarten werkwegen werkerreinen V5		In- en uitrit	Aansluiten werkweg op provinciale weg N665, Bernhardweg West. (3 aansluitingen)	Map 2. Vergunningenkaarten
1025	ZWW6S400+5	Vergunningskaarten werkwegen werkerreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1025	ZWW6S400+5	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1026	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01Z 583	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1026	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1026	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1027	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01Z 308	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141

Omgevingsvergunning Wabo Masten in Gemeente Borsele; gegevenslijst masten						
Datum: 10 oktober 2016						
Versie: 2.0						
Mastnummer	Masttype	Tekening	Kadastrale Gegevens Mast	Activiteit Aanvraag	Werzaamheden	Locatie Tekening in digitale Mappenstructuur
1027	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1027	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1028	ZWW6HK400	74102194-035-151V	BSL01Z 315	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\151
1028	ZWW6HK400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1028	ZWW6HK400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1029	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01Z 319	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1029	ZWW6S400	Vergunningskaarten werkwegen werkterreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1029	ZWW6S400	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren 2 werkwegen buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1030	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01Z 1191	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1030	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1031	ZWW6HL400	74102194-035-152V	BSL01X 819	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\152
1031	ZWW6HL400	Vergunningskaarten werkwegen werkterreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1031	ZWW6HL400	VKA 3.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkterrein en werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1032	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01X 1116	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1032	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1032	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1033	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01X 1124	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1033	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1033	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1034	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01X 1128	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1034	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1034	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1035	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01X 1130	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1035	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1035	ZWW6S400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1036	ZWW6HK400	74102194-035-151V	BSL01X 1139	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\151
1036	ZWW6HK400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1036	ZWW6HK400	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkterrein en werkweg buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1037	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01X 456	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1037	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1038	ZWW6S350	74102194-035-121V	BSL01X 1150	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\121
1038	ZWW6S350	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1039	ZWW6S350	74102194-035-121V	BSL01X 540	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\121
1039	ZWW6S350	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1039a	ZWW6HK350	74102194-035-131V	BSL01X 1110	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\131
1039a	ZWW6HK350	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Monument	Realiseren van tracé over Rijksmonument	Map 2. Vergunningenkaarten
1039a	ZWW6HK350	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1039a	ZWW6HK350	VKA 2.0 Gemeente Borssele		Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Realiseren werkterrein buiten het inpassingsplan.	Map 13. Situatietekeningen
1040	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01X 1094	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1040	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Monument	Realiseren van tracé over Rijksmonument	Map 2. Vergunningenkaarten

Omgevingsvergunning Wabo Masten in Gemeente Borsele; gegevenslijst masten						
Datum: 10 oktober 2016						
Versie: 2.0						
<i>Mastnummer</i>	<i>Masttype</i>	<i>Tekening</i>	<i>Kadastrale Gegevens Mast</i>	<i>Activiteit Aanvraag</i>	<i>Werkzaamheden</i>	<i>Locatie Tekening in digitale Mappenstructuur</i>
1040	ZWW6S400	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
1041	ZWW6S400	74102194-035-141V	BSL01X 759 BSL01X 924	Bouwen	Plaatsen van een nieuwe mast	Map 6. Submap A. Ontwerpdossier Mastenfamilie v12, map Bijlage's\141
1041	ZWW6S400	Vergunningskaarten werkwegen werkterreinen V5		In- en uitrit	Aansluiten werkweg op provinciale weg N669, Goesestraatweg. (2 aansluitingen)	Map 2. Vergunningenkaarten
1041	ZWW6S400	Vergunningskaarten werkwegen werkterreinen V5		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
T1A	AT2+0	74102194-035-227V	BSL01B 2973	Bouwen	Plaatsen van een tijdelijke mast	Map 5. Vergunningendocument ZW380, map Bijlage rev 9.0\Bijlage A Tekeningen\035 Masten
T1A		150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
T1B	DE2-3	74102194-035-228V	BSL01B 2973	Bouwen	Plaatsen van een tijdelijke mast	Map 5. Vergunningendocument ZW380, map Bijlage rev 9.0\Bijlage A Tekeningen\035 Masten
T1B		150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten
T2	DE2-3	74102194-035-228V	BSL01B 2973	Bouwen	Plaatsen van een tijdelijke mast	Map 5. Vergunningendocument ZW380, map Bijlage rev 9.0\Bijlage A Tekeningen\035 Masten
T2		150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20		Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanlegvergunning in het kader van vigerend bestemmingsplan, ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden.	Map 2. Vergunningenkaarten

Bijlage 4

Lengteprofielen

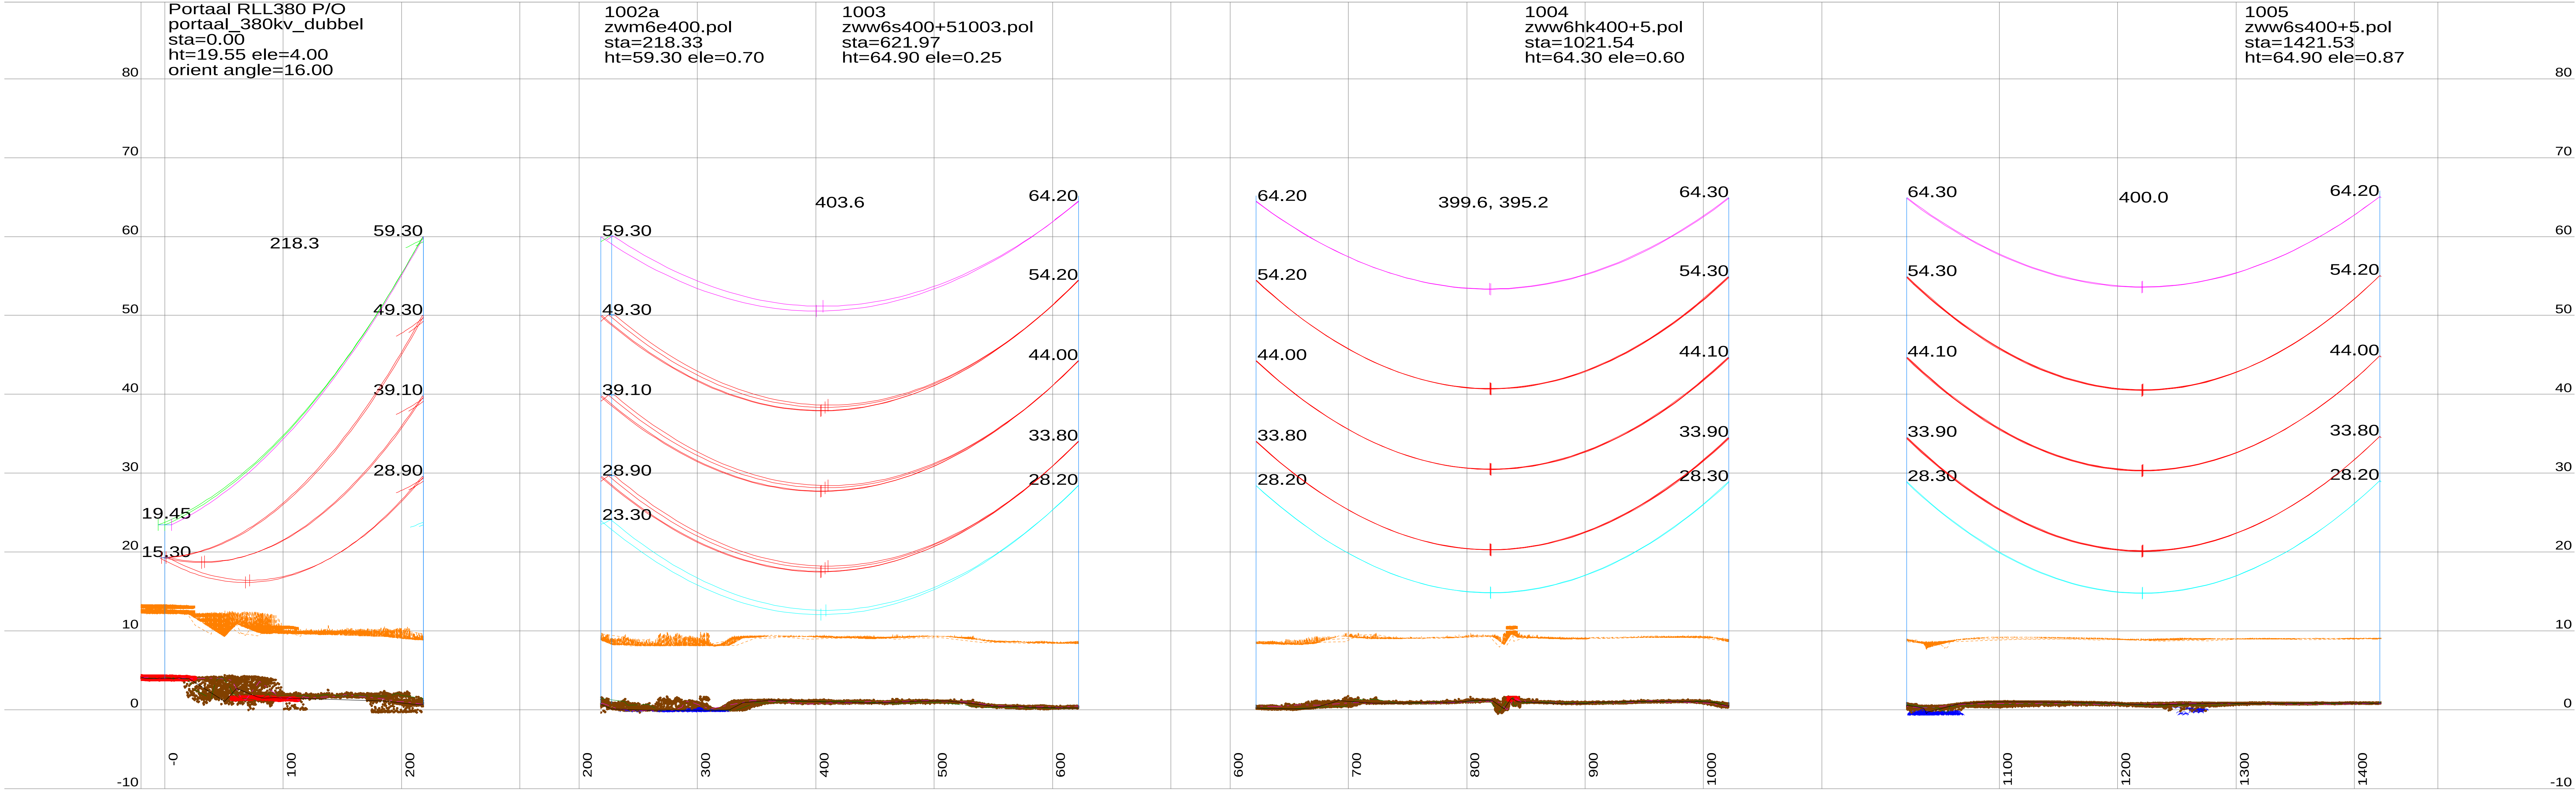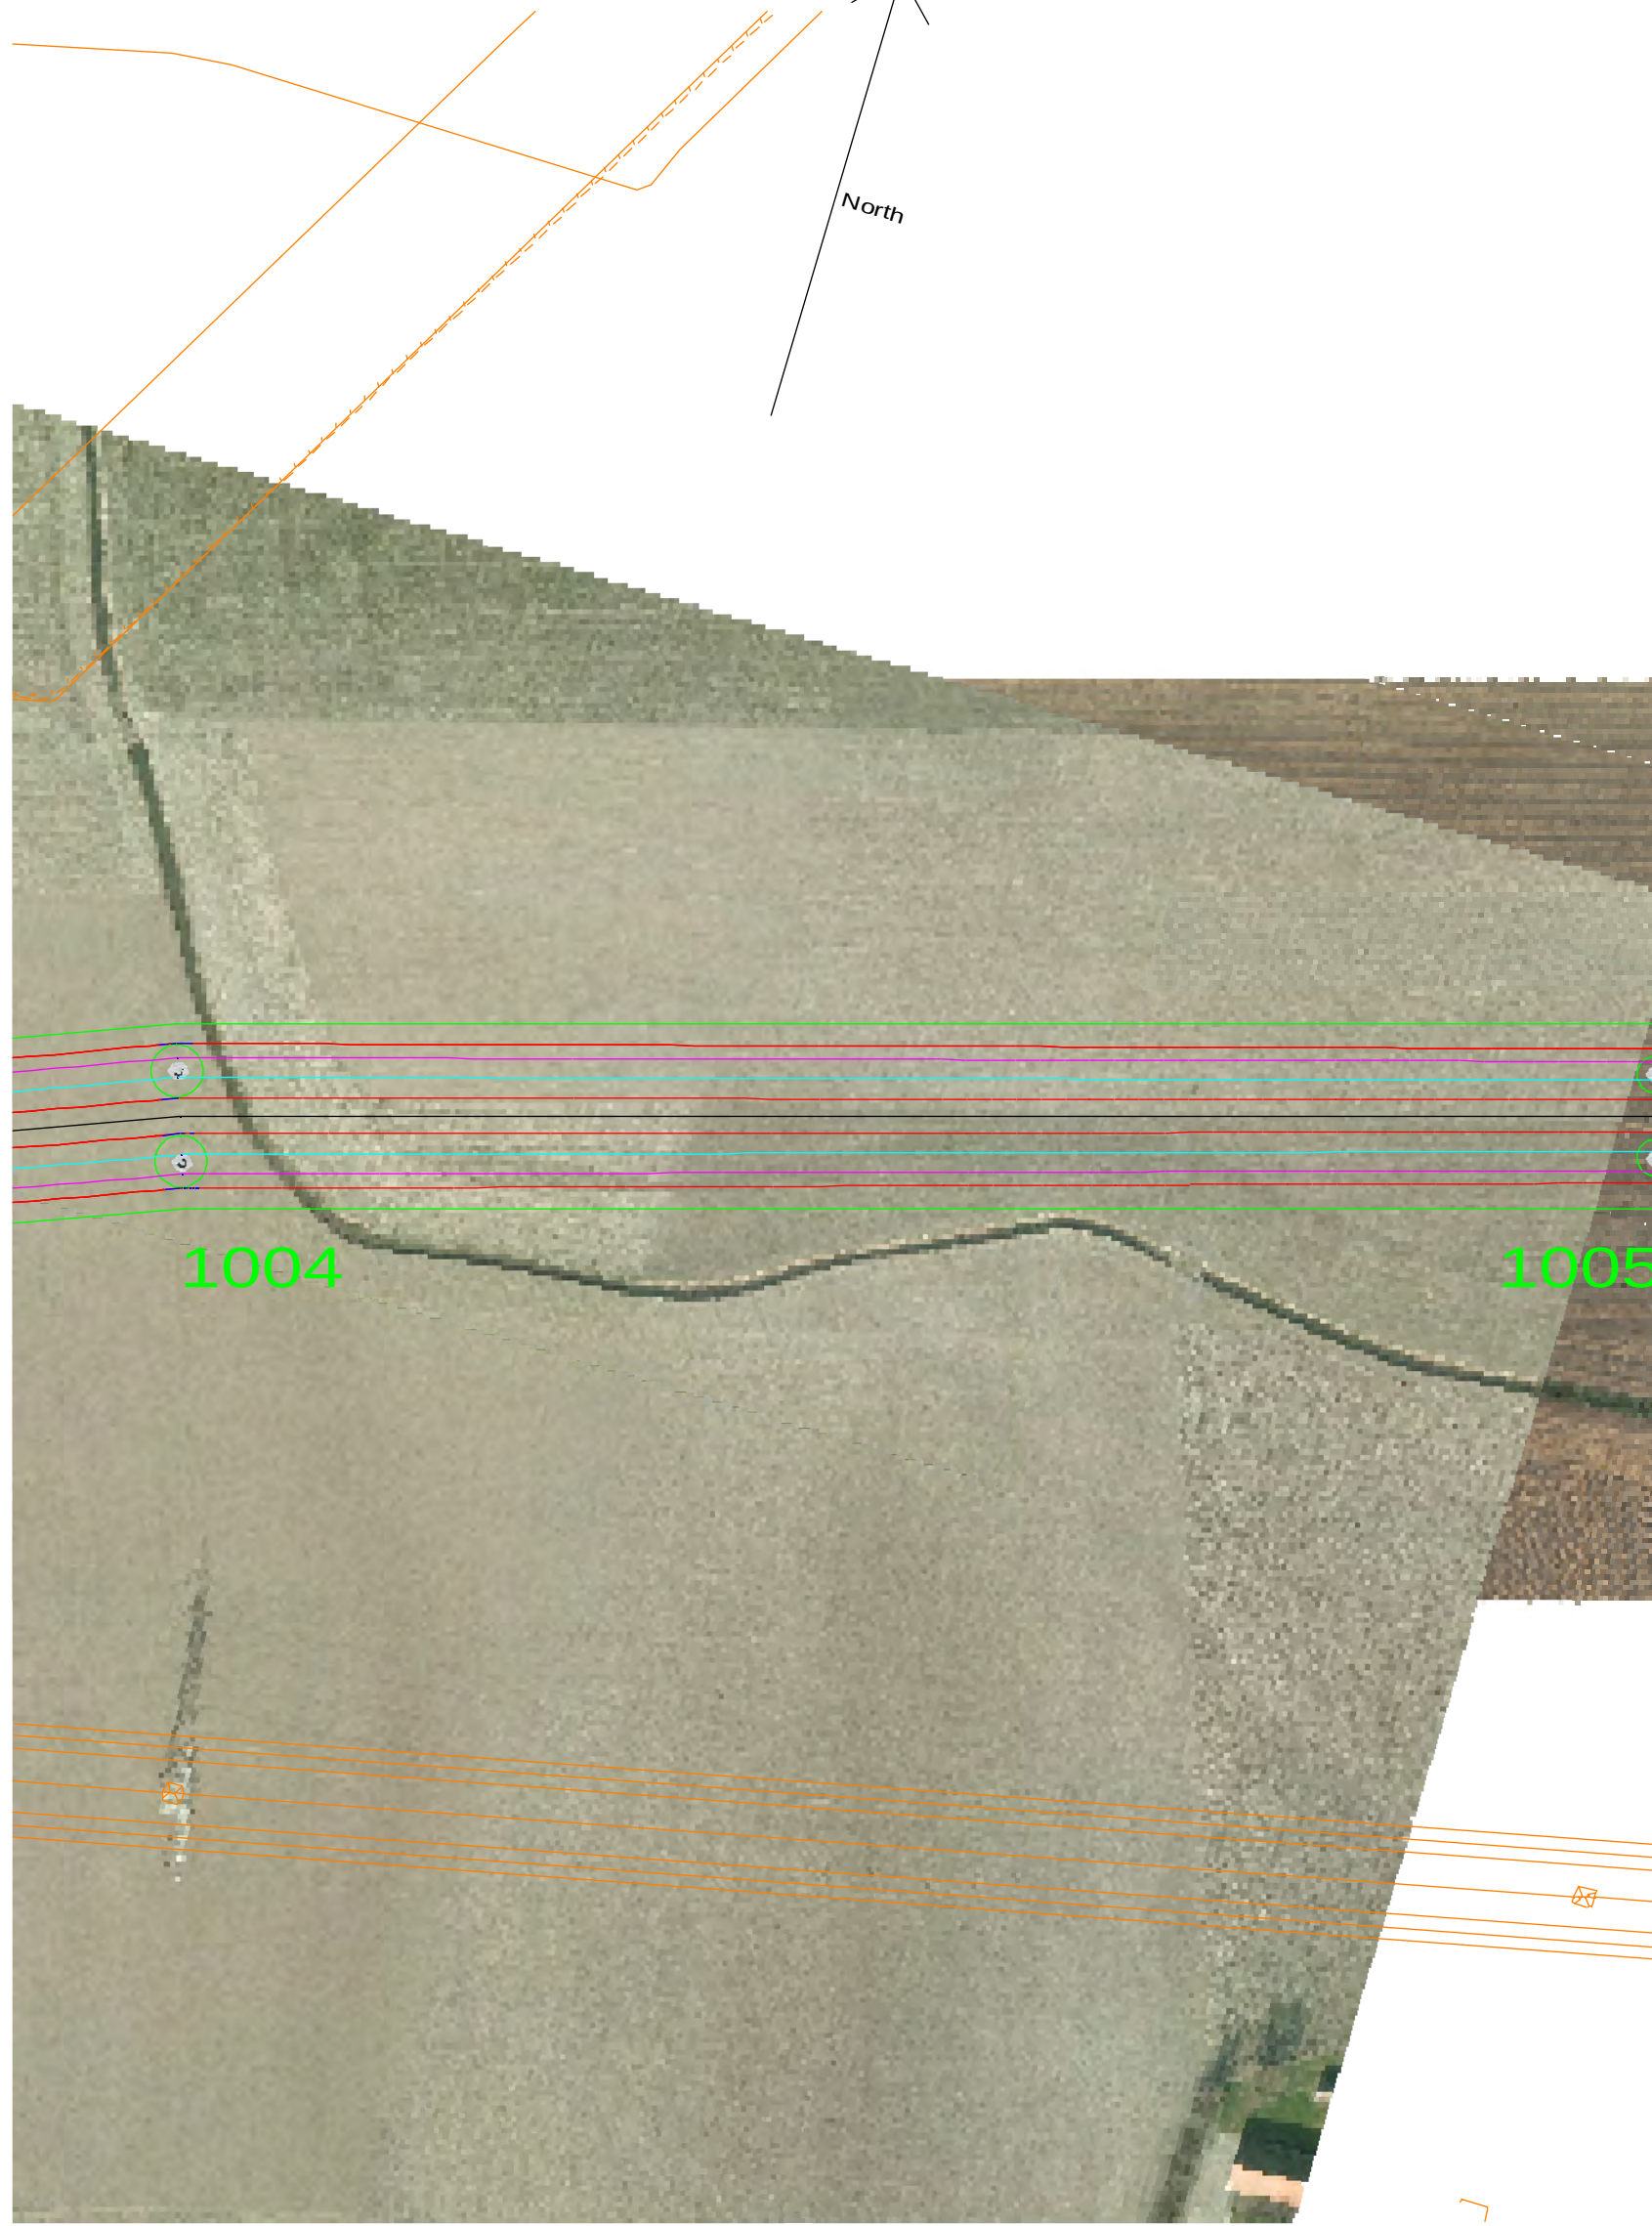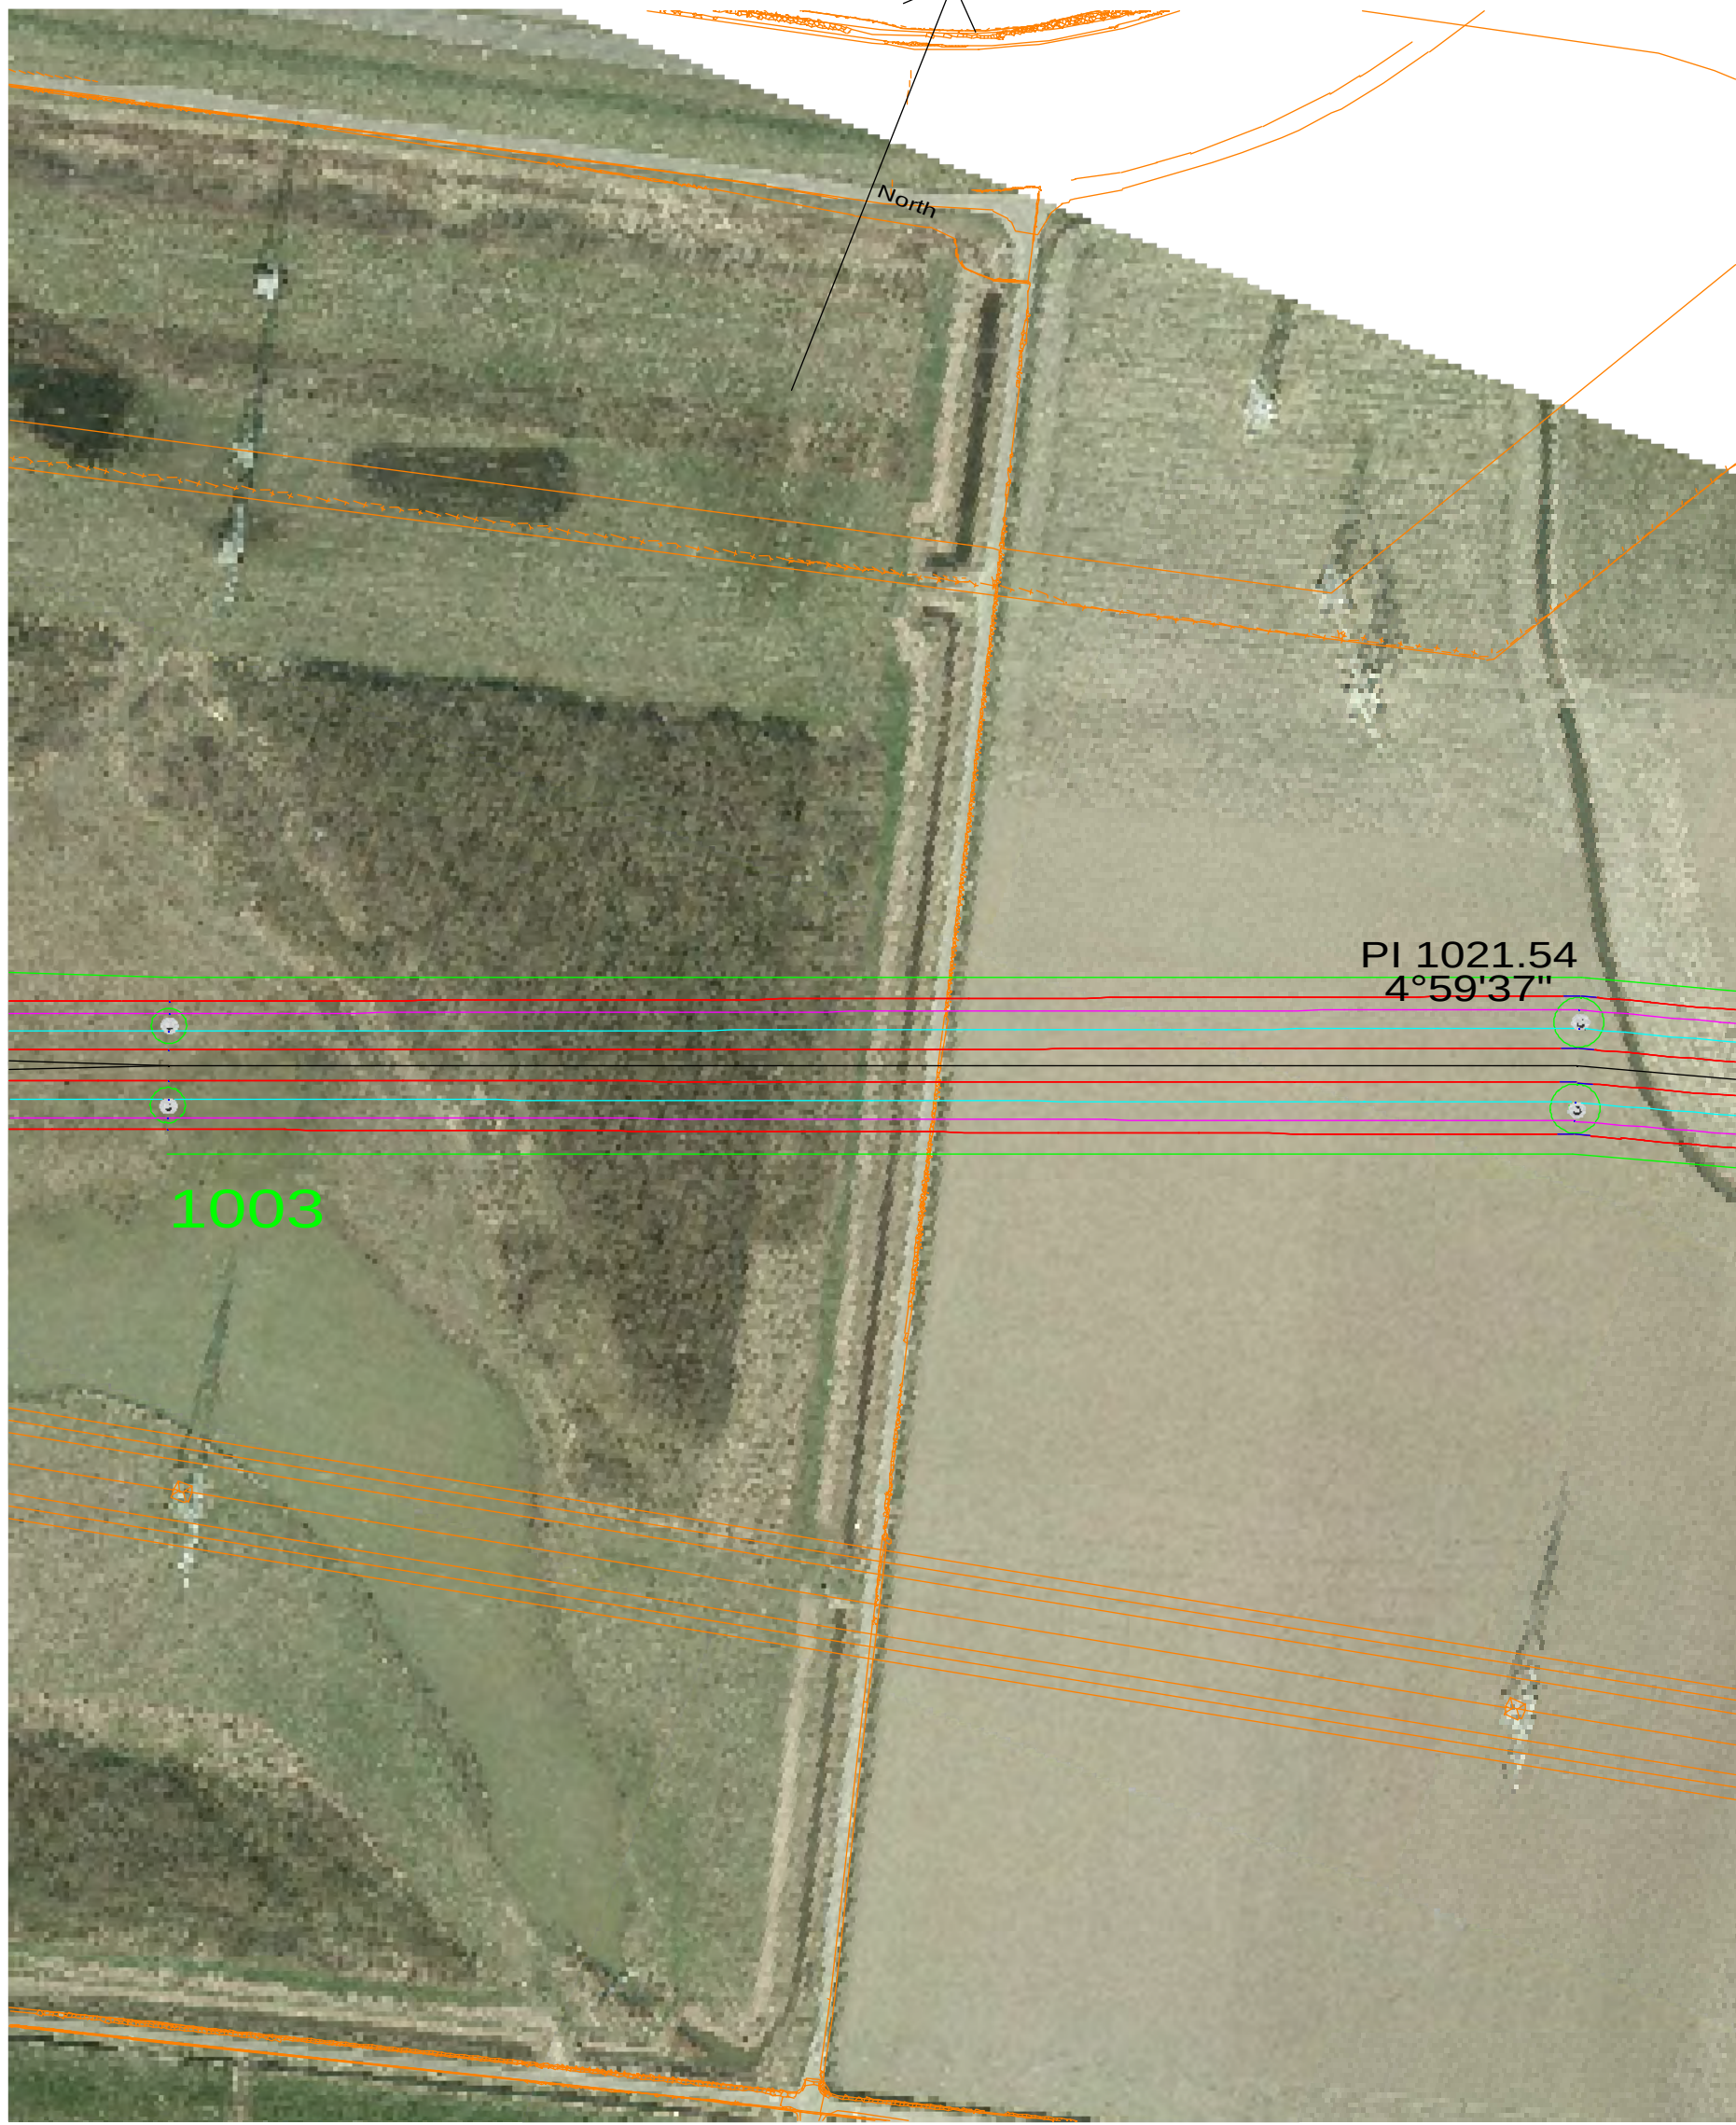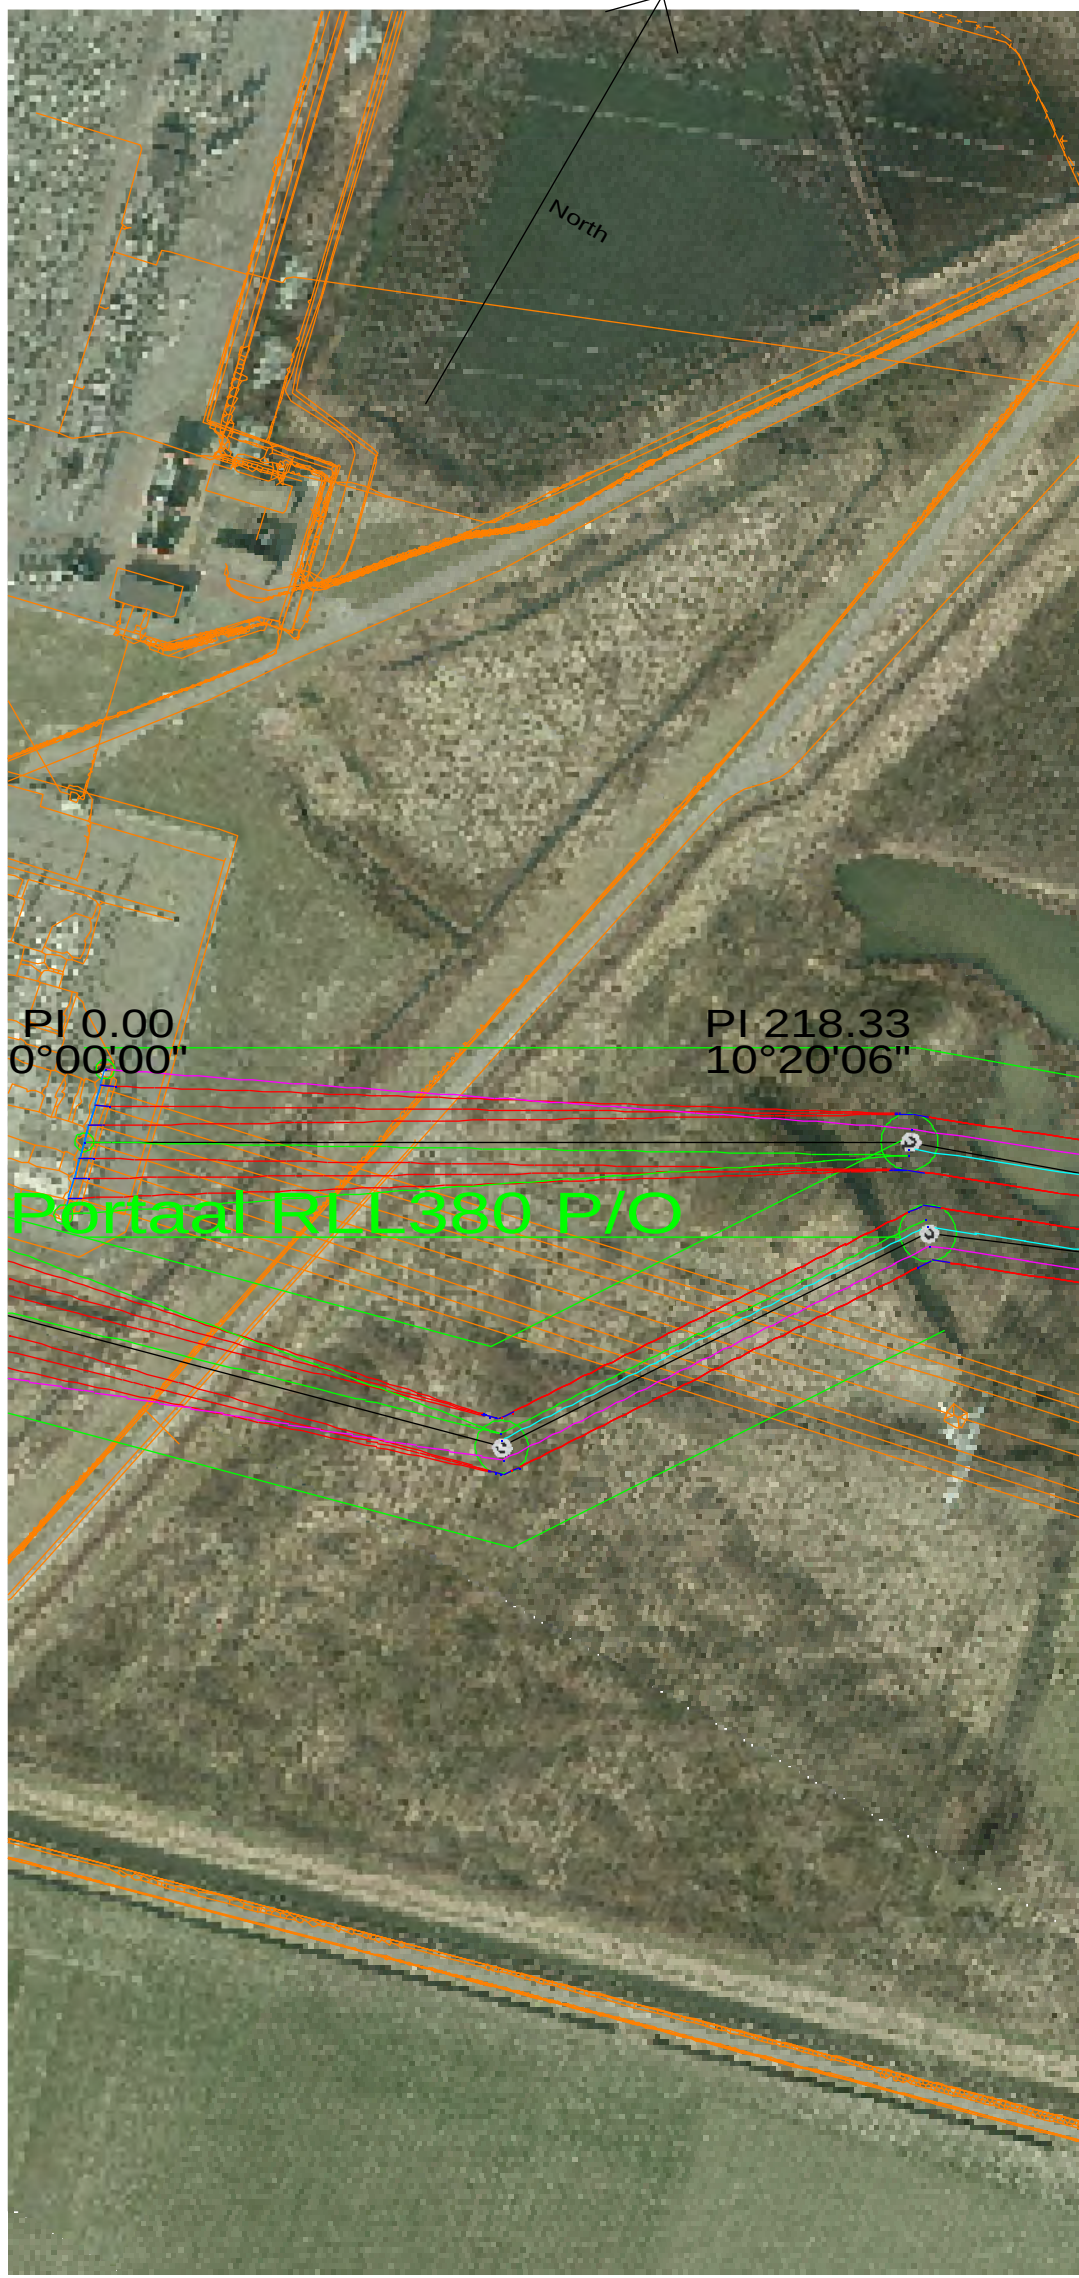

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:



Centreline Profile
Left Side Profile at -25m From Centreline.
Right Side Profile at 25m From Centreline.

Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS)
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS)
Earthwire shown at 15°C (Creep RS)
OPGW shown at 15°C (Creep RS)
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS)
Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances over Features Description			
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10
Roads	•	11.8	11
Railways	•	14	12.2
Highways	•	12.7	11.9
Buildings	•	7.7	6.9
Water	•	>9.3	>8.5
Foundation Area	•		
Pole	•		
Buried Services	•		

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Drawing Title:			Originator:	AS	Checker: JAW
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Approver:	MVN	Date: 12-07-2016
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 295 5555		
tennet			Postbus 718 6500 GS Venlo Tel: 0475-272111 E-mail: info@tennet.nl Internet: www.tennet.nl		
Drawing Number:			ZW380-DT1-P11		
Page 1/14			Rev P11		

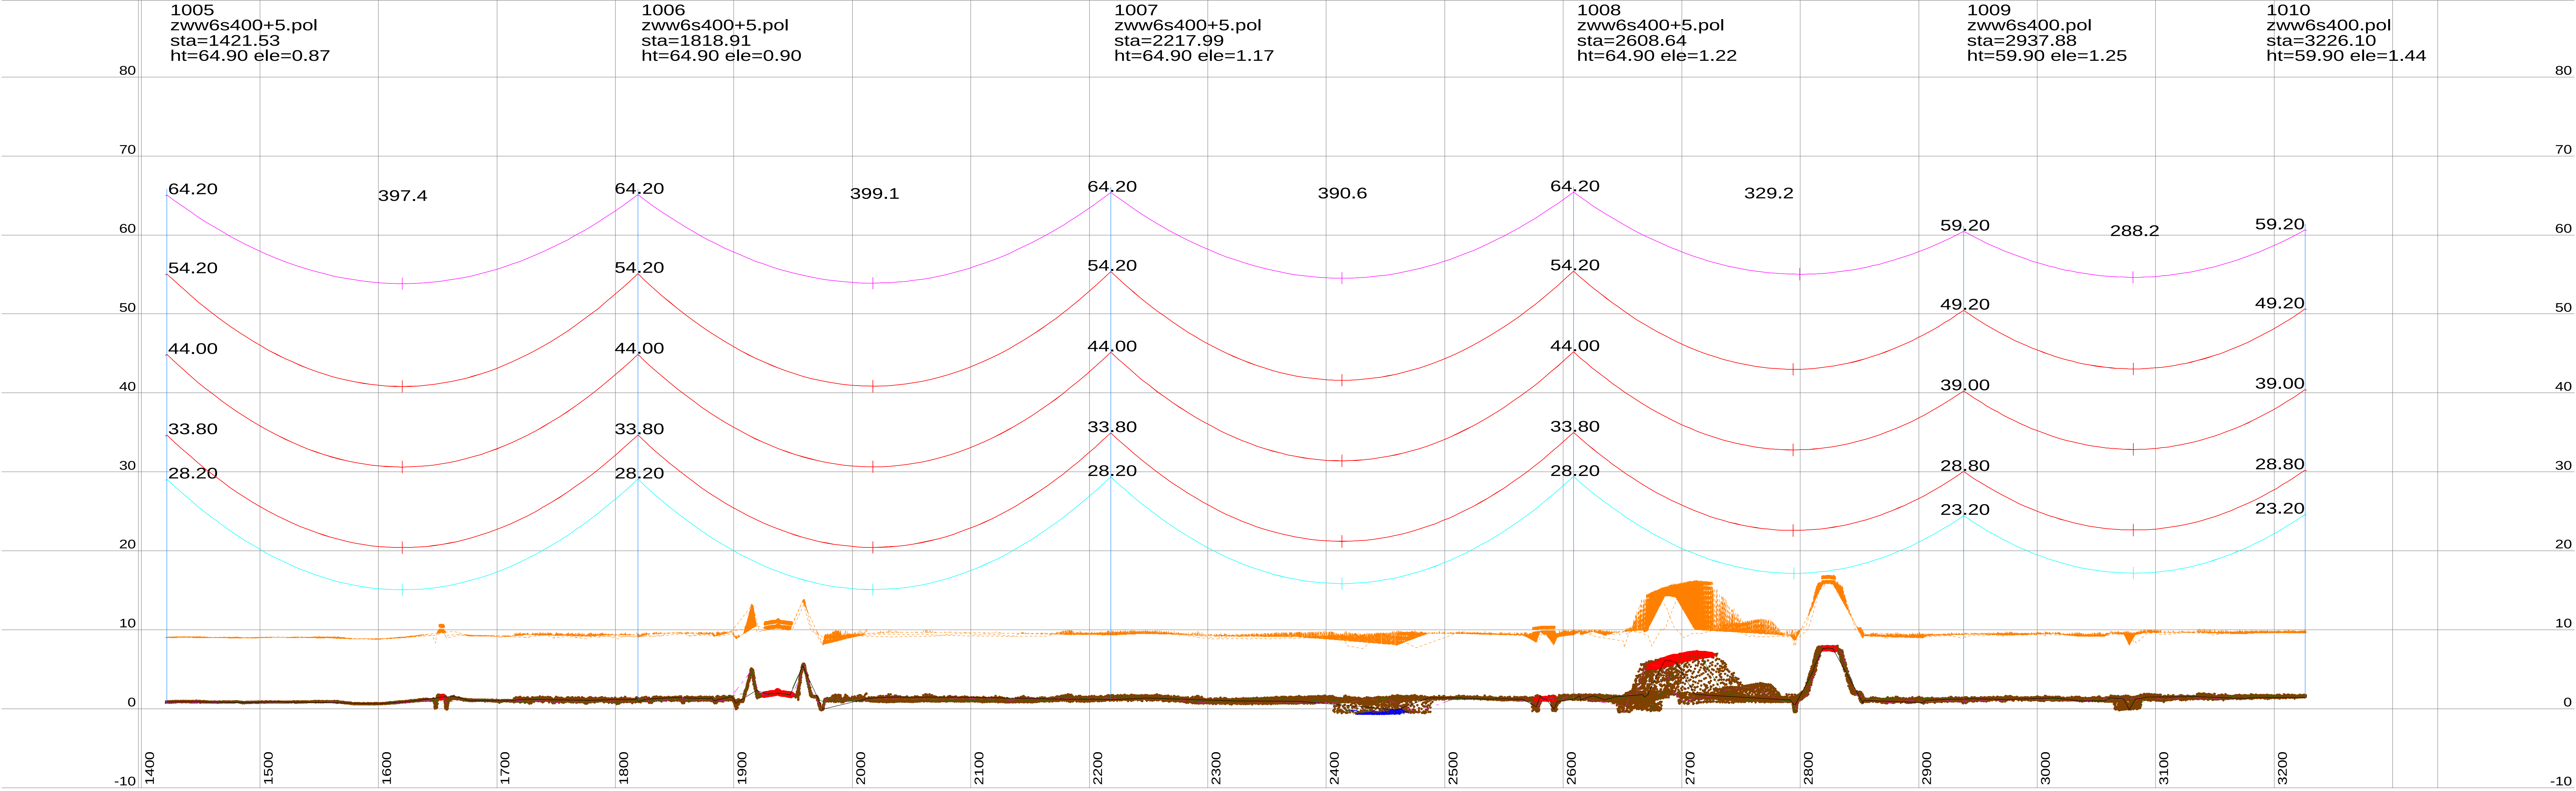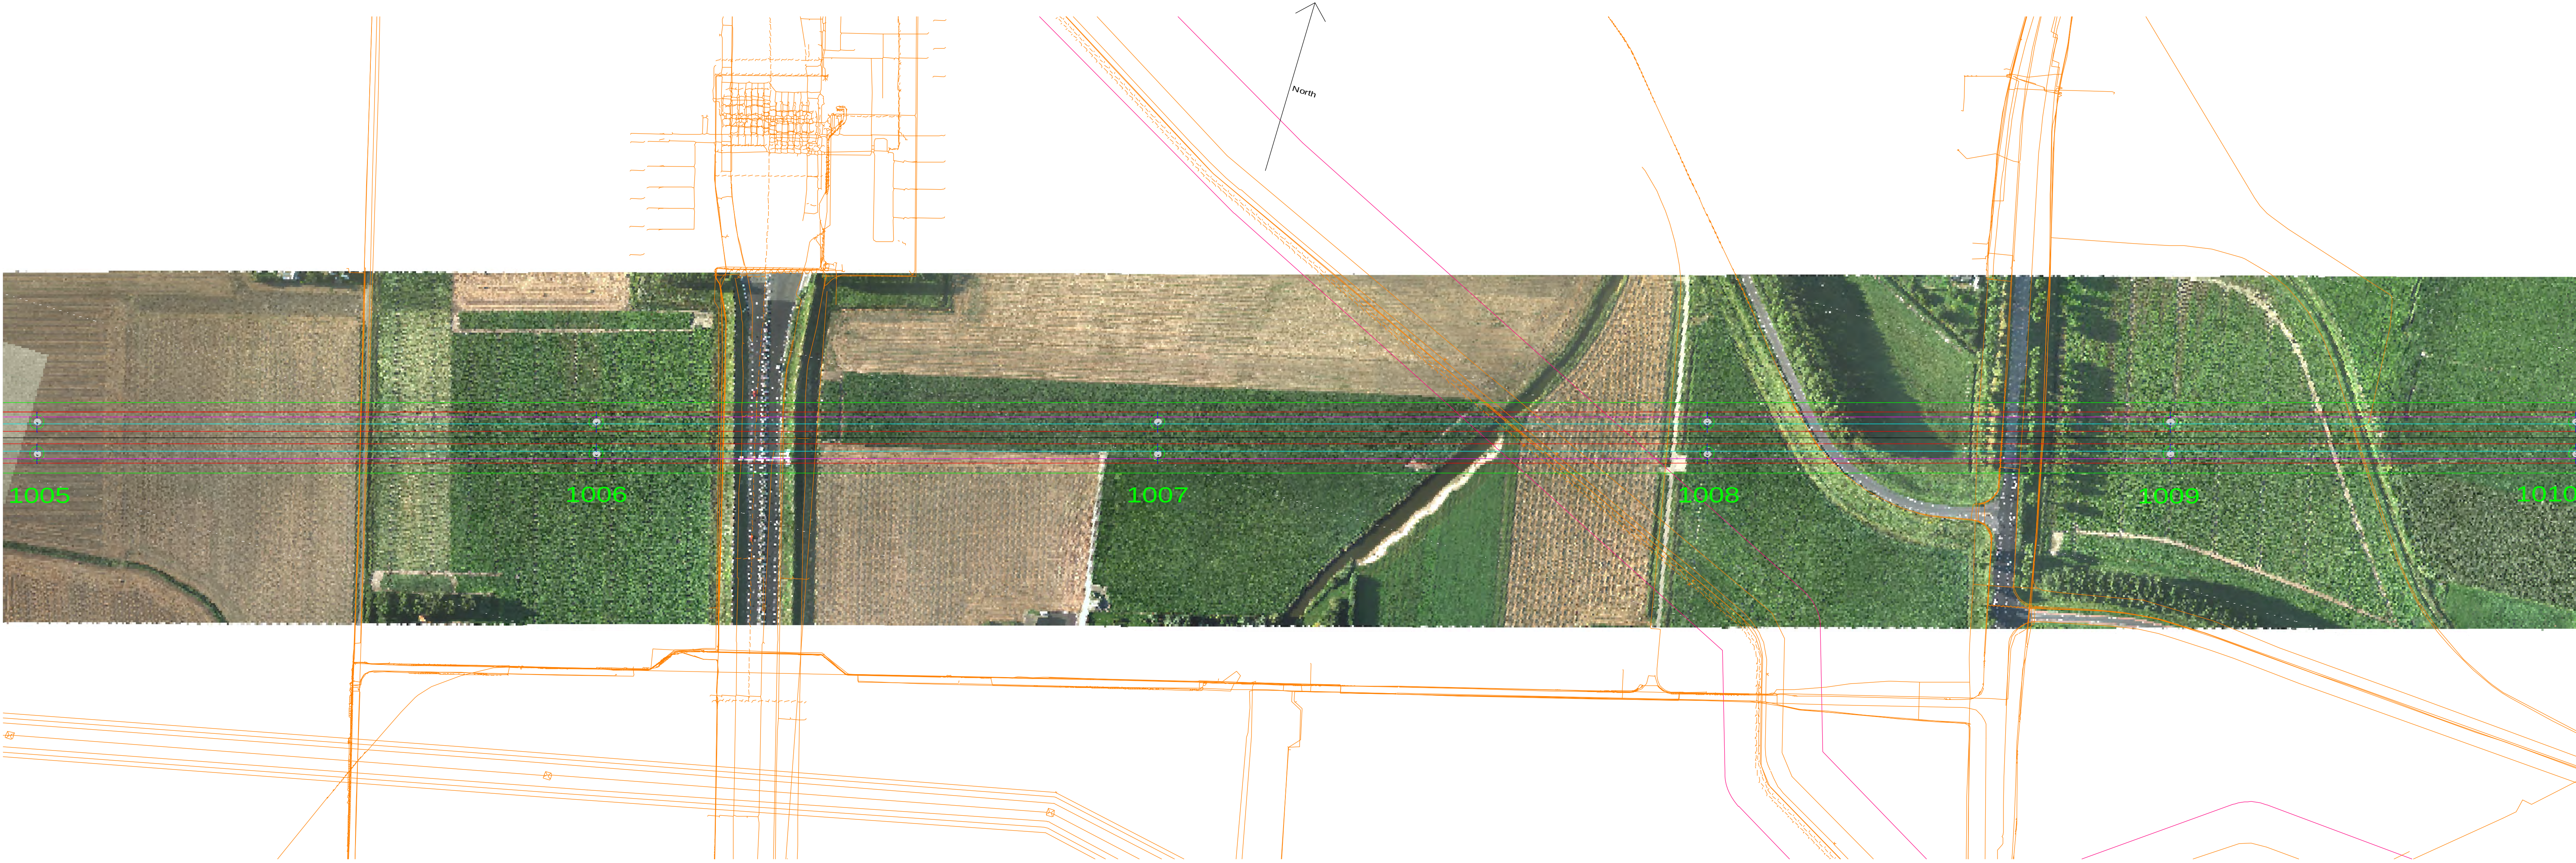

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:

Centreline Profile
Left Side Profile at -25m From Centreline.
Right Side Profile at 25m From Centreline.


Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS)
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS)
Earthwire shown at 15°C (Creep RS)
OPGW shown at 15°C (Creep RS)
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS)

Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances per Feature Description			
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10
Roads	•	11.8	11
Railways	×	14	12.2
Highways	•	12.7	11.9
Buildings		7.7	6.9
Water	~	>9.3	>8.5
Foundation Area	•		
Pole	•		
Buried Services	•		

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Preliminary Line Profile Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050) Temperature conductor phase at 70°C					
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Originator: AS	Checker: JAW	
			Approver: MVN	Date: 12-07-2016	
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 266 5555		
tennet			Postbus 718 6500 GS Vught Tel: 030 - 2731111 E-mail: info@tennet.nl Website: www.tennet.nl		
Drawing Number: ZW380-DT1-P11			Page 2/14		

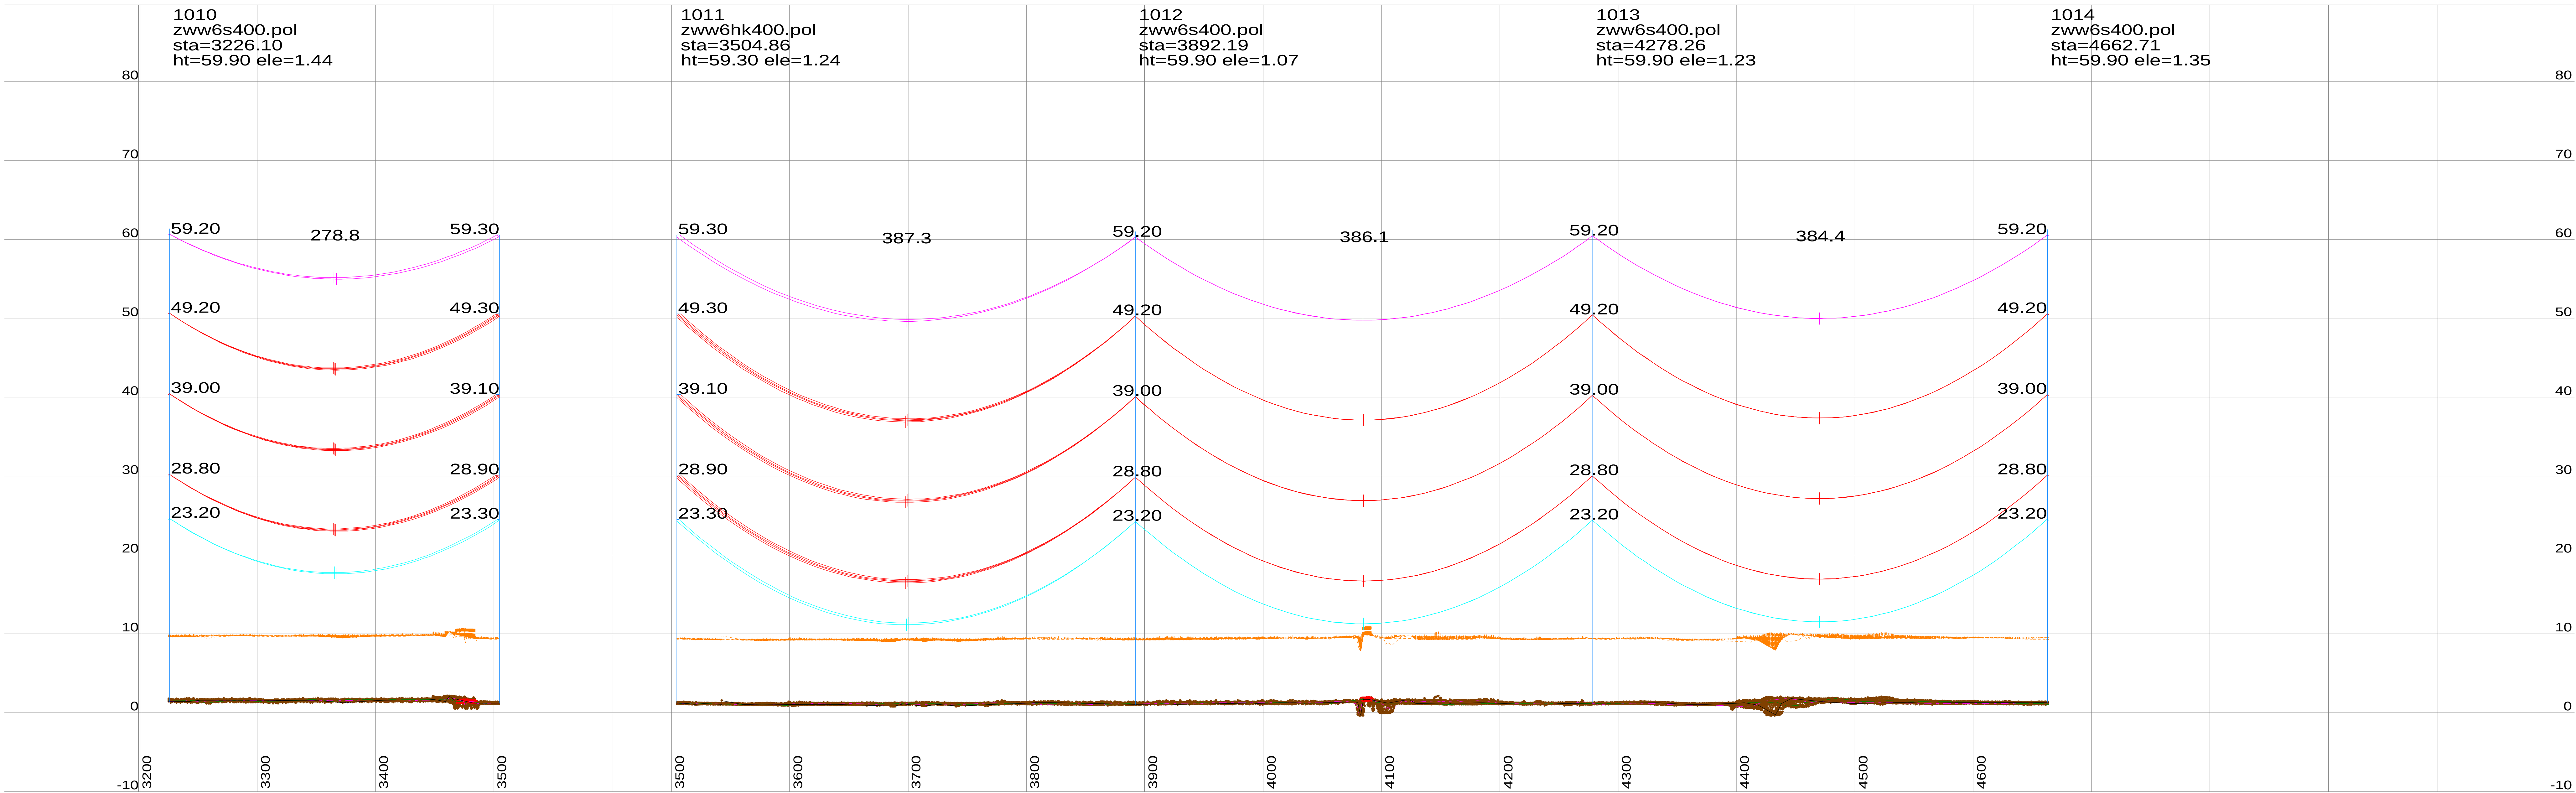

Notes:

- PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
- Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
- Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
- Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
E/W Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
- Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
- This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
- Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
- Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
- All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:


Centreline Profile _____
Left Side Profile at -25m From Centreline. _____
Right Side Profile at 25m From Centreline. _____

Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS) _____
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS) _____
Earthwire shown at 15°C (Creep RS) _____
OPGW shown at 15°C (Creep RS) _____
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS) _____
Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances per Feature Description				
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)	0kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10	8.2
Roads	•	11.8	11	8.2
Railways	×	14	12.2	11.4
Highways	•	12.7	11.9	10.1
Buildings	•	7.7	6.9	5.1
Water	~	>9.3	>8.5	>6.7
Foundation Area	⊗			
Pole	⊙			
Buried Services	—			

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Preliminary Line Profile Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050) Temperature conductor phase at 70°C					
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Originator: AS	Checker: JAW	
			Approver: MVN	Date: 12-07-2016	
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 266 5505		
tennet			Postbus 718 6500 GS Venlo Tel: 0475-272111 E-mail: www.ccs@tennet.nl Internet: www.tennet.nl		
Drawing Number: ZW380-DT1-P11			Page 3/14		

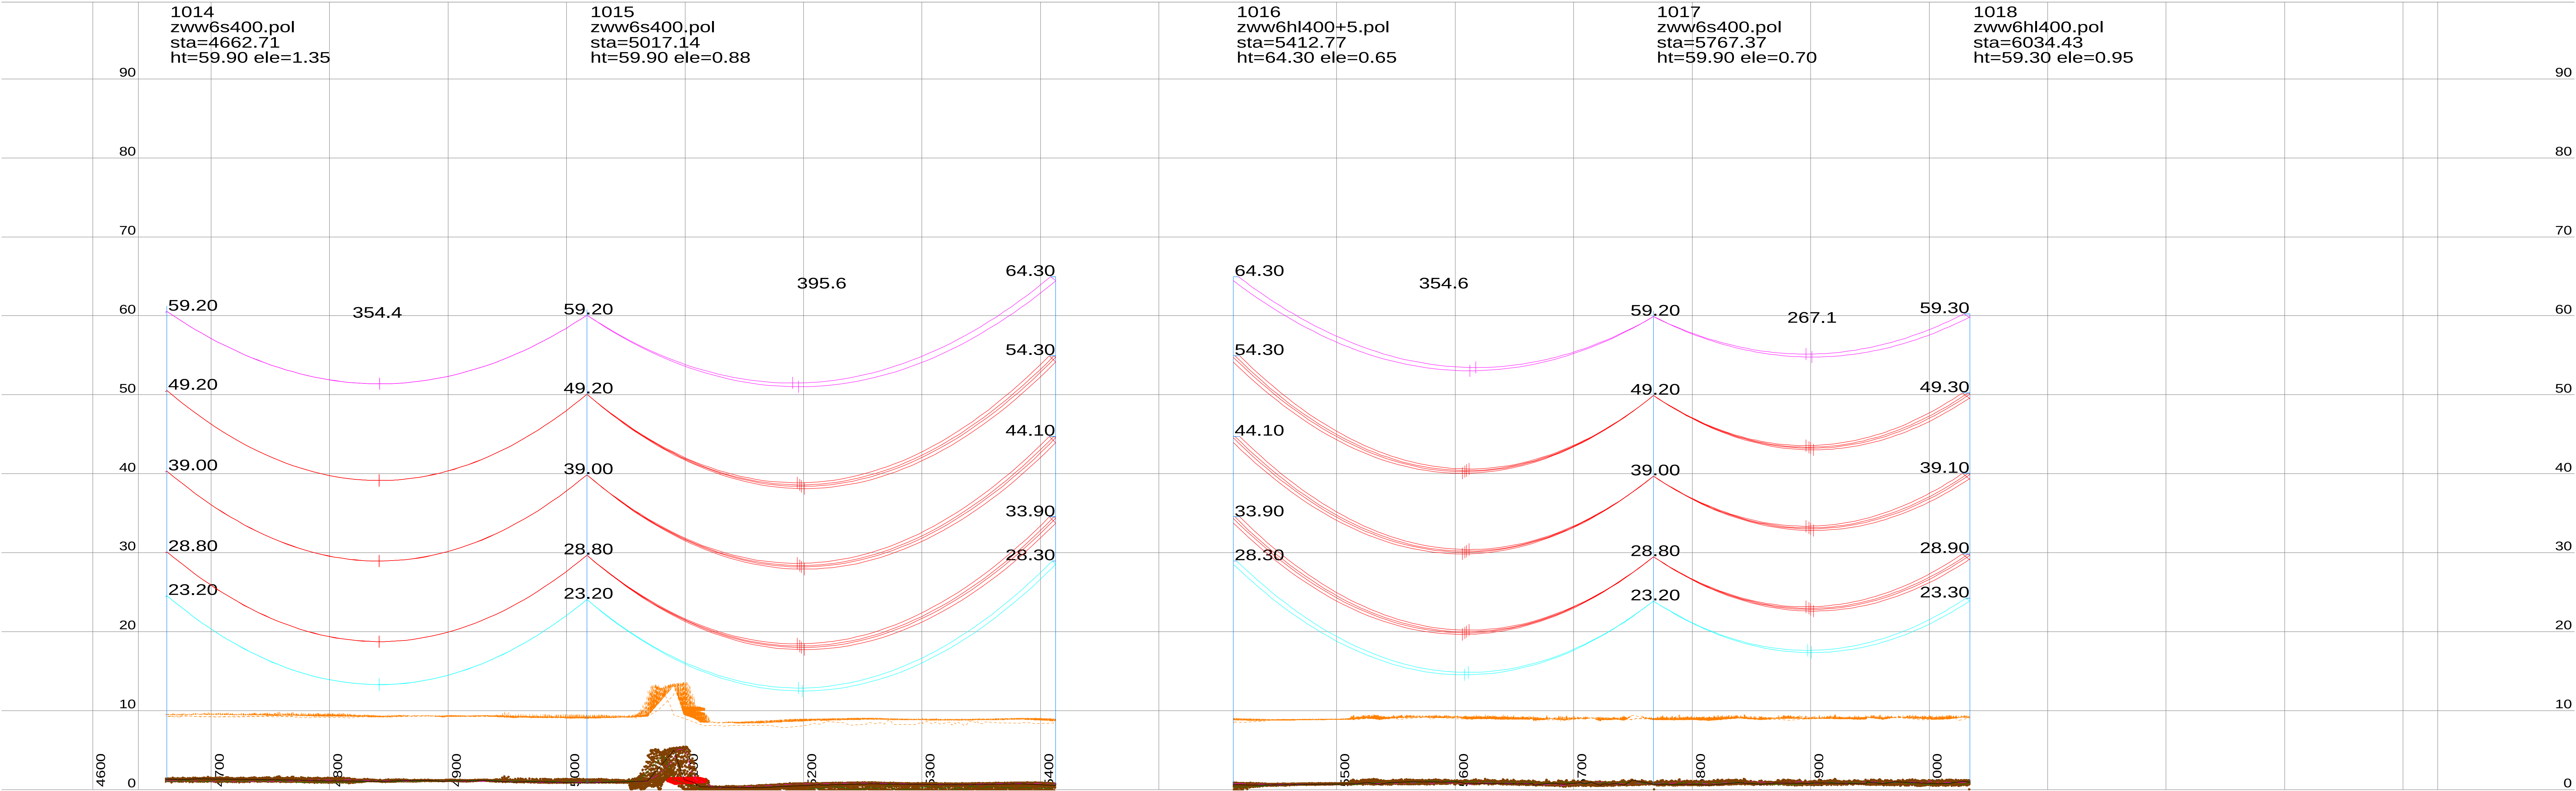

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:


Centreline Profile
Left Side Profile at -25m From Centreline.
Right Side Profile at 25m From Centreline.

Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS)
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS)
Earthwire shown at 15°C (Creep RS)
OPGW shown at 15°C (Creep RS)
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS)
Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances per Feature Description				
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)	0kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10	8.2
Roads	•	11.8	11	8.2
Railways	×	14	12.2	11.4
Highways	•	12.7	11.9	10.1
Buildings	•	7.7	6.9	5.1
Water	•	>9.3	>8.5	>6.7
Foundation Area	•			
Pole	•			
Buried Services	•			

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
P10 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Preliminary Line Profile Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050) Temperature conductor phase at 70°C					
Drawing Title:			Originator:	AS	Checker: JAW
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Approver:	MVN	Date: 11-08-2016
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 295 5555		
tennet			Postbus 718 6500 GS Vught Tel: 030-2731111 E-mail: servicecenter@tennet.nl Website: www.tennet.nl		
Drawing Number: ZW380-DT1-P11			Page 4/14		

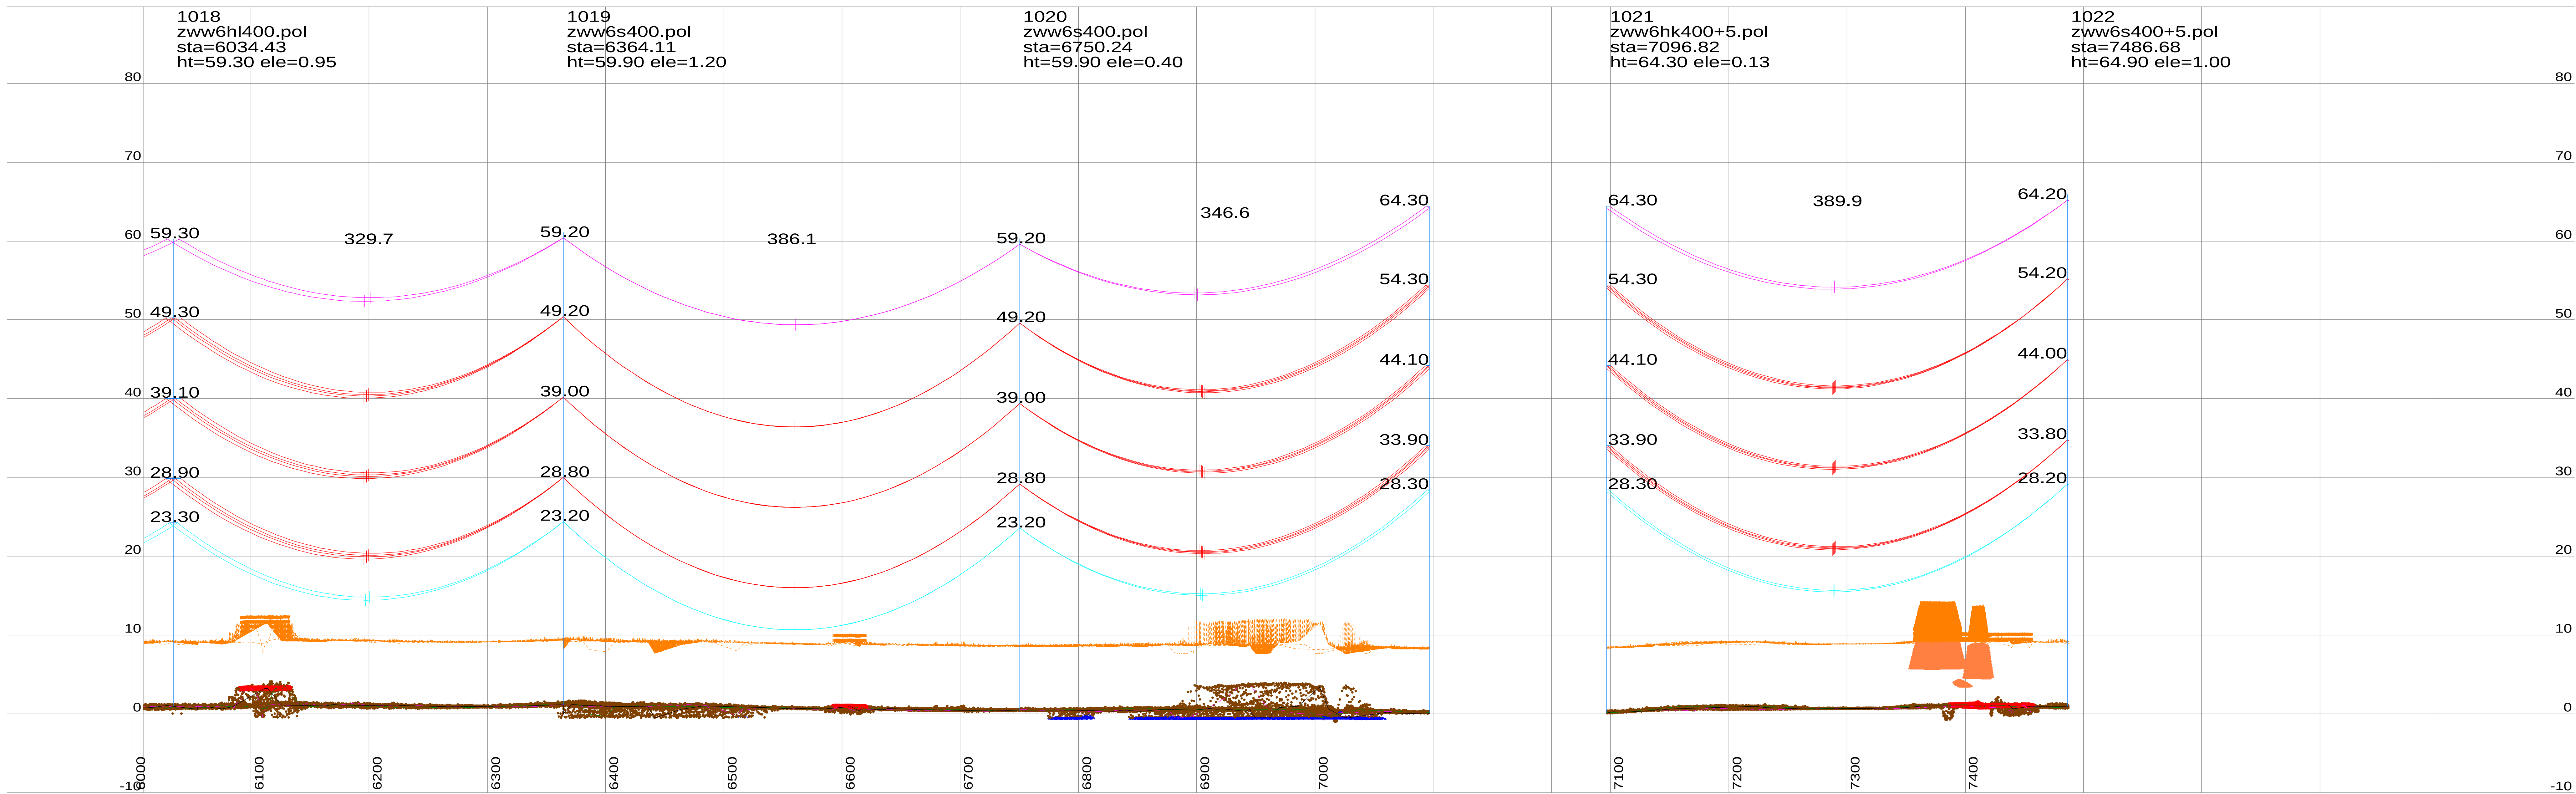

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by Tennet.
3. Phase Conductor & Earthwire (New Wintrac line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrac line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC E/W Conductor Shown (New Wintrac line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrac line). RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Model (New Wintrac line) based on dimensions from pole drawings "000.145.11.0254226 Mastenontwerpposters_vies.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) zWWZE400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centreline Profile _____

Left Side Profile at -25m From Centreline. _____

Right Side Profile at 25m From Centreline. _____

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS)	
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS)	
Earthwire shown at 15°C (Creep RS)	
OPGW shown at 15°C (Creep RS)	
RSB shown at -5°C + Ice (Creep RS)	

Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Feature Description	Symbol	35kV Radial Clearance (m)	150kV Radial Clearance (m)	0kV Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10	9.2
Roads	•	11.8	11	9.7
Railways	×	14	13.2	11.4
Highways	•	12.7	11.9	10.1
Buildings	•	7.7	6.9	5.1
Water	•	>9.3	>8.5	>6.7
Foundation Area				
Pole				
Buried Services				


P11	06-07-2016	Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings	AS	JAW	MVN
P10	11-08-2015	Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings	TG	MV	MVN
P9	19-08-2014	Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings	TG	MV	MVN
Rev	Date	Description	By	Chk	App

Preliminary Line Profile Drawings
Section DT1 (Structure 1001 to 1050)
Temperature conductor phase at 70°C

Project	Borssele-Tilburg ZW380	Originator:	AS	Checker:	JAW
		Approver:	MvN	Date:	12-07-2016

Movares
advisors & marketers

Postbus 2855
3500 GW Utrecht
Tel: 030 - 265 5555

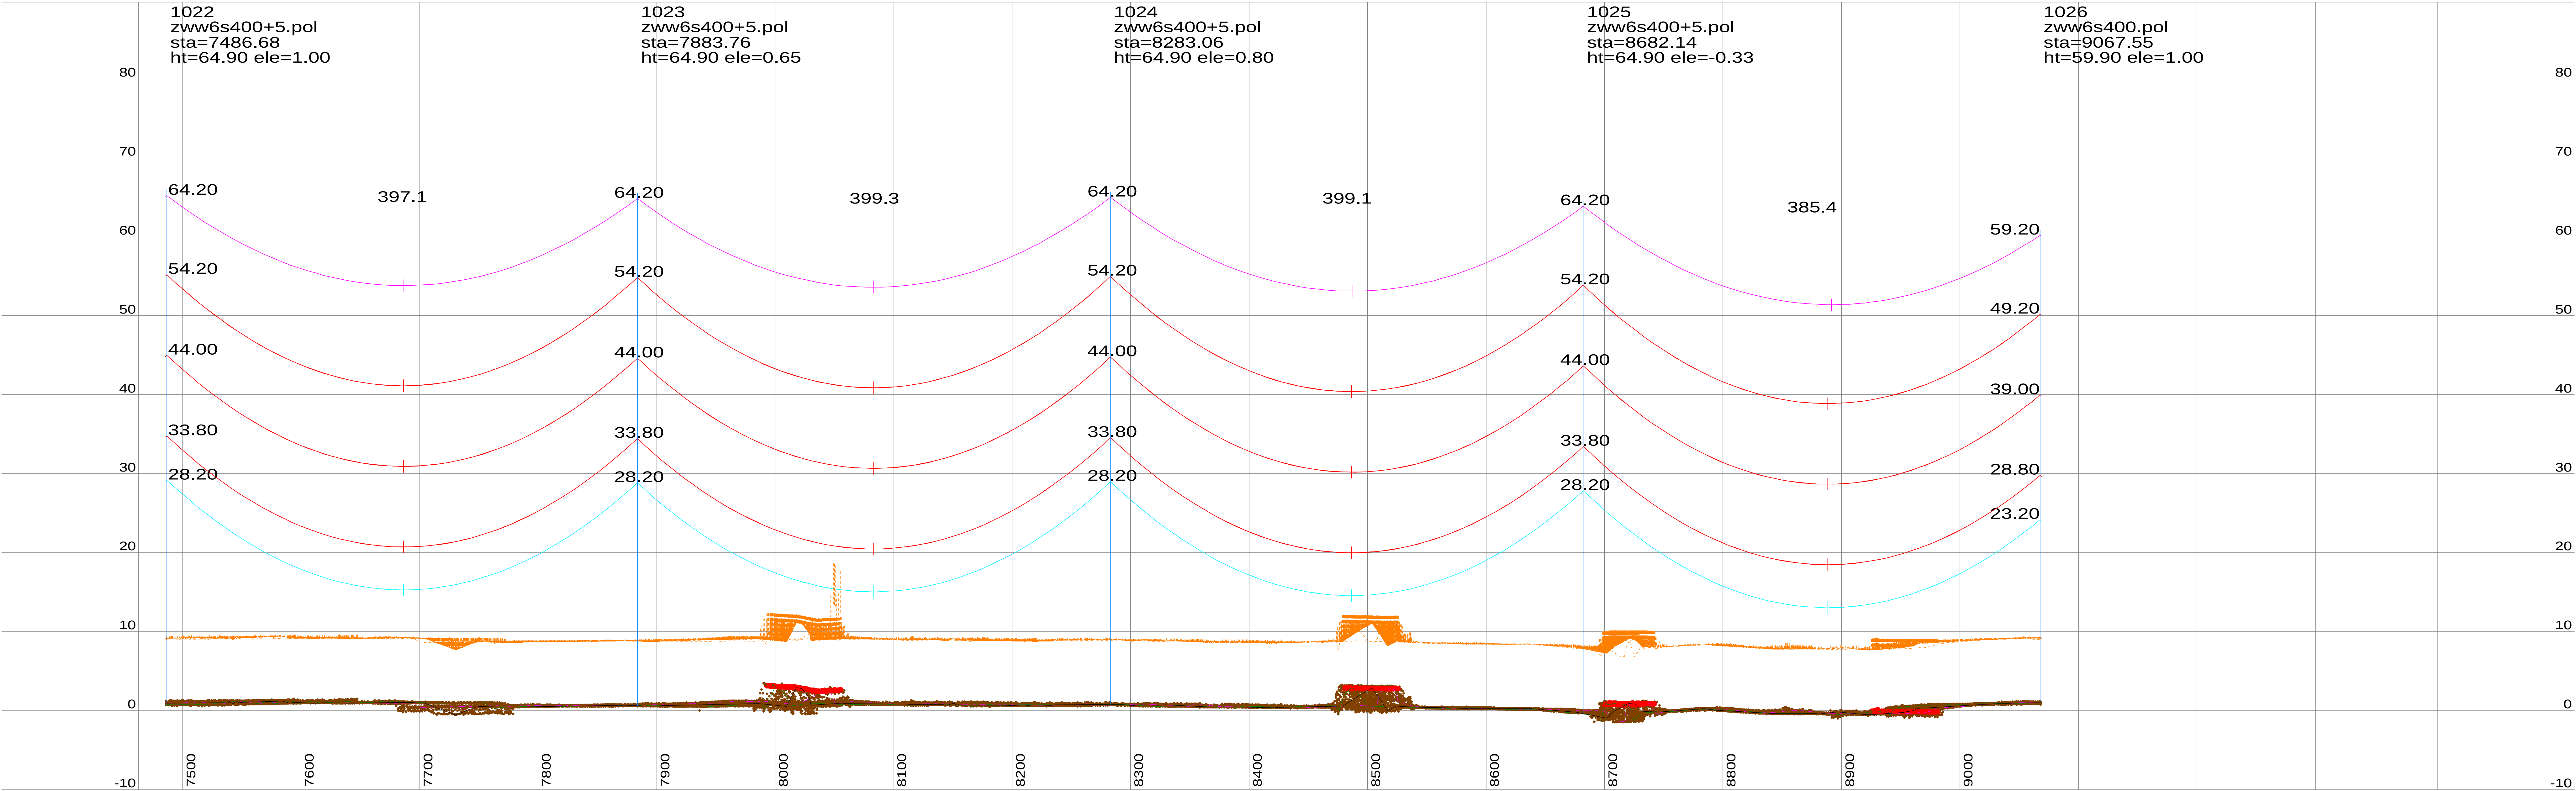

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=3.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:

Centreline Profile _____
Left Side Profile at -25m From Centreline. _____
Right Side Profile at 25m From Centreline. _____




Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS) _____
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS) _____
Earthwire shown at 15°C (Creep RS) _____
OPGW shown at 15°C (Creep RS) _____
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS) _____

Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances over Features Description			
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10
Roads	•	11.8	11
Railways	×	14	12.2
Highways	•	12.7	11.9
Buildings	•	7.7	6.9
Water	•	>9.3	>8.5
Foundation Area	•		
Pole	•		
Buried Services	•		

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Preliminary Line Profile Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050) Temperature conductor phase at 70°C					
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Originator: AS	Checker: JAW	
			Approver: MVN	Date: 12-07-2016	
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 295 5555		
tennet			Postbus 718 6500 GS Vught Tel: 030-2731111 E-mail: info@tennet.nl Internet: www.tennet.nl		
Drawing Number: ZW380-DT1-P11			Page 6/14		

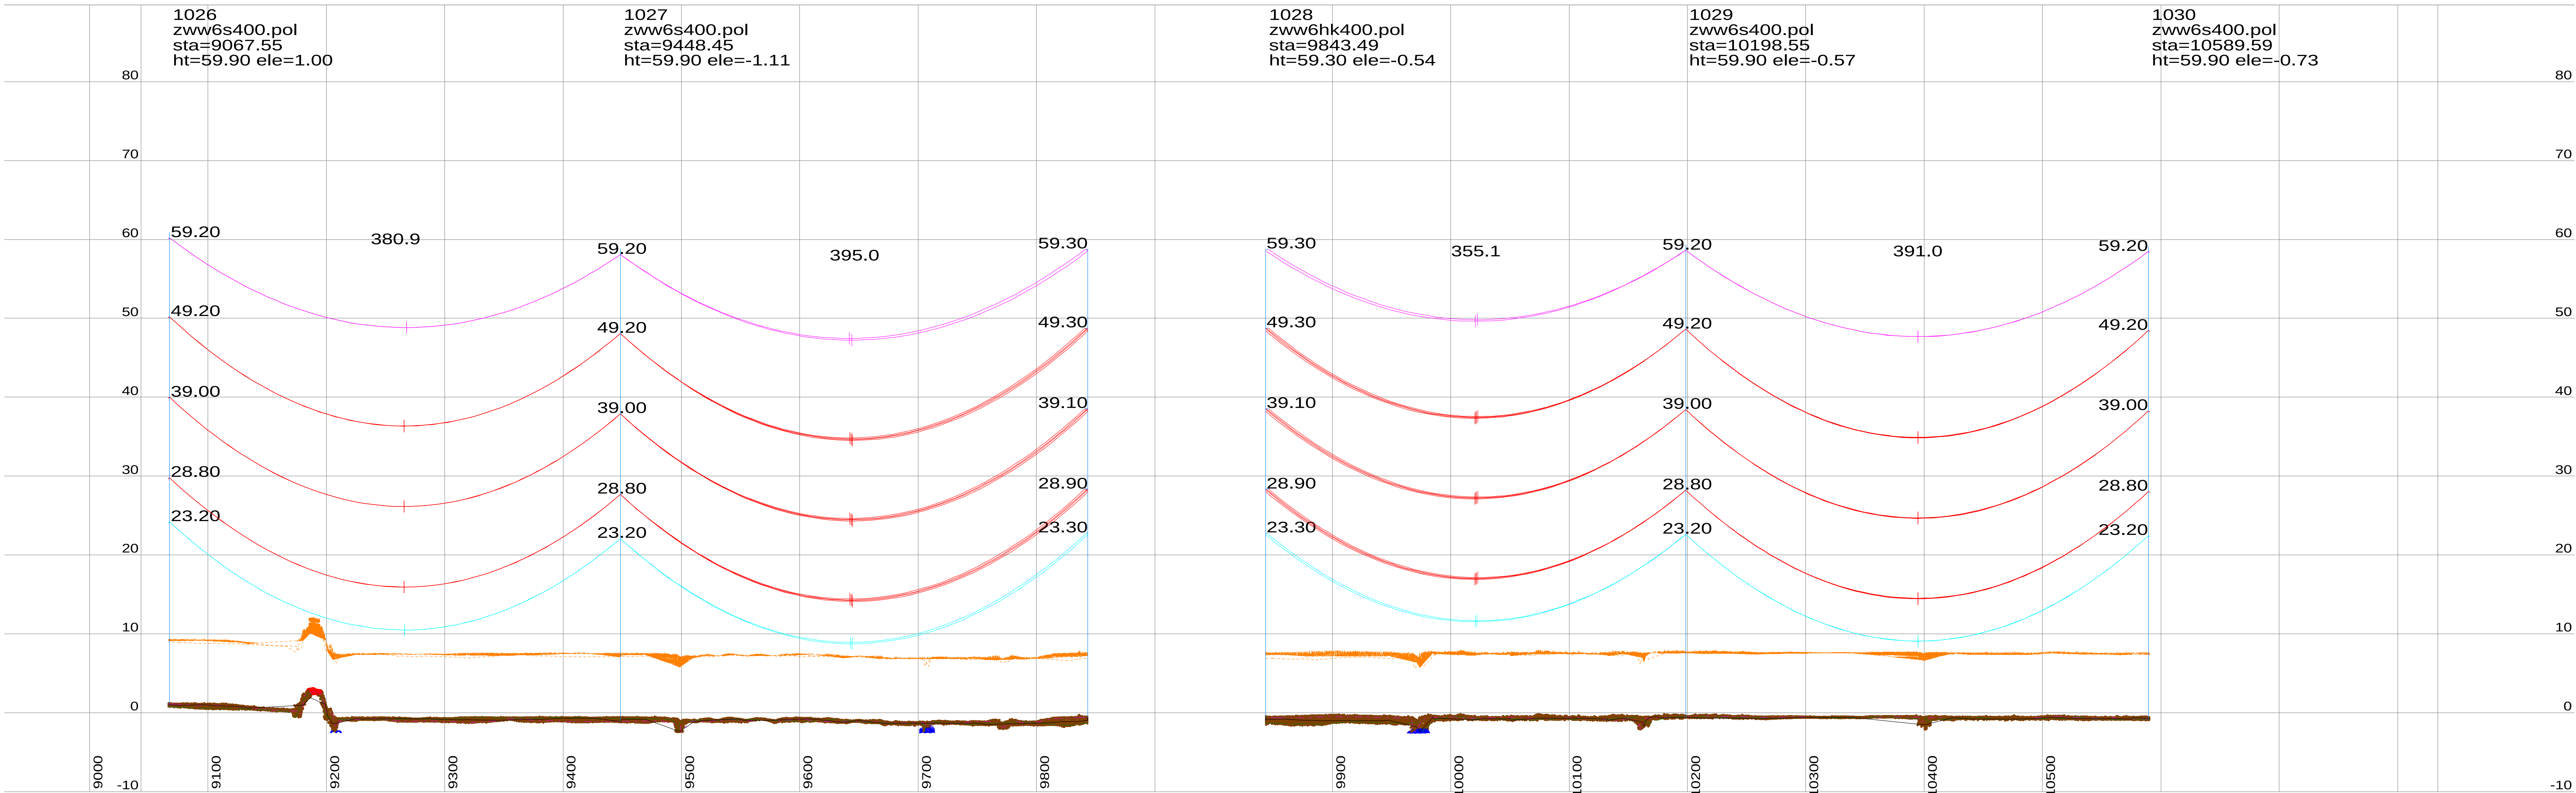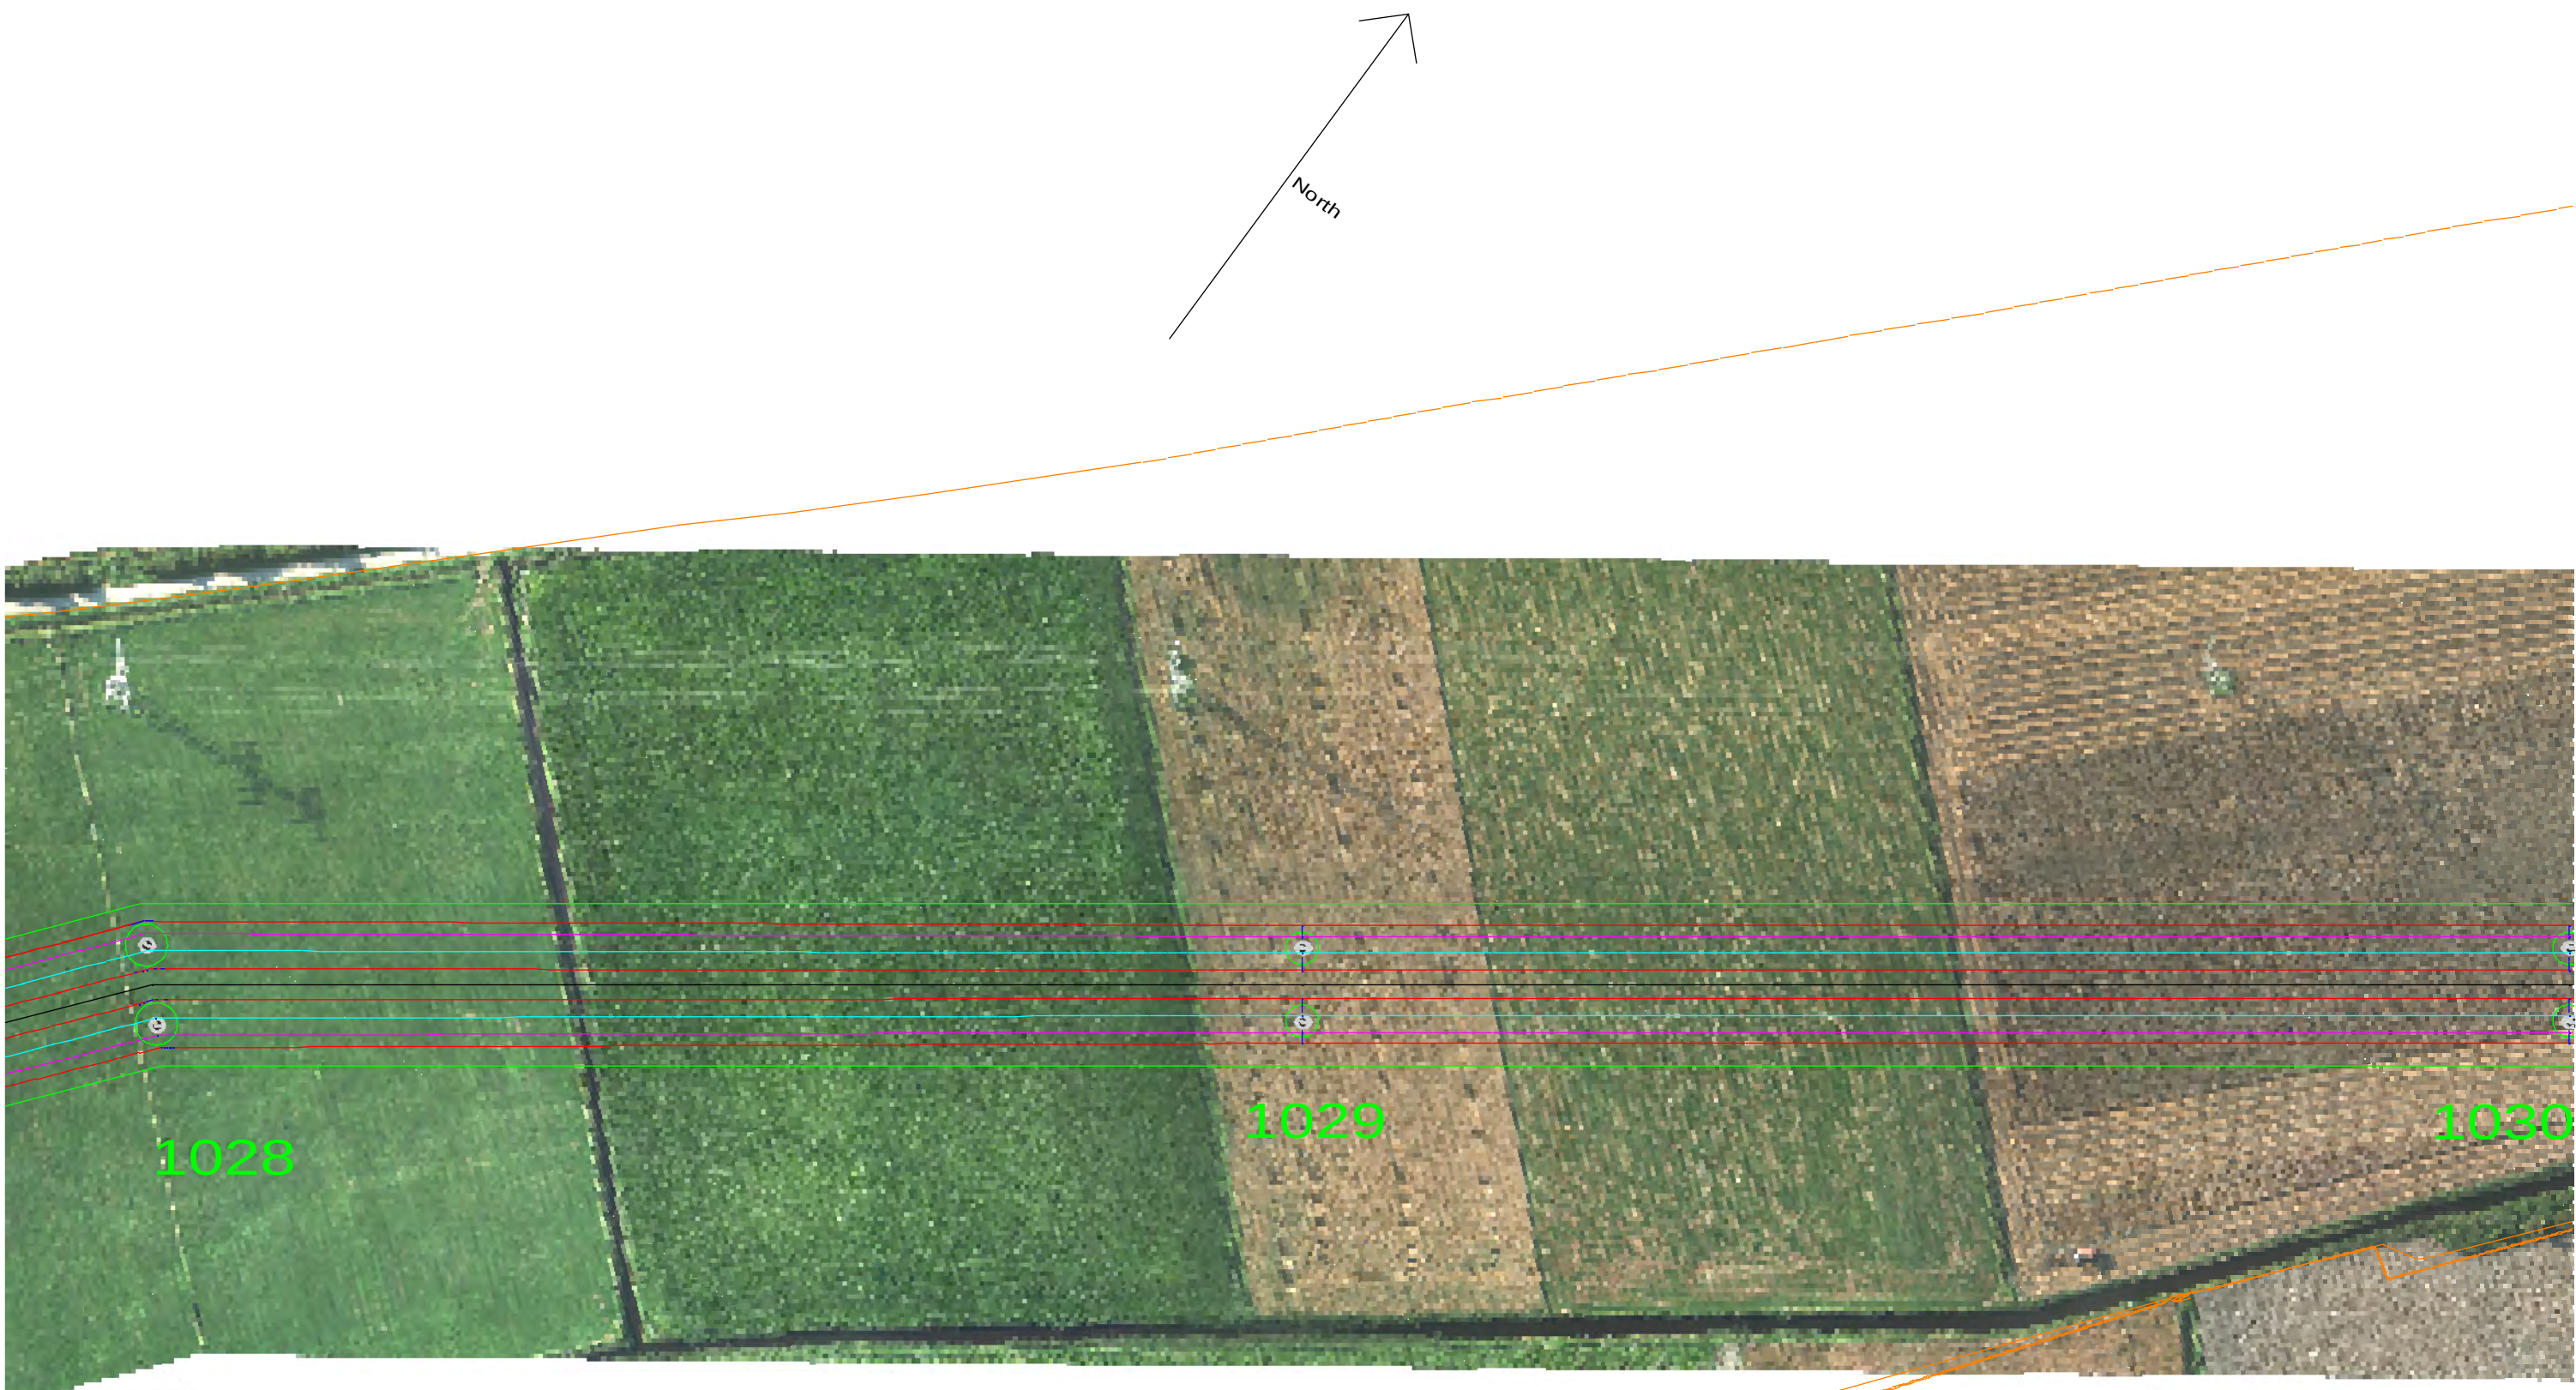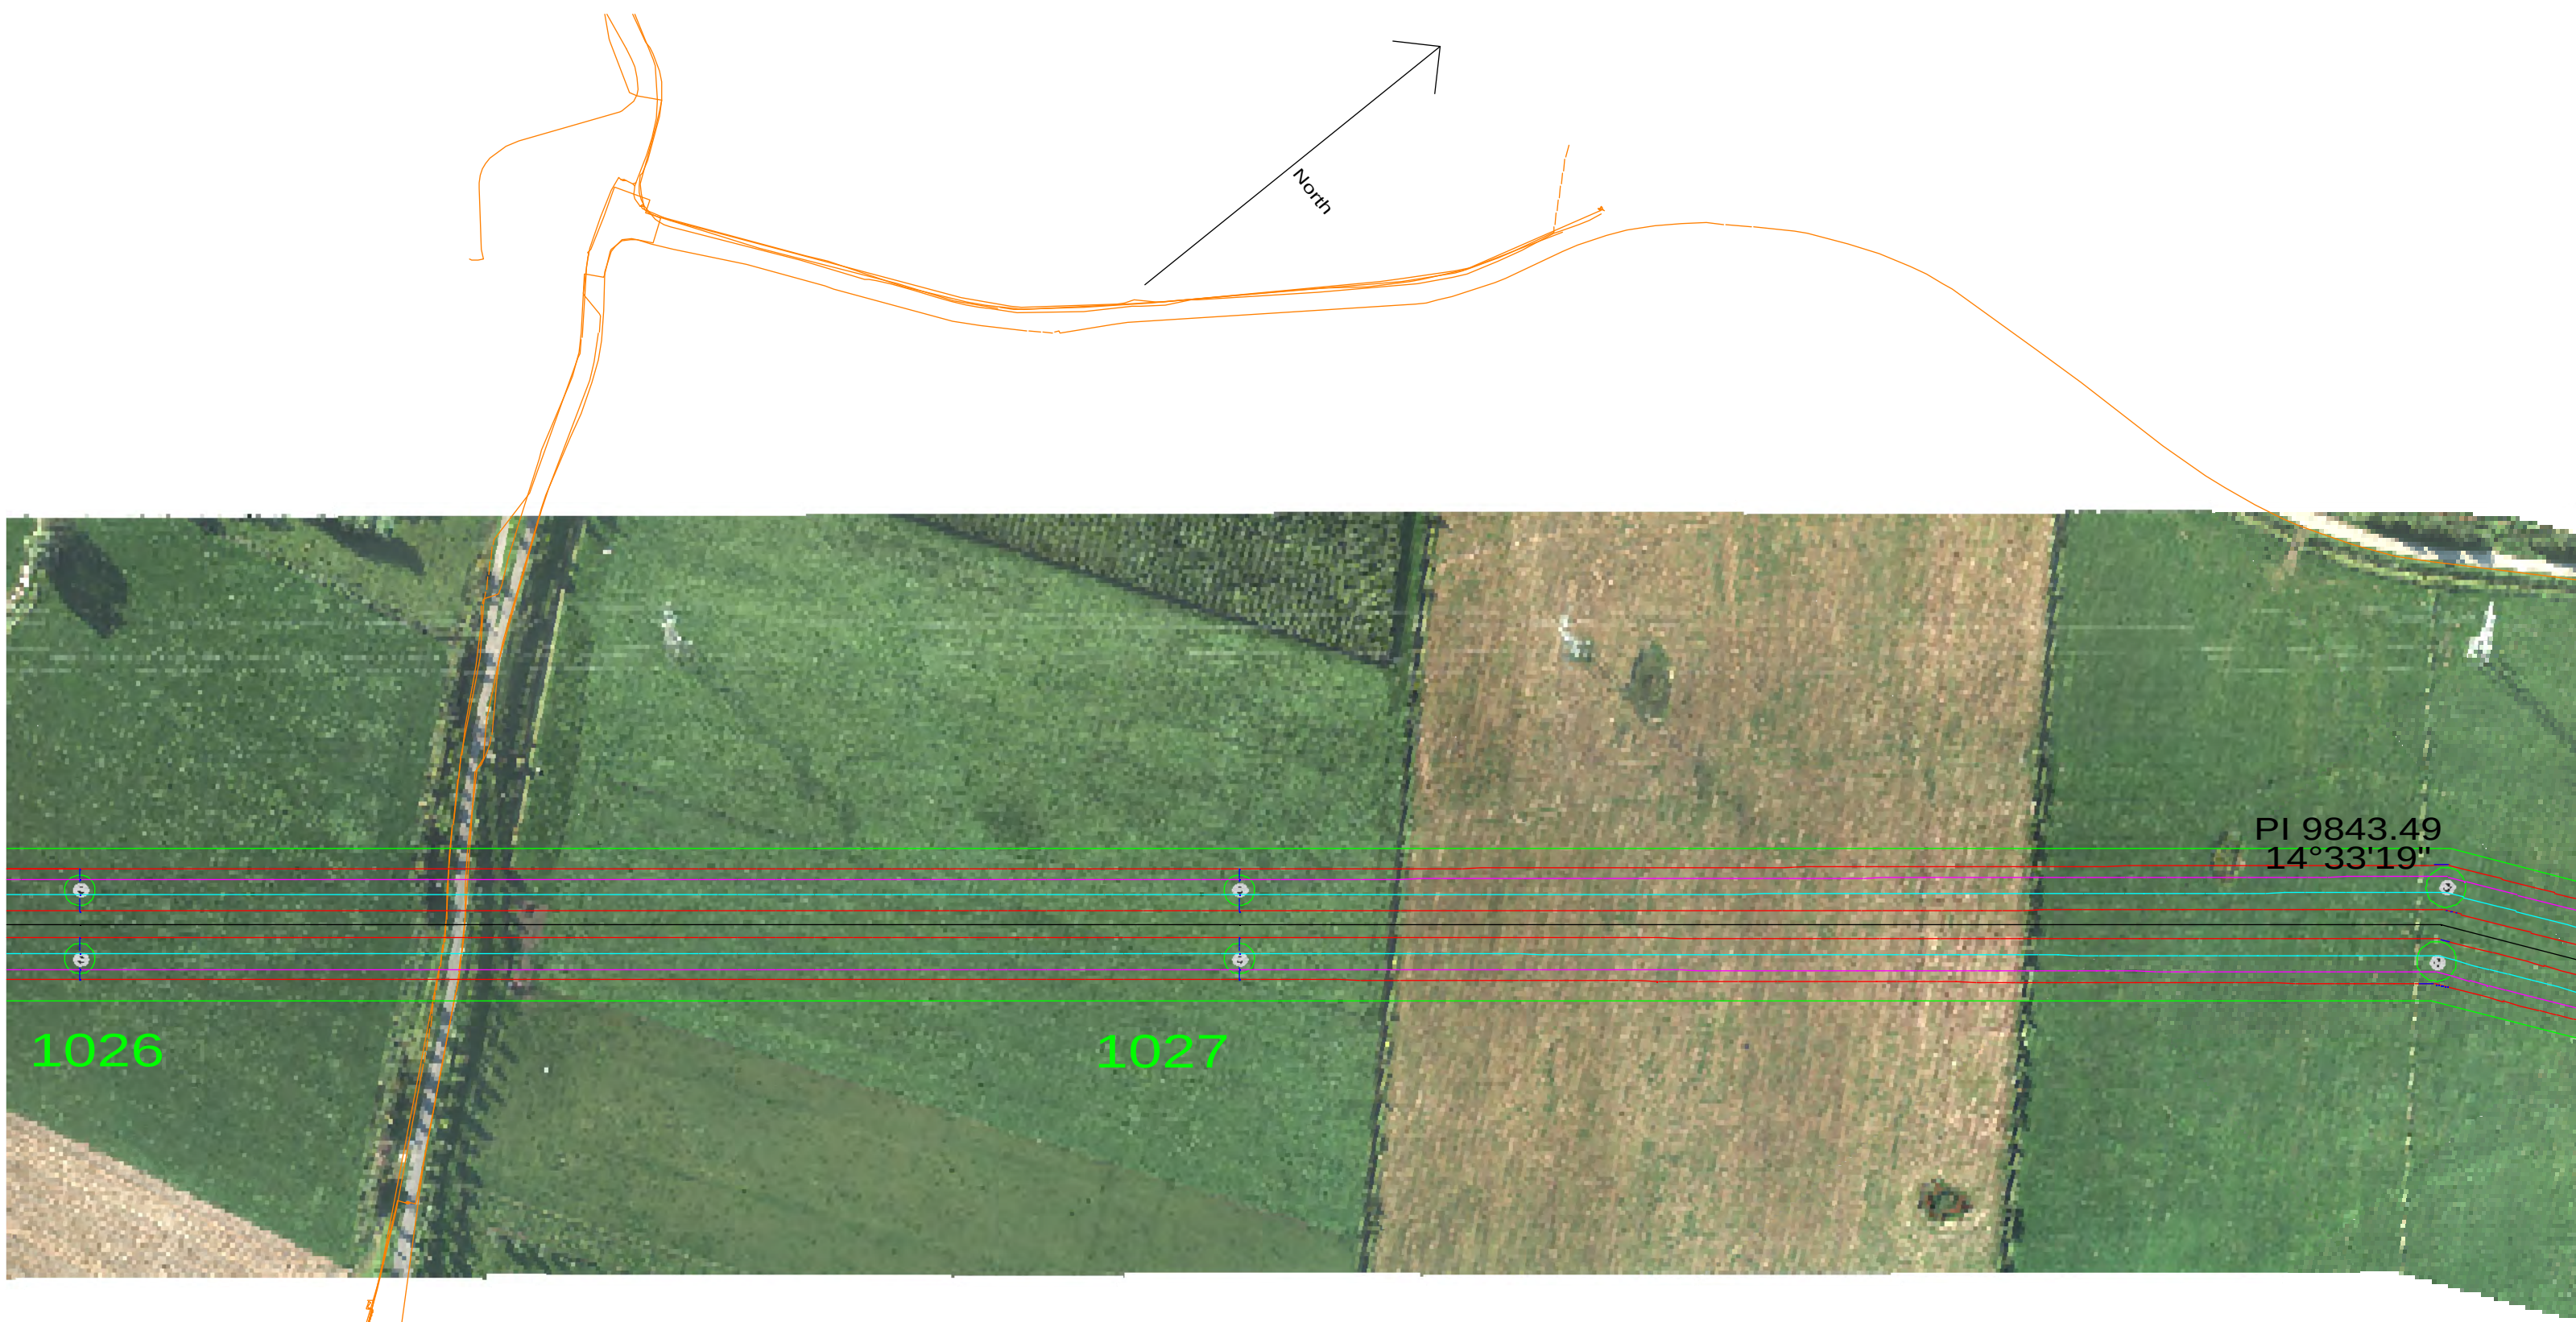

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:




Centreline Profile
Left Side Profile at -25m From Centreline.
Right Side Profile at 25m From Centreline.

Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS)
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS)
Earthwire shown at 15°C (Creep RS)
OPGW shown at 15°C (Creep RS)
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS)
Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances per Feature Description				
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)	0kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10	8.2
Roads	•	11.8	11	8.2
Railways	×	14	12.2	11.4
Highways	•	12.7	11.9	10.1
Buildings	•	7.7	6.9	5.1
Water	•	>9.3	>8.5	>6.7
Foundation Area	•			
Pole	•			
Buried Services	•			

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Preliminary Line Profile Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050) Temperature conductor phase at 70°C					
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Originator: AS	Checker: JAW	
			Approver: MVN	Date: 12-07-2016	
Movares			Postbus 2855 3500 GV Utrecht Tel: 030 - 266 5505		
tennet			Postbus 718 6500 GS Venlo Tel: 0475-272111 E-mail: www.ccs@tennet.nl Internet: www.tennet.nl		
Drawing Title: Borssele-Tilburg ZW380			Drawing Number: ZW380-DT1-P11		
Page 7/14			Rev P11		

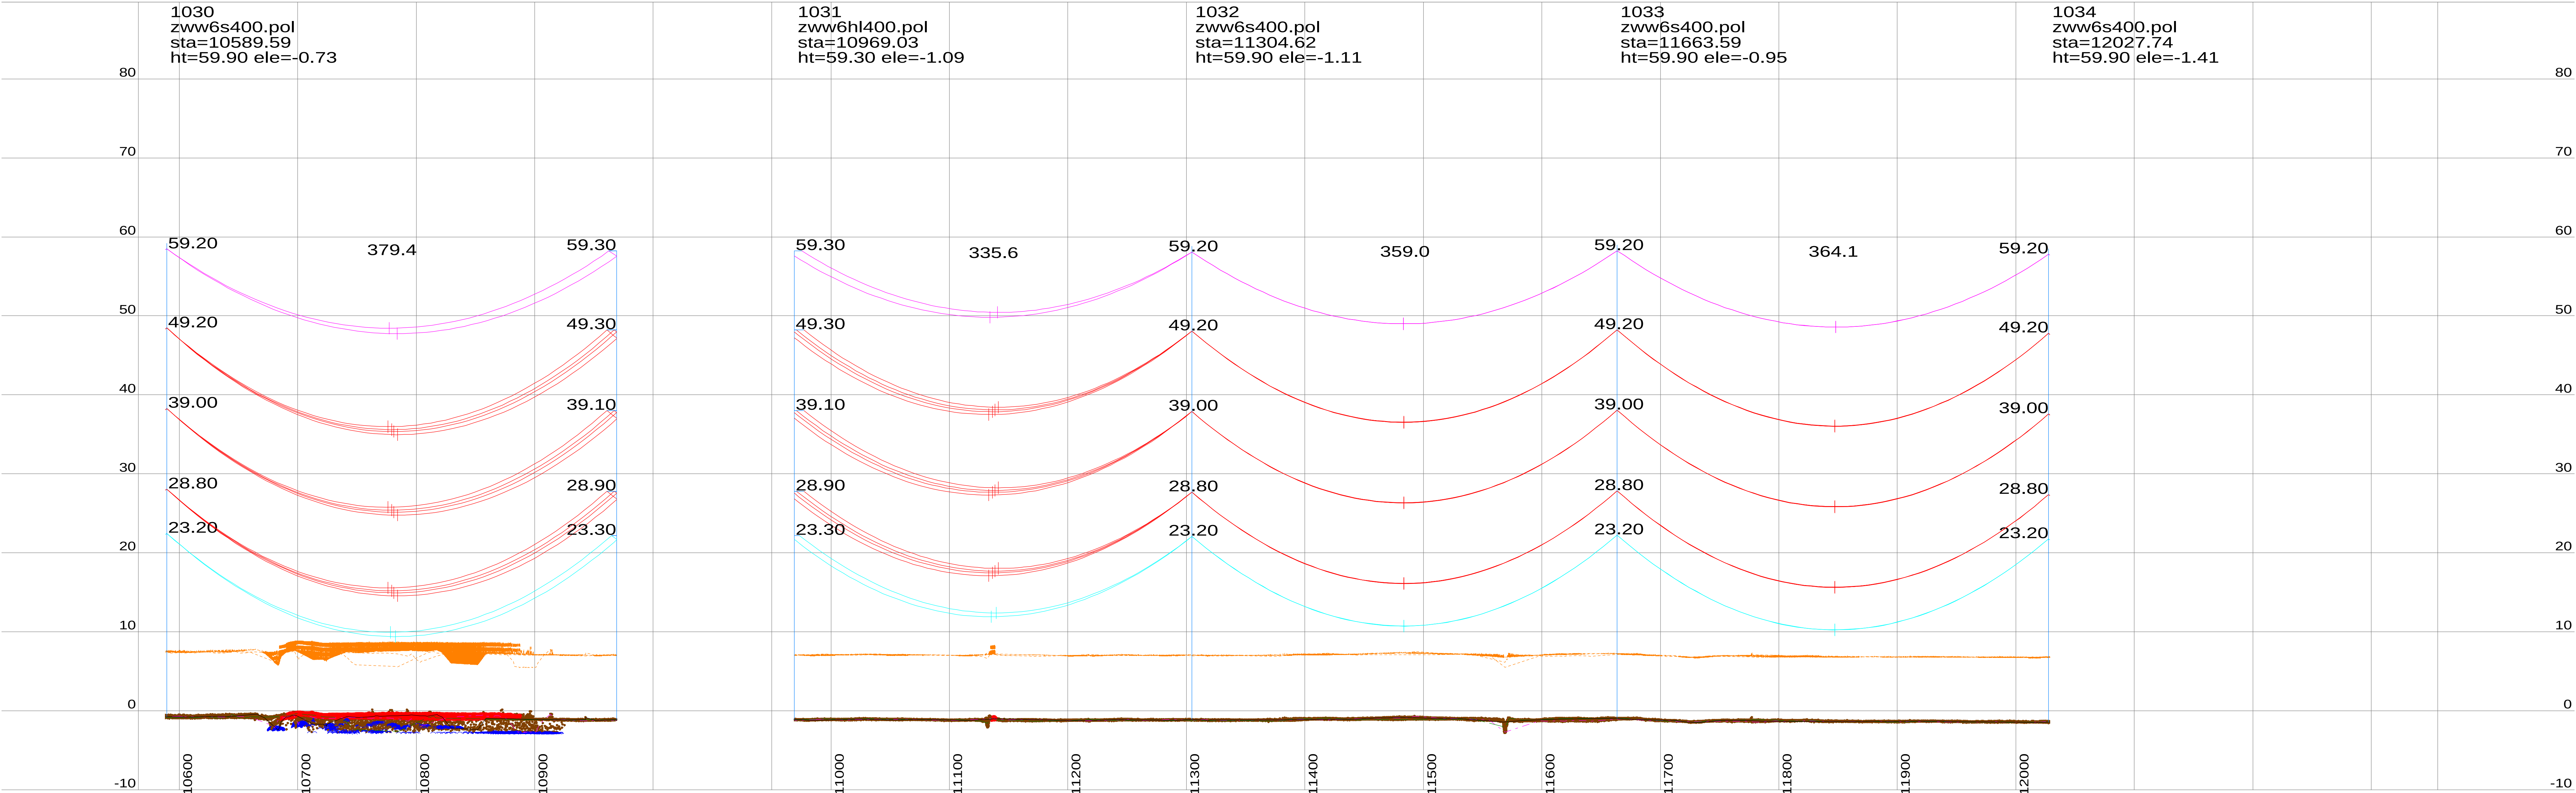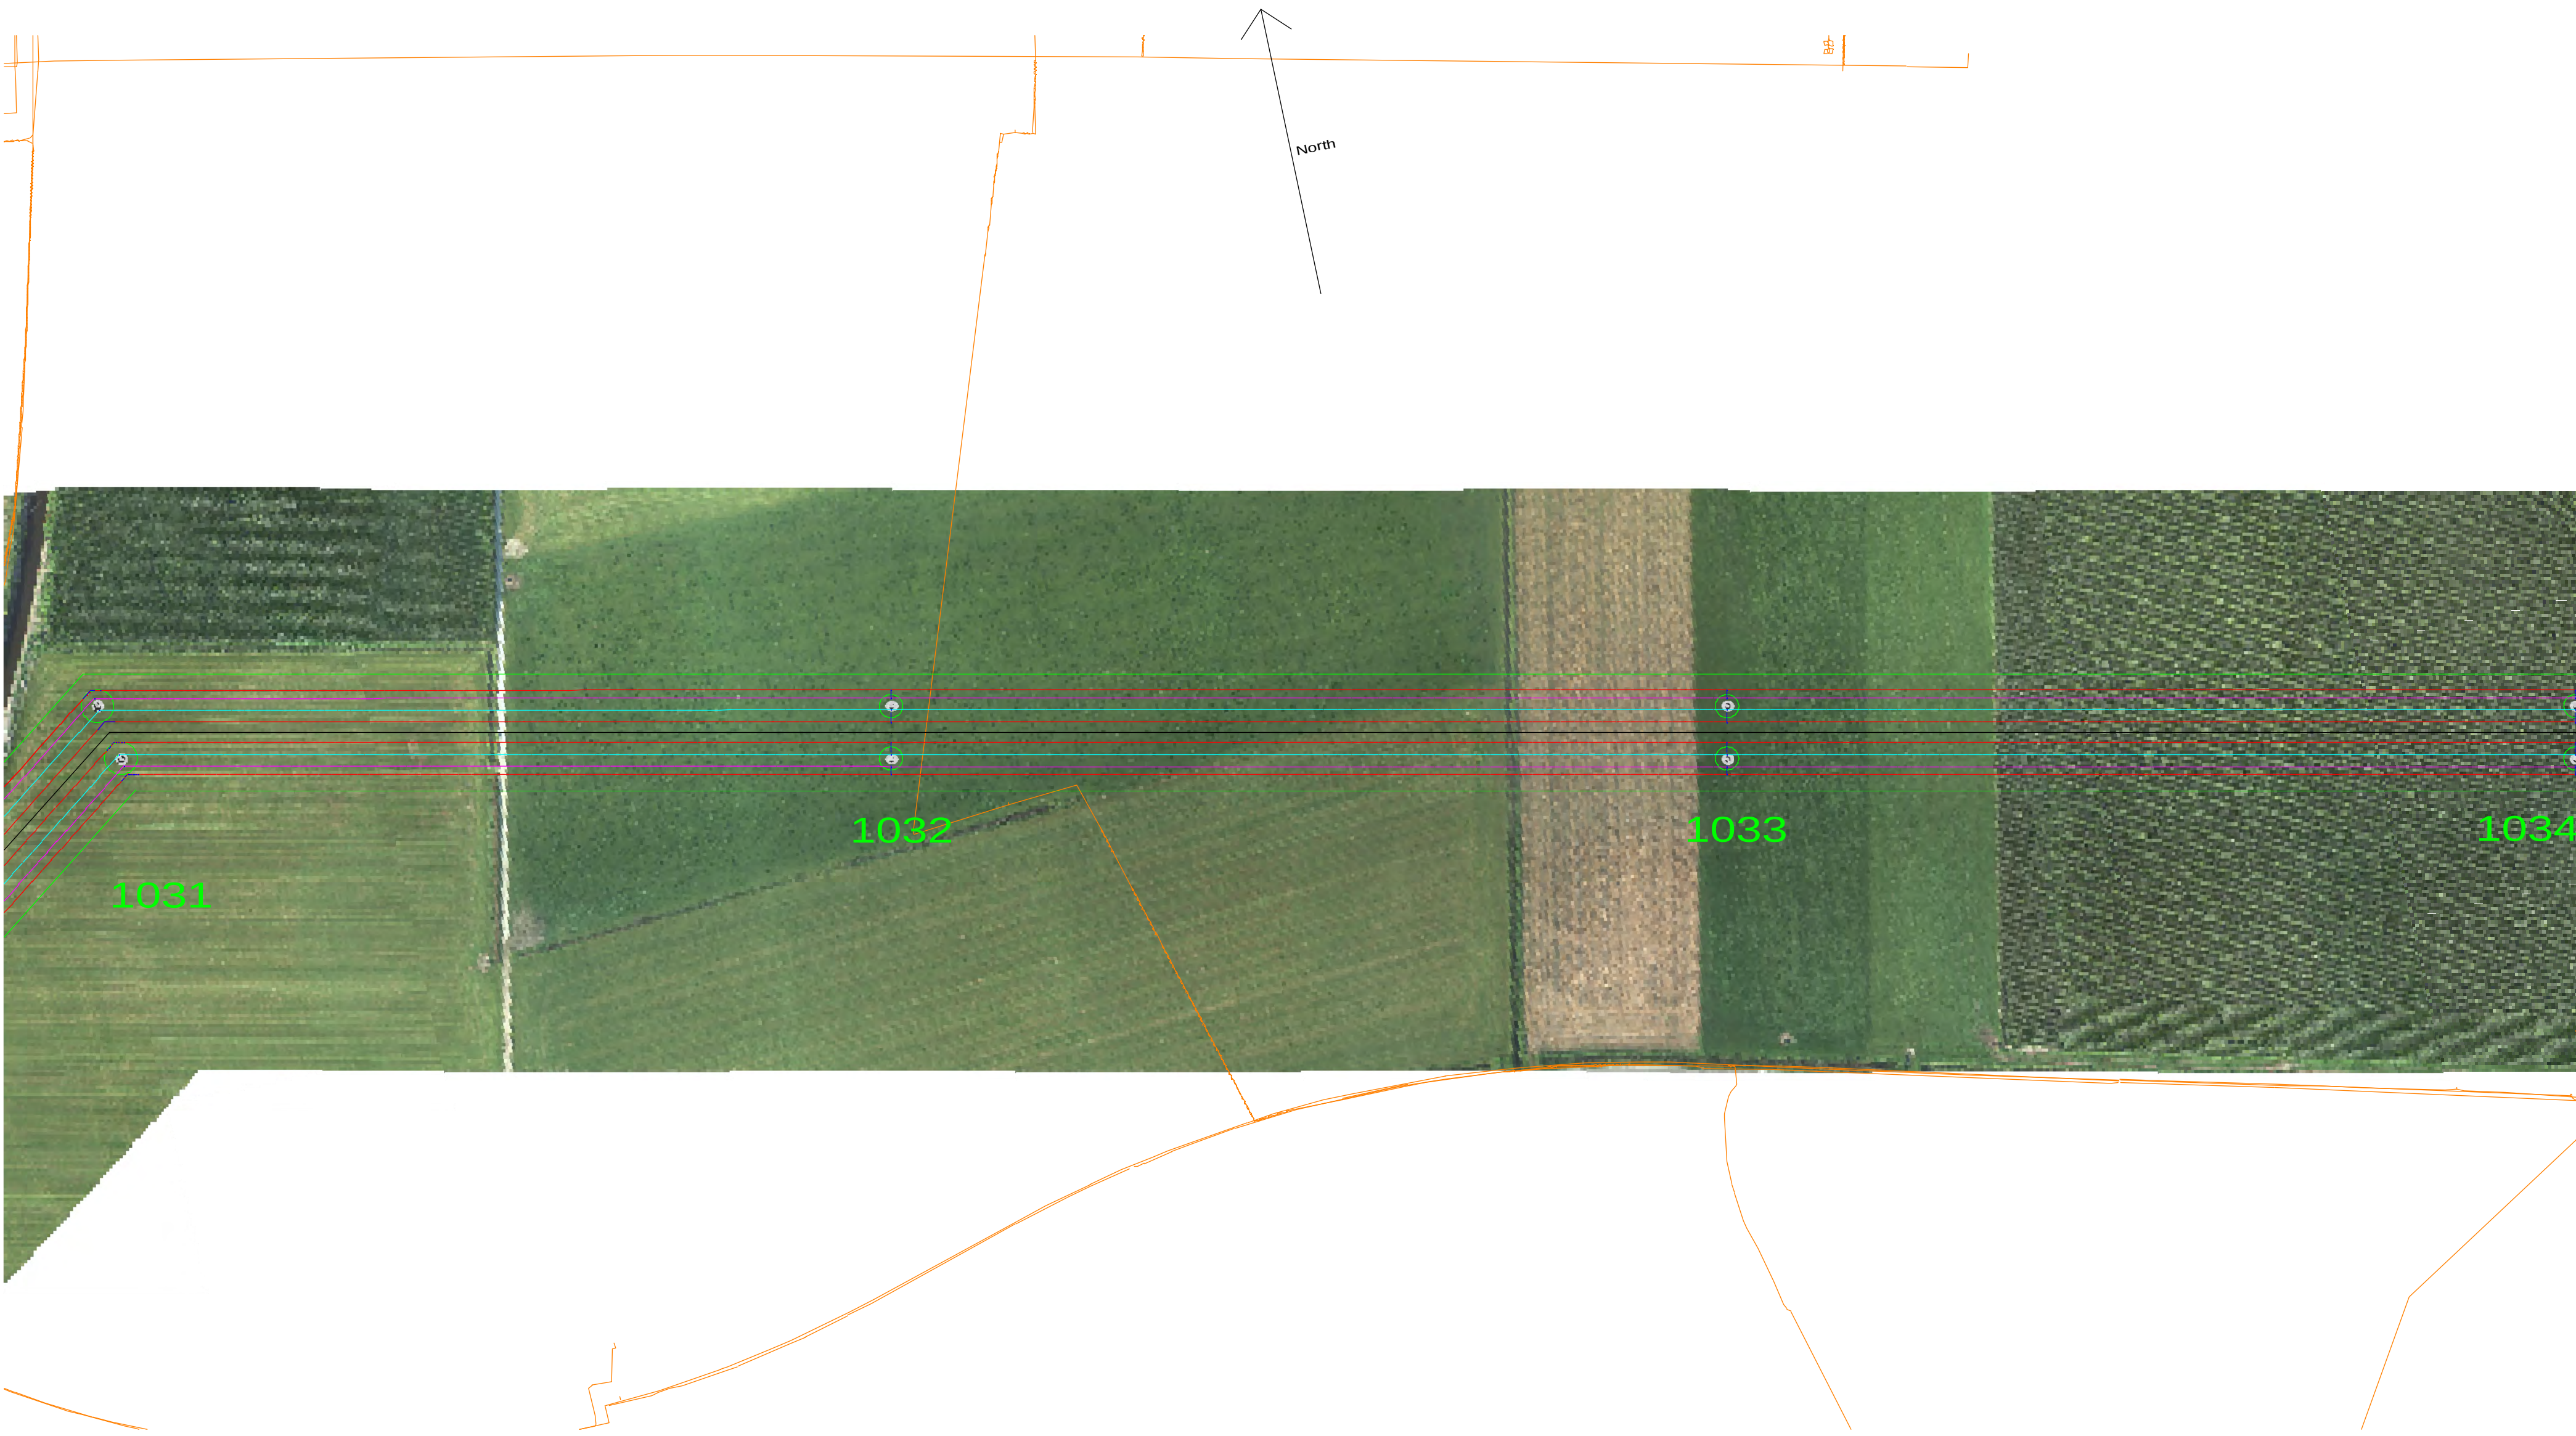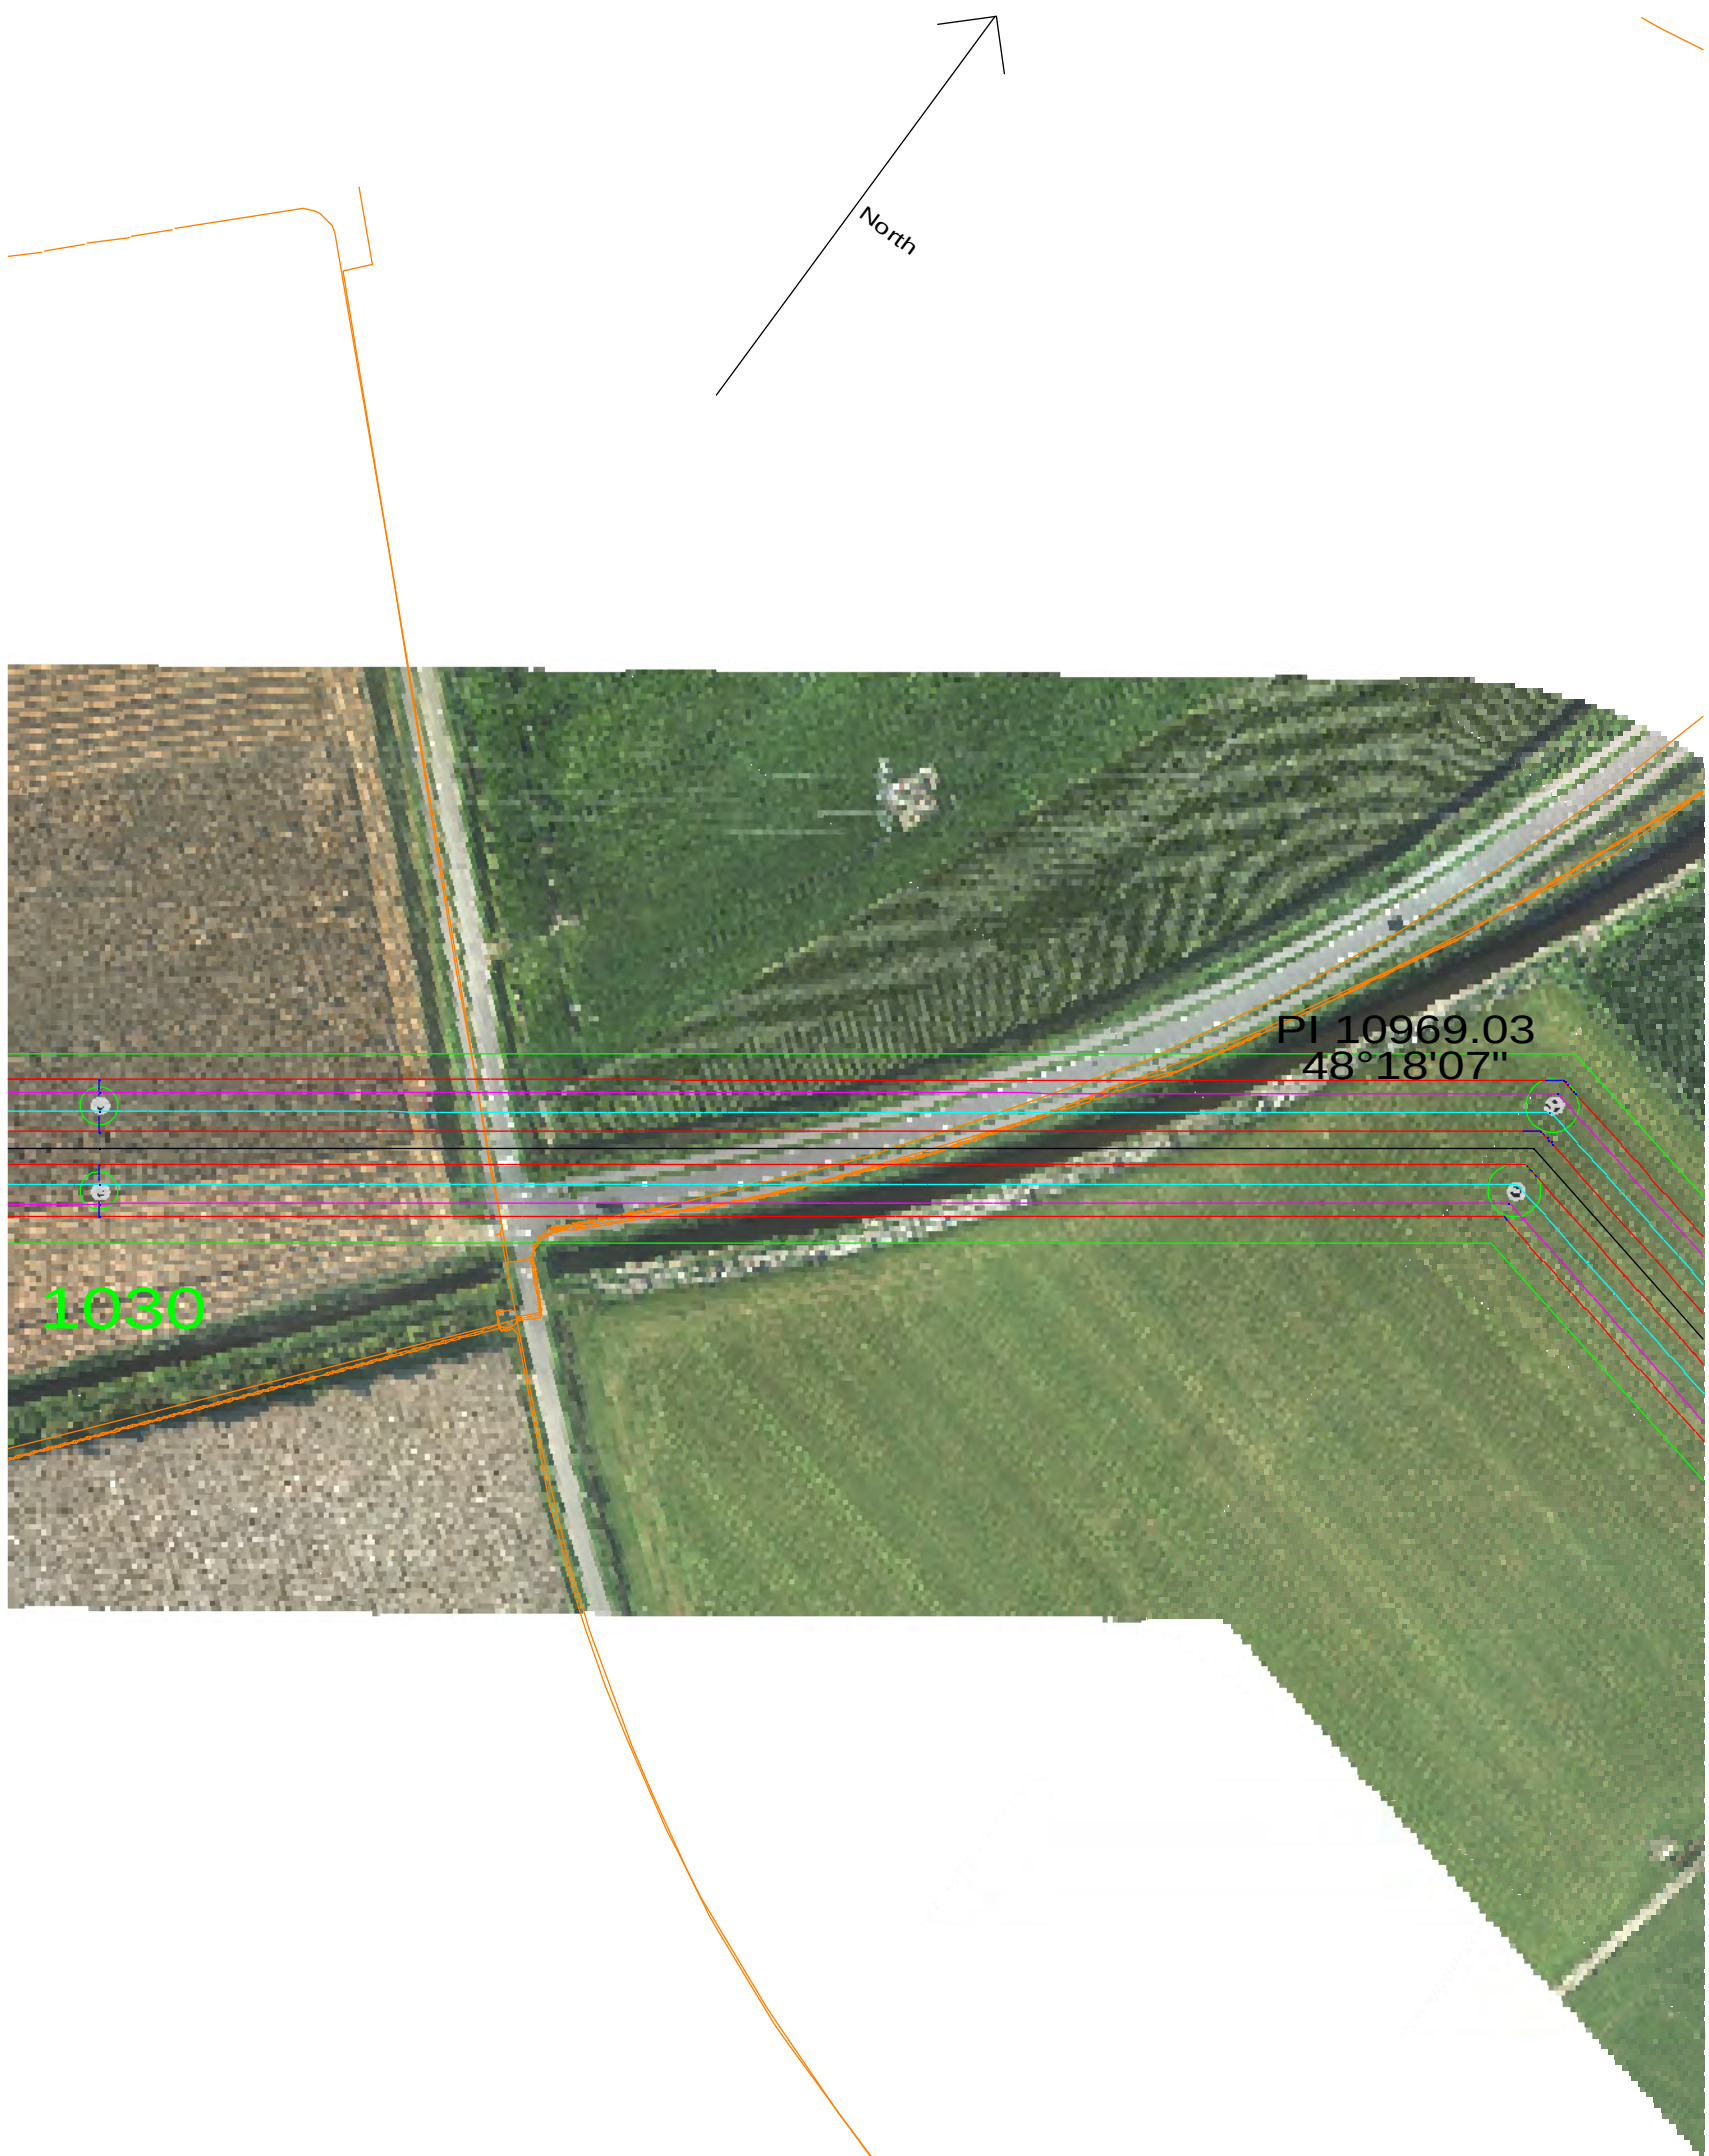

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:



Centreline Profile _____
Left Side Profile at -25m From Centreline. _____
Right Side Profile at 25m From Centreline. _____

Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS) _____
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS) _____
Earthwire shown at 15°C (Creep RS) _____
OPGW shown at 15°C (Creep RS) _____
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS) _____
Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances over Features Description				
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)	0kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10	8.2
Roads	•	11.8	11	9.2
Railways	×	14	12.2	11.4
Highways	•	12.7	11.9	10.1
Buildings	•	7.7	6.9	5.1
Water	~	>9.3	>8.5	>6.7
Foundation Area	•			
Pole	•			
Buried Services	•			

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
Rev	Date	Description	By	CHK	App
Preliminary Line Profile Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050) Temperature conductor phase at 70°C					
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Originator: AS	Checker: JAW	
			Approver: MVN	Date: 12-07-2016	
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 295 5505		
tennet			Postbus 718 6500 GS Venlo Tel: 0475-272111 E-mail: info@tennet.nl Internet: www.tennet.nl		
Drawing Number: ZW380-DT1-P11			Page 8/14		

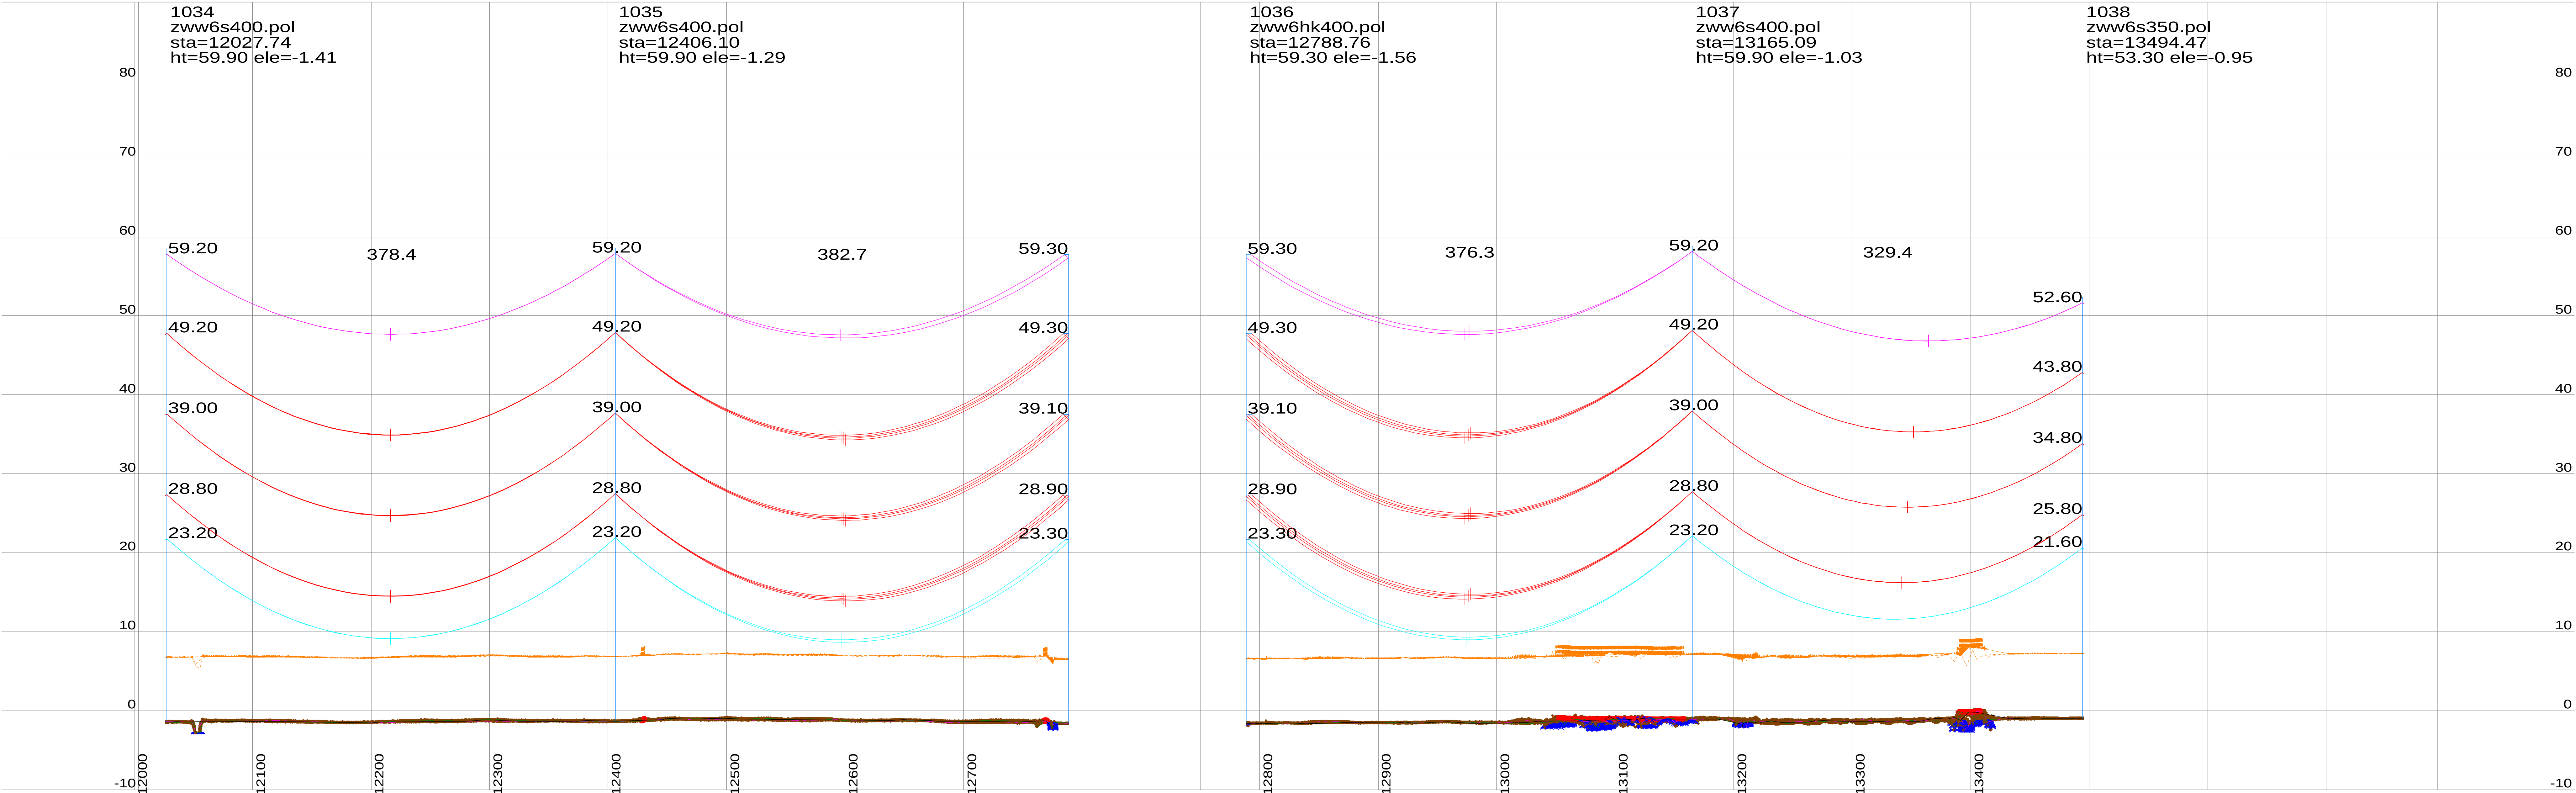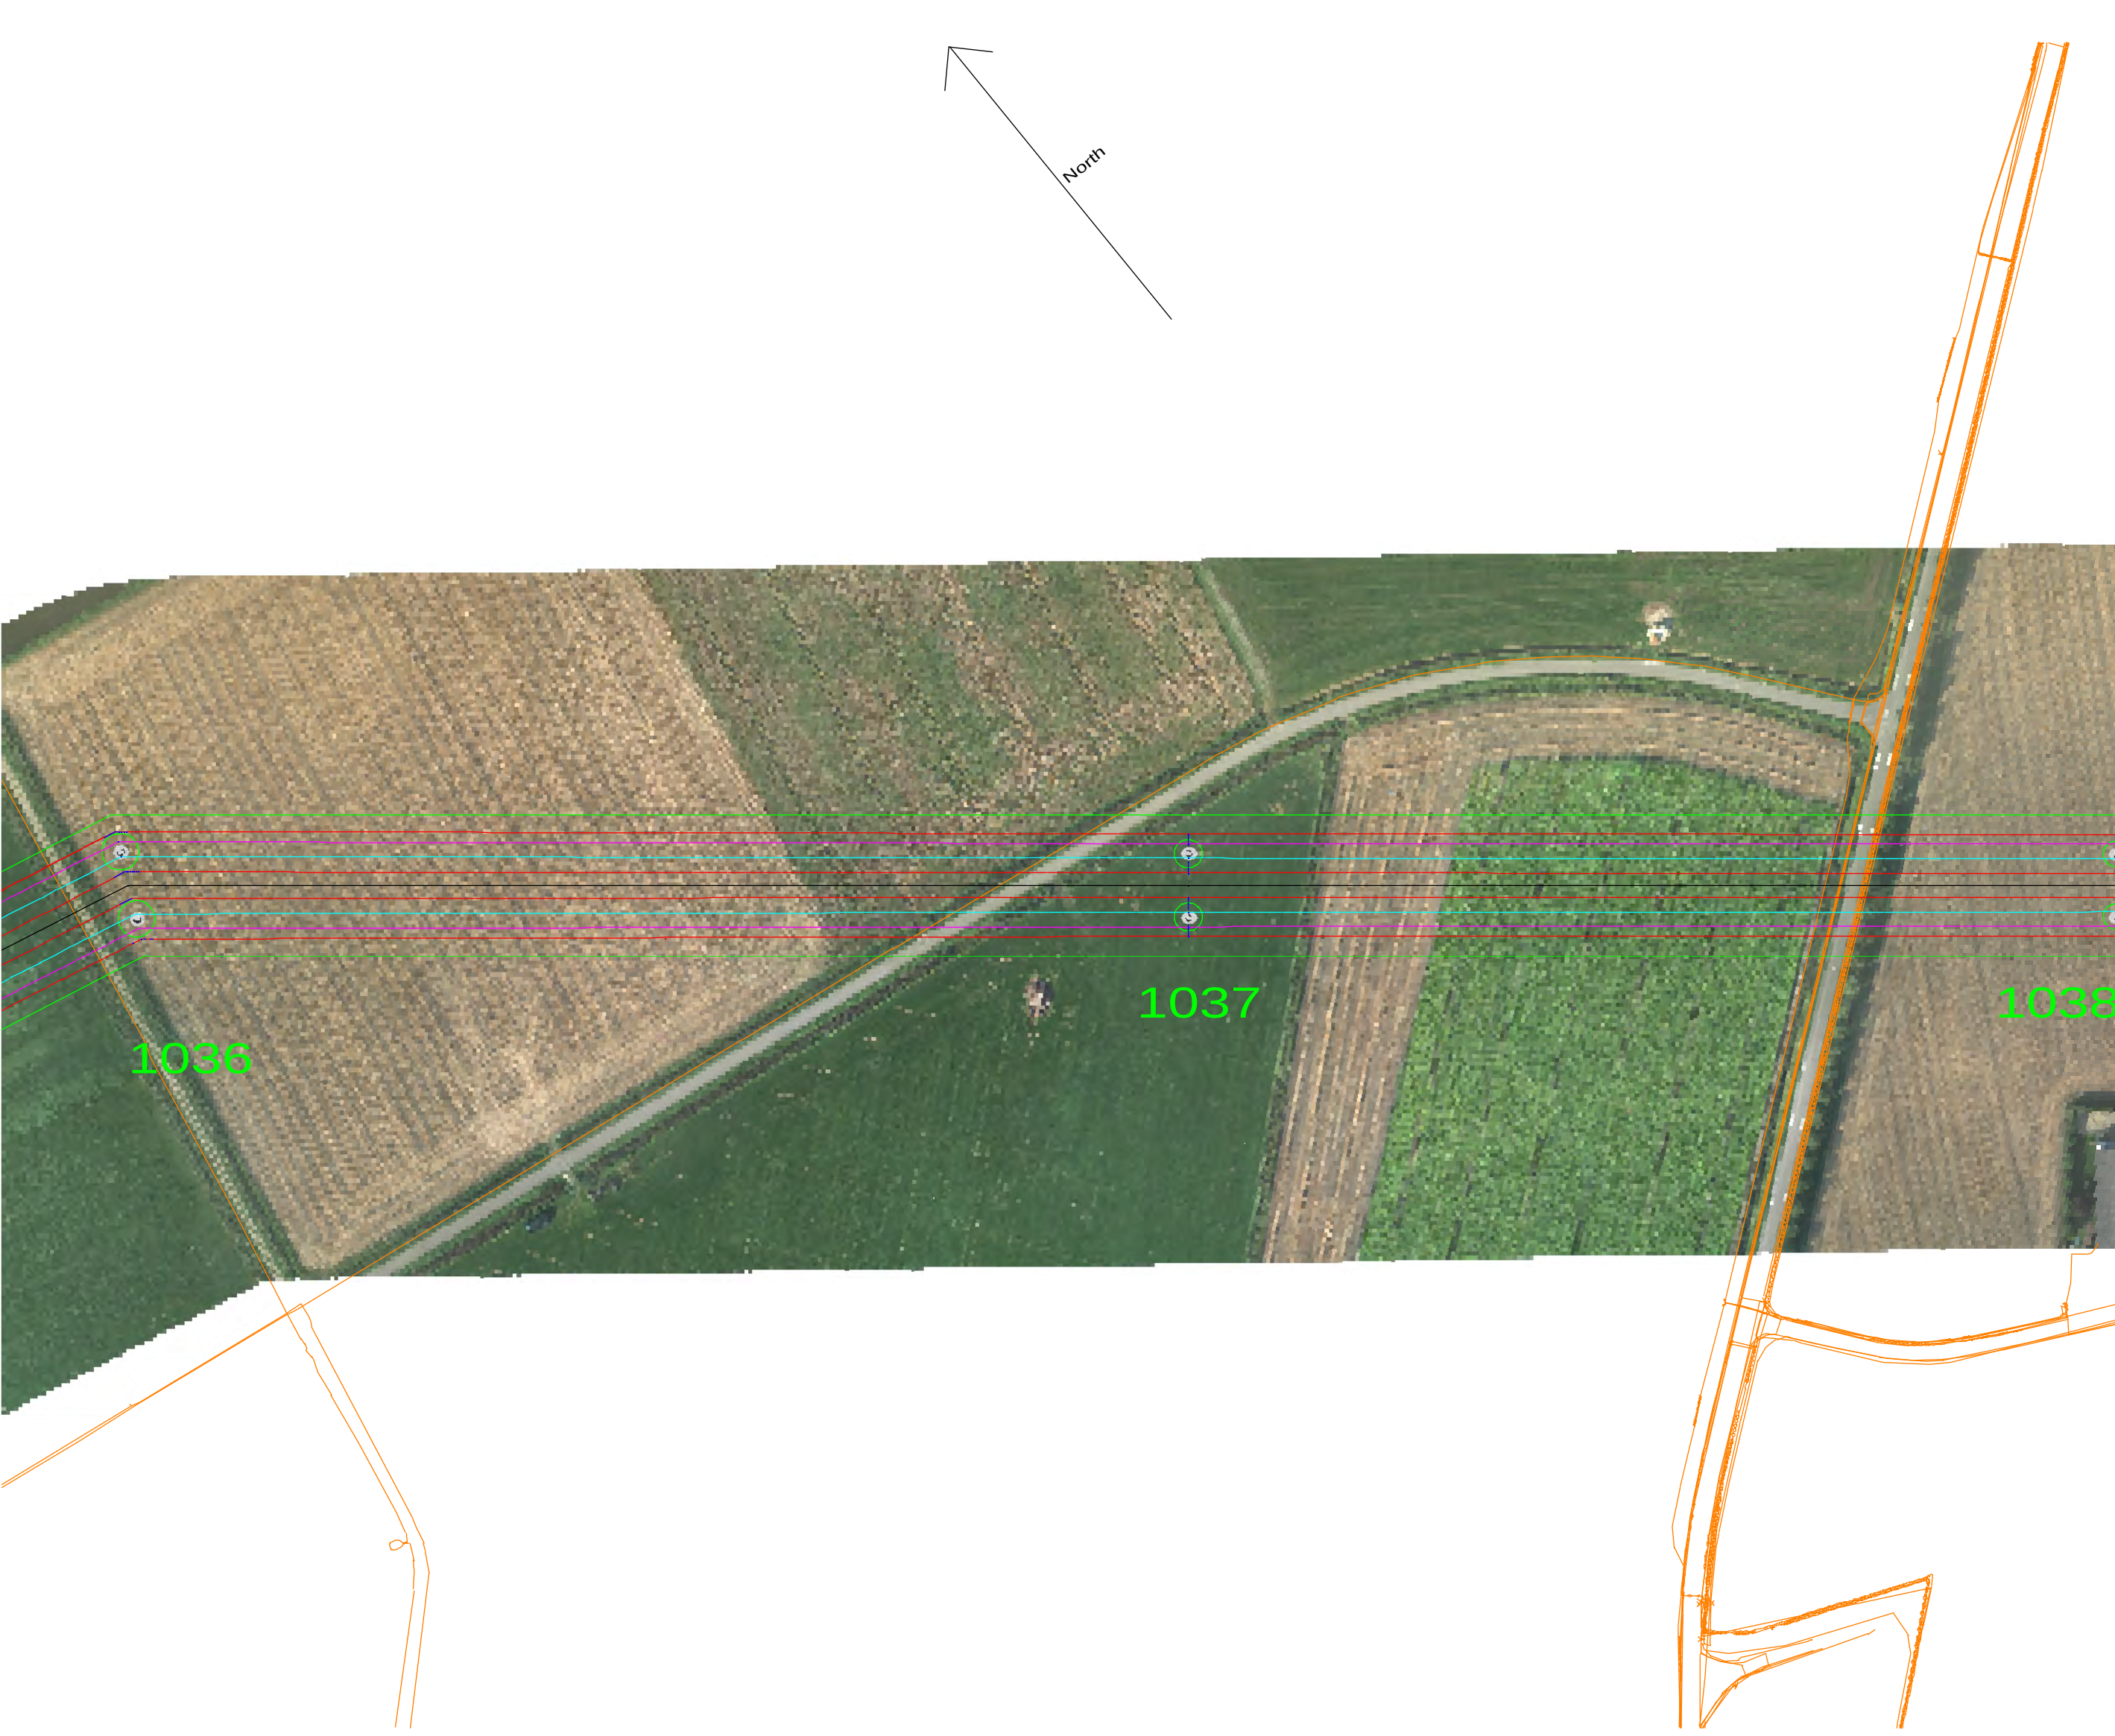

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundel (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundel (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:

Centreline Profile
Left Side Profile at -25m From Centreline.
Right Side Profile at 25m From Centreline.



Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS)
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS)
Earthwire shown at 15°C (Creep RS)
OPGW shown at 15°C (Creep RS)
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS)

Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances per Feature Description			
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10
Roads	•	11.8	11
Railways	×	14	12.2
Highways	•	12.7	11.9
Buildings	•	7.7	6.9
Water	•	>9.3	>8.5
Foundation Area	•		
Pole	•		
Buried Services	•		

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MVN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Preliminary Line Profile Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050) Temperature conductor phase at 70°C					
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Originator: AS	Checker: JAW	
			Approver: MVN	Date: 12-07-2016	
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 295 5505		
tennet			Postbus 718 6500 GS Venlo Tel: 0475 - 272111 E-mail: info@tennet.nl		
Drawing Number: ZW380-DT1-P11			Page 9/14		

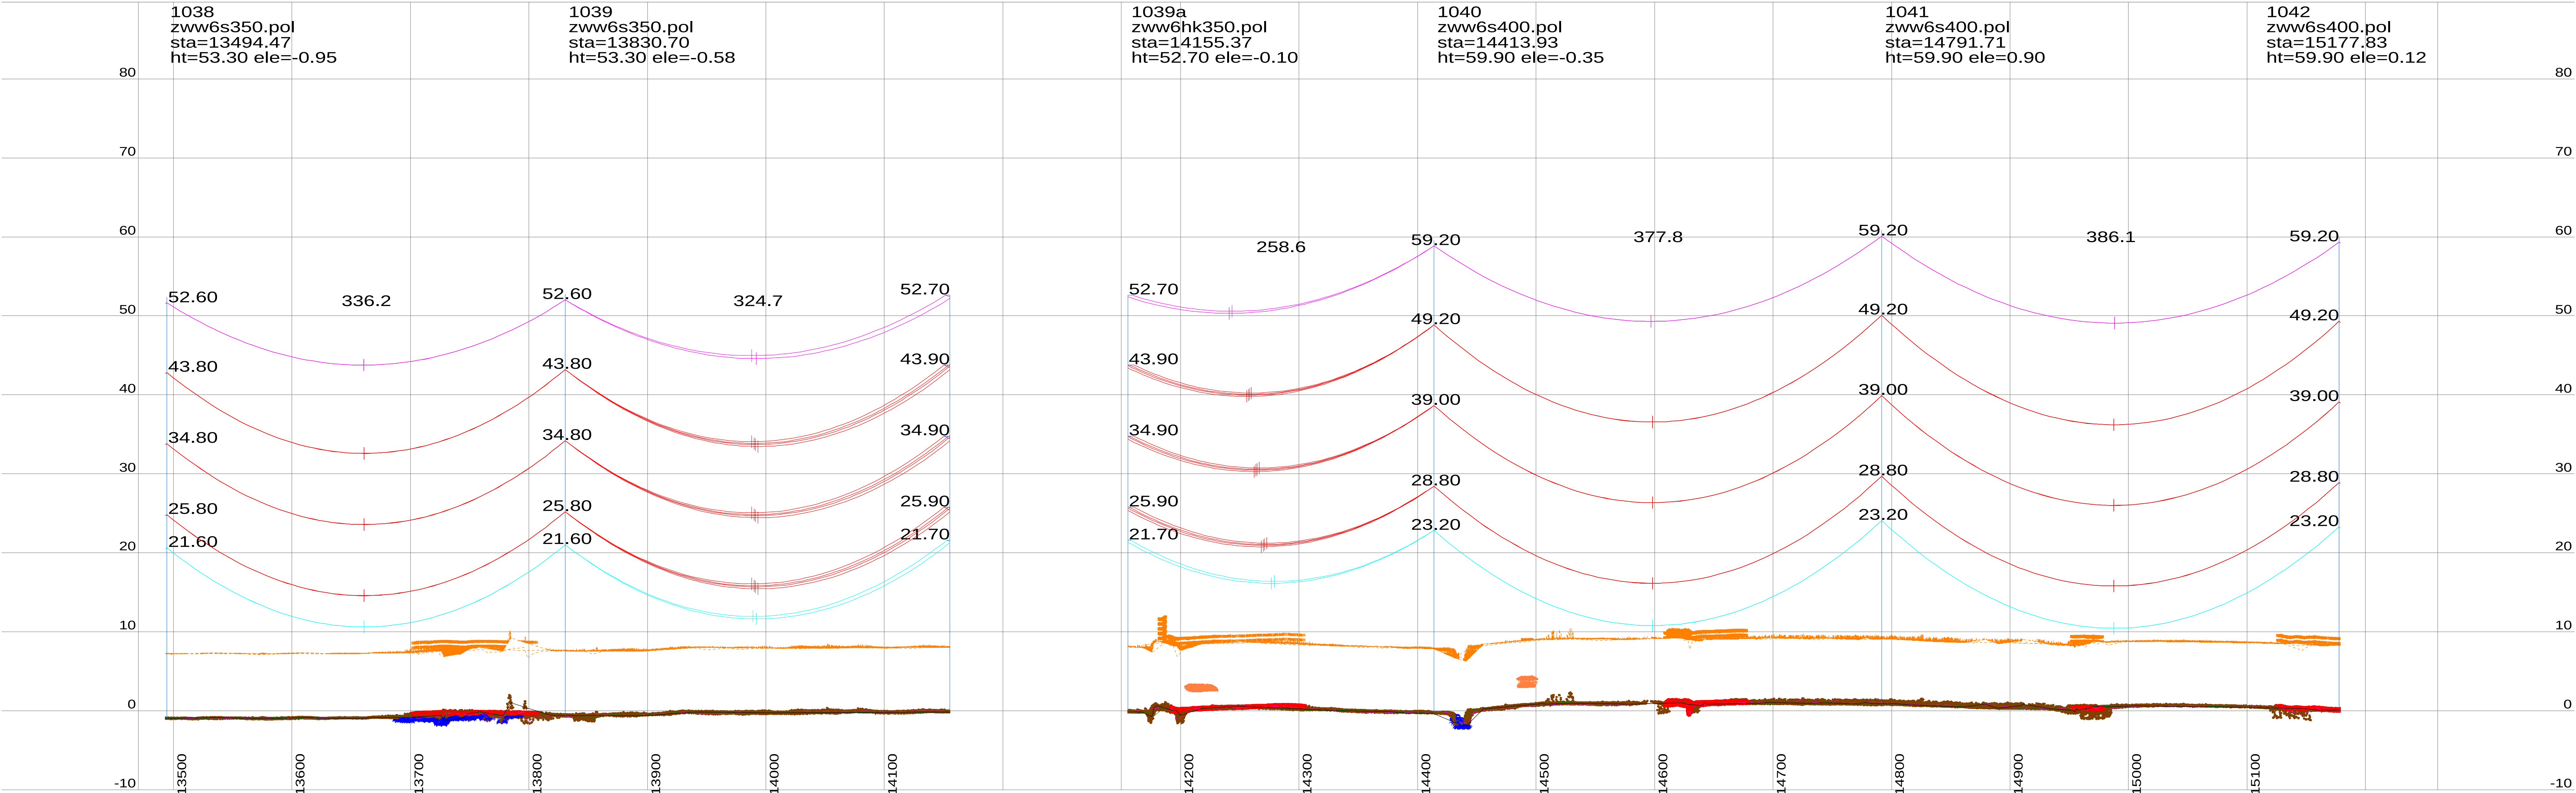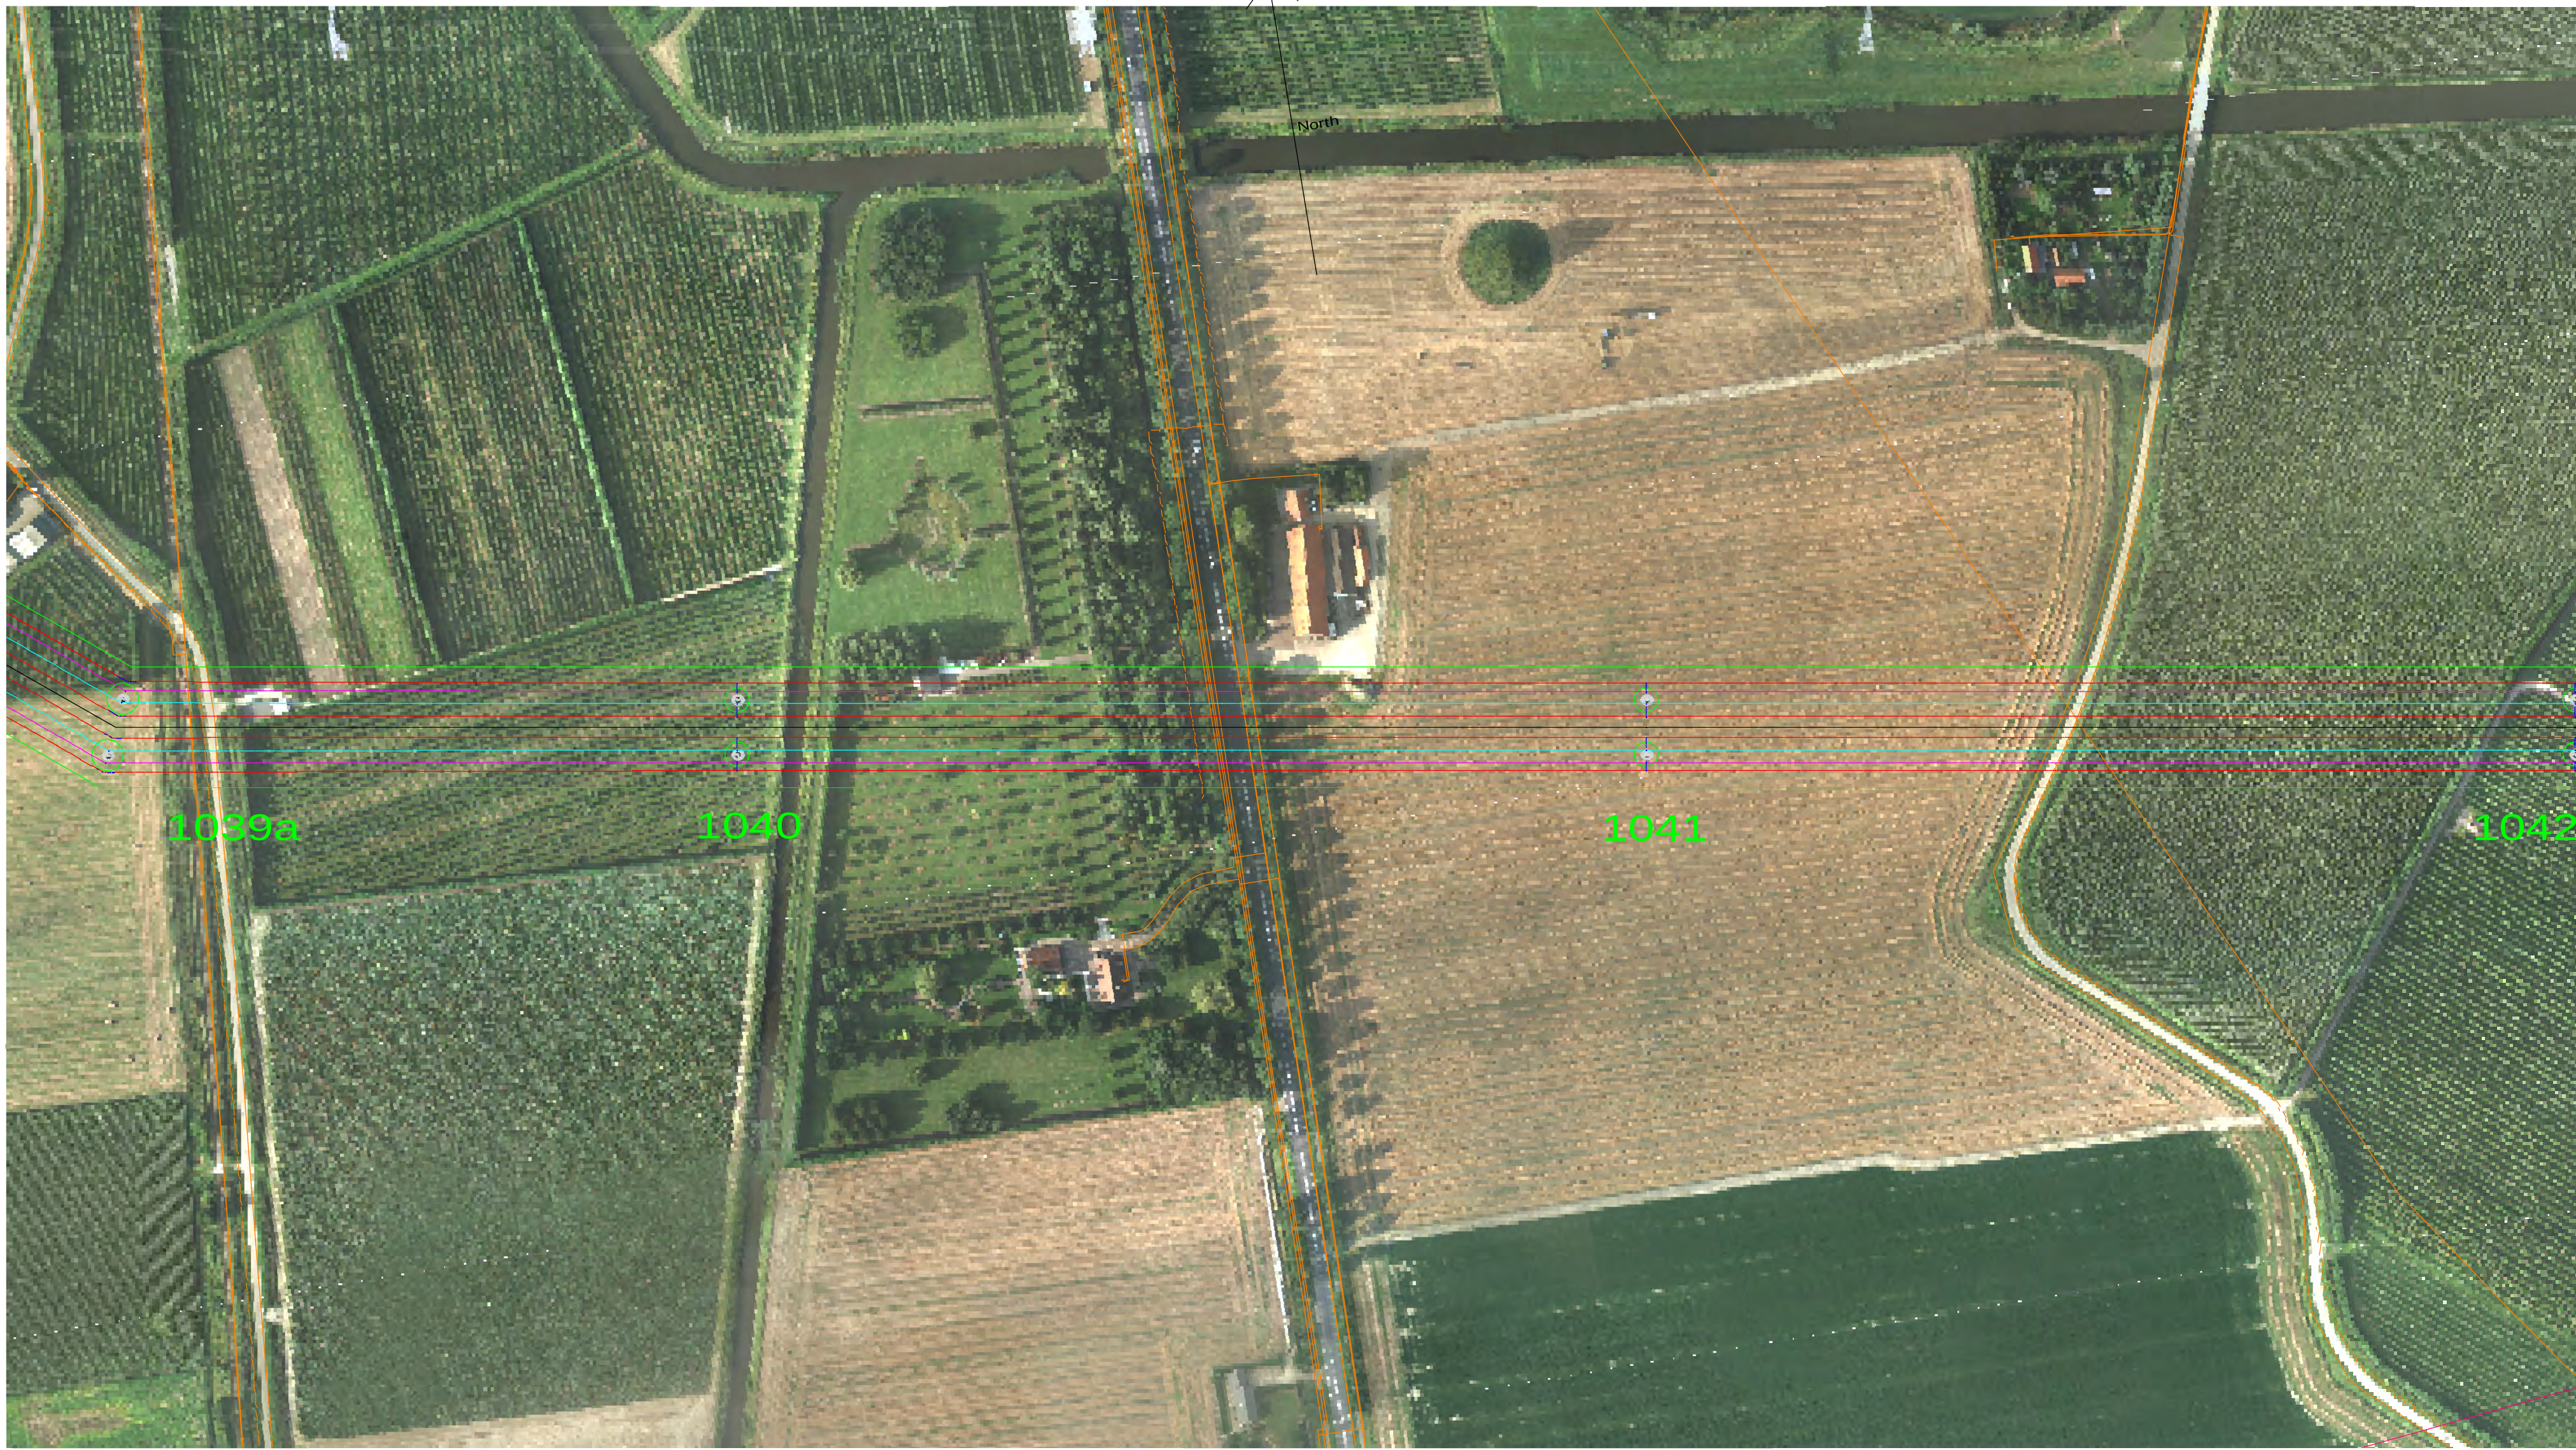

Notes:

1. PLS CADD Model based on Survey data supplied by Fugro and post processed by Movares.
2. Phase Conductor & Earthwire properties based on cable files provided by TenneT.
3. Phase Conductor & Earthwire Stringing (New Wintrack line) based on Max Catenary 1800m @ 10°C (Creep RS).
4. Phase Conductor Shown (New Wintrack line) – Twin / Quad AMS 620 AAAC
EW Conductor Shown (New Wintrack line) – Hawk OPGW ACSR
5. Phase Conductor shown represents the middle of the bundle (500mm conductor separation new Wintrack line).
RSG shown represents the center of the bundle (200mm conductor separation).
6. This drawing is produced using PLS-Pole Models (New Wintrack line) based on dimensions from pole drawings
"000.145.11 0254226 Mastenontwerpdossier vers.zip" provided by Tennet on 13-06-2014.
7. Insulator lengths are based on the 380kV and 150kV V-brace drawings provided by Tennet on 11-02-2014.
8. Tower Details are shown as Follows:
1105 (Tower Number) ZWW2E400 (Tower type)
sta=564.07 (Station of Tower)
ht=40.89 (Tower Height) ele=9.92 (Elevation at Ground Level)
9. All dimensions are in metres.

Centre Line / Side Profile Key:

Centreline Profile
Left Side Profile at -25m From Centreline.
Right Side Profile at 25m From Centreline.

Conductor Key:

Conductor phase shown at 70°C (150 kV) (Creep RS)
Conductor phase shown at 70°C (380 kV) (Creep RS)
Earthwire shown at 15°C (Creep RS)
OPGW shown at 15°C (Creep RS)
RSG shown at -5°C + Ice (Creep RS)


Note: Load RS / Max Sag RS Cable conditions not assessed for these preliminary profile drawings.

Table 1: Clearances per Feature Description				
Feature Description	Symbol	380kV-Radial Clearance (m)	150kV-Radial Clearance (m)	0kV-Radial Clearance (m)
Ground	•	10.8	10	8.2
Roads	•	11.8	11	8.2
Railways	•	14	12.2	11.4
Highways	•	12.7	11.9	10.1
Buildings	•	7.7	6.9	5.1
Water	•	>9.3	>8.5	>6.7
Foundation Area	•			
Pole	•			
Buried Services	•			

P11 06-07-2016 Eleventh Issue Preliminary Line Profile Drawings			AS	JAW	MVN
P10 11-08-2015 Tenth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
P9 19-08-2014 Ninth Issue Preliminary Line Profile Drawings			TG	MV	MvN
Rev	Date	Description	By	Chk	App
Drawing Title:			Originator:	AS	Checker: JAW
Project: Borssele-Tilburg ZW380			Approver:	MVN	Date: 12-07-2016
Movares			Postbus 2855 3500 DV Utrecht Tel: 030 - 265 5555		
tennet			Postbus 718 6500 GJ Vught Tel: 030 - 2721111 E-mail: www.ccs@tennet.nl Internet: www.tennet.nl		
Drawing Number: ZW380-DT1-P11			Page 10/14		

Bijlage 13

Situatietekeningen

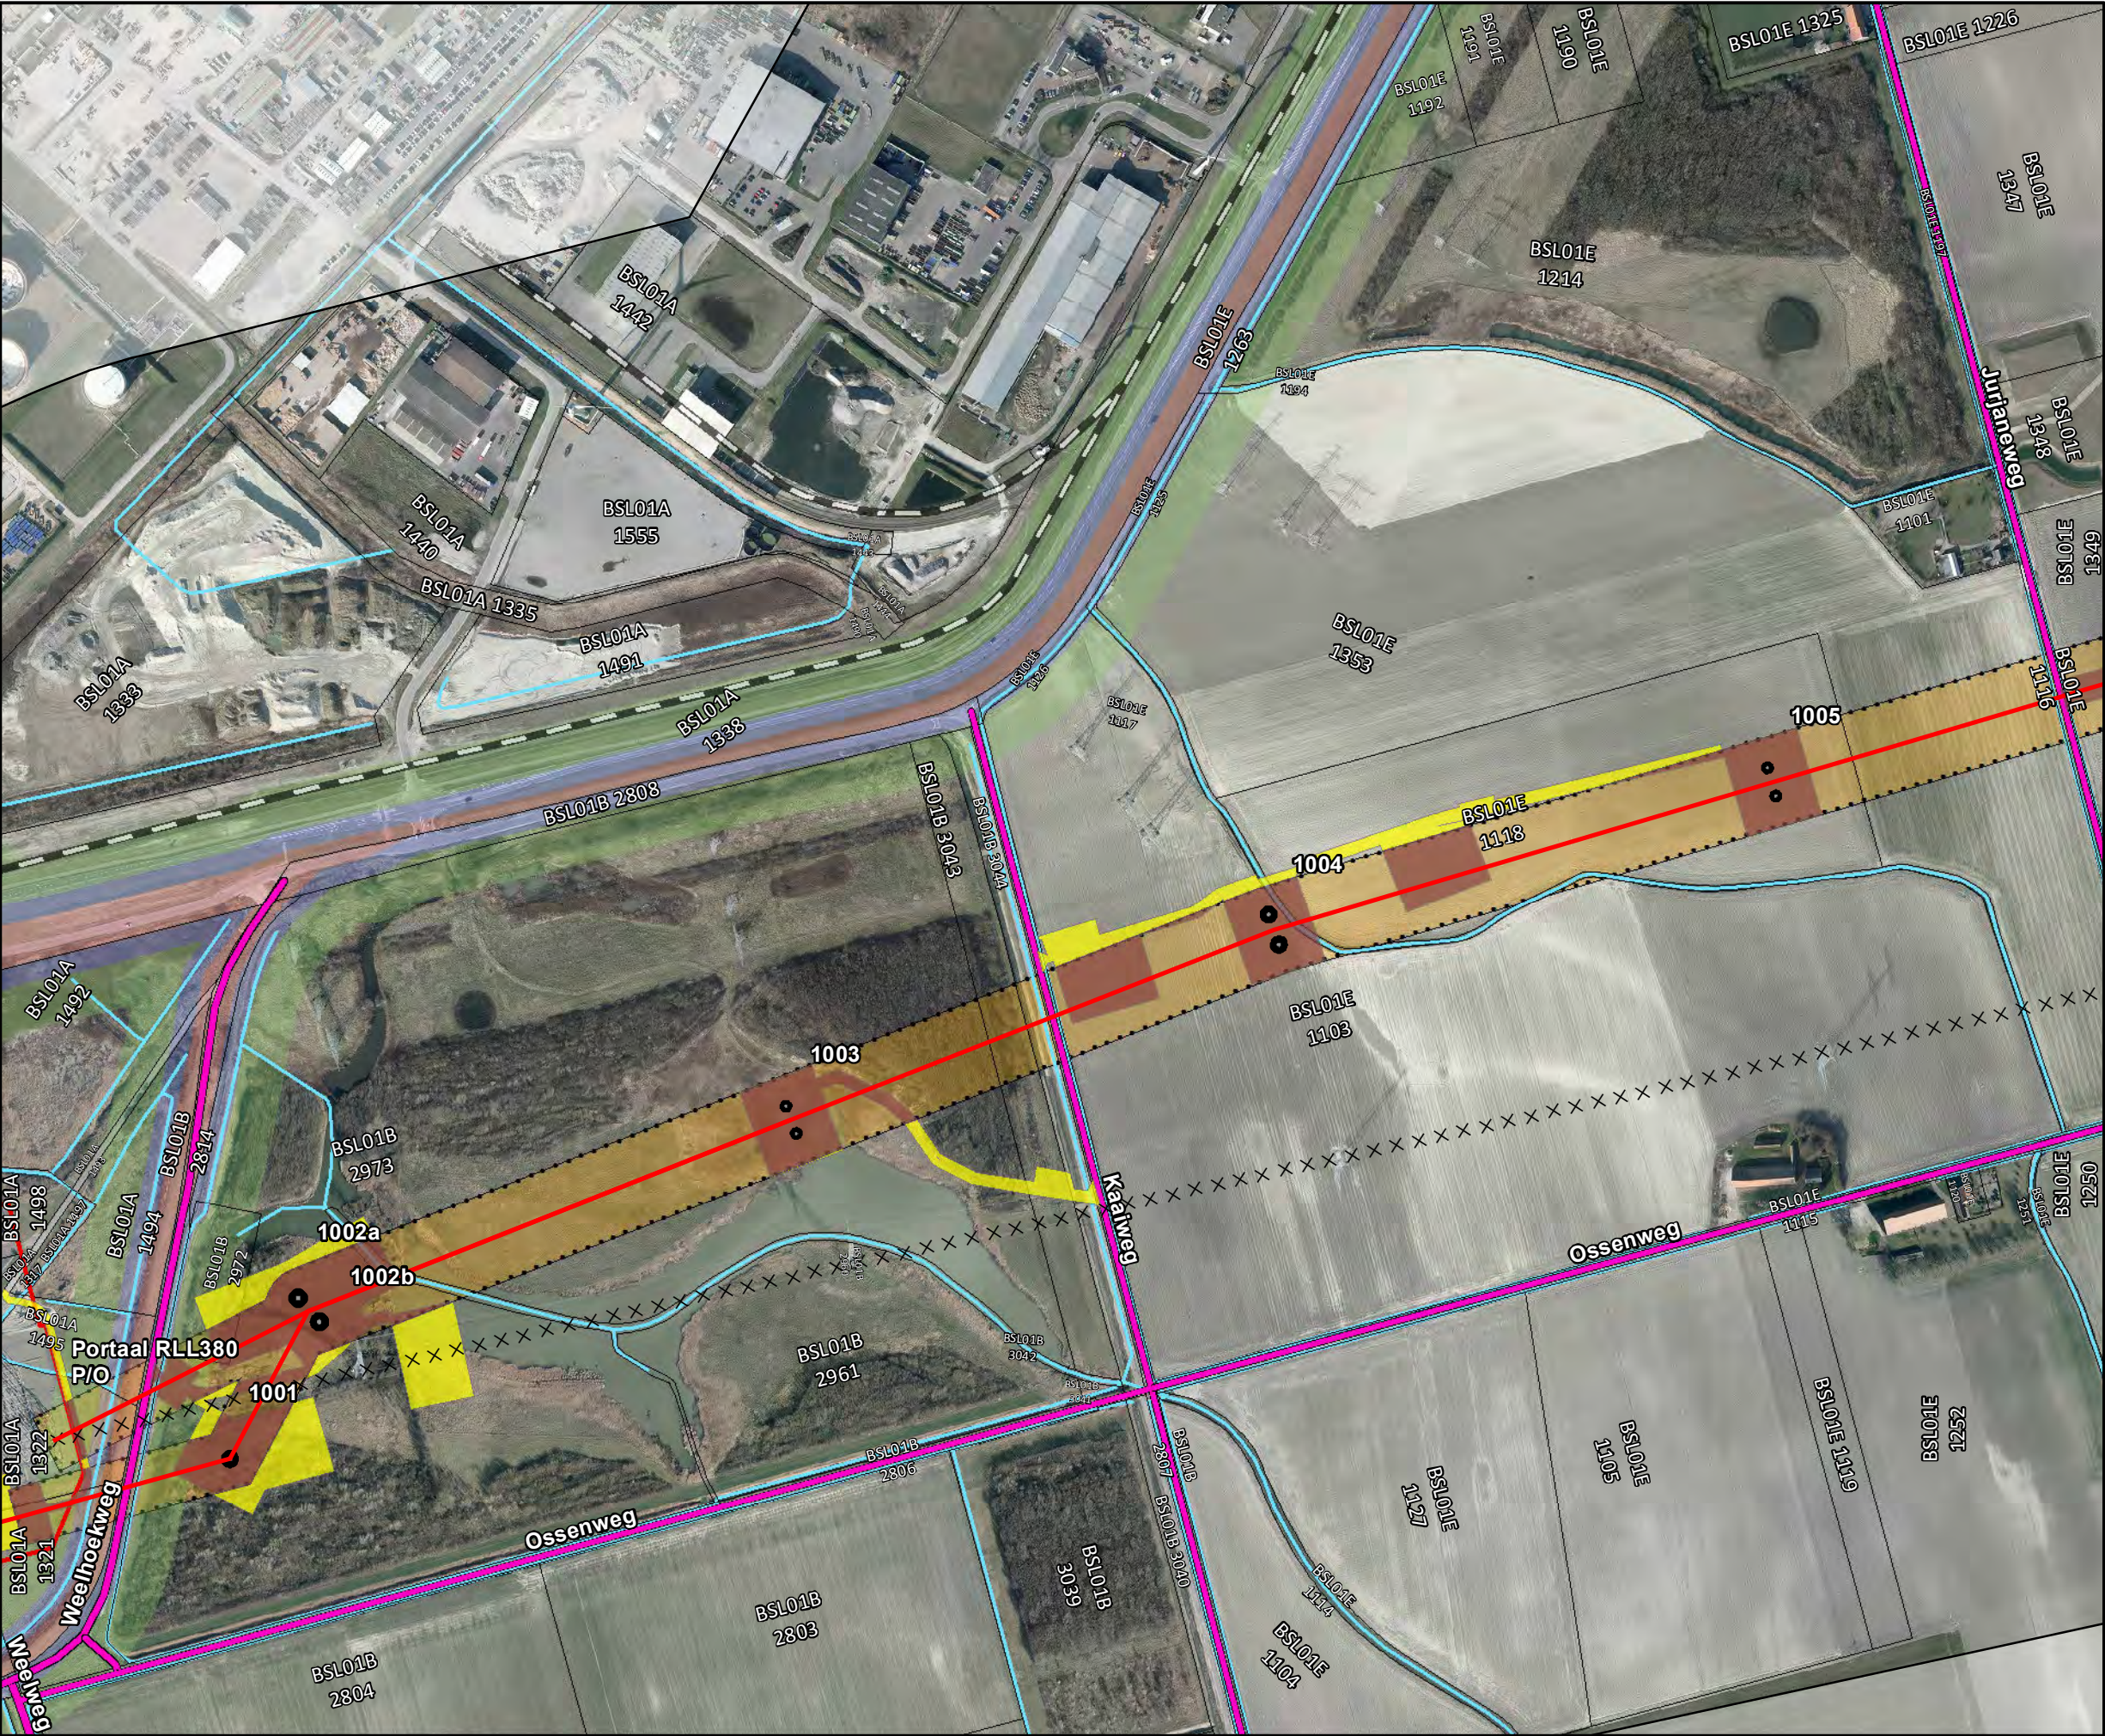

Legenda

Bovengrondse 380kV verbinding

Bovengrondse 150kV verbinding

Ondergrondse 150kV verbinding

Pole

Fundaties

Vakwerkmast

160824_amoveren

Werkwegen/terreinen binnen plangrens

Werkwegen/terreinen buiten plangrens

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA v3.0

Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 1 of 10


Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele

050100150200250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

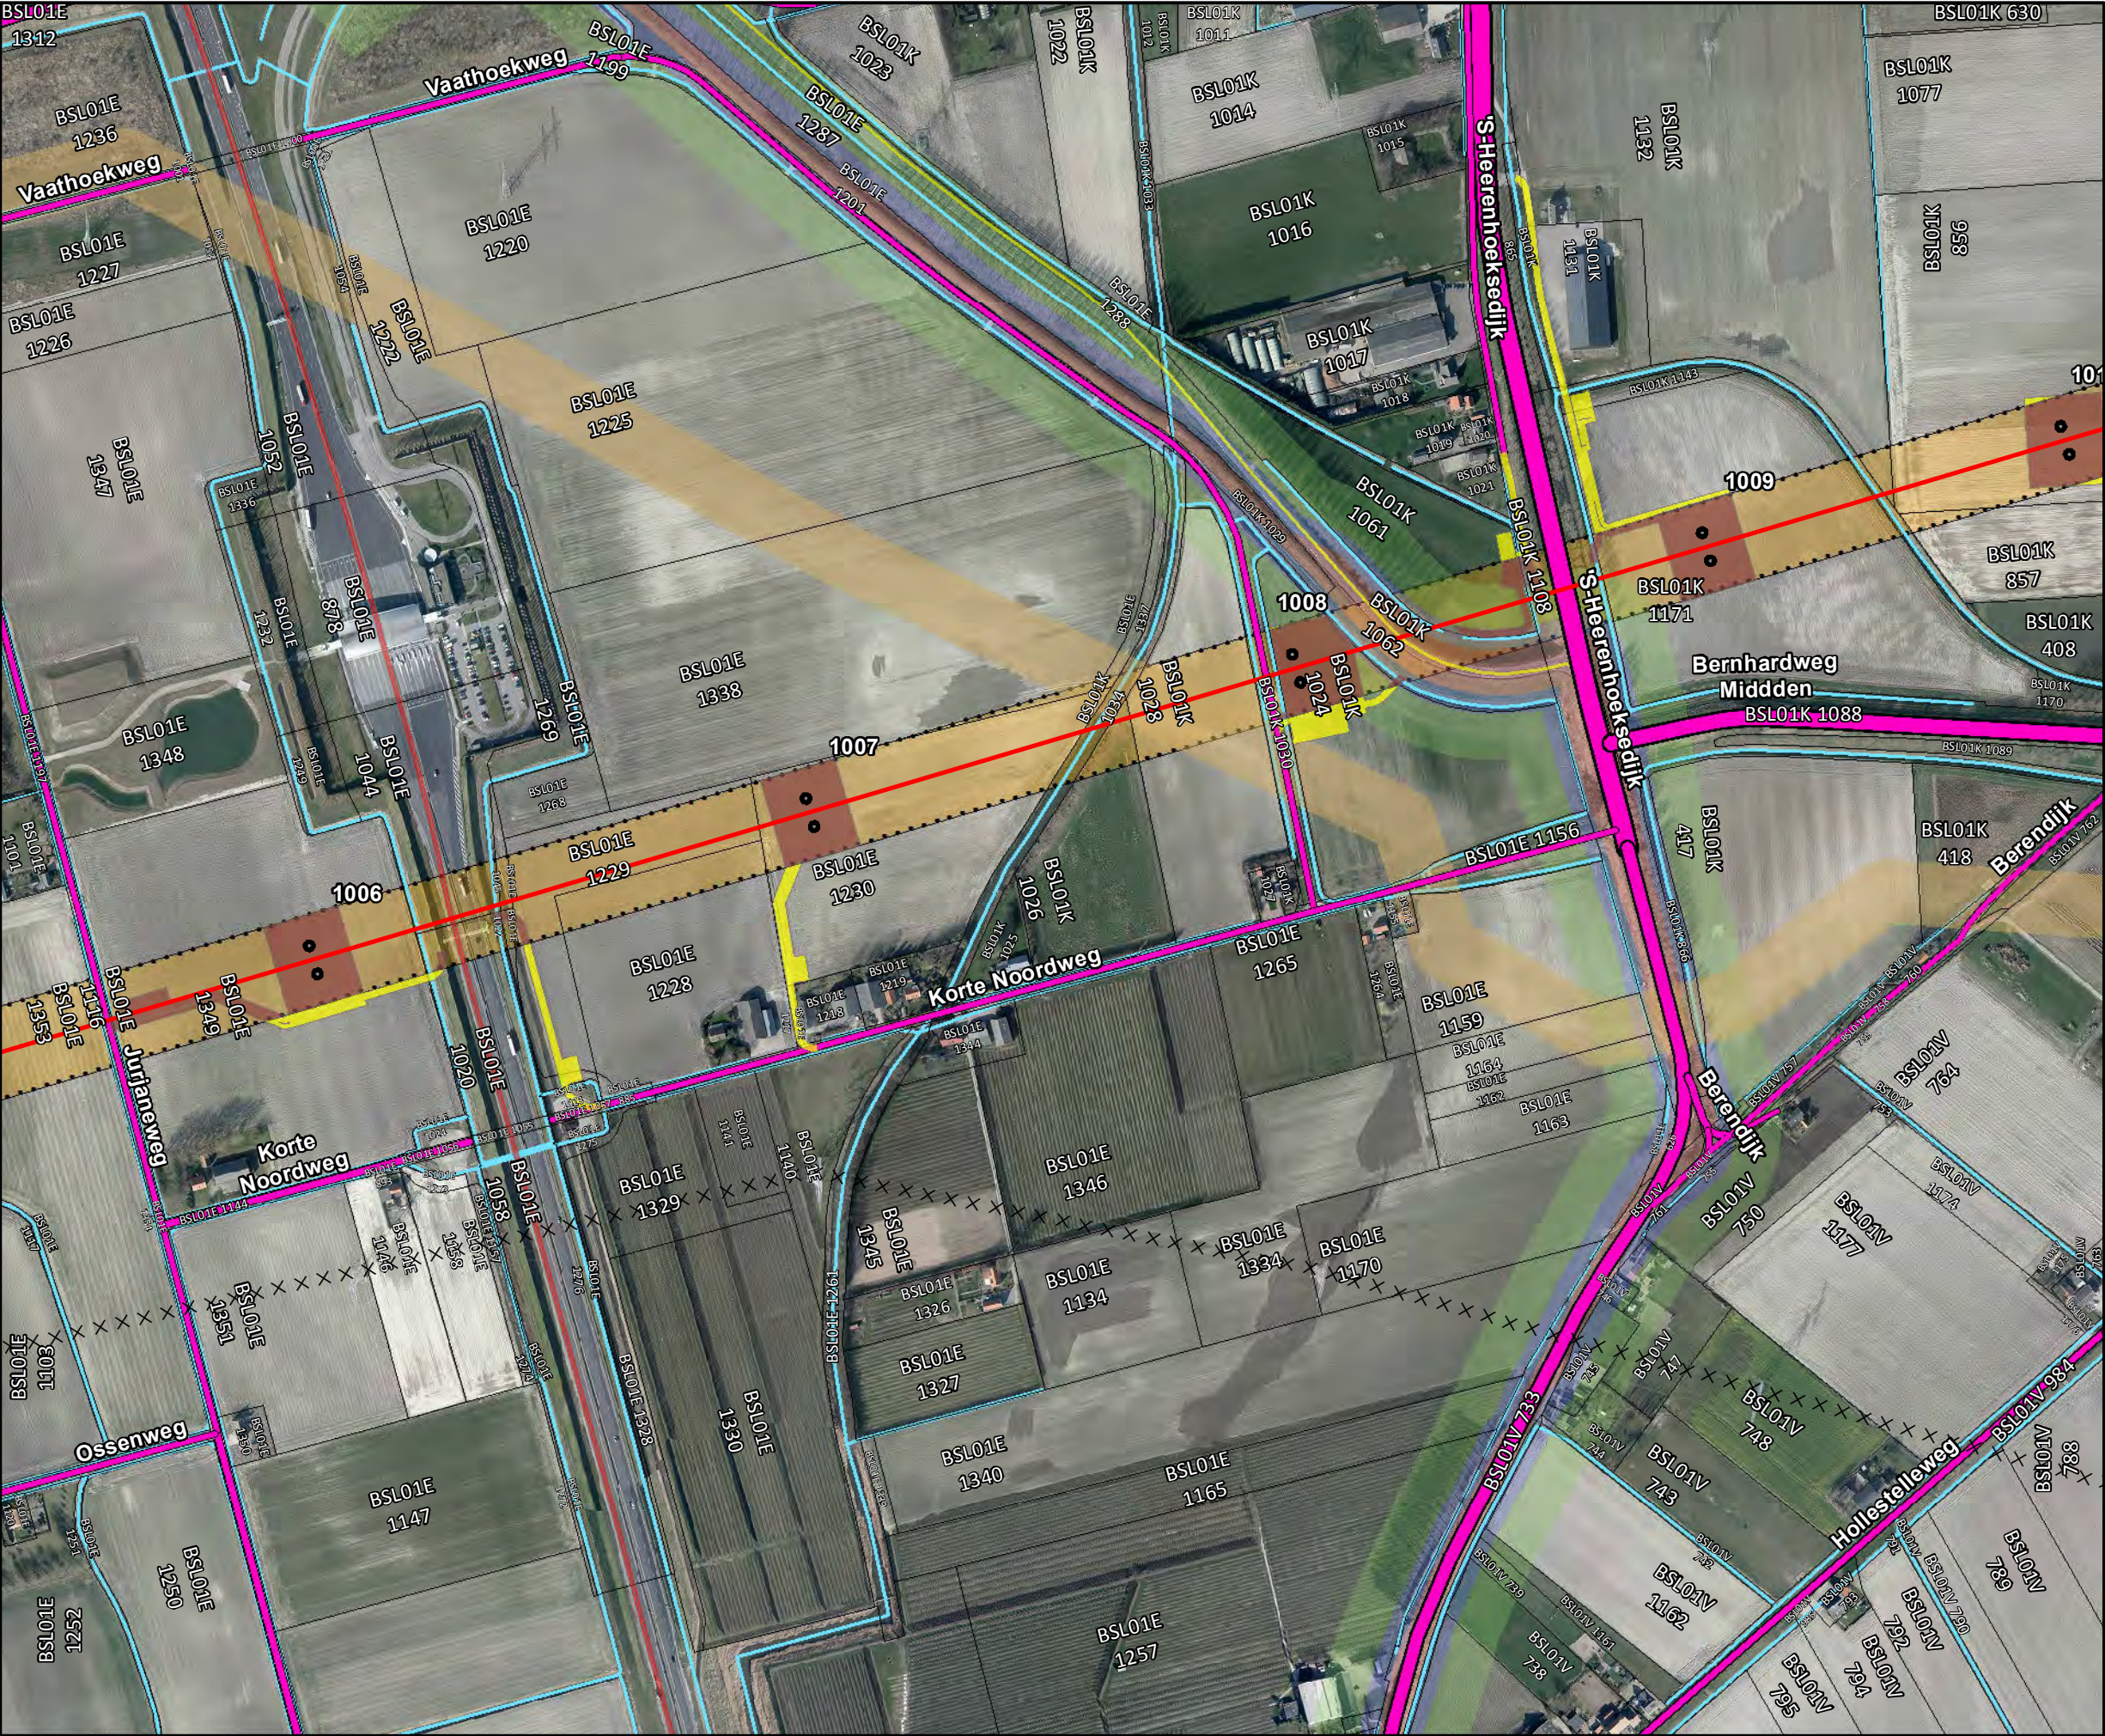

Legenda

Bovengrondse 380kV verbinding

Bovengrondse 150kV verbinding

Ondergrondse 150kV verbinding

Pole

Fundaties

Vakwerkmast

160824_amoveren

Werkwegen/terreinen binnen plangrens

Werkwegen/terreinen buiten plangrens

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA v3.0

Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 2 of 10

Kenmerk

A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele

0

50

100

150


200

250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

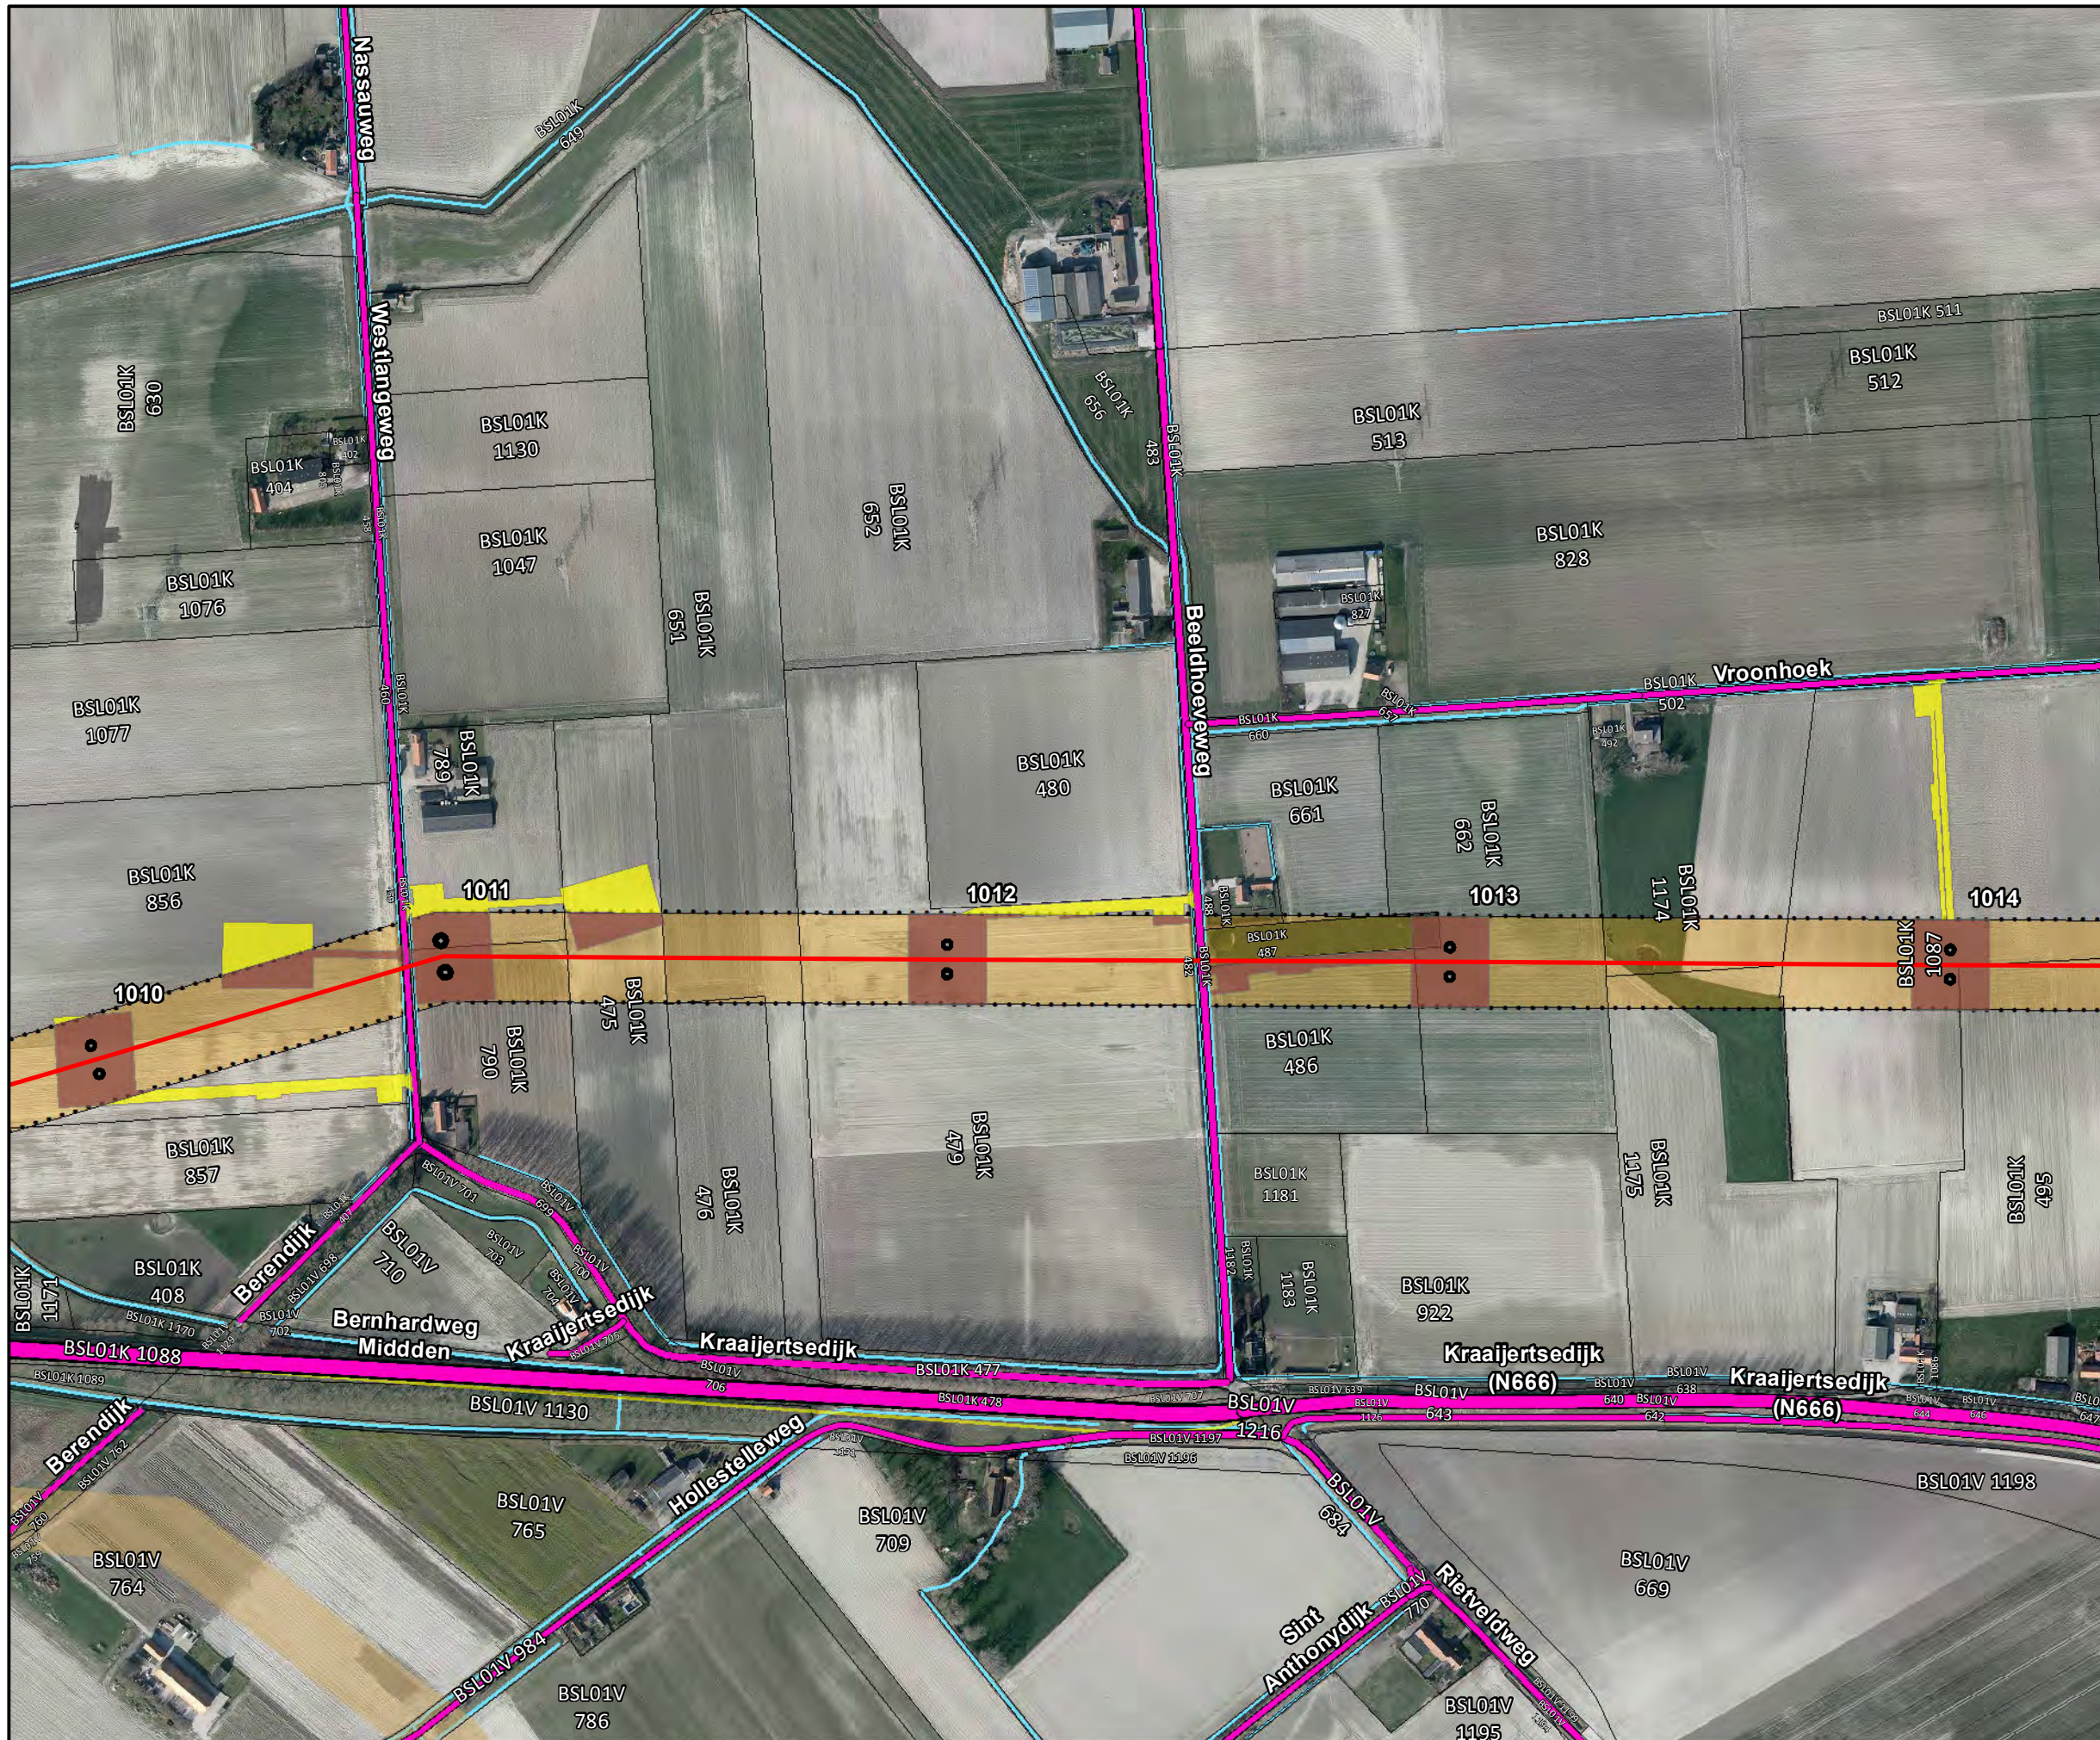


- Bovengrondse 380kV verbinding
- Bovengrondse 150kV verbinding
- Ondergrondse 150kV verbinding
- Pole
- Fundaties
- Vakwerkmast
- × × 160824_amoveren
- Werkwegen/terreinen binnen plangrens
- Werkwegen/terreinen buiten plangrens
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor



Kenmerk	A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele
----------------	---

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

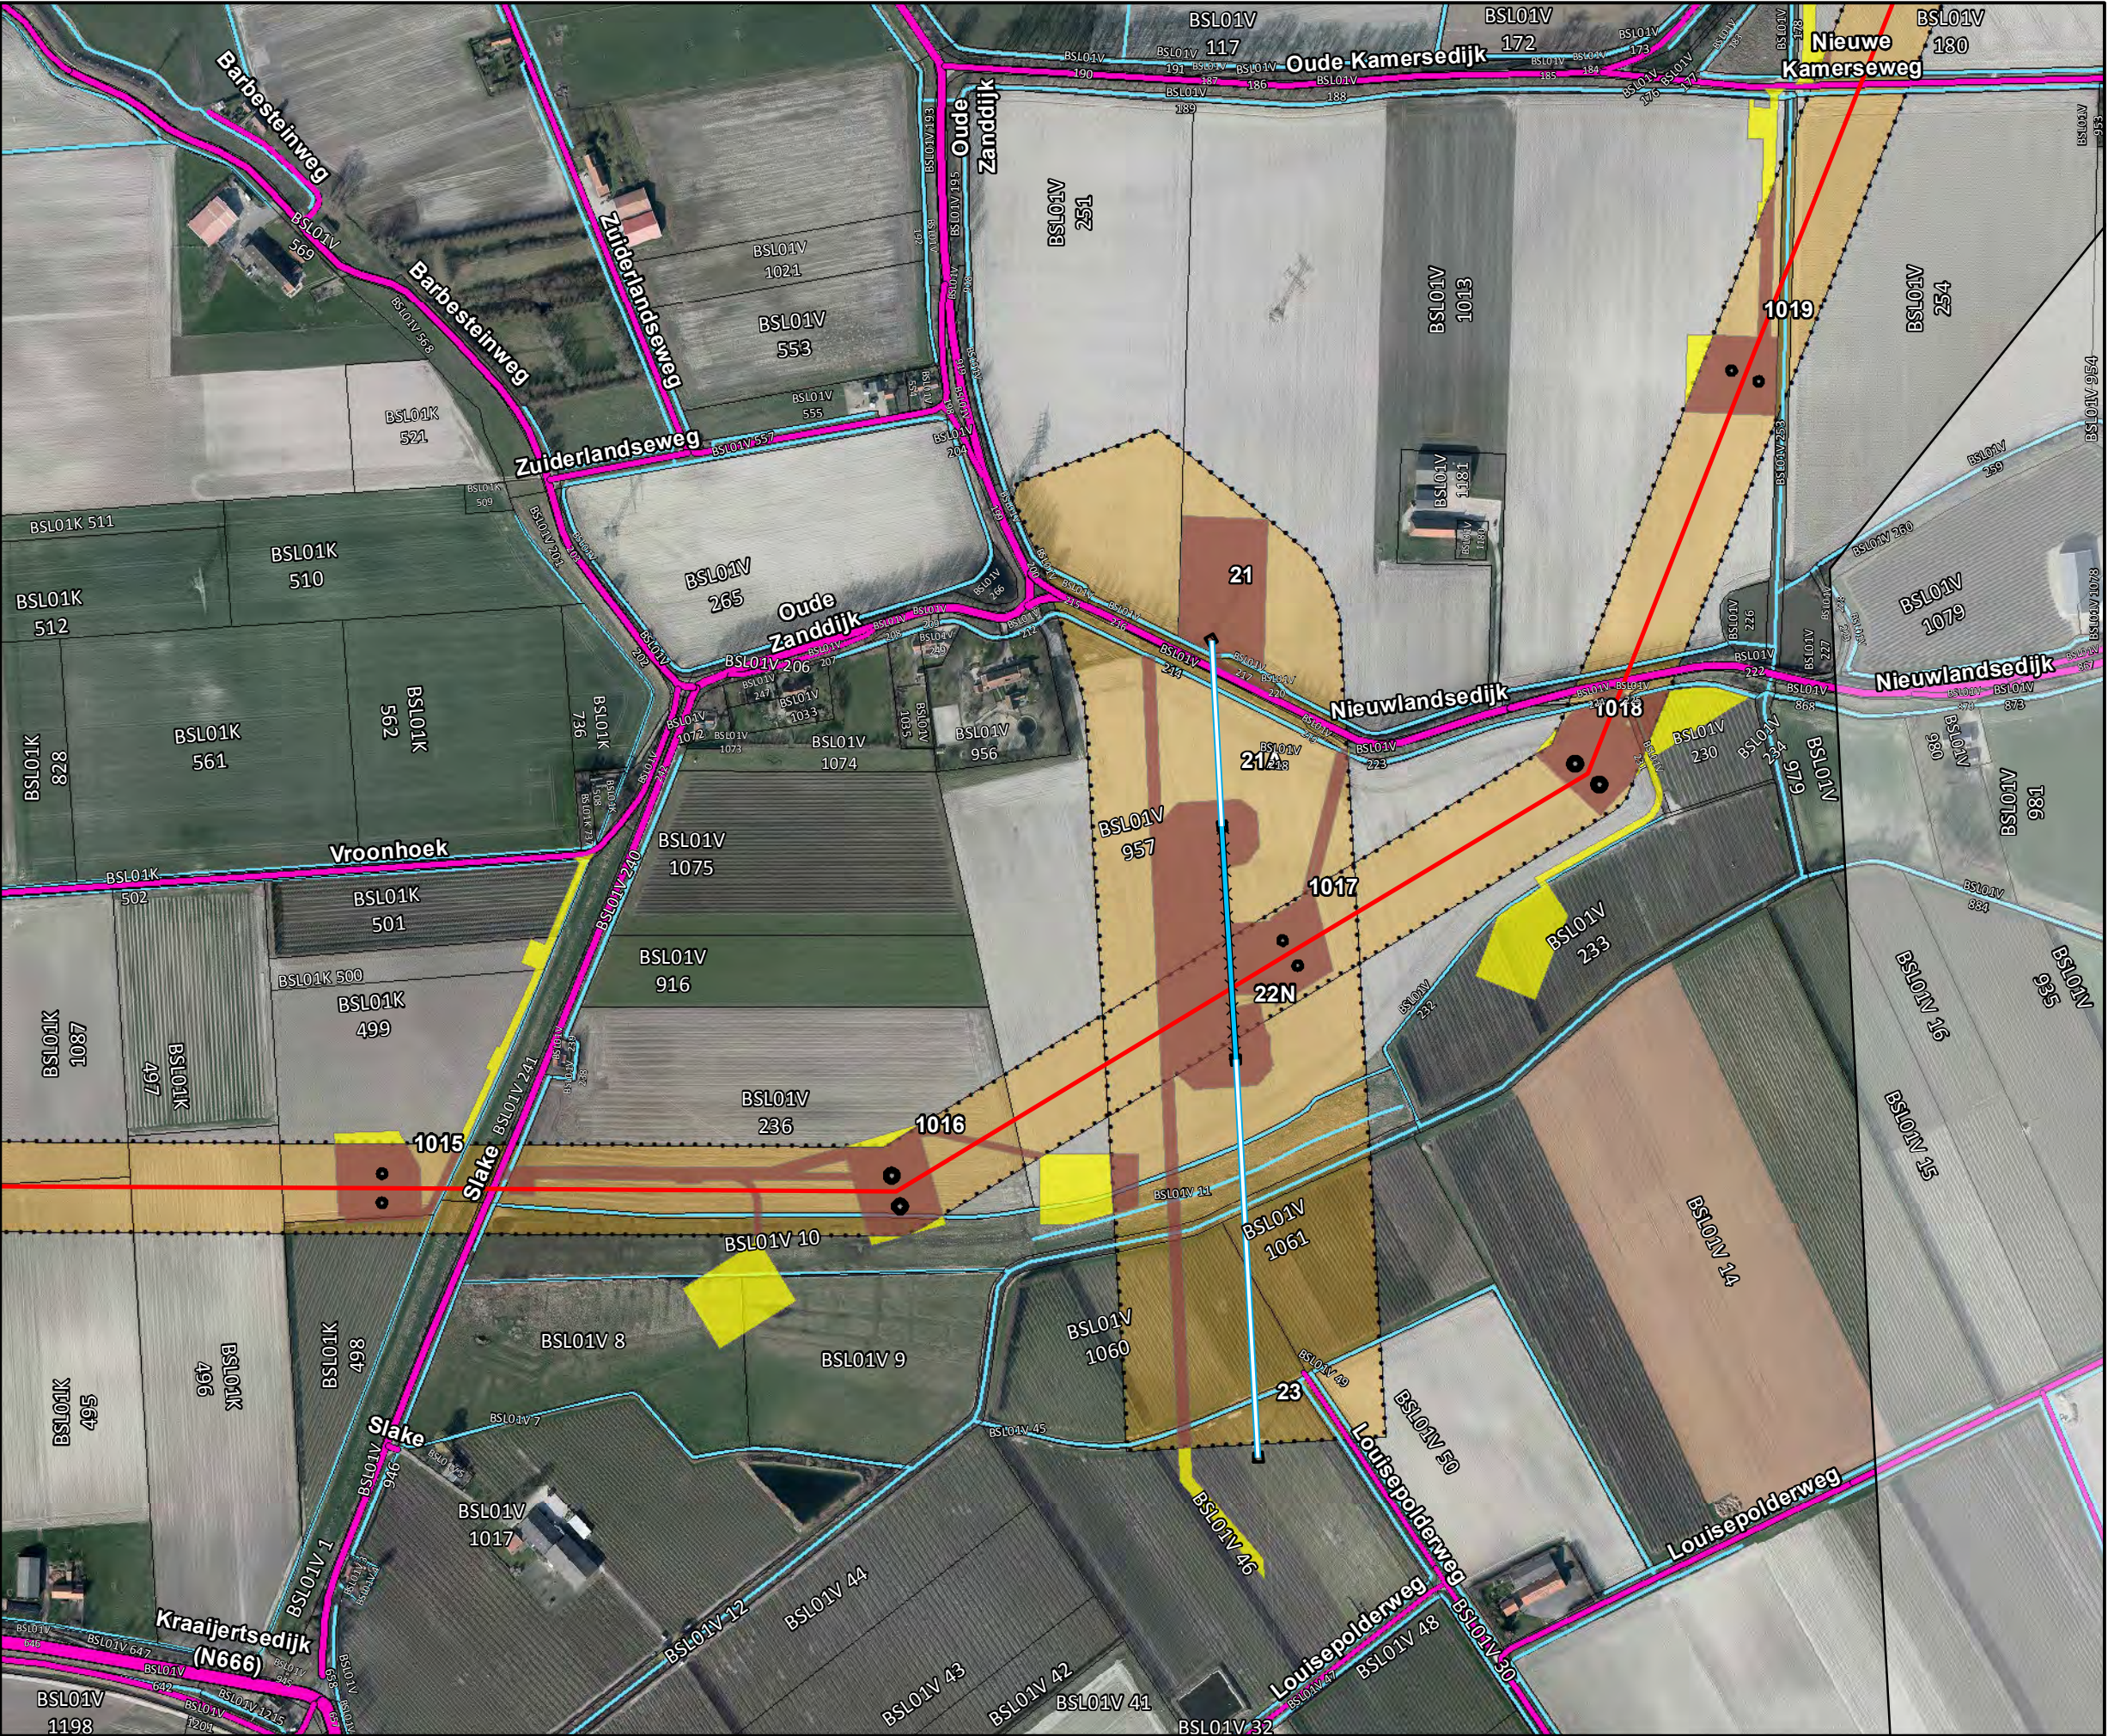

Legenda

Bovengrondse 380kV verbinding

Bovengrondse 150kV verbinding

Ondergrondse 150kV verbinding

Pole

Fundaties

Vakwerkmast

160824_amoveren

Werkwegen/terreinen binnen plangrens

Werkwegen/terreinen buiten plangrens

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA v3.0

Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 4 of 10


Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele

050100150200250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

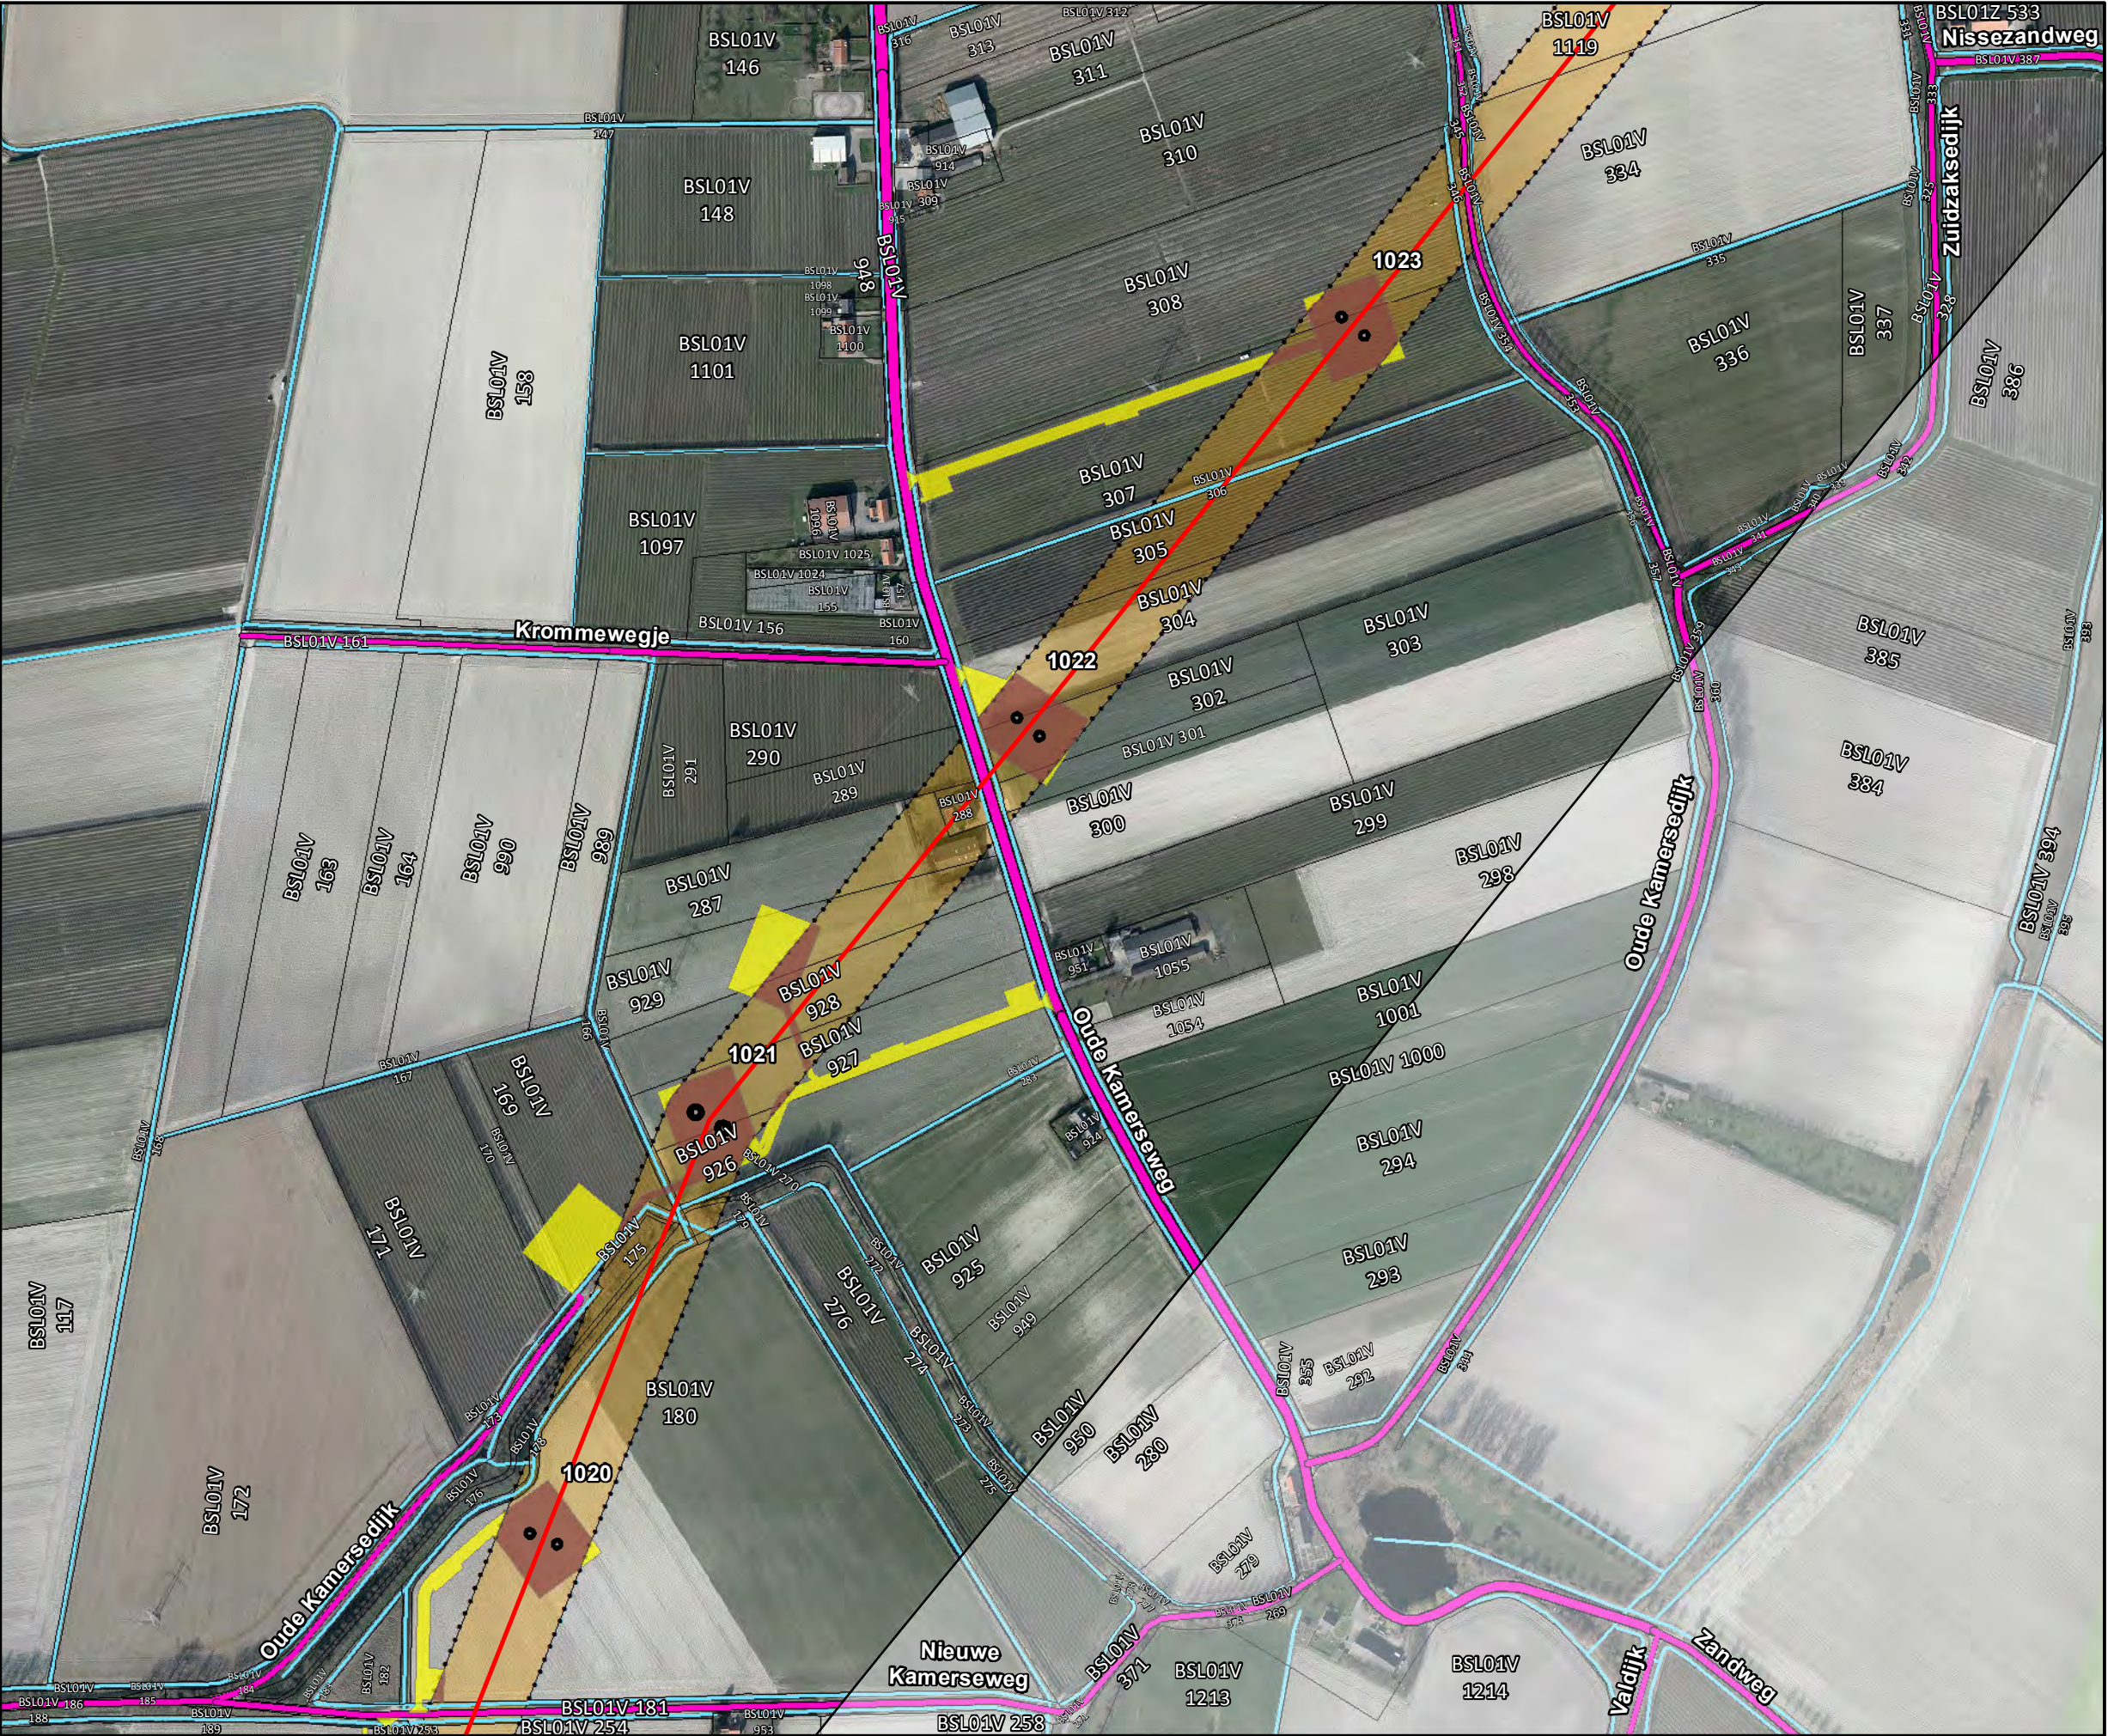

Legenda

Bovengrondse 380kV verbinding

Bovengrondse 150kV verbinding

Ondergrondse 150kV verbinding

Pole

Fundaties

Vakwerkmast

160824_amoveren

Werkwegen/terreinen binnen plangrens

Werkwegen/terreinen buiten plangrens

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C


Grens inpassingsplan

Corridor



Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 5 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.




- Bovengrondse 380kV verbinding
- Bovengrondse 150kV verbinding
- Ondergrondse 150kV verbinding
- Pole
- Fundaties
- Vakwerkmast
- 160824_amoveren
- Werkwegen/terreinen binnen plangrens
- Werkwegen/terreinen buiten plangrens
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor



Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 6 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.




- Bovengrondse 380kV verbinding
- Bovengrondse 150kV verbinding
- Ondergrondse 150kV verbinding
- Pole
- Fundaties
- Vakwerkmast
- × × 160824_amoveren
- Werkwegen/terreinen binnen plangrens
- Werkwegen/terreinen buiten plangrens
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor




Kenmerk	A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele
----------------	---

0 50 100 150 200 250 m



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

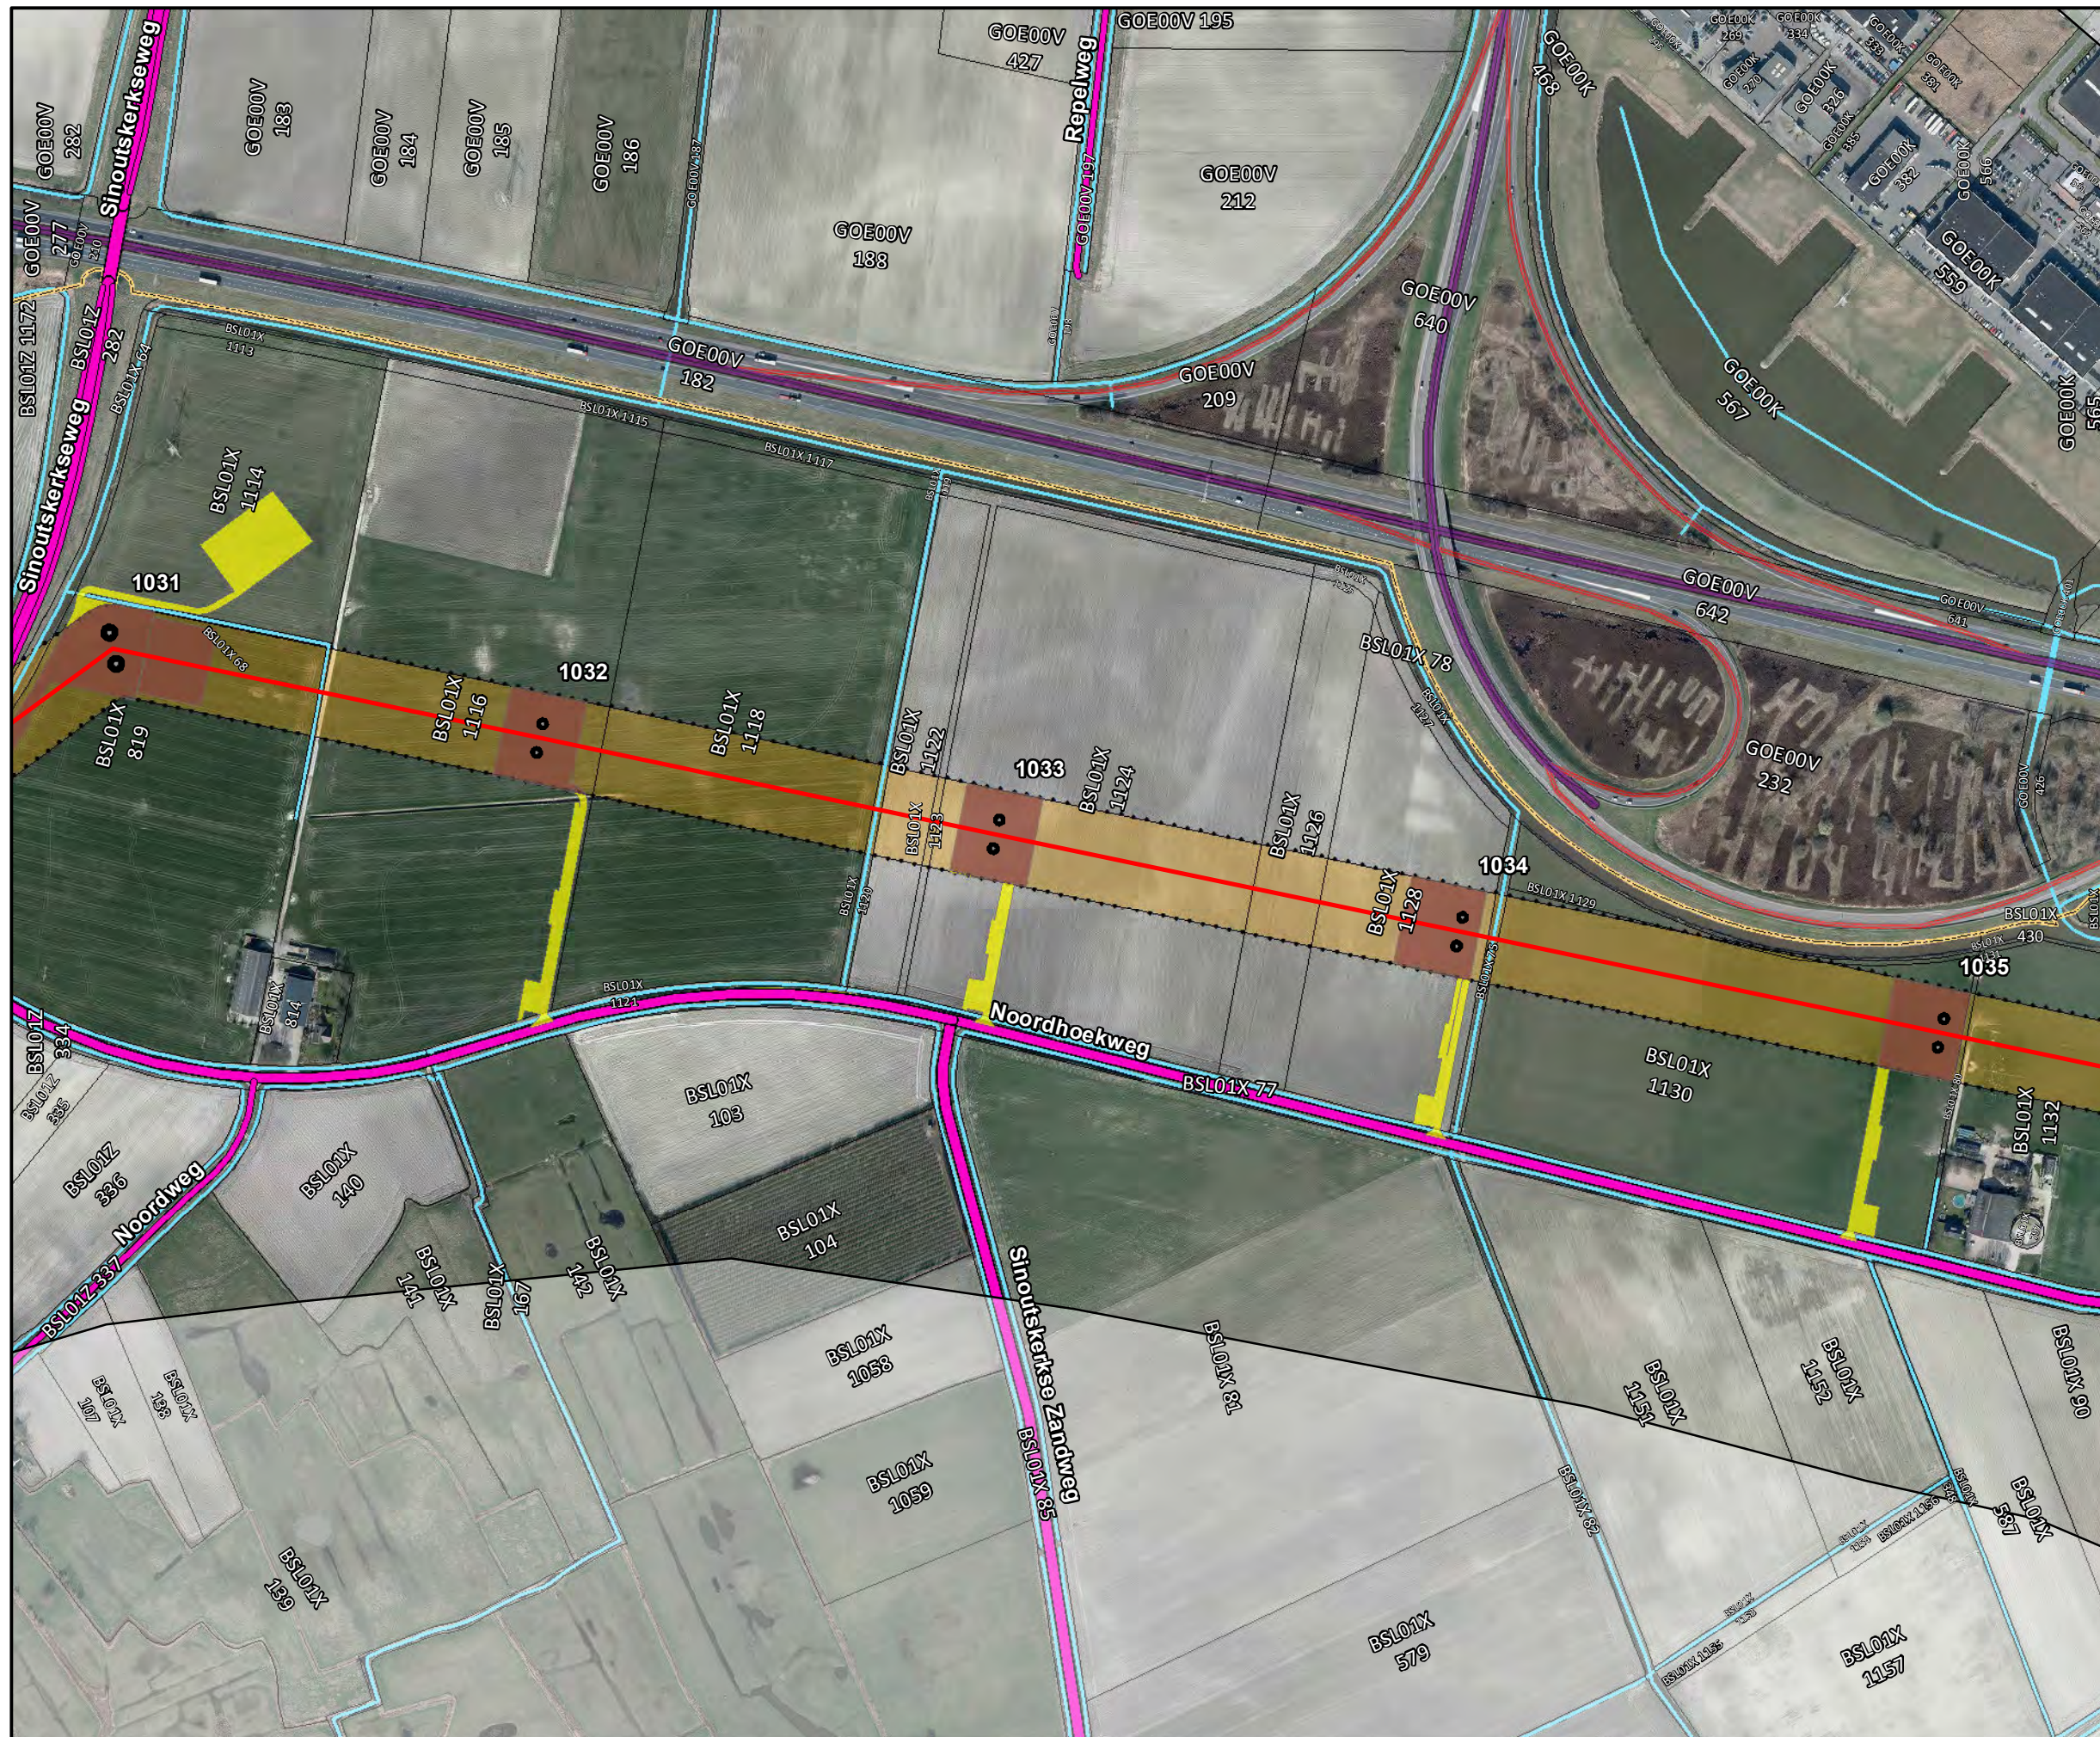


- Bovengrondse 380kV verbinding
- Bovengrondse 150kV verbinding
- Ondergrondse 150kV verbinding
- Pole
- Fundaties
- Vakwerkmast
- 160824_amoveren
- Werkwegen/terreinen binnen plangrens
- Werkwegen/terreinen buiten plangrens
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor



Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 8 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.



Legenda

Bovengrondse 380kV verbinding

Bovengrondse 150kV verbinding

Ondergrondse 150kV verbinding

Pole

Fundaties

Vakwerkmast

× × 160824_amoveren

Werkwegen/terreinen binnen plangrens

Werkwegen/terreinen buiten plangrens

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA v3.0

Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 9 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele

050100150200250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.



Legenda

- Bovengrondse 380kV verbinding
- Bovengrondse 150kV verbinding
- Ondergrondse 150kV verbinding
- Pole
- Fundaties
- Vakwerkmast
- × × 160824_amoveren
- Werkwegen/terreinen binnen plangrens
- Werkwegen/terreinen buiten plangrens
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor

Zuid • West 380 kV VKA v3.0



Revisiedatum	05-10-2016	Formaat	A3
Aanmaakdatum	05-10-2016	Schaal	1:5.000
Versie	zw380 v3.0	Blad	Pag. 10 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\161005_WW-WT_tov_RIP\161025p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.