

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Het Dagelijks Bestuur van
Waterschap Scheldestromen

Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

DATUM 29 april 2015
ONZE REFERENTIE
BEHANDELD DOOR
TELEFOON DIRECT
E-MAIL

BETREFT Ontheffing Keur Wegen tijdelijke uitritten en kruisingen 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland.

Geacht Dagelijks Bestuur,

Hierbij vraagt TenneT op grond van artikel 13 lid 2 van de Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011 een ontheffing aan, voor het realiseren van tijdelijke werkwegen en uitritten aan waterschapswegen en het kruisen van waterschapswegen met een hoogspanningstracé, voor het 380kV tracé van Borssele tot Rilland.

Achtergrond

Op 20 juni 2014 is door het Ministerie van EZ een voorbereidingsbesluit voor de provincie Zeeland genomen ten behoeve van project 'Zuid-West 380kV'. Dit project van TenneT omvat de aanleg van een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland. Dit project wordt de komende jaren uitgevoerd en omvat de bouw van circa 109 nieuwe 380kV 'Wintrack' masten en de aanpassingen die hiervoor nodig zijn aan de bestaande verbinding en de aansluiting van hoogspanningsstations.

Onderhavige aanvraag betreft het realiseren van tijdelijke uitritten in de gemeenten Borssele, Kapelle en Reimerswaal en het kruisen van een aantal waterschapswegen met het hoogspanningstracé.

Keur wegen

Op grond van de Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011, artikel 6a en artikel 7 lid 2 onder c, is het verboden een aansluiting op het bestaande wegennet in het beheer van het waterschap te realiseren, alsmede het plaatsen van kabels over dit wegennet.

Artikel 6

Het is verboden:

b. naar een weg een uitweg te maken of te hebben of een bestaande uitweg te wijzigen.

Voor iedere mast is een werkweg nodig die toegang geeft tot het werkgebied. De in- en uitritten zijn van tijdelijke aard en sluiten zoveel mogelijk aan op kleinere lokale wegen om overlast op doorgaande wegen te beperken. Het ontwerp van de in- uitritten wordt pas in de realisatiefase uitgewerkt in verband met

benodigde transporteisen. Door de aannemer wordt later een ontwerp-tekening gemaakt en een bebodingsplan opgesteld, welke dan ter goedkeuring aan het waterschap worden aangeboden.

Artikel 7 lid 2

Het is verboden op, respectievelijk in wegen:

c. touwen, draden of kabels over een weg te spannen of te hebben

De wegkruisingen worden met behulp van tijdelijke houten jukken gerealiseerd. Daar waar nodig, worden ten behoeve van de aanleg van de uitritten de aanwezige struiken en ondergroei verwijderd.

Op grond van artikel 13 7 lid 2 van de Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011 kan een ontheffing worden verleend, voor de in artikel 6a en artikel 7 lid 2 onder c verboden werkzaamheden.

Artikel 13 lid 2

Van het bepaalde in hoofdstuk III kan ontheffing worden verleend door het bestuur.

Artikel 6 en 7 zijn beiden opgenomen in hoofdstuk III, Beheerbepalingen.

TenneT vraagt hierbij een ontheffing voor:

- Aansluiten van werkwegen op openbare wegen, in beheer van het waterschap
- Met het 380kV tracé kruisen van openbare wegen, in beheer van het waterschap

De locaties van de in- en uitritten en wegkruisingen zijn opgenomen in de bijlagen:

- *Overzichtskaart*
- *Vergunningenkaarten*
- *Situatietekeningen*
- *Lengteprofielen*
- *Lijst Uitritten Waterschapswegen*

Rijkscoördinatieregeling procedure

Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag ingevolge artikel 2.1 eerste lid en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is op grond van artikel 20c Elektriciteitswet j^o artikel 2 lid 1 onder a

Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten de rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing (artikel 3.35).

De rijkscoördinatieregeling voorziet in een gecoördineerde en parallelle besluitvorming over alle voor de uitvoering van de activiteit vereiste besluiten en het rijksinpassingsplan (RIP). Dit betekent dat tegelijk met het ontwerp-RIP, de ontwerp uitvoeringsbesluiten (vergunningen) ter inzage worden gelegd. Ditzelfde geldt voor het definitief vastgestelde inpassingsplan en de definitieve uitvoeringsbesluiten. Hierbij is de minister van Economische Zaken de aangewezen minister voor de coördinatie.

In verband daarmee heeft de minister van Economische Zaken ons gevraagd het volgende op te nemen in deze aanvraag:

1. Ingevolge de rijkscoördinatieregeling dient u een kopie van onderhavige aanvraag te verzenden aan de minister van Economische Zaken.
2. TenneT zal er echter voor zorgen dat de minister van Economische Zaken een exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te sturen.
3. U wordt verzocht het ontwerpbesluit en later ook het besluit aan de minister van Economische Zaken te verzenden. Deze zal het besluit doorzenden naar TenneT.

Correspondentie

Wij verzoeken u alle inhoudelijke correspondentie met betrekking tot deze aanvraag te richten aan:

Wij verzoeken u het ontwerpbesluit en het besluit te richten aan:

Wij verzoeken u de legesfactuur onder vermelding van

te richten aan:

Alleen in het geval dat wordt voldaan aan voorgaand verzoek, kunnen wij garanderen dat de betaling van de legesfactuur plaatsvindt binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur.


Nalevering

De nog te benoemen aannemer levert een werkplan met betrekking tot de uitvoering van het kruisen van wegen. De aannemer zal tijdig de start van de werkzaamheden en de duur hiervan doorgeven aan het waterschap.

Een volledig overzicht van de vergunningsgegevens vindt u ook op het bijgevoegde bijlagenoverzicht.

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van deze aanvraag.

1



Waterschap **Scheldestromen**

AANVRAAG ONTHEFFING WEGEN

Aanvraag voor het verkrijgen van ontheffing(en) op grond
van de bepalingen in de Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011

01 Algemene gegevens

Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in.

1 Gegevens van de aanvrager

Naam en voorletter(s):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

2 Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager

Naam en voorletter(s):

Functie:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

3 Gegevens van de gemachtigde (dient de aanvraag namens de aanvrager in)

Naam en voorletter(s):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Stuur een machtiging met de aanvraag mee.

4 Locatie van de activiteiten

Adres:

Postcode:

Kadastrale gegevens (invullen voor over mogelijk):

Gemeente:

Sectie:

Nummer(s):

Gemeente:

Sectie:

Nummer(s):

X/Y-coördinaten:

Kilometrering:

Zijde (N/Z/OW/Li/Re):

Stuur een situatietekening, kaart of foto met de locatie(s), in 3-voud, met de aanvraag mee.

zie bijlagen "Overzichtskaart", "Situatietekeningen", "Vergunningenkaarten" en
"Overzichtslijst Waterschapswegen".

5 Periode van de activiteiten

Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?

Activiteit 1: Kruisen van waterschapswegen met het 380kV tracé.

Begindatum (dd/mm/jjjj): Einddatum (dd/mm/jjjj):

Activiteit 2: Aansluiten van tijdelijke werkwegen op waterschapswegen.

Begindatum (dd/mm/jjjj): Einddatum (dd/mm/jjjj):

Activiteit 3:

Begindatum (dd/mm/jjjj): Einddatum (dd/mm/jjjj):

6 Activiteiten

Omschrijving van de aard van de activiteiten:

Aansluiten van tijdelijke werkwegen op waterschapswegen en het kruisen van waterschapswegen met het 380kV tracé.

Omschrijving van de reden van de activiteiten:

Realiseren van project Zuid-west 380kV conform het Rijksinpassingsplan.

Omschrijving van het doel van de activiteiten:

Het verbeteren van de landelijke netvoorziening.

7 Type aanvraag

Gaat het om een nieuwe aanvraag of om een wijziging van een ontheffing?

☒ Nieuwe aanvraag

☐ Aanvraag voor wijziging van een bestaande ontheffing, namelijk:

Ontheffingnummer/kenmerk: Datum:

Verleend door:

02 Activiteitenkeuze en ondertekening

Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in. Ga daarna door naar de keuzevragen die voor u van toepassing zijn. Ten slotte ondertekent en verstuurt u de aanvraag, inclusief bijlagen. U kunt de aanvraag met bijlagen per post, maar ook per e-mail versturen (info@scheldestromen.nl).

1 Keuze van de activiteiten

Kruis aan wat van toepassing is op uw aanvraag.

- ☒ A. Maken/wijzigen van (een) wegaansluiting(en) (beantwoord de vragen bij 03A)
- ☐ B. Maken van een inkassing (beantwoord de vragen bij 03B)
- ☐ C. Aanbrengen en/of verwijderen van beplanting (beantwoord de vragen bij 03C)
- ☐ D. (Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding (beantwoord de vragen bij 03D)
- ☒ E. Bouwen (beantwoord de vragen bij 03E)
- ☐ F. Plaatsen van masten en palen (zie toelichting bij 03F)
- ☐ G. Gebruik van wegen i.v.m. evenement (zie toelichting bij 03G)
- ☐ H. Gebruik van wegen met een verkeersbeperking (RVV) (zie toelichting bij 03H)
- ☒ I. Overige werken (zie toelichting bij 03I)

2 Ondertekening

Onderteken deze aanvraag als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord.

Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld:

Voor het invullen van het formulier kunt u de betreffende opzichter raadplegen (zie laatste bladzijde). Voor het schriftelijk in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag worden door het waterschap leges in rekening gebracht.

03 Activiteitenkeuze en ondertekening

A. Maken/wijzigen van (een) wegaansluiting(en)

Voor het maken van een nieuwe wegaansluiting vanaf/naar een waterschapsweg en/of het wijzigen van de afmetingen van een wegaansluiting.

Wat is/wordt de verhardingsbreedte?m

Wat voor soort verharding wordt gebruikt? Informatie te leveren door aannemer.....

Moet er beplanting worden verwijderd? ja/nee

Welke beplanting betreft het? =bomen/struiken

B. Maken van een inkassing

Voor het maken van een inkassing langs waterschapswegen. De afmetingen van de inkassing zijn van belang voor het voorkomen van bermschade.

Wat is de lengte van de inkassing?m

Wat is de breedte van de inkassing?m

C. Aanbrengen en/of verwijderen van beplanting

Voor het aanbrengen en/of verwijderen van beplanting langs waterschapswegen.

Betreft het verwijderen en/of aanbrengen van beplanting? verwijderen/aanbrengen

Welke beplanting betreft het? bomen/struiken

D. (Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

Voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding langs/onder waterschapswegen.

Welke soort kabel/leiding wordt aangelegd?

Wordt er een verdeelkast, schakelkast, transformatorkast geplaatst? ja/nee

E. Bouwen

Voor het (ver)bouwen binnen een afstand van 20 meter uit de as van een waterschapsweg.

Wat is de afstand vanuit hart weg naar het nieuwe bouwwerk? verschillend m

Betreft het verbouw en/of nieuwbouw? =verbouw/nieuwbouw

Wat is de oppervlakte?m²

Wat is de inhoud? ...nvt.....m³

F. Plaatsen van masten en palen

Voor het plaatsen van masten/palen langs een waterschapsweg op een afstand van minimaal 1 meter uit de zijkant van de wegverharding en minimaal 0,60 meter uit de zijkant van een fietspad of ander pad. Voor herkenbaarheid en uniformiteit van bewegwijzeringborden worden de afmetingen en lay-out van het ANWB systeem gebruikt

G. Gebruik wegen van waterschap i.v.m. evenement

Voor het houden van een evenement op of langs waterschapswegen. Indien nodig worden specifieke voorschriften voorgeschreven.

H. Gebruik van wegen met een verkeersbeperking (RVV)

Voor het gebruik van waterschapswegen waar een verkeersbeperking voor geldt (bijvoorbeeld gebruik maken van een weg met een geslotenverklaring of gebruik maken van een weg waarvoor een verbod voor motorvoertuigen geldt).

I. Overige werken

Voor alle ontgravingen en constructies of inrichtingen in of langs wegen voor zover niet onder te brengen in bovenstaande onderwerpen.


Realiseren van het 380kV tracé over openbare wegen in beheer van het waterschap.....

.....

.....

04 Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met de opzichters van de afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen en Wegen via het telefoonnummer 088-2461000 (lokaal tarief):

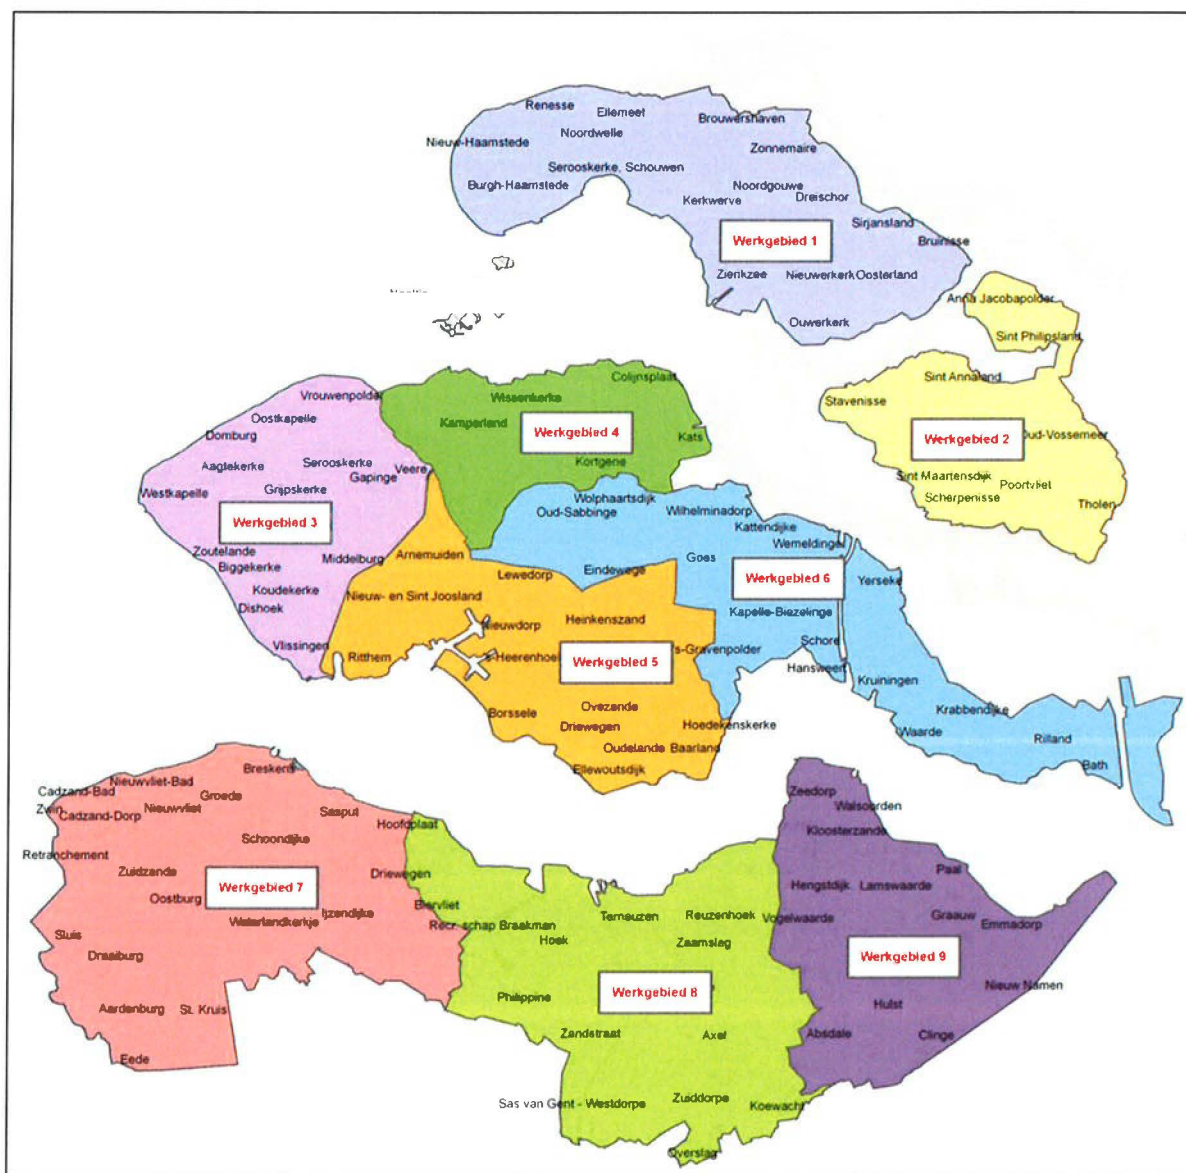


Bijlagelijst Keur Wegen ZW380kV TenneT, d.d. 29 april 2015

Map	Titel	Datum	Versie	Tekening/documentnummer	Vergunning	Opmerkingen
1	Overzichtskaarten en Mastenlijst					
	Overzicht Zuid-West 380 kV Borssele-Rilland	feb-15		150227p_zw380_ZW-W_zeeland_A2	Keur wegen	
	Tracé ZW380kV Gemeente Borsele	12-2-2014		151105p_zw-w380_Borssele_A0	Keur wegen	
	Tracé ZW380kV Gemeente Kapelle	12-2-2014		151105p_zw-w380_Kapelle_A0	Keur wegen	
	Tracé ZW380kV Gemeente Reimerswaal	21-4-2014		150421p_zw-w380_Reimerswaal_A0	Keur wegen	
	Mastenlijst Waterwet DT1				Keur wegen	
	Mastenlijst Waterwet DT2	20-2-2015			Keur wegen	
2	Situatietekeningen					
	VKA 2.0 Gemeente Borssele	14-4-2015	VKA 2.0	150414p_zw-w380_Borsele	Keur wegen	
	VKA 2.0/2.1 Gemeente Kapelle	14-4-2015	VKA 2.0/2.1	150414p_zw-w380_Kapelle	Keur wegen	
	VKA 2.1 Gemeente Reimerswaal	21-4-2014	VKA 2.1	150414p_zw-w380_Reimerswaal	Keur wegen	
3	Vergunningenkaarten					
	150428 vergunningenkaarten DT1 VKA 20	28-4-2015	6	315112-T001-C-verg	Keur wegen	
	150428 vergunningenkaarten DT2 VKA 2.1	28-4-2015	3	315112-T002-C-verg	Keur wegen	
4	Kadastrale Gegevens					
	Kadastrale Lijst	24-4-2015	1.0	Kadastrale percelen Keur Wegen	Keur wegen	
5	Lengteprofielen					
	Preliminary Line Drawings Section DT1 (Structure 1001 to 1050)	19-8-2014	P9	ZW380_LPD_DT1-P9	Keur wegen	Blad 1 tot en met 14 van 14
	Section DT2 Krabbendijke Alternative 4 (Structure 1050 - 1104)	20-2-2015	P2	ZW380_LPD_DT2-P2_ALT-4	Keur wegen	Blad 1 tot en met 15 van 15
6	Lijst Waterschapswegen					
	Lijst Uitritten op Waterschapswegen DT1 en 2	22-4-2015	1	TNT-WSW-KEUR-Uitr-380w	Keur wegen	

Bijlage 1

Overzichtskaarten en Mastenlijst

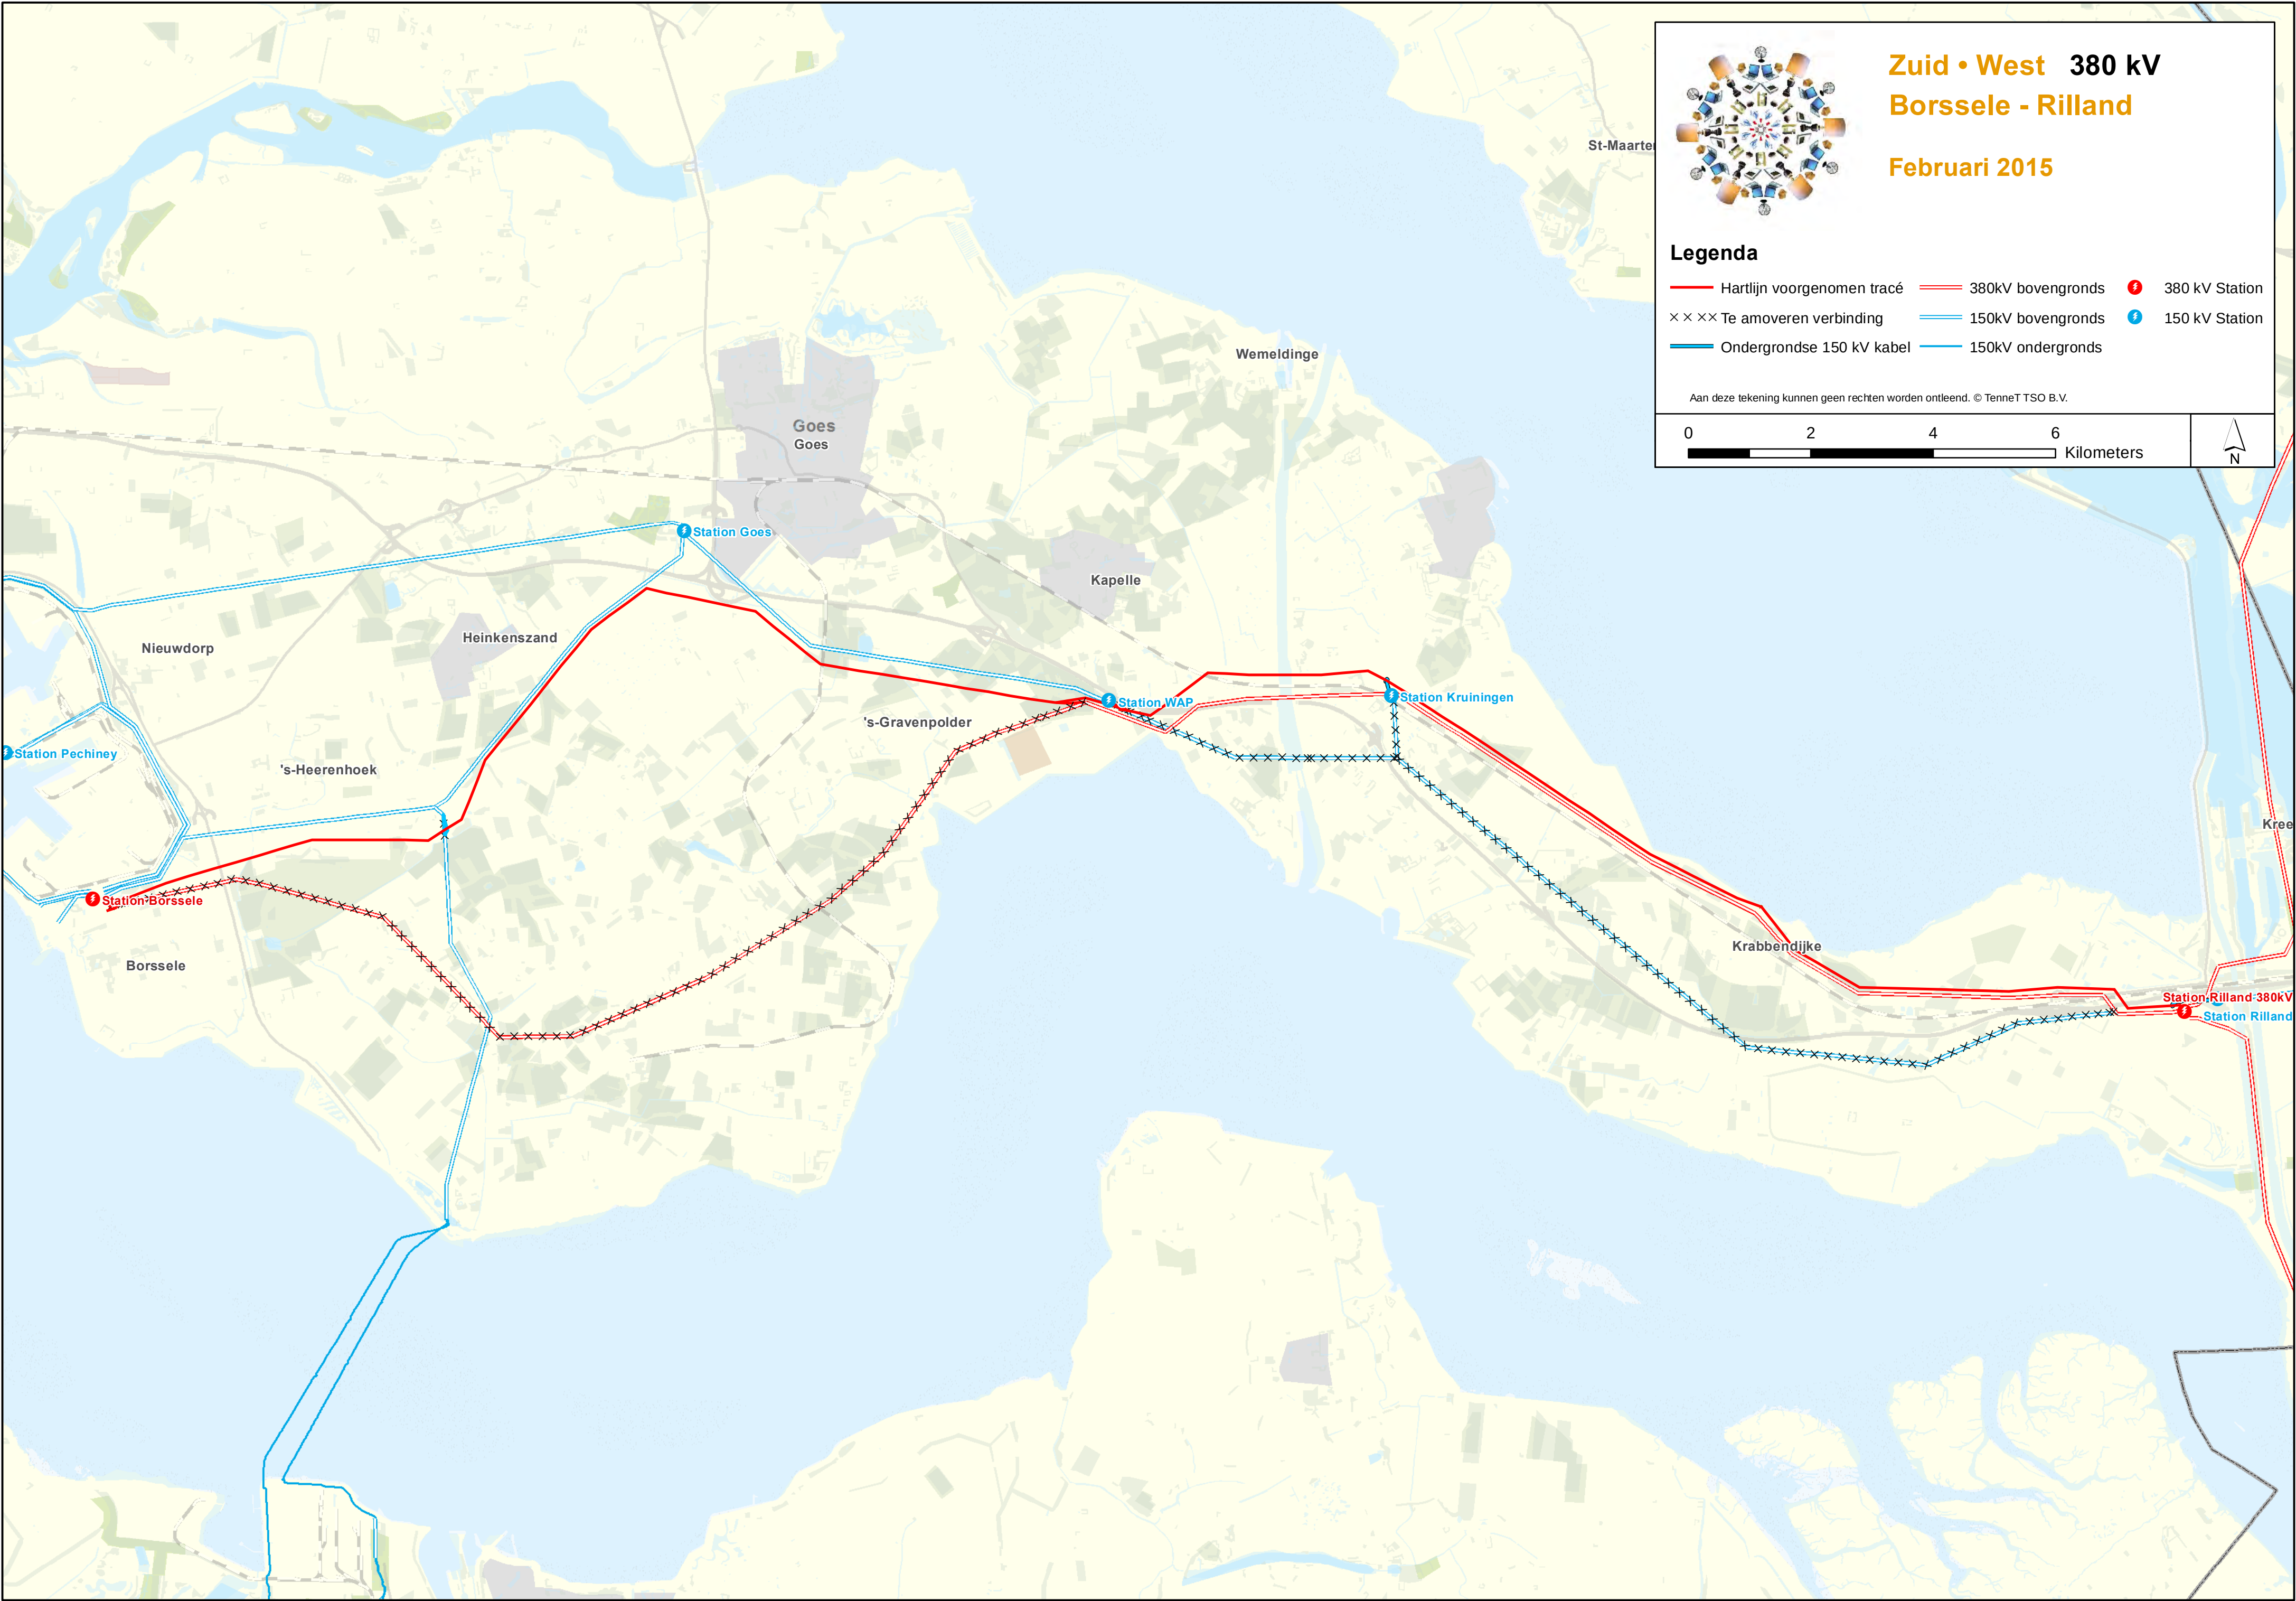



Zuid • West 380kV

Tracé ZW380kV Gemeente Borsele





Staking Table Waterwet DT1										
Structure Number	X Easting (m)	Y Northing (m)	Centerline Z Elevation (m)	Height Adjust. (m)	Line Angle (deg)	Orientation Angle (deg)	Transverse Axis Azimuth (deg)	Struct. Height (m)	Ahead Span (m)	Structure Description
Portaal RLL380 P/O	39821,210	384000,760	4,000	0,000	0	16,000	165,8	19,6	218,300	PORTAAL_380KV
1002a	40009,891	384110,616	0,700	0,000	10	0,000	155,0	59,3	403,600	ZWM6E400
1003	40389,486	384247,836	0,250	0,000	-2	0,000	159,3	64,9	399,600	ZWW6S400+510
1004	40761,234	384394,327	0,600	0,000	5	0,000	161,0	64,3	400,000	ZWW6HK400+5
1005	41144,722	384508,022	0,871	0,000	0	0,000	163,5	64,9	397,400	ZWW6S400+5
1006	41525,717	384620,978	0,900	0,000	0	0,000	163,5	64,9	399,100	ZWW6S400+5
1007	41908,339	384734,417	1,170	0,000	0	0,000	163,5	64,9	396,600	ZWW6S400+5
1008	42288,619	384847,161	1,190	0,000	0	0,000	163,5	59,9	298,200	ZWW6S400
1009	42574,563	384931,936	1,125	0,000	0	0,000	163,5	59,9	313,200	ZWW6S400
1010	42874,858	385020,967	1,436	0,000	0	0,000	163,5	59,9	278,800	ZWW6S400
1011	43142,119	385100,204	1,240	0,000	17	0,000	171,9	59,3	387,300	ZWW6HK400
1012	43529,448	385098,132	1,070	0,000	0	0,000	180,3	59,9	386,100	ZWW6S400
1013	43915,514	385096,067	1,226	0,000	0	0,000	180,3	59,9	384,400	ZWW6S400
1014	44299,954	385094,011	1,351	0,000	0	0,000	180,3	59,9	354,400	ZWW6S400
1015	44654,376	385092,116	0,883	0,000	0	0,000	180,3	59,9	395,600	ZWW6S400
1016	45050,000	385090,000	0,650	0,000	-33	0,000	164,1	64,3	336,400	ZWW6HL400+5
1017	45334,633	385269,213	0,470	0,000	0	0,000	147,8	69,3	301,800	ZWW6HK400+10
1018	45590,000	385430,000	0,880	0,000	-36	0,000	129,7	64,3	309,200	ZWW6HL400+5
1019	45703,962	385717,405	1,198	0,000	0	0,000	111,6	59,9	386,100	ZWW6S400
1020	45846,289	386076,341	0,397	0,000	0	0,000	111,6	59,9	346,600	ZWW6S400
1021	45974,040	386398,520	0,130	0,000	17	0,000	120,3	64,3	389,900	ZWW6HK400+5
1022	46219,529	386701,389	0,996	0,000	0	0,000	129,0	64,9	397,100	ZWW6S400+5
1023	46469,556	387009,856	0,653	0,000	0	0,000	129,0	64,9	399,300	ZWW6S400+5
1024	46720,991	387320,060	0,805	0,000	0	0,000	129,0	64,9	387,100	ZWW6S400+5
1025	46964,728	387620,767	-0,107	0,000	0	0,000	129,0	59,9	397,400	ZWW6S400
1026	47214,968	387929,496	1,000	0,000	0	0,000	129,0	59,9	380,900	ZWW6S400
1027	47454,809	388225,396	-1,110	0,000	0	0,000	129,0	59,9	395,000	ZWW6S400
1028	47703,557	388532,285	-0,540	0,000	15	0,000	136,3	59,3	365,100	ZWW6HK400
1029	47997,322	388749,013	-0,657	0,000	0	0,000	143,6	59,9	381,000	ZWW6S400
1030	48303,945	388975,228	-0,730	0,000	0	0,000	143,6	59,9	379,400	ZWW6S400
1031	48609,287	389200,497	-1,090	0,000	48	0,000	167,7	59,3	335,600	ZWW6HL400
1032	48937,684	389131,392	-1,113	0,000	0	0,000	191,9	59,9	359,000	ZWW6S400
1033	49288,961	389057,472	-0,953	0,000	0	0,000	191,9	59,9	364,100	ZWW6S400
1034	49645,300	388982,487	-1,408	0,000	0	0,000	191,9	59,9	378,400	ZWW6S400
1035	50015,553	388904,573	-1,290	0,000	0	0,000	191,9	59,9	382,700	ZWW6S400
1036	50390,018	388825,774	-1,560	0,000	27	0,000	205,5	59,3	376,300	ZWW6HK400
1037	50681,842	388588,157	-1,033	0,000	0	0,000	219,2	59,9	329,400	ZWW6S400
1038	50937,258	388380,186	-0,955	0,000	0	0,000	219,2	53,3	336,200	ZWW6S350
1039	51197,987	388167,889	-0,581	0,000	0	0,000	219,2	53,3	324,700	ZWW6S350
1039a	51449,751	387962,891	-0,100	0,000	-30	0,000	204,2	52,7	258,600	ZWW6HK350
1040	51704,898	387921,014	-0,345	0,000	0	0,000	189,3	59,9	377,800	ZWW6S400
1041	52077,690	387859,829	0,902	0,000	0	0,000	189,3	59,9	386,100	ZWW6S400
1042	52458,717	387797,291	0,119	0,000	0	0,000	189,3	59,9	399,900	ZWW6S400
1043	52853,295	387732,530	-0,367	0,000	0	0,000	189,3	64,9	342,800	ZWW6S400+5
1044	53191,574	387677,009	-0,940	0,000	0	0,000	189,3	64,3	399,600	ZWW6HK400+5
1045	53585,885	387612,292	-0,486	0,000	0	0,000	189,3	59,9	243,400	ZWW6S400
1046	53826,078	387572,869	-0,250	0,000	0	0,000	189,3	59,9	381,300	ZWW6S400
1047	54202,342	387511,114	-0,682	0,000	0	0,000	189,3	59,9	361,200	ZWW6S400
1048	54558,801	387452,609	-0,610	0,000	0	0,000	189,3	59,9	340,700	ZWW6S400
1049	54894,983	387397,432	-0,797	0,000	-2	0,000	188,5	64,9	402,100	ZWW6S400+510
1050P1	55289,725	387344,898	0,144	0,000	0	-12,758	174,8	59,3	0,000	ZWM6HK400
22N	45313,960	385164,340	0,700	0,000	0	0,000	82,2	31,9	116,600	VAKWERK_H3+0
Portaal 21A	45298,060	385279,850	0,750	0,000	7	0,000	85,5	19,0	234,300	PORTAAL_150KV_EWDZ
21	45292,910	385514,050	0,700	0,000	0	-25,000	63,7	31,9	275,100	VAKWERK_H3+0
Portaal 21B	45368,550	385249,530	0,750	0,000	-49	0,000	98,3	24,5	0,000	PORTAAL_150KV_EWD
1002b	40026,167	384092,304	0,800	0,000	-34	0,000	320,0	59,3	126,100	ZWM6E400
1001	39957,248	383986,651	2,300	0,000	42	0,000	323,9	52,7	171,000	ZWM6E350

Portaal RLL380 Z/G	39792,300	383941,590	4,000	0,000	0	0,000	344,7	19,6	0,000	PORTAAL_380KV
1050P2	55289,679	387320,398	1,390	0,000	0	-5,116	185,9	59,3	0,000	ZWM6HK400

Staking table

Waterwet

ZW380

Krabbendijk alternatief 4
DT2

Opgesteld:
TG

Gecontroleerd:
MV

Vrijgave:
MvN


Datum:
20-2-2015

Structure Number	X Easting (m)	Y Northing (m)	Centerline Z Elevation (m)	Height adjustment (m)	Line Angle (deg)	Orientation Angle (deg)	Transverse Axis Azimuth (deg)	Struct. Height (m)	Ahead span (m)	Structure Description
1050P1	55289,726	387344,898	0,144	0	0,000	2,5233	174,823	59,3	219,8	ZWM6HK400
1050A	55507,589	387374,355	0,790	0	0,000	0	172,300	53,3	278,0	ZWM6S350
1051	55783,050	387411,600	1,700	0	23,998	0	184,299	63,2	398,5	ZWW2HK400
1053	56165,564	387299,759	1,330	0	0,000	0	196,298	61,8	338,7	ZWW2S400+5
1054	56490,680	387204,700	1,200	0	-3,499	0	194,548	68,2	362,3	ZWW4HK400+5S
1055	56843,998	387124,436	-0,750	0	-49,499	0	168,049	68,2	308,8	ZWW4HL400+5
1056	57091,566	387308,967	1,450	0	0,000	0	143,300	65,6	287,8	ZWW4S350+10
1057	57322,344	387480,984	-0,650	0	0,000	0	143,300	65,6	282,2	ZWW4S350+10
1058	57548,580	387649,614	-1,150	0	0,000	0	143,300	65,6	292,9	ZWW4S350+10
1059	57783,386	387824,633	-1,200	0	39,578	0	163,089	65,5	289,3	ZWW4HL350+10
1059A	58072,316	387810,107	-1,177	0	0,000	0	182,878	68,3	378,5	ZWW4S400+5
1060	58450,380	387791,100	-1,300	0	-3,060	0	181,348	73,3	399,9	ZWW4S400+10
1061	58850,280	387792,371	1,600	0,3	0,000	0	179,818	98,0	387,0	ZWV4S400+33
1062	59237,310	387793,600	-0,850	0,3	0,000	0	179,818	98,0	398,8	ZWV4S400+33
1063	59636,151	387794,867	-1,300	0	-4,324	0	177,656	73,3	367,2	ZWW4S400+10
1064	60002,173	387823,712	-0,950	0	0,000	0	175,494	68,3	399,5	ZWW4S400+5
1065	60400,470	387855,100	-1,100	0	31,400	0	191,194	63,2	334,2	ZWW4HL400
1066	60698,560	387703,908	-0,200	0	6,257	0	210,023	63,2	334,0	ZWW4AA400
1067	60978,155	387521,287	0,150	0	0,000	0	213,151	63,3	328,8	ZWW4S400
1068	61253,464	387341,466	0,500	0	0,000	0	213,151	76,2	423,1	ZWW4S450+5
1069	61607,661	387110,118	0,550	0	0,000	0	213,151	76,2	419,2	ZWW4S450+5
1070	61958,607	386880,892	0,000	0	0,000	0	213,151	76,2	422,4	ZWW4S450+5
1071	62312,222	386649,925	-0,500	0	0,000	0	213,151	76,2	420,7	ZWW4S450+5
1072	62664,428	386419,877	0,050	0	0,000	0	213,151	71,2	422,1	ZWW4S450
1073	63017,844	386189,039	-0,350	0	0,658	0	213,480	71,1	388,4	ZWW4HK450
1074	63340,606	385972,897	-1,021	0	0,000	0	213,809	71,2	378,1	ZWW4S450
1075	63654,779	385762,507	-0,845	0	0,000	0	213,809	71,2	431,2	ZWW4S450
1076	64013,083	385522,563	0,432	0	0,000	0	213,809	71,2	439,0	ZWW4S450
1077	64377,844	385278,296	0,533	0	0,000	0	213,809	71,2	398,9	ZWW4S450
1078	64709,284	385056,342	0,400	0	0,000	0	213,809	71,2	349,6	ZWW4S450
1079	64999,729	384861,842	0,300	0	-7,224	0	210,197	71,1	399,9	ZWW4HK450
1080	65357,308	384682,900	1,180	0	0,000	0	206,585	63,3	399,8	ZWW4S400
1081	65714,882	384503,960	1,224	0	0,000	0	206,585	63,3	399,8	ZWW4S400
1082	66072,429	384325,033	1,303	0	0,000	0	206,585	63,3	399,9	ZWW4S400
1083	66430,016	384146,087	0,680	0	-6,785	0	203,192	76,1	413,3	ZWW4HK450+5
1084	66818,847	384006,105	5,250	0	32,115	0	215,857	71,1	345,6	ZWW4HL450
1085	67032,032	383734,084	0,905	0	0,000	0	231,914	63,3	246,7	ZWW4S400

1085a	67184,201	383539,918	1,100	0	0,000	0	231,914	63,3	304,8	ZWW4S400
1086	67372,210	383300,021	0,950	0	-21,612	0	221,108	63,2	384,4	ZWW4HK400
1087	67704,073	383106,083	0,000	0	0,000	0	210,302	76,2	434,2	ZWW4S450+5
1088	68078,940	382887,014	1,206	0	0,000	0	210,302	76,2	394,4	ZWW4S450+5
1089	68419,459	382688,018	1,050	0	-28,743	0	195,930	76,1	449,9	ZWW4HK450+5
1090	68869,208	382675,778	1,147	0	0,000	0	181,559	76,2	441,8	ZWW4S450+5
1091	69310,805	382663,760	1,453	0	0,000	0	181,559	76,2	439,6	ZWW4S450+5
1093	69750,239	382651,801	1,100	0	0,000	0	181,559	71,2	294,8	ZWW4S450
1094	70044,886	382643,782	1,100	0	0,000	0	181,559	71,2	450,0	ZWW4S450
1095	70494,684	382631,541	1,220	0	0,000	0	181,559	76,2	375,3	ZWW4S450+5
1096	70869,858	382621,331	1,470	0	-6,123	0	178,497	71,1	389,6	ZWW4HK450
1097	71258,239	382652,337	1,391	0	0,000	0	175,436	63,3	399,1	ZWW4S400
1098	71656,110	382684,100	1,200	0	6,486	0	178,679	63,2	319,3	ZWW4HK400
1099	71975,249	382673,394	1,198	0	0,000	0	181,921	63,3	311,2	ZWW4S400
1100	72286,298	382662,958	1,300	0	0,000	0	181,921	63,3	297,0	ZWW4S400
1101	72583,140	382653,000	1,300	0	51,329	0	207,586	68,2	376,5	ZWW4HM400+5
1102	72808,430	382351,300	1,200	0	-56,122	0	205,189	68,2	356,9	ZWW4HM400+5
1103	73164,918	382369,186	1,200	0	0,000	0	177,128	63,3	367,8	ZWW4S400
1104	73532,241	382387,617	0,500	0	-3,297	0	175,479	63,2	150,0	ZWW4AE400
Portaal BSL380 P/O	73681,374	382403,737	1,500	0	0,000	-0,5	173,331	24,0	0,0	PORTAAL_380KV_20M
153a	56337,346	387276,878	1,276	0	-5,099	-6	16,658	18,3	169,5	PORTAAL_150KV_DUBBEL
154	56178,199	387335,144	1,450	0	0,000	0	20,108	39,2	0,0	VAKWERK_T13
153b	56322,850	387227,300	1,400	0	0,000	8,6	16,269	18,3	0,0	PORTAAL_150KV_ENKEL
1050P2	55289,678	387320,398	0,144	0	0,000	8,9503	185,928	59,3	222,2	ZWM6HK400
1050B	55511,616	387332,116	0,800	0	0,000	0	176,978	53,3	263,3	ZWM6S350
M354	55774,580	387346,000	1,400	0,5	0,000	0	176,978	50,0	0,0	VAKWERK_HB+5

Bijlage 2

Situatietekeningen

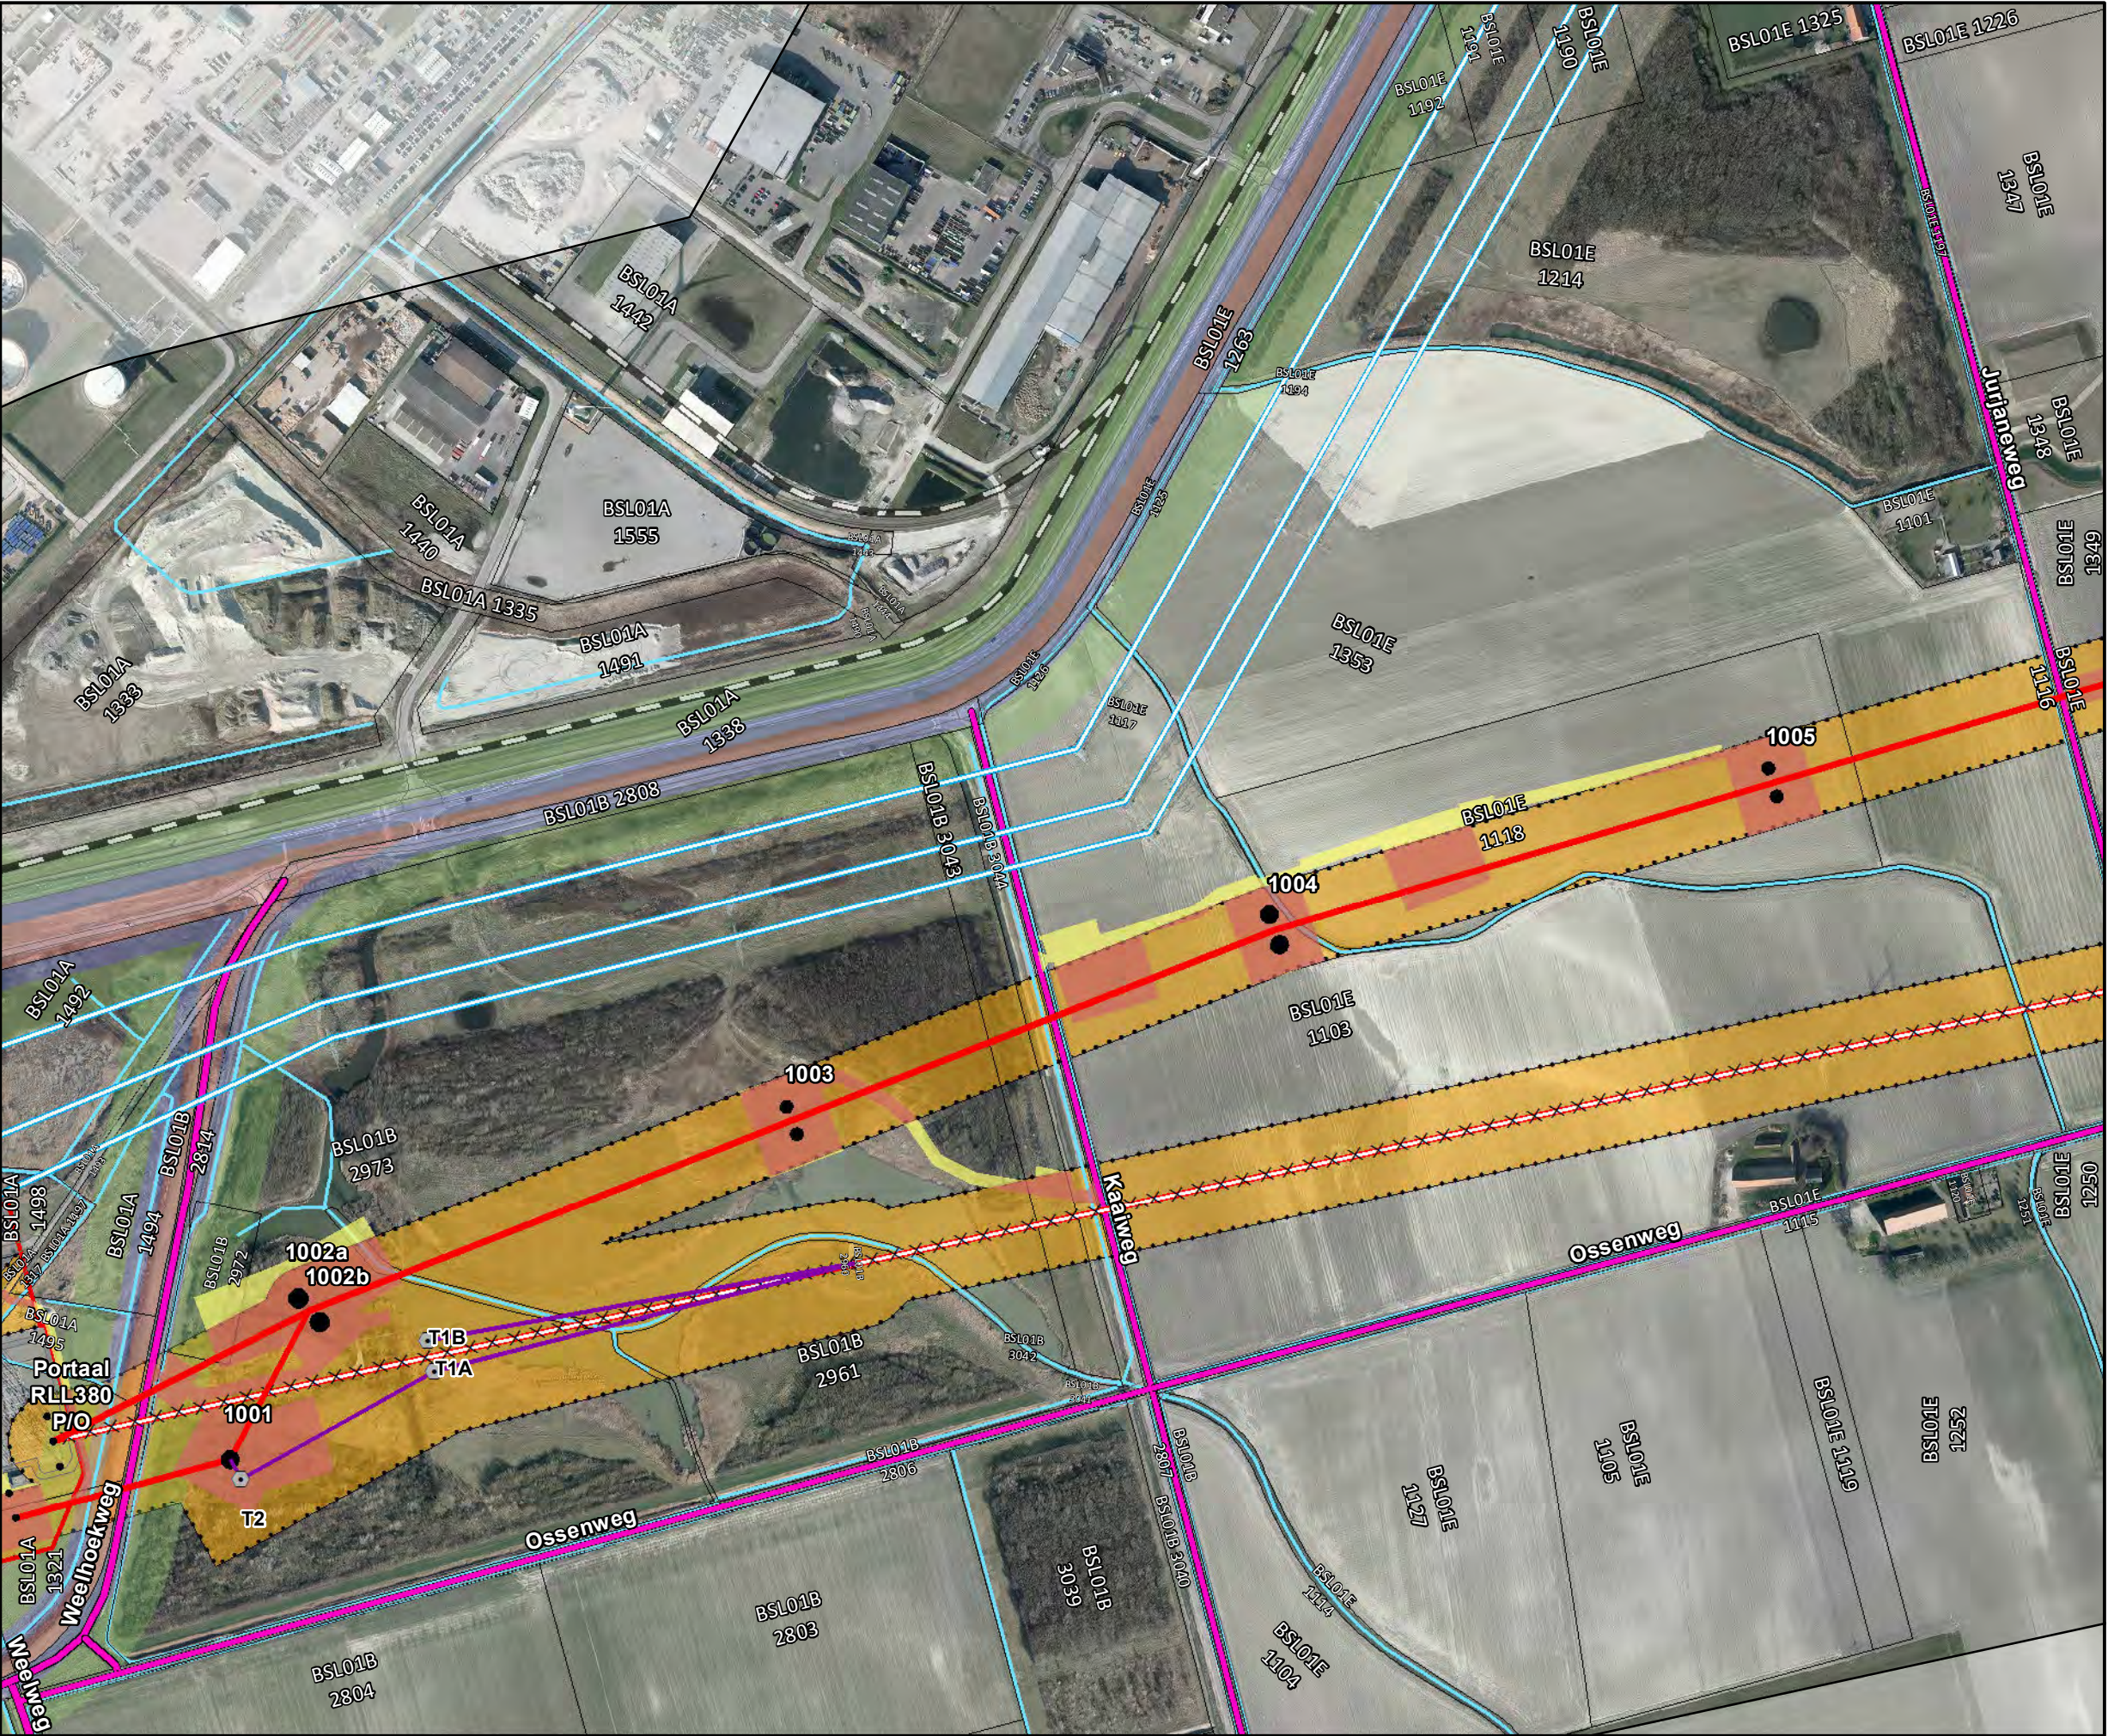

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

× ×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.0

Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 1 of 10


Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele

050100150200250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

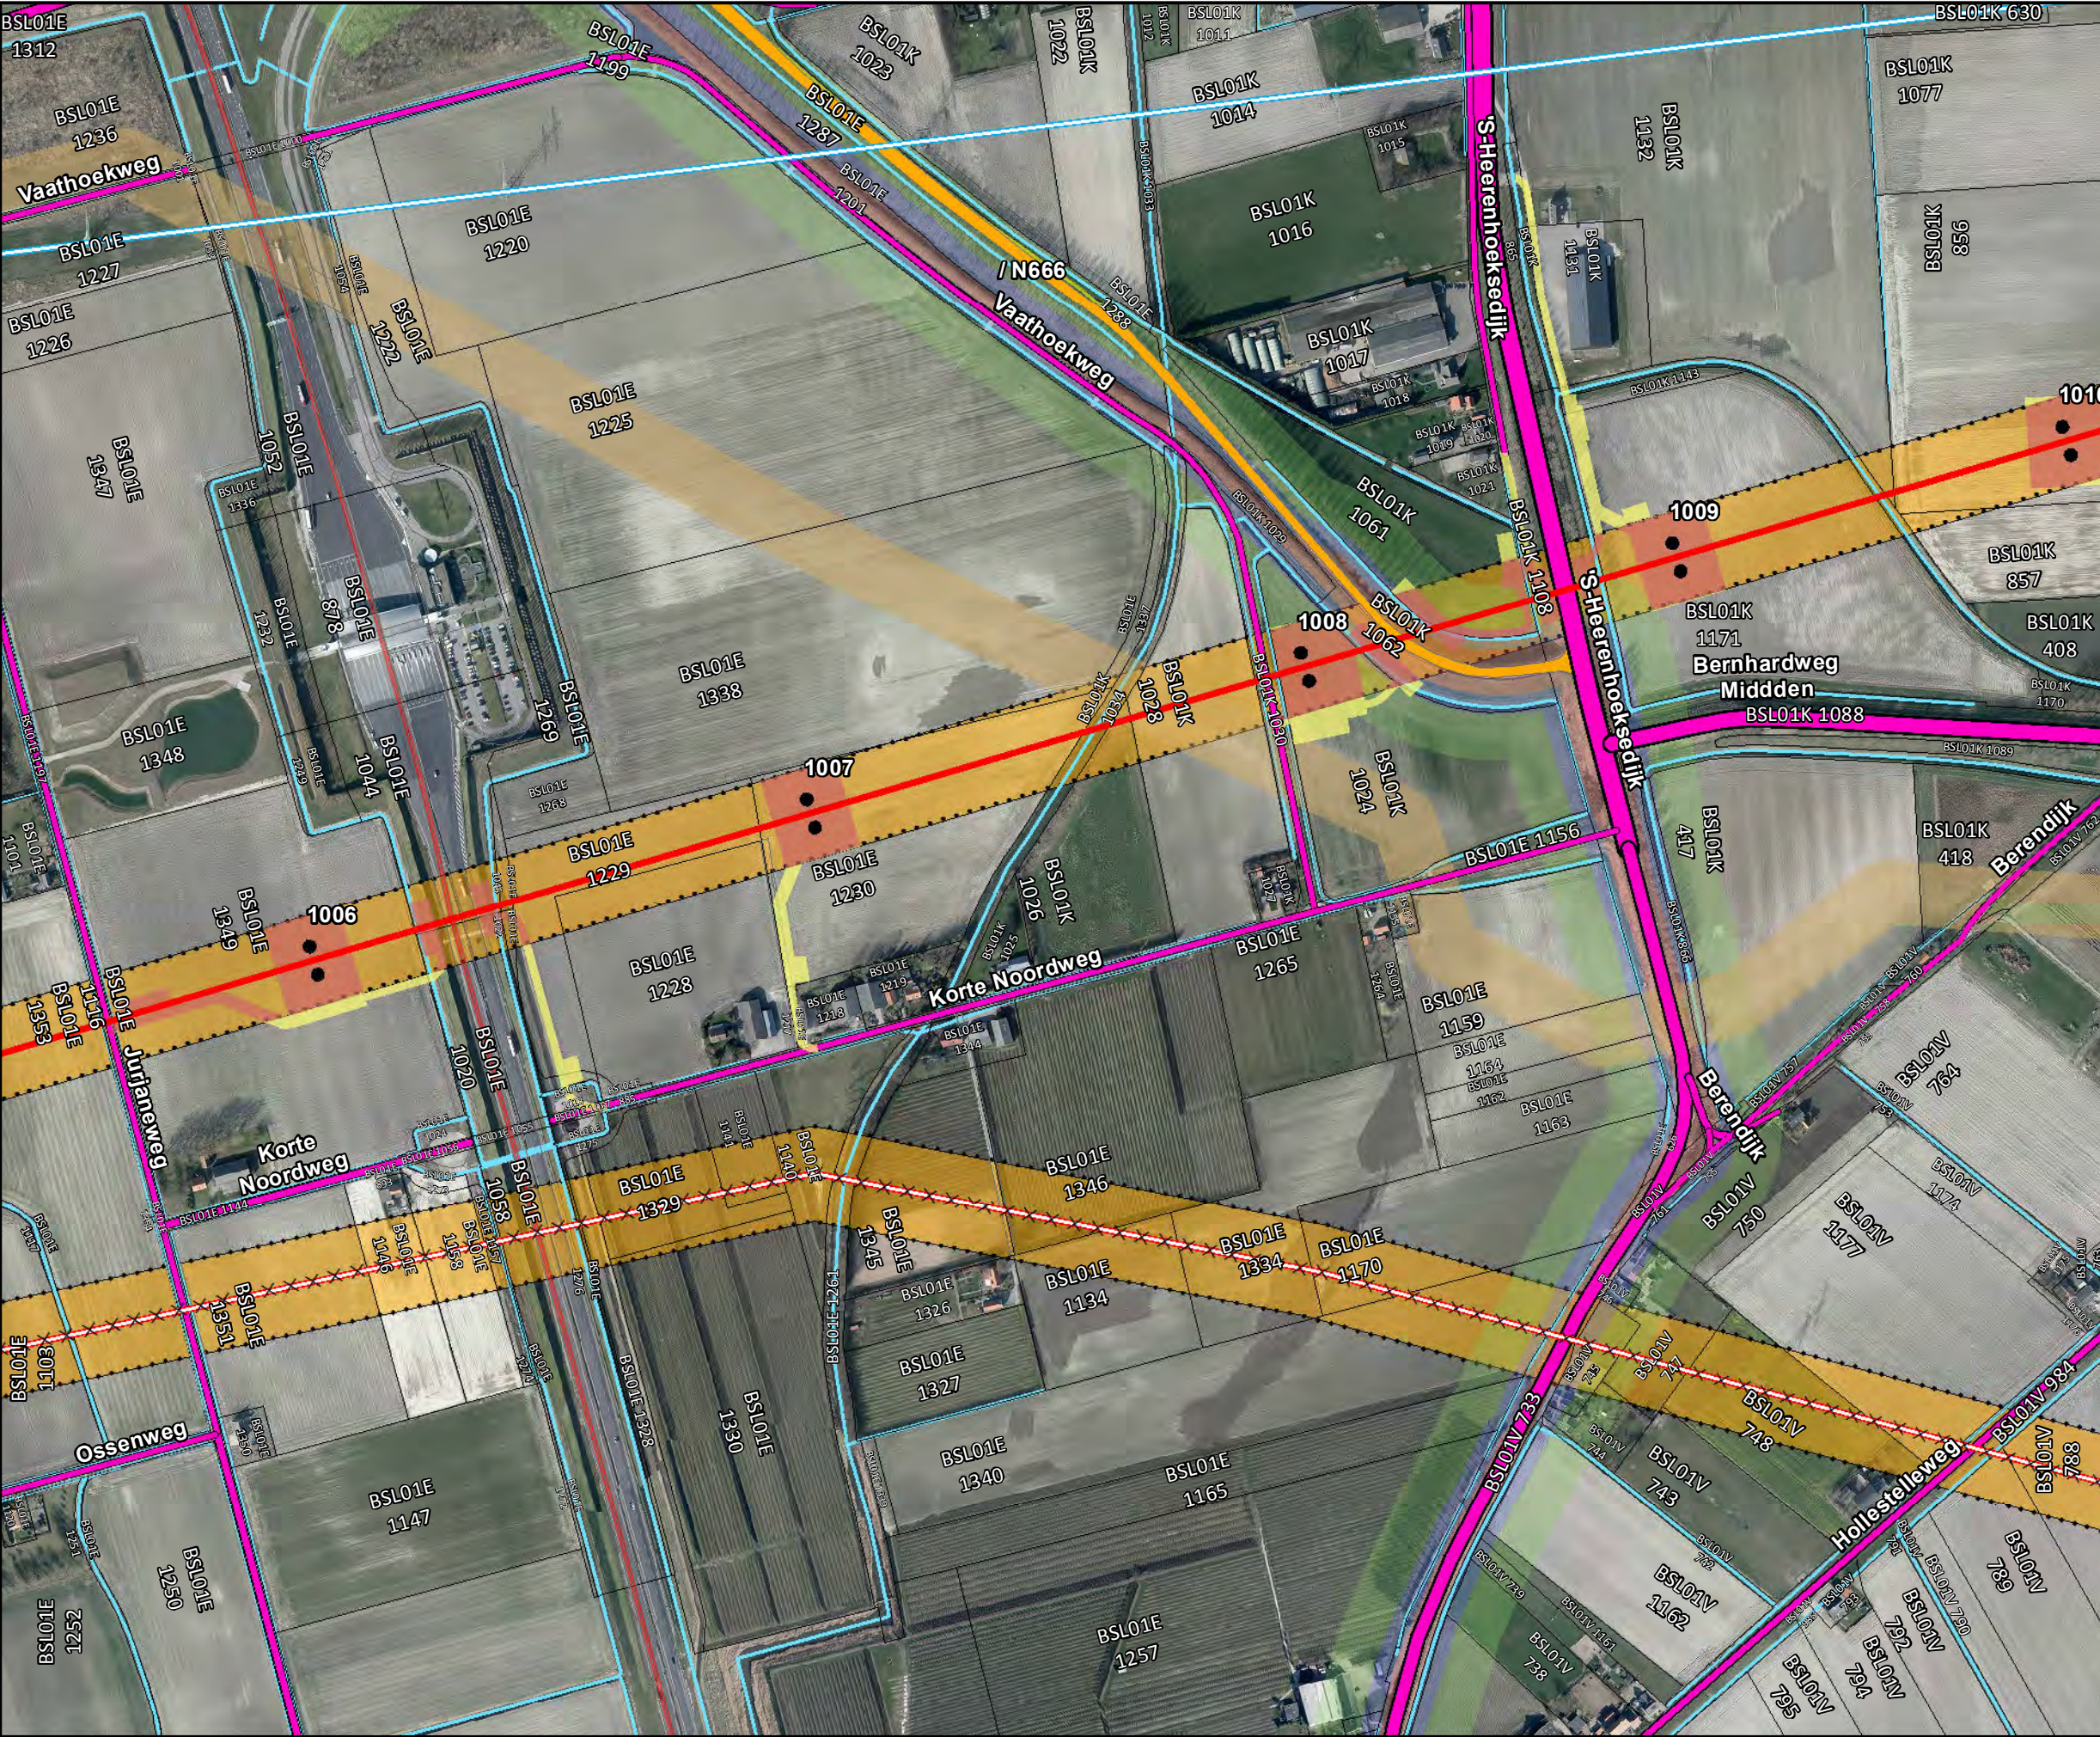

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen


Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C


Grens inpassingsplan

Corridor

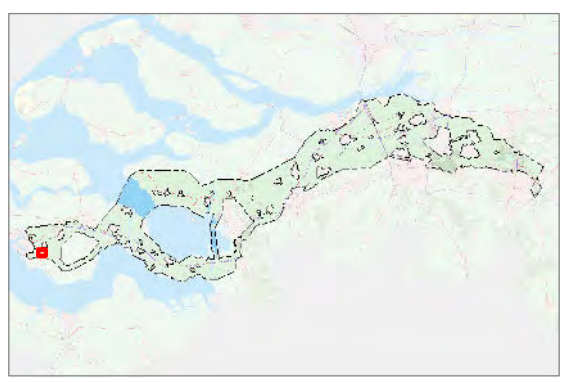


Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 2 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele




Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

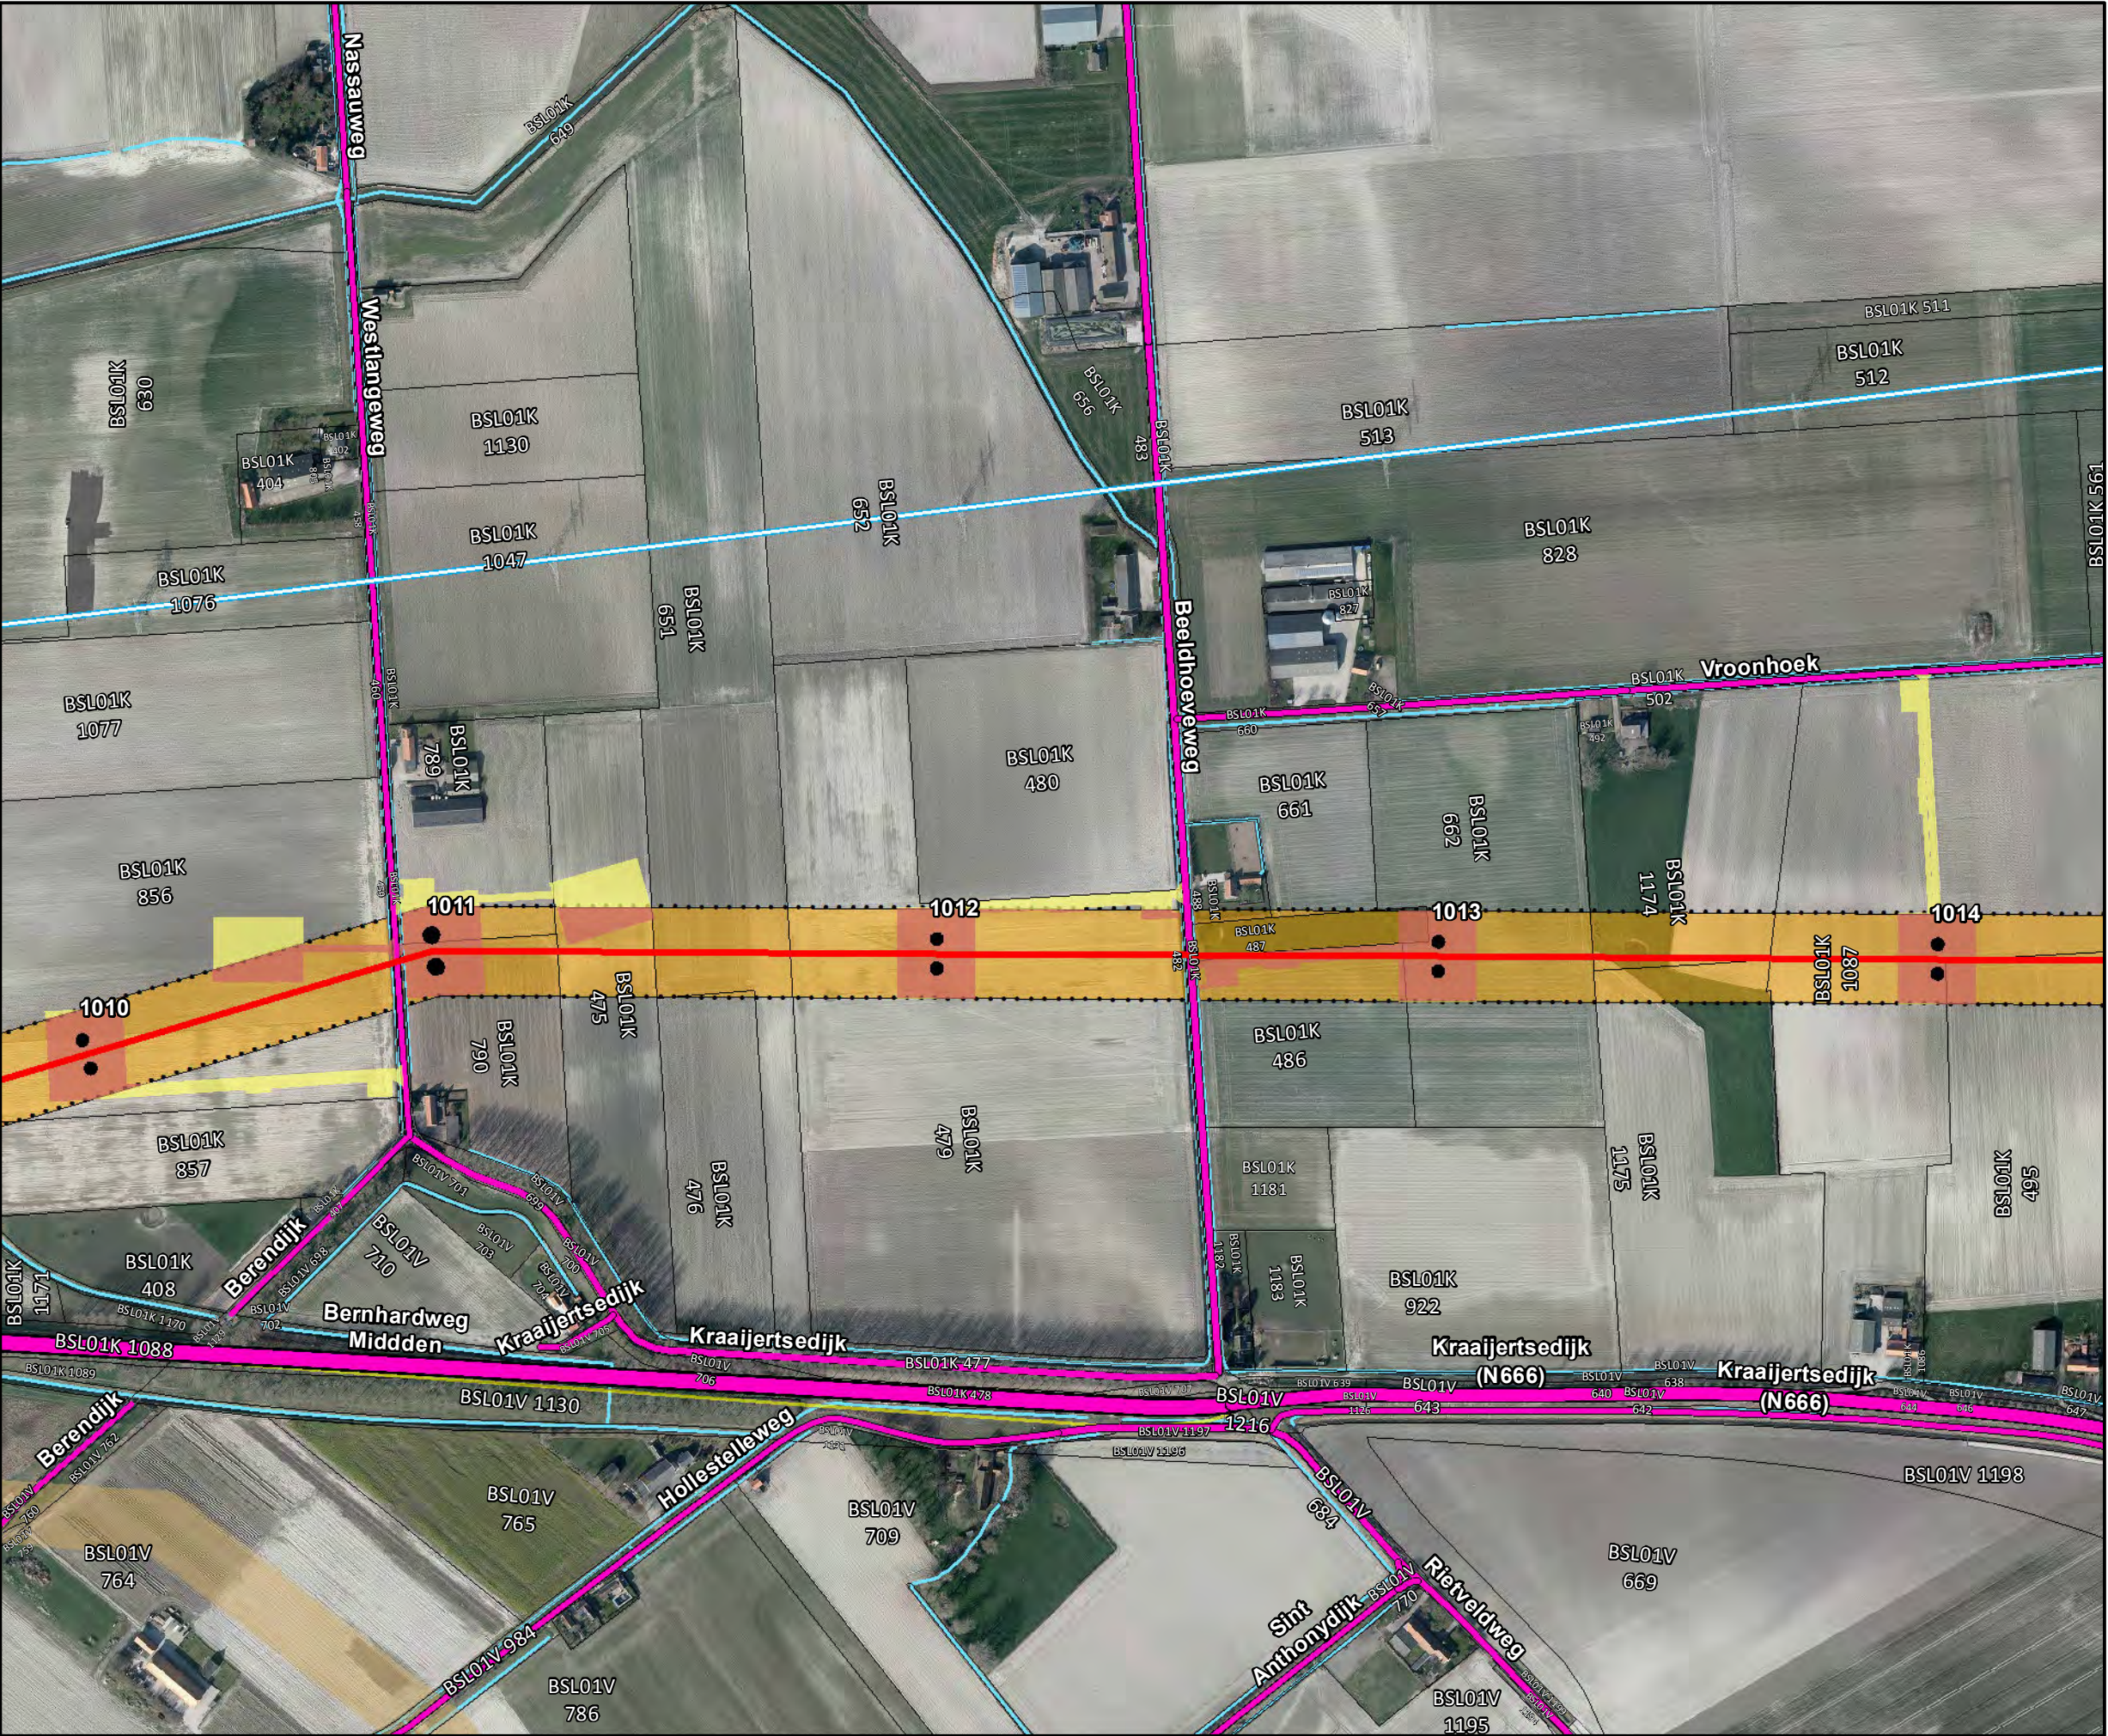


Legenda

- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- 150kV kabel
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- × × Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor

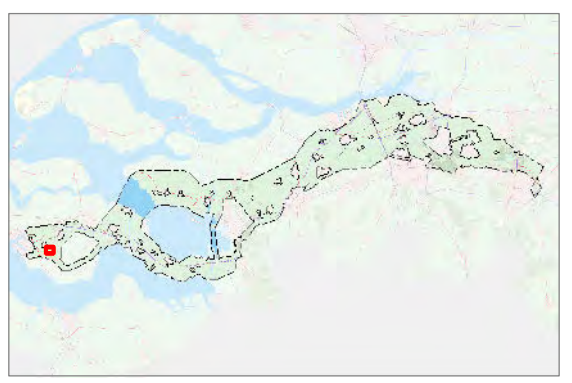


Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 3 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

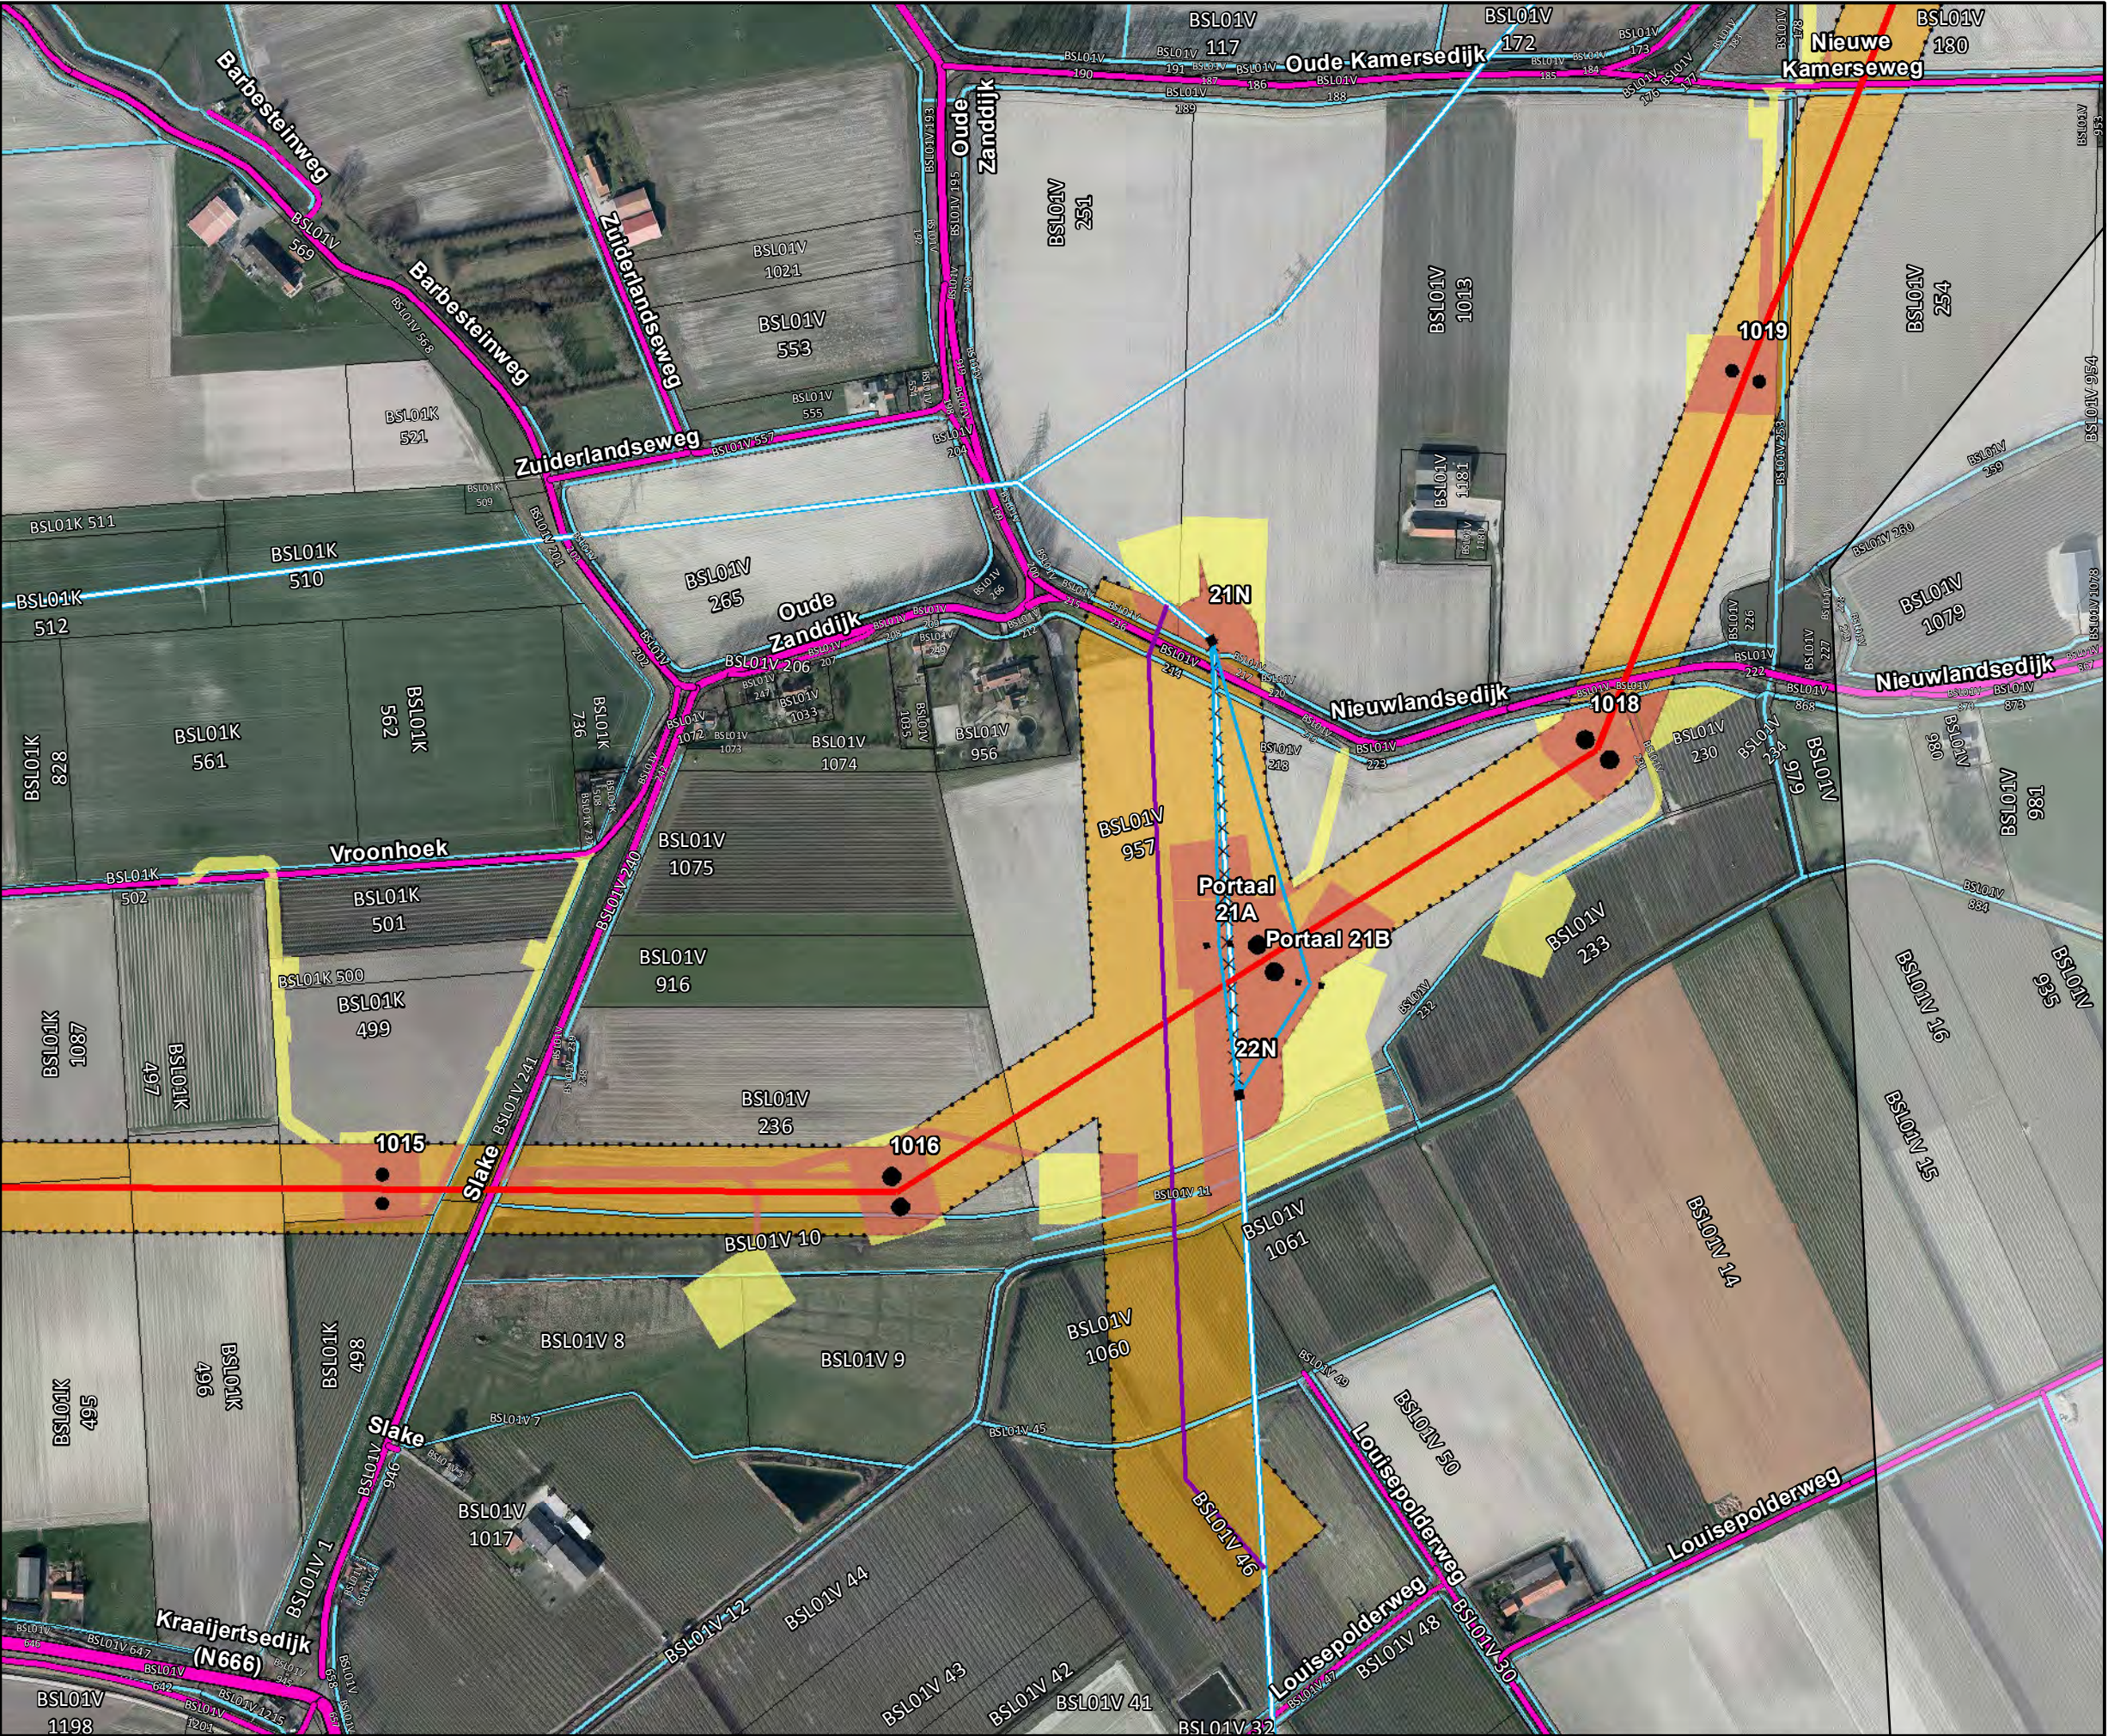

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen


Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C


Grens inpassingsplan

Corridor

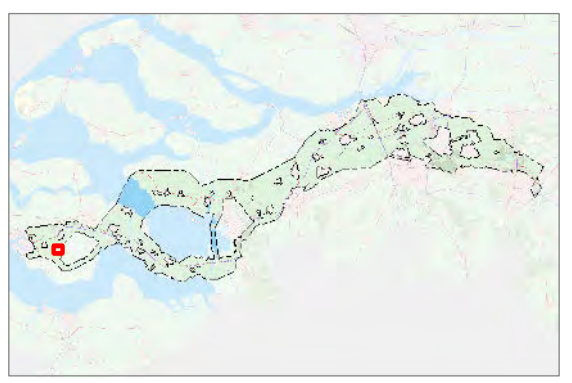


Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 4 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

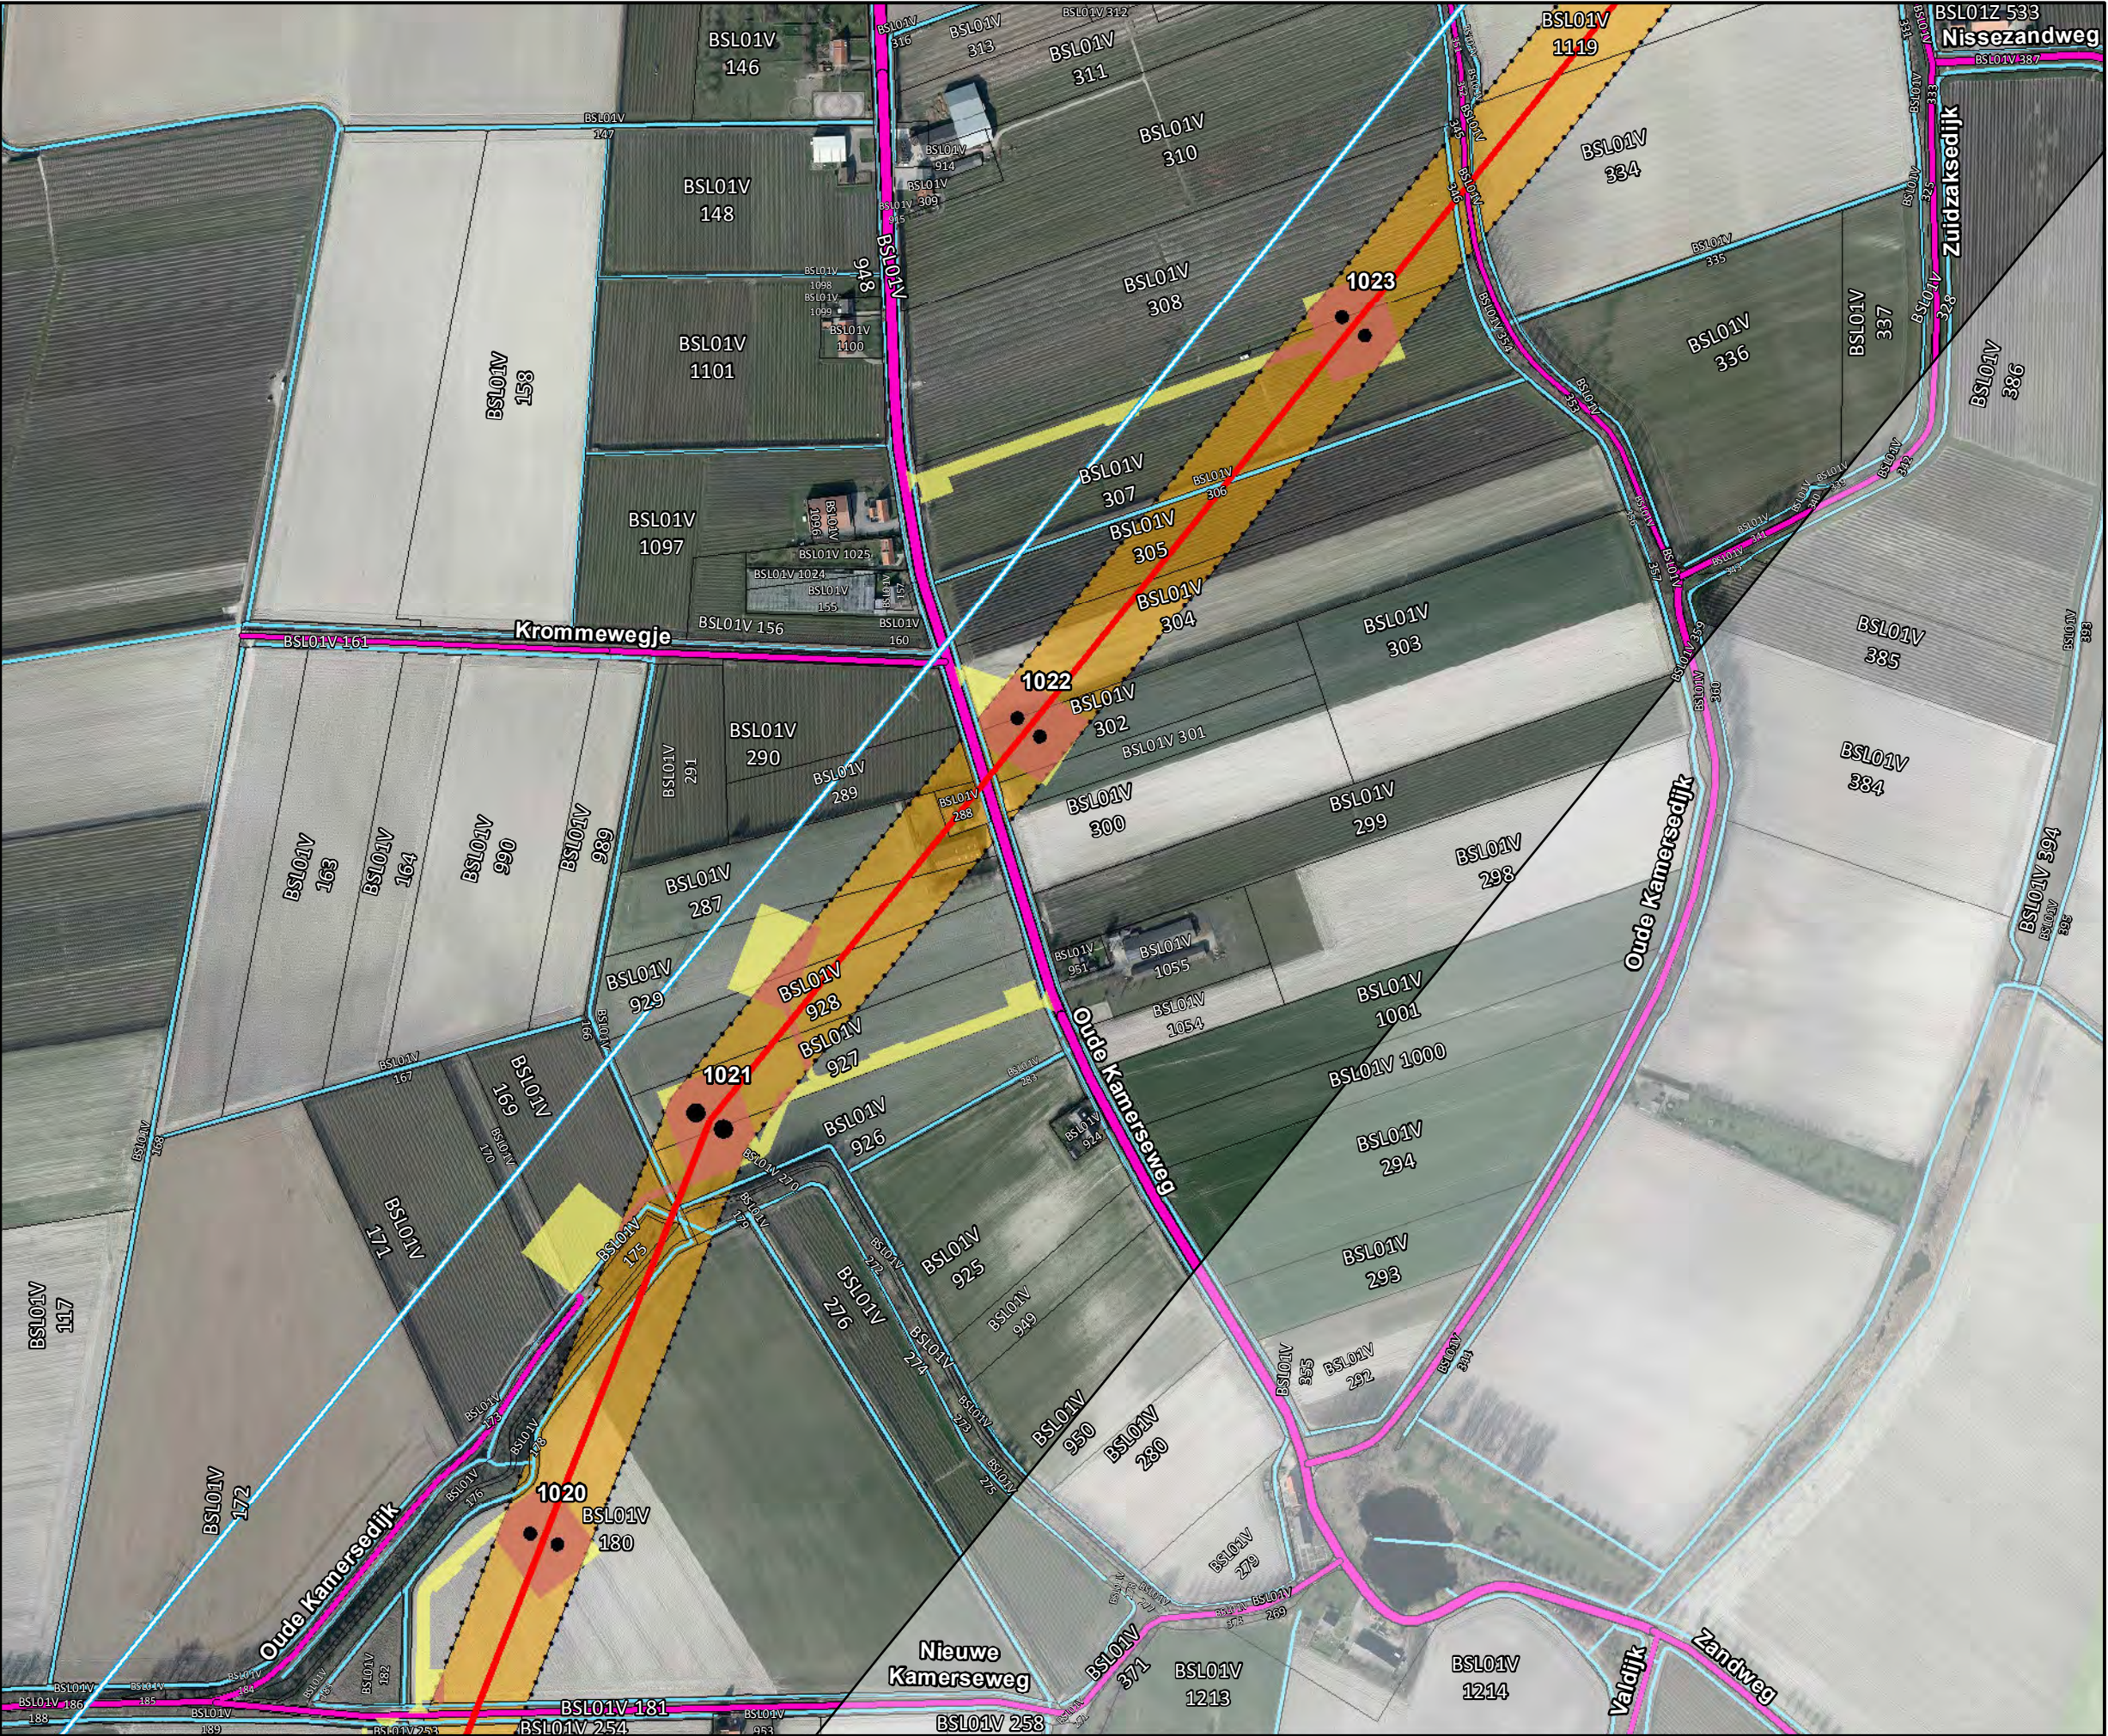

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen


Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

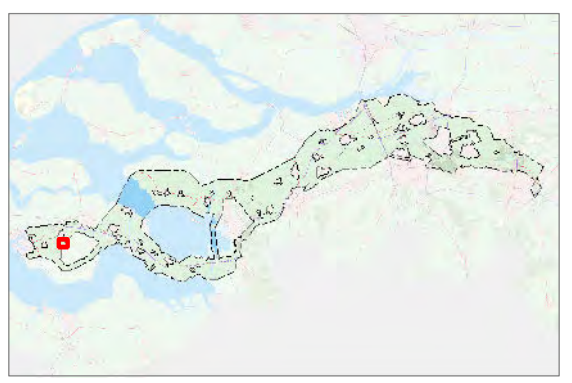


Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 5 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

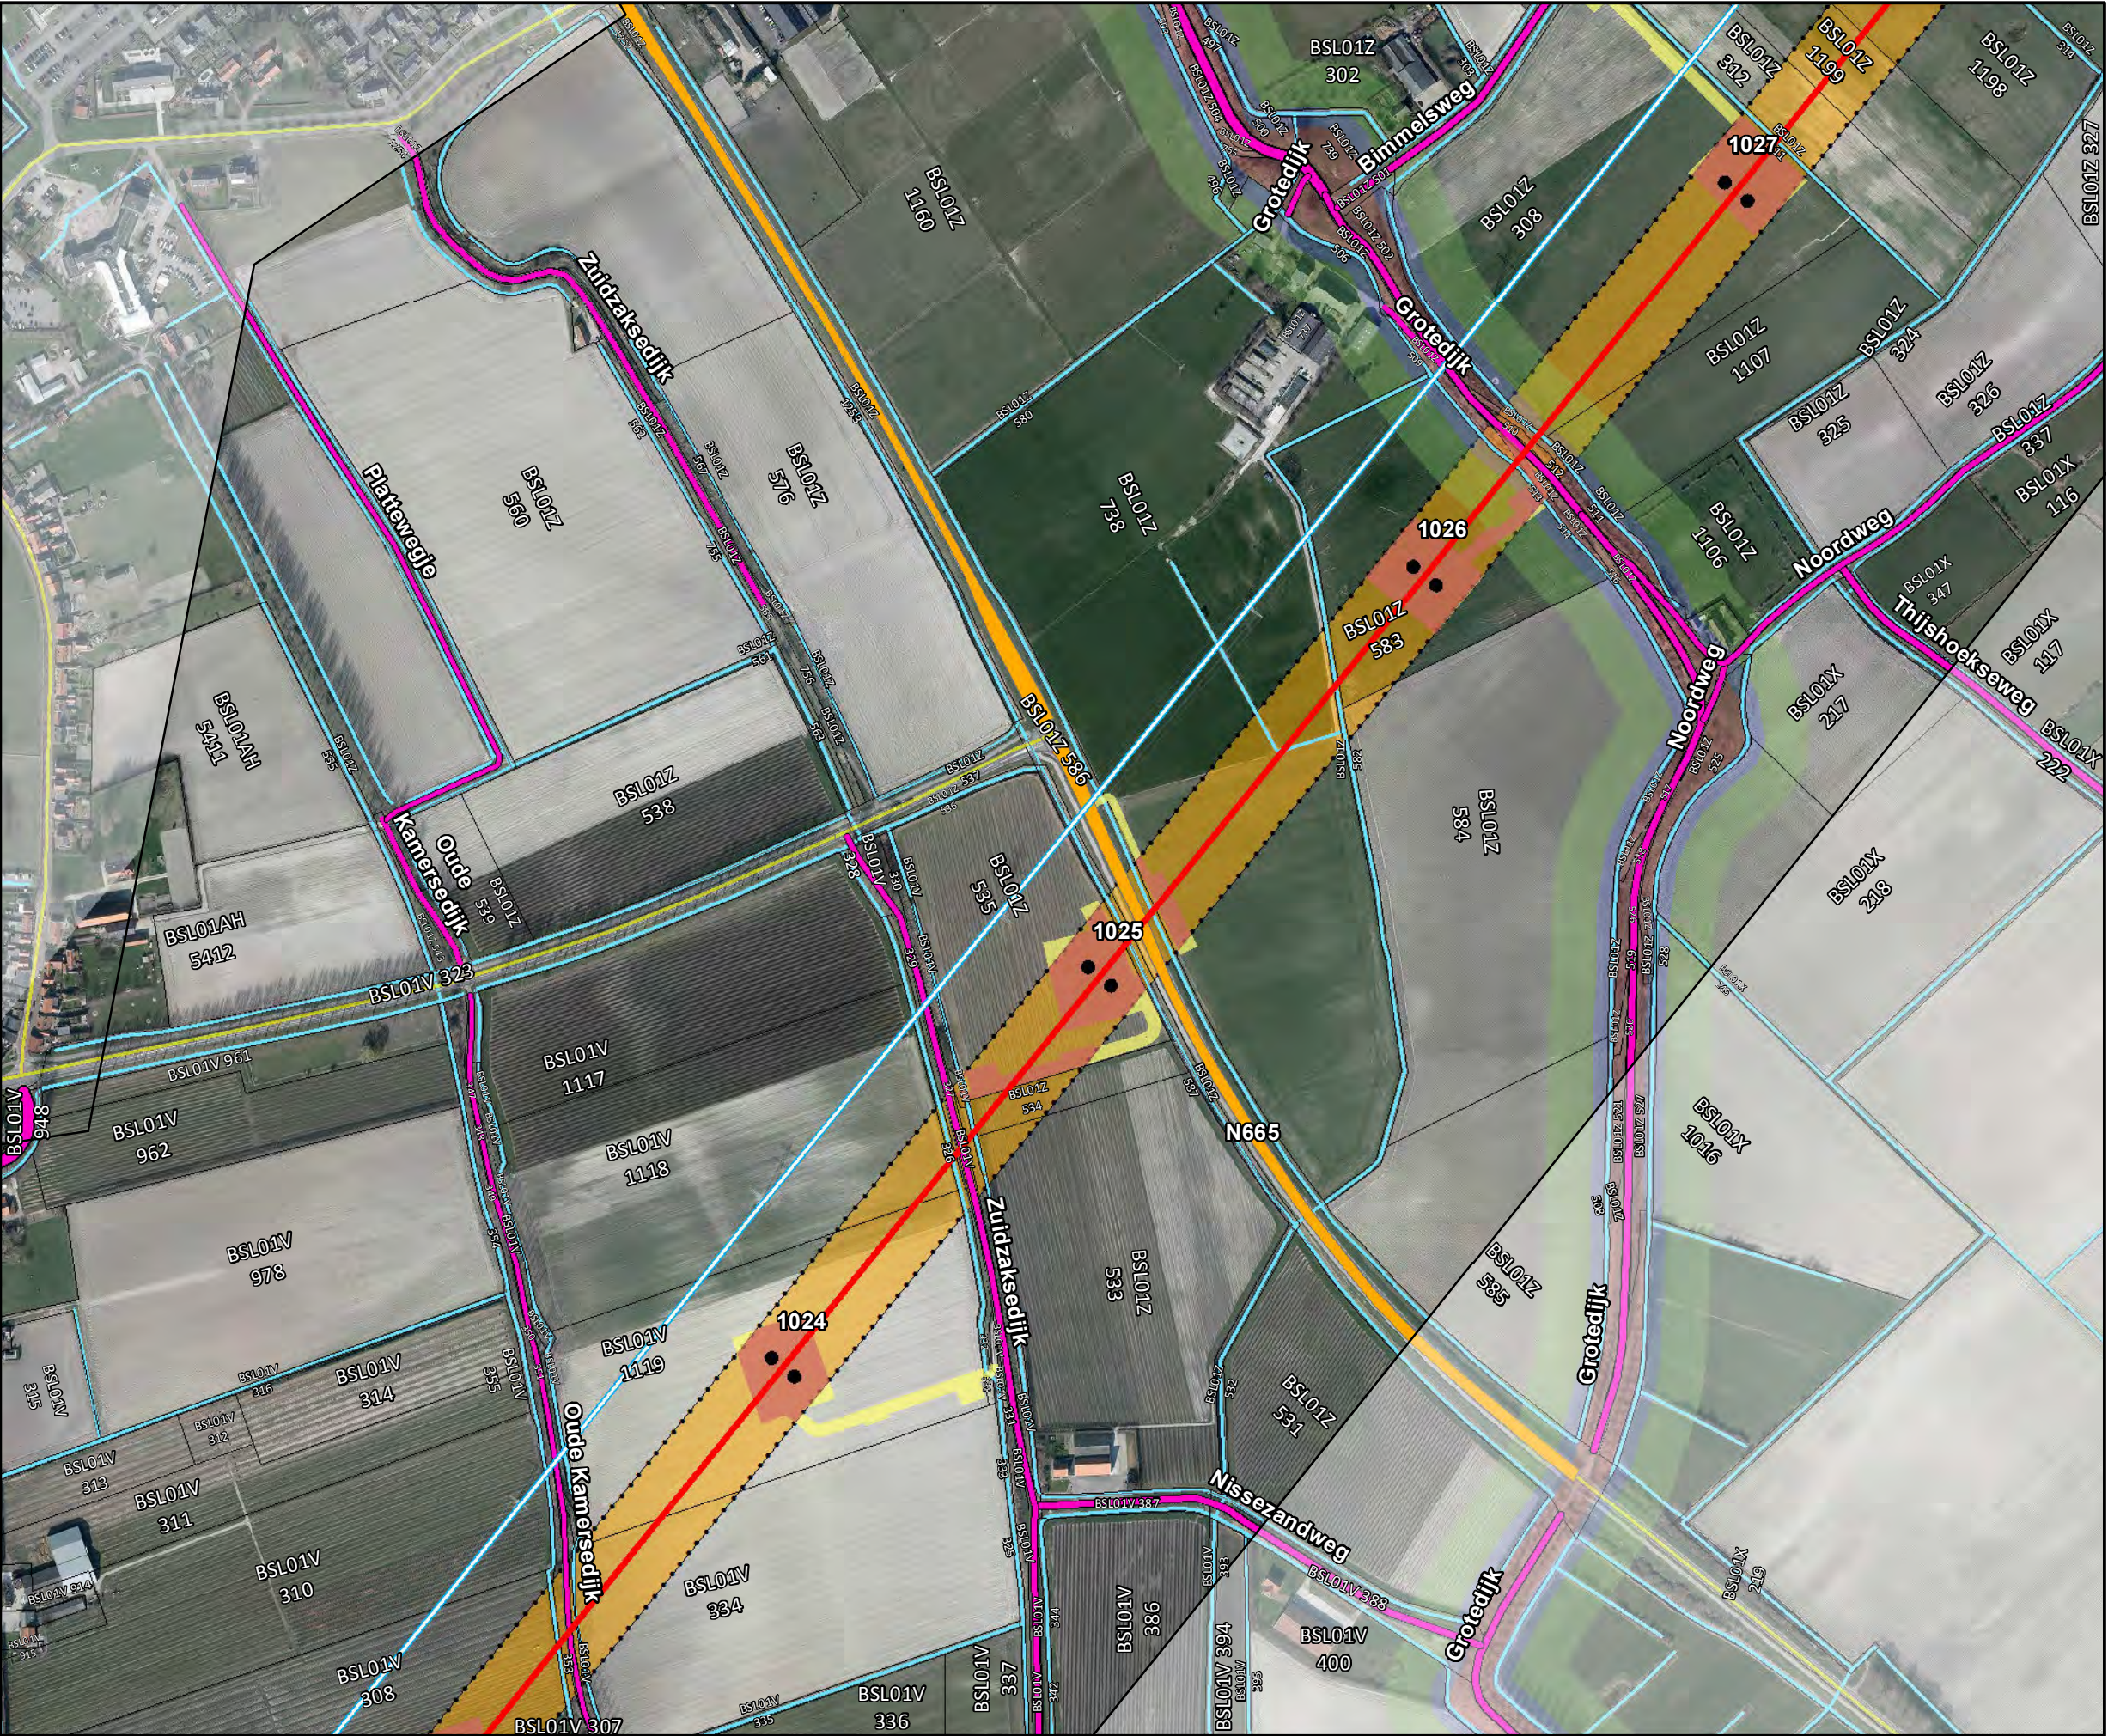


Legenda

- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- 150kV kabel
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- × × Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor



Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 6 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.




- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- 150kV kabel
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor



Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 7 of 10

A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380 Borsele



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.



Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C


Grens inpassingsplan

Corridor



Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 8 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele





Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor



Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 9 of 10

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele

050100150200250

m



Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen


Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

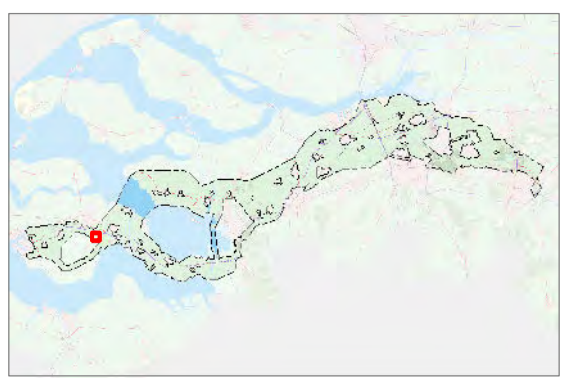


Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0	Blad	Pag. 10 of 10
Kenmerk A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Borsele			
0 50 100 150 200 250 m			
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.			



Legenda


- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- 150kV kabel
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- × × Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor

Zuid • West 380 kV VKA 2.0/2.1



Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0/2.1	Blad	Pag. 1 of 5

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Kapelle



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.




- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- 150kV kabel
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor




Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0/2.1	Blad	Pag. 2 of 5

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\Vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Kapelle



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

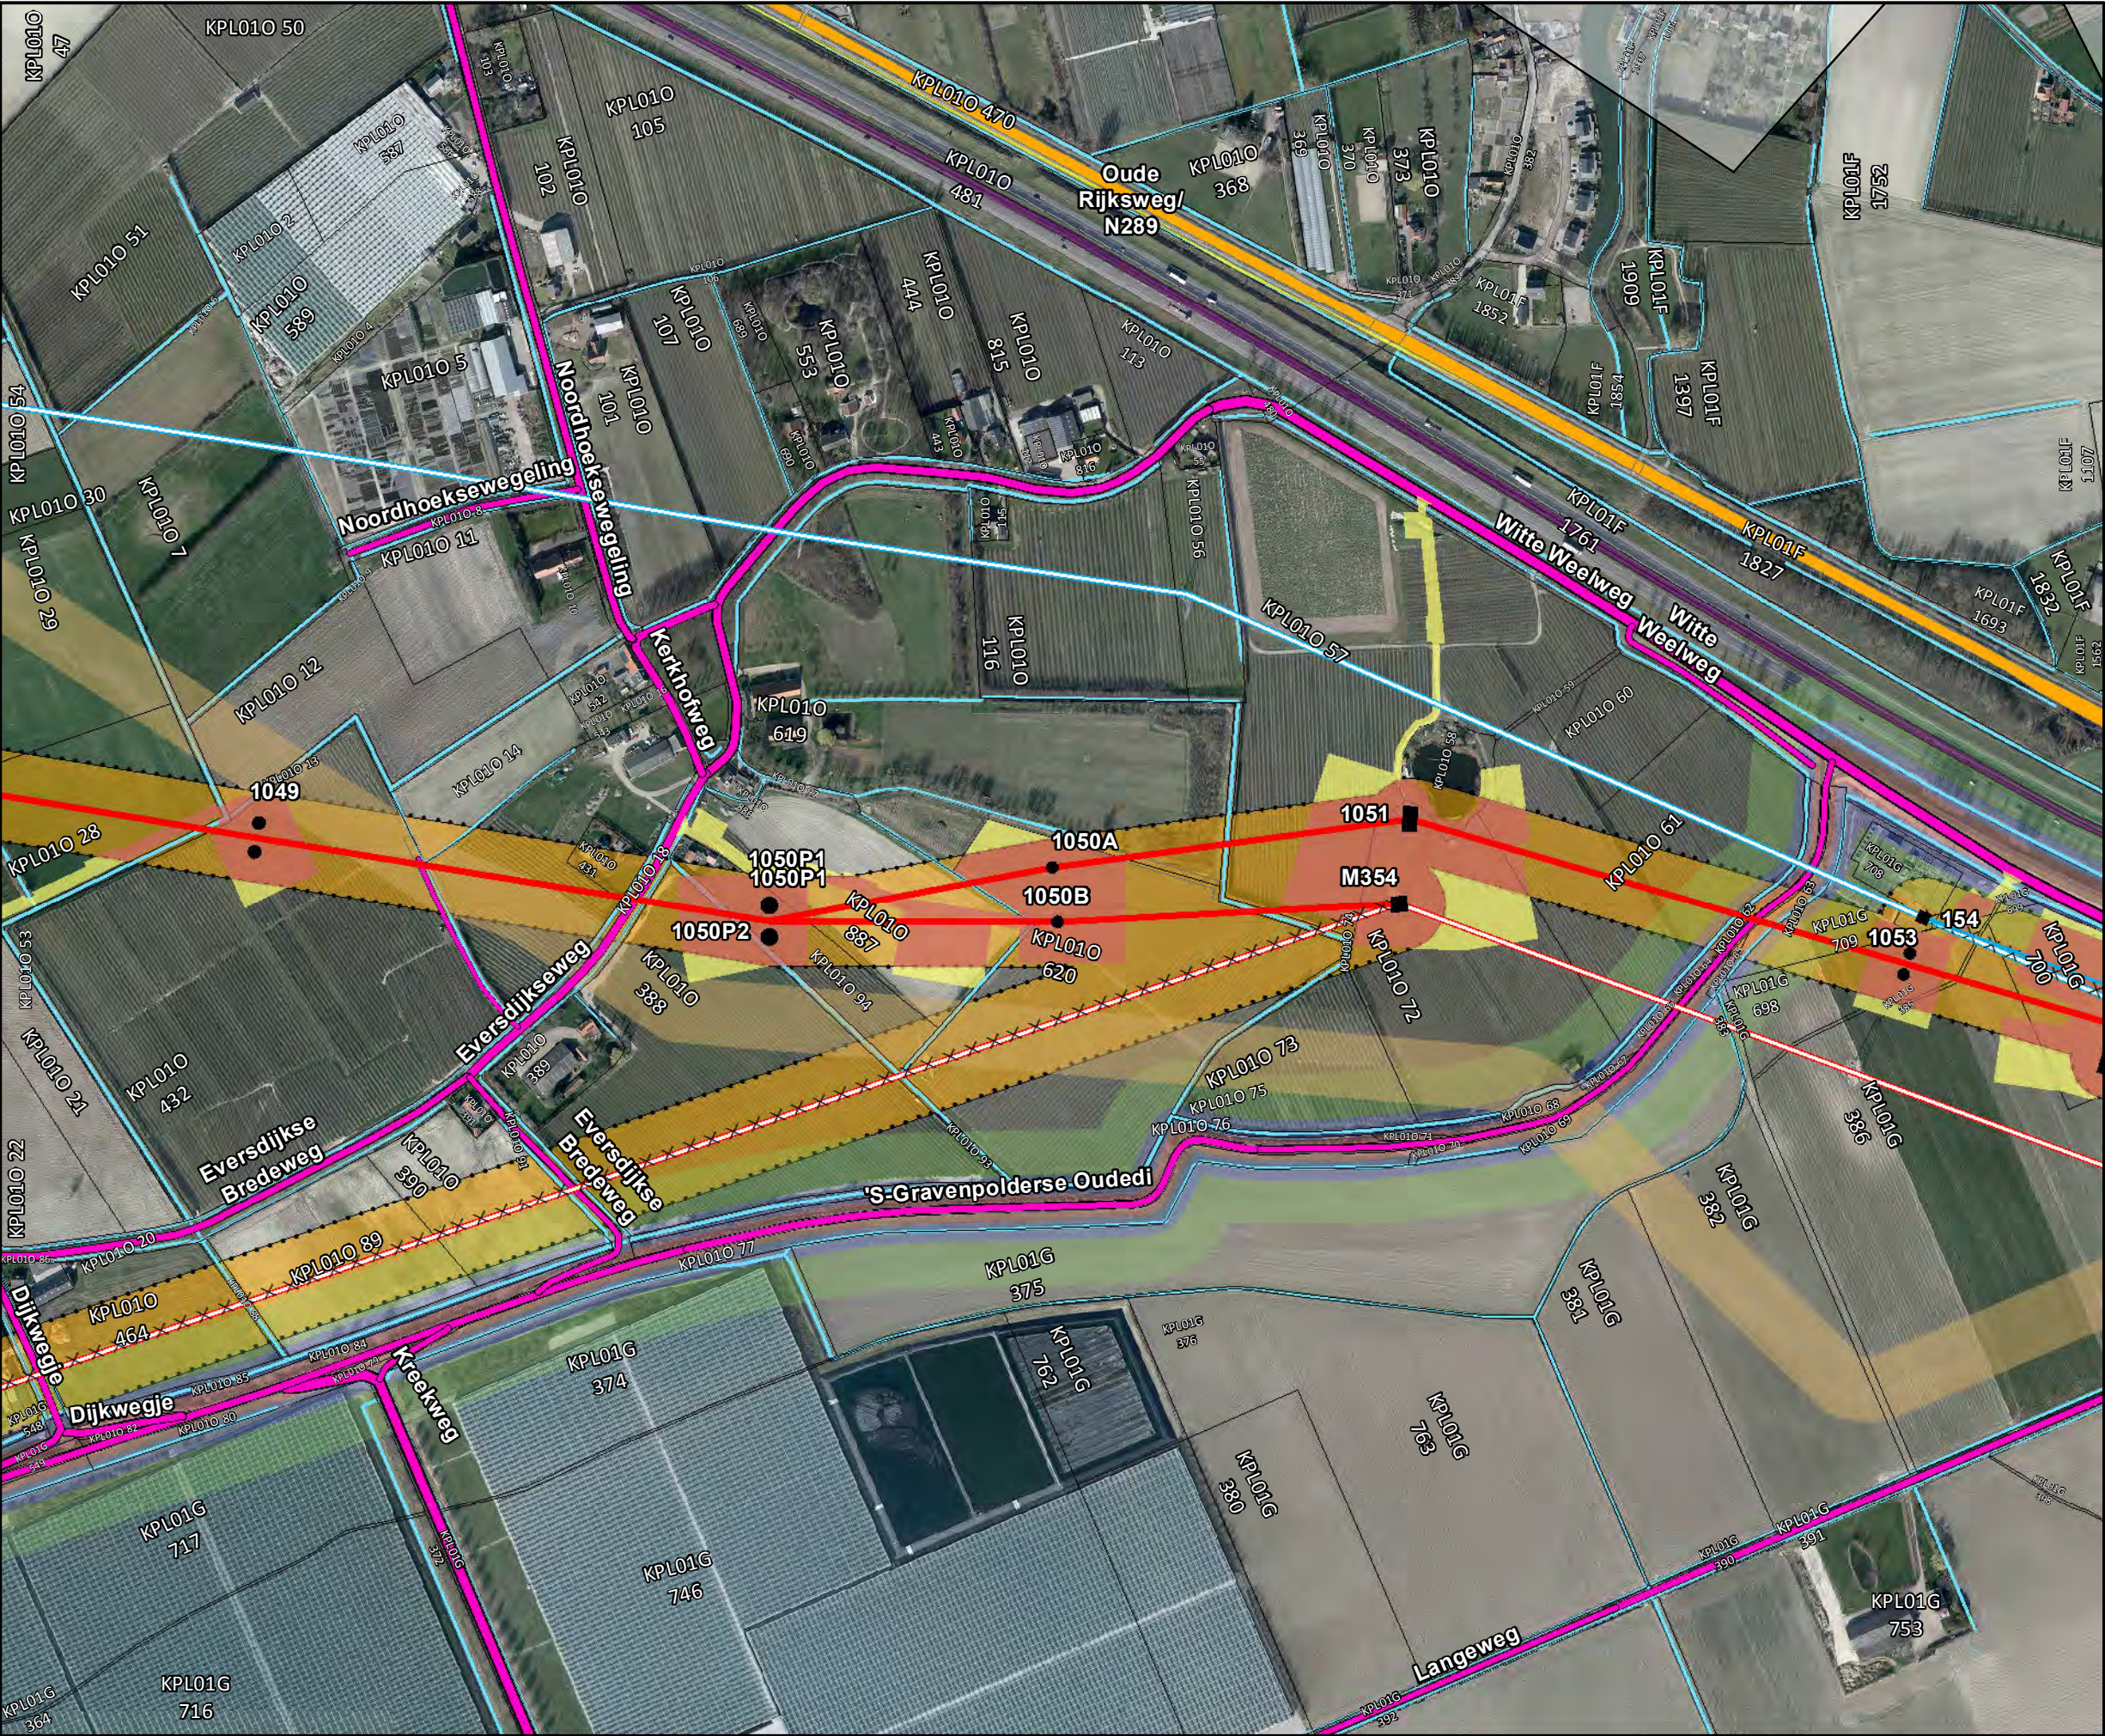

Legenda

- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- 150kV kabel
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- x x Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor


Zuid • West 380 kV VKA 2.0/2.1

Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0/2.1	Blad	Pag. 3 of 5

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Kapelle

0 50 100 150 200 250 m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

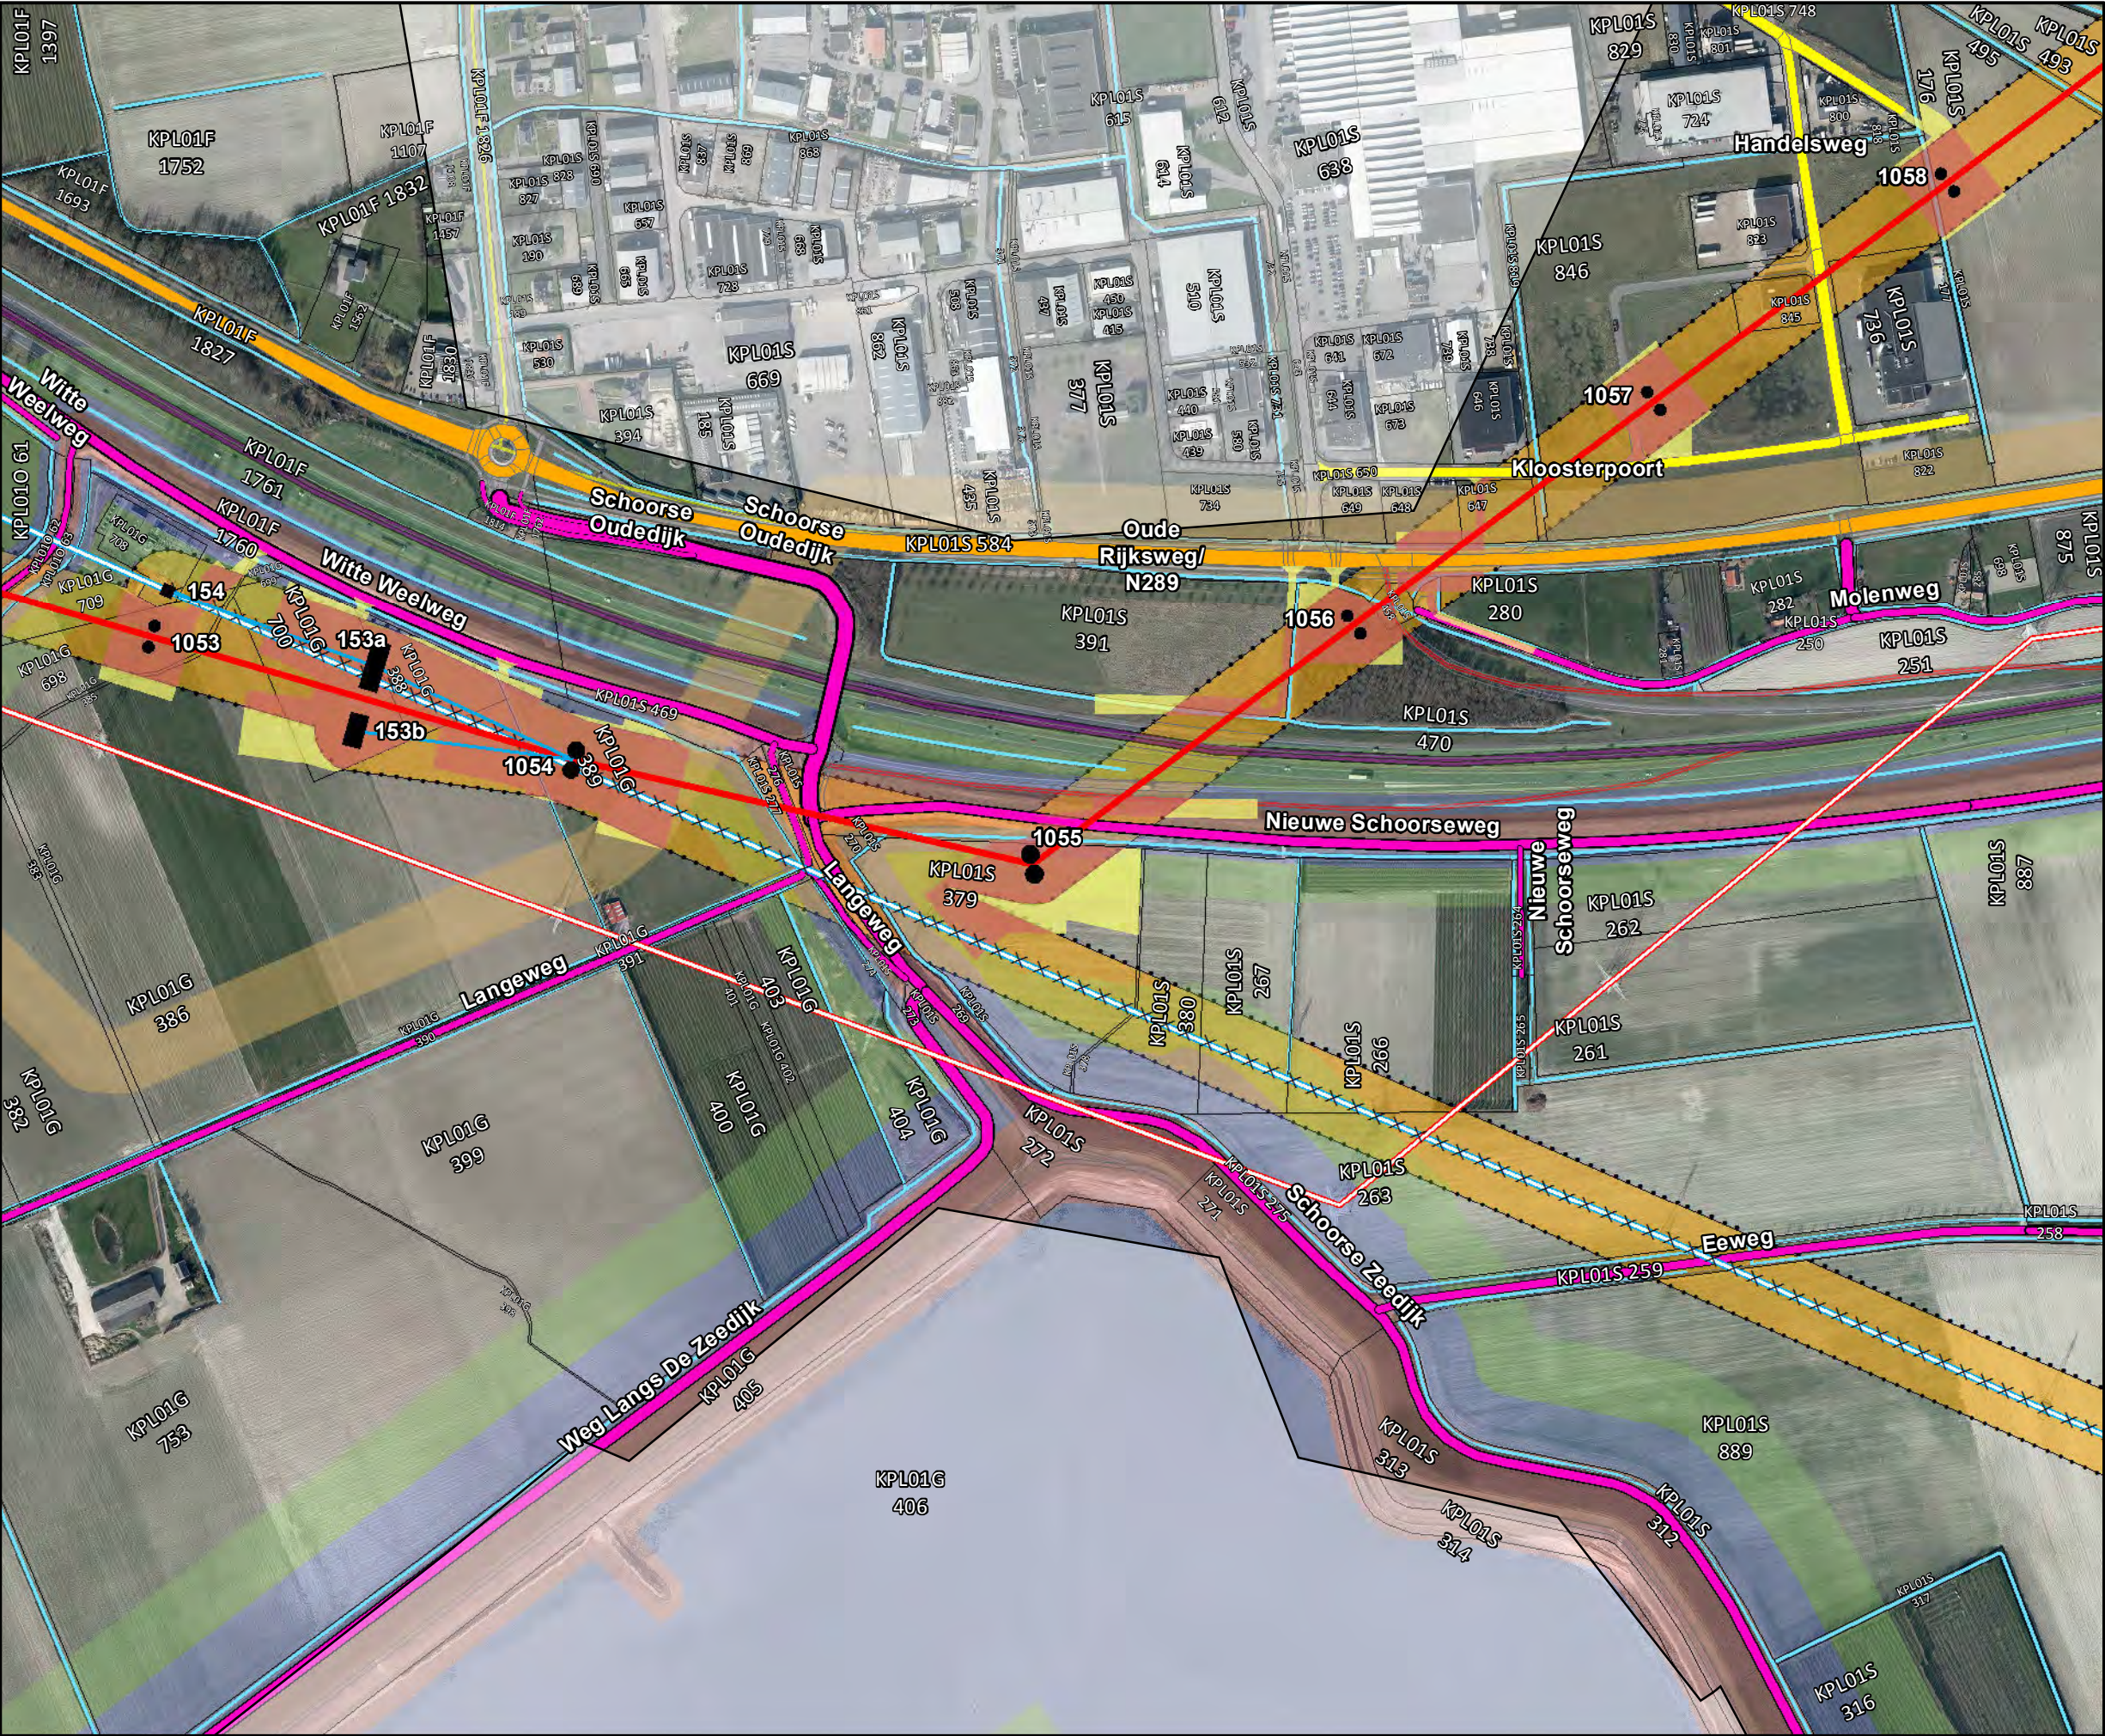

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

150kV kabel

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.0/2.1

Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0/2.1	Blad	Pag. 4 of 5

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Kapelle

0

50

100


150

200

250

m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

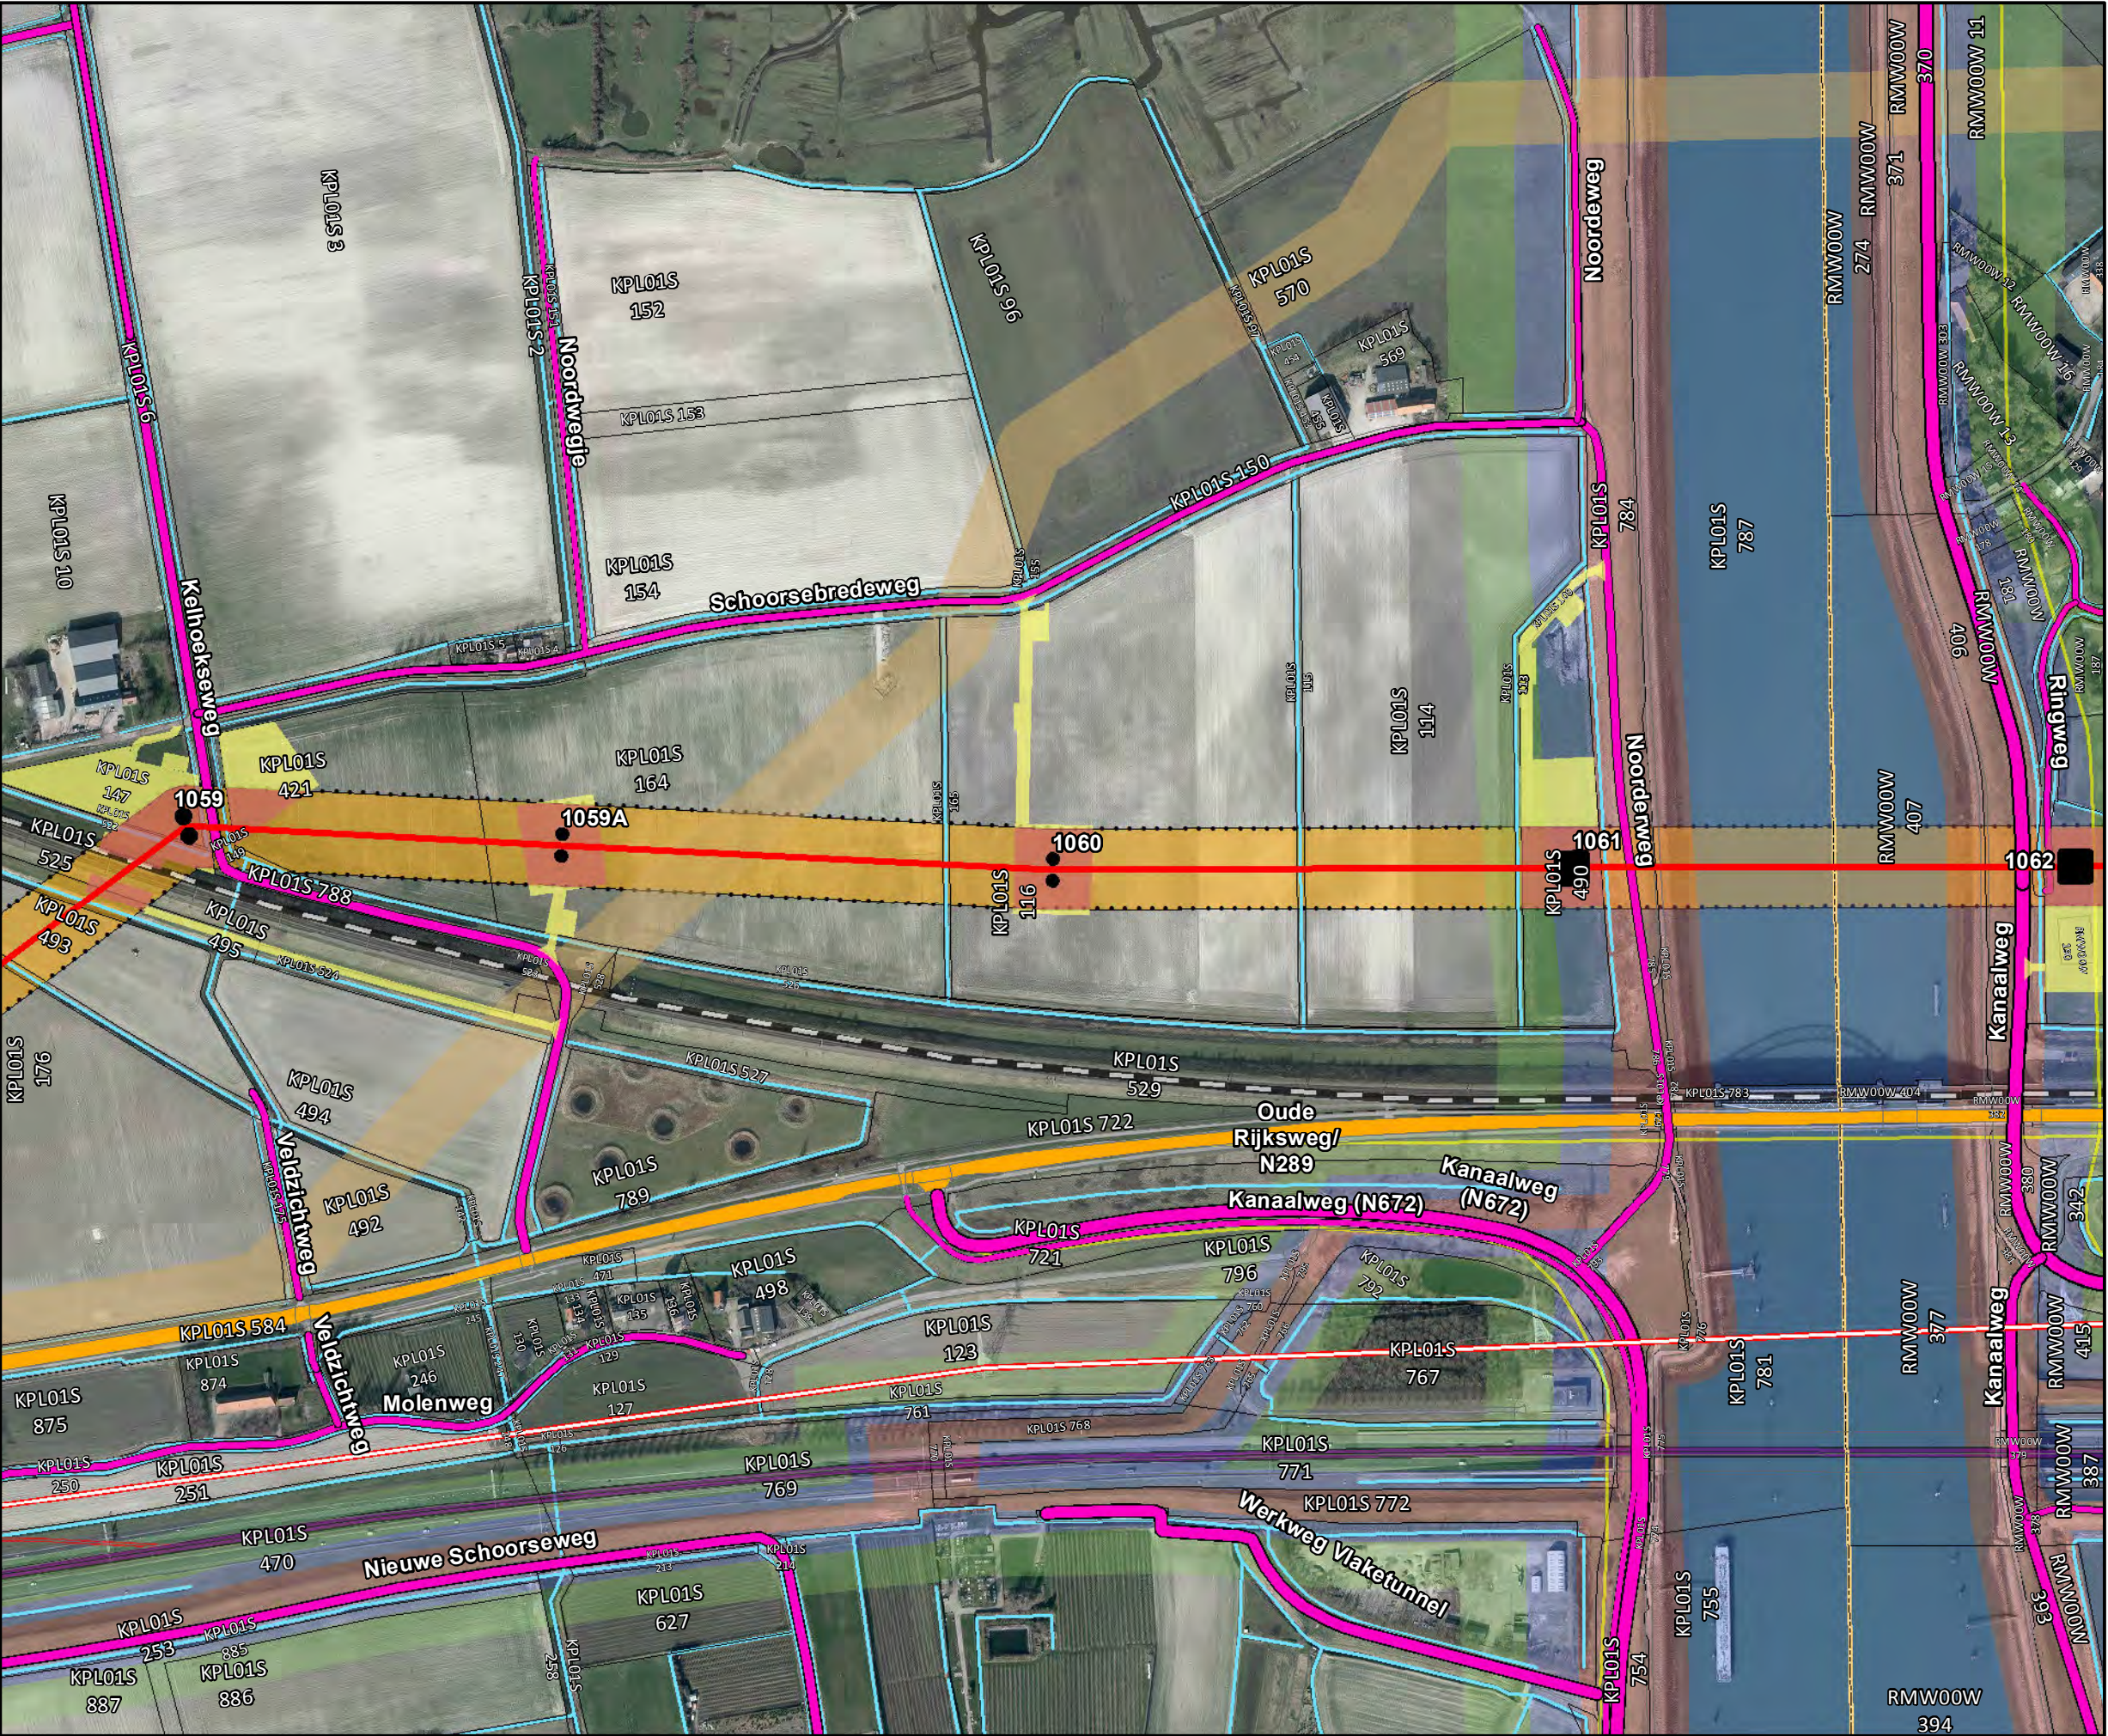


Legenda

- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- 150kV kabel
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- × × Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor



Revisiedatum	14-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.0/2.1	Blad	Pag. 5 of 5
Kenmerk A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Kapelle			
0 50 100 150 200 250 m			
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.			

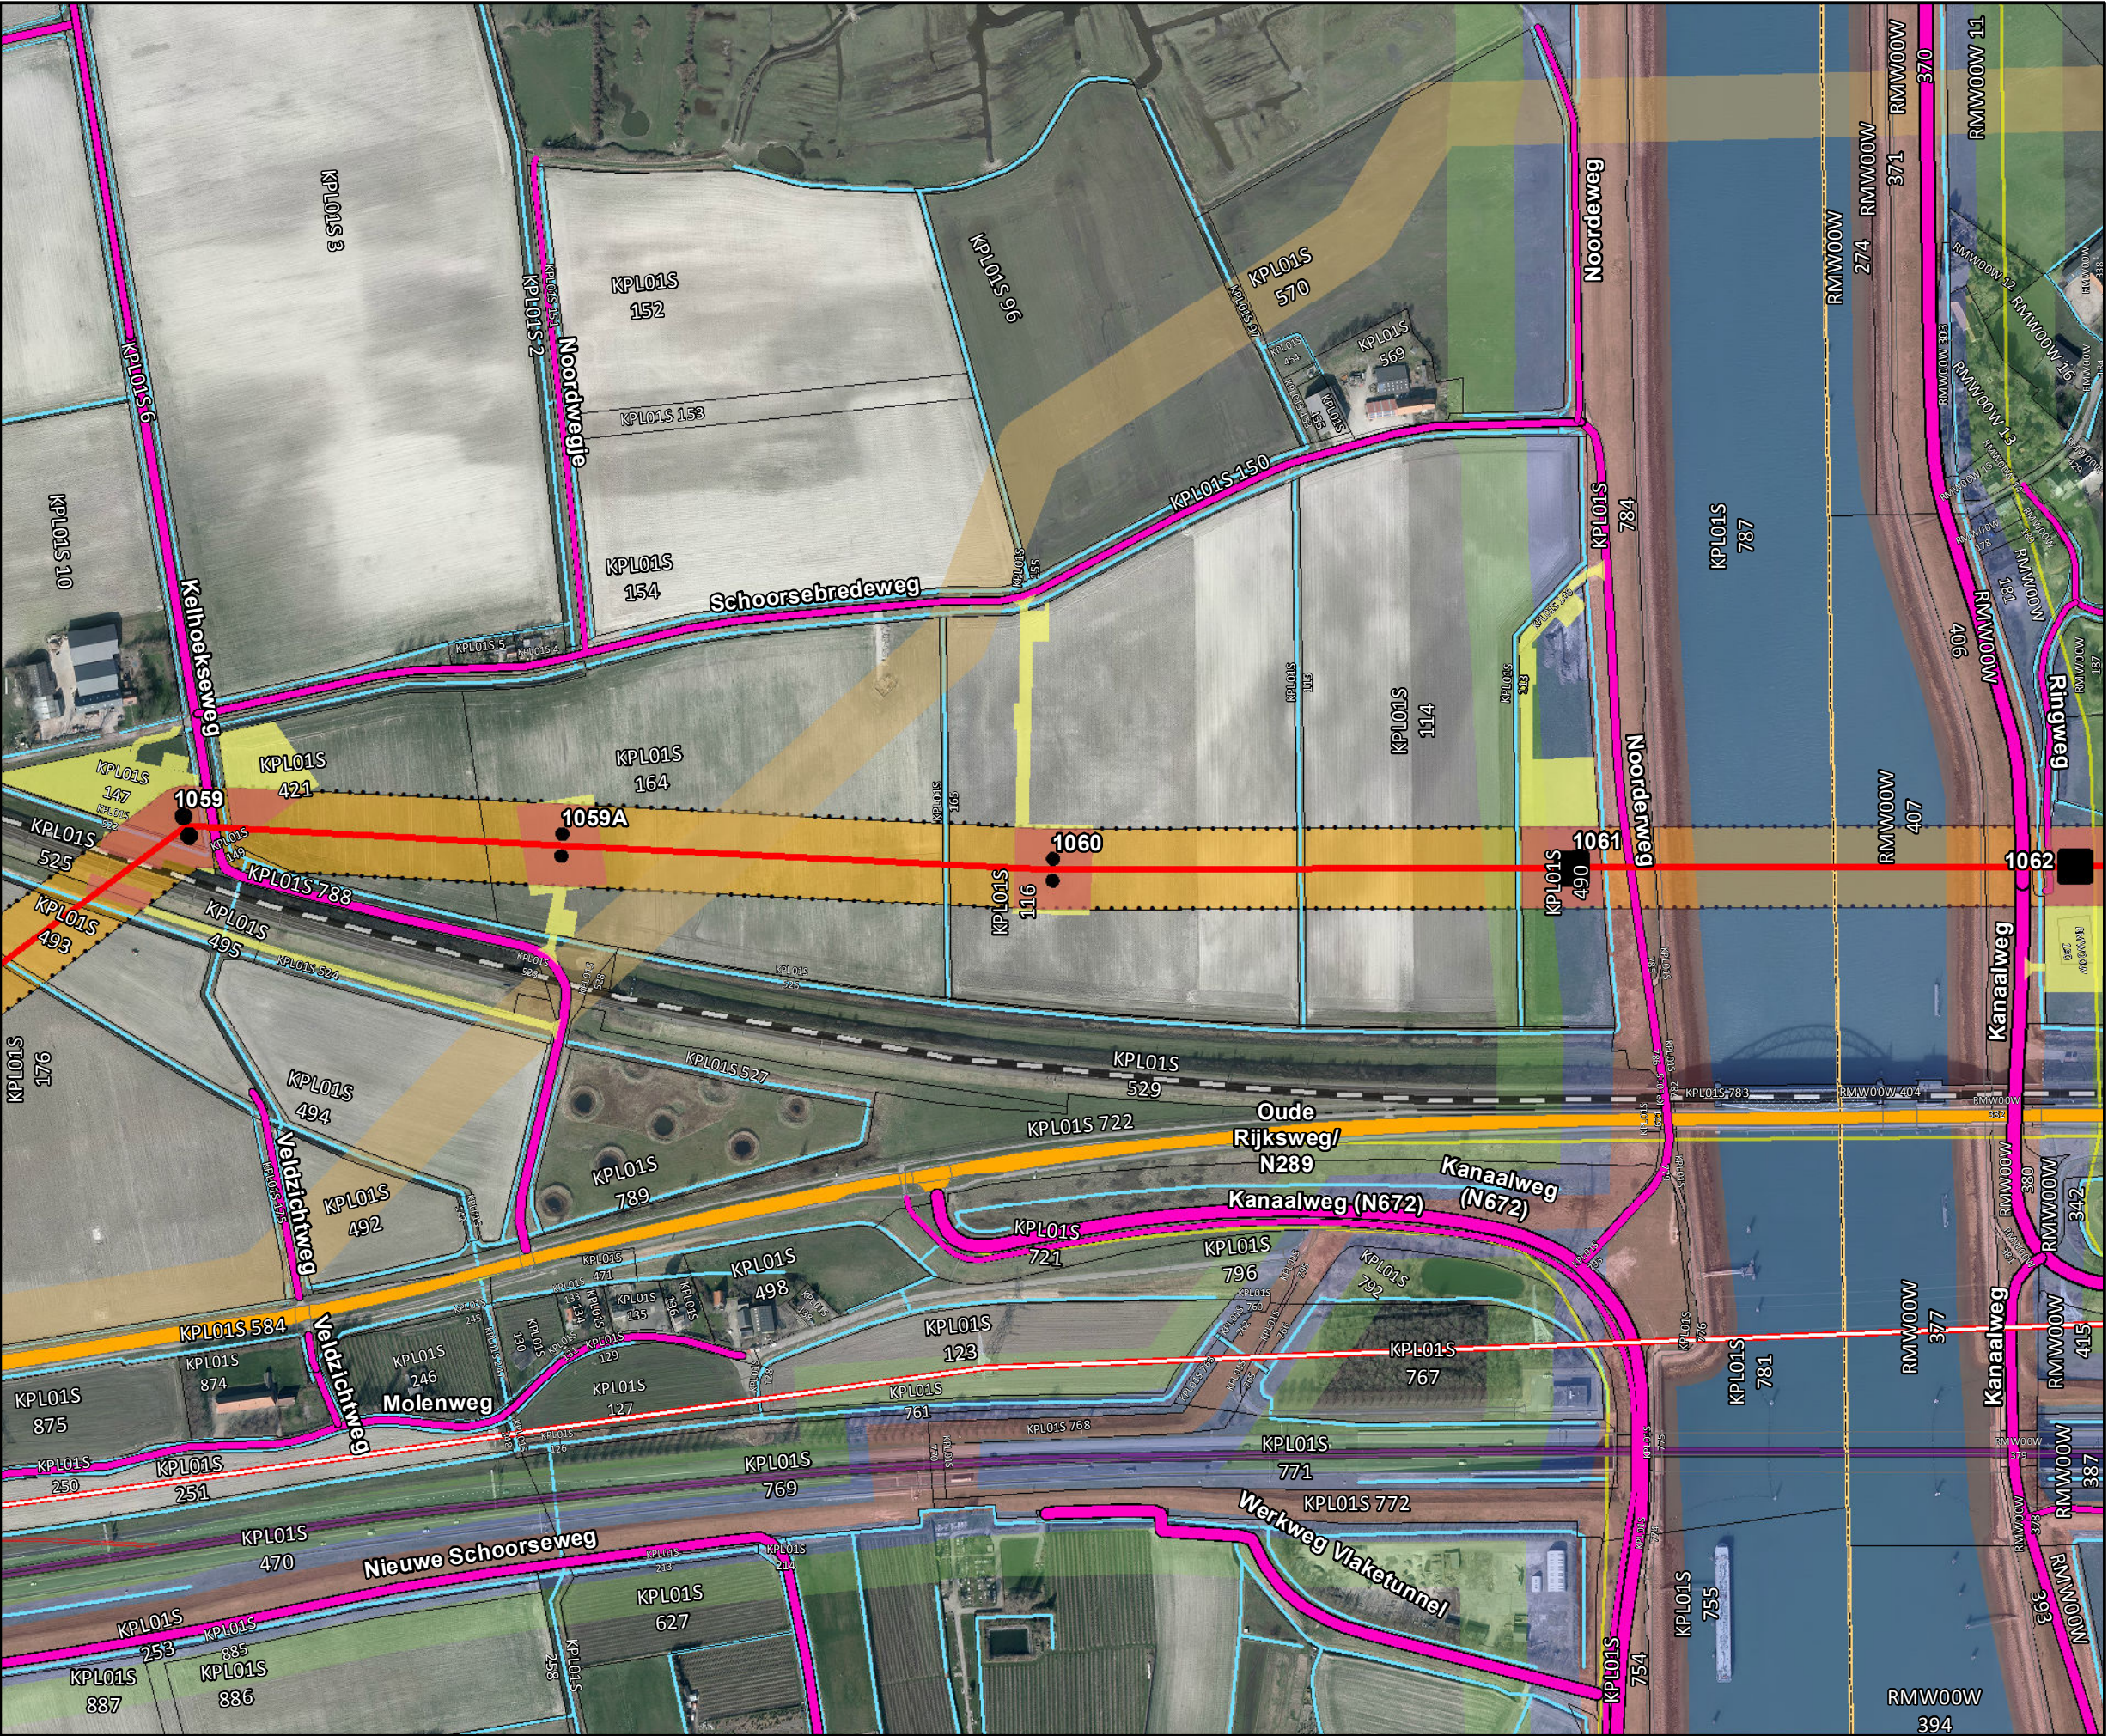

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.1

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 1 of 11

Kenmerk

A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

050100150200250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.




- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor




Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 2 of 11

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\VerGUNningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

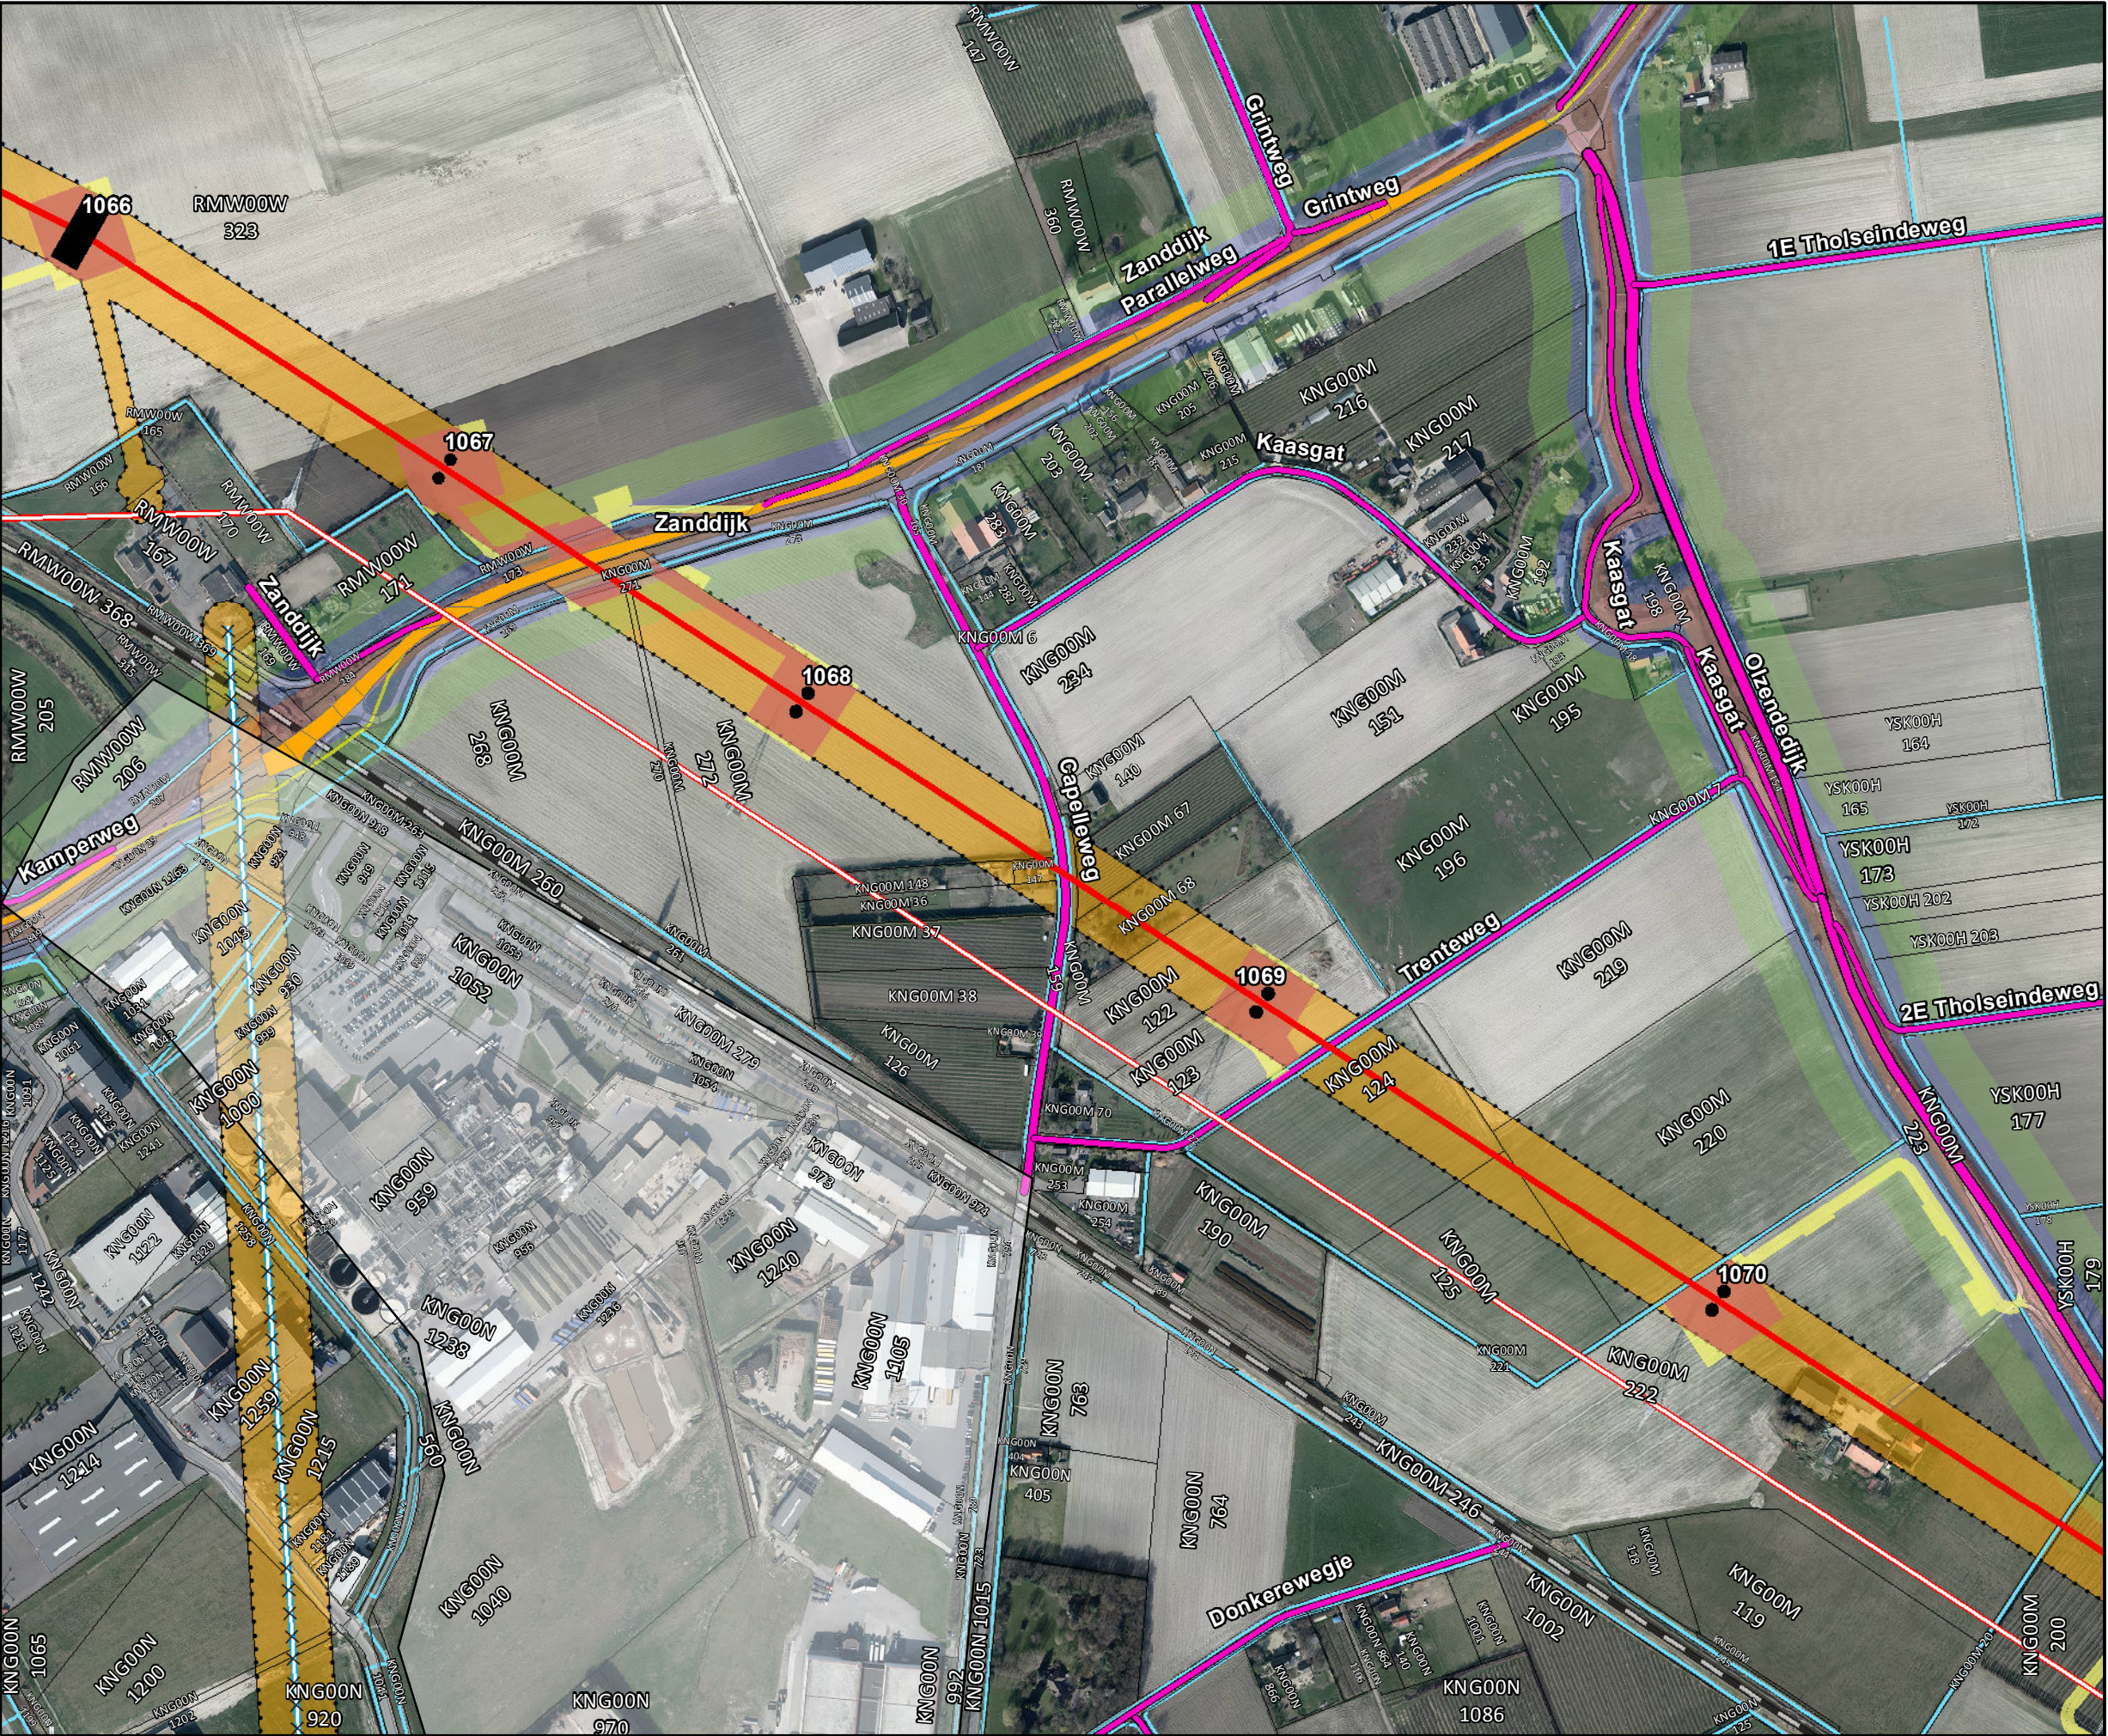

Legenda

- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- × × Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor

Zuid • West 380 kV VKA 2.1

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 3 of 11

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

0 50 100 150 200 250 m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.



Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

× × Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.1

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 4 of 11

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

0

50

100

150

200

250

m


N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.



Legenda

- Bovengronds 380kV
- Bovengronds 150kV
- Masten
- Tijdelijke masten
- Tijdelijke verbindingen
- Werkwegen en -terreinen binnen plangrens
- Werkwegen en -terreinen buiten plangrens
- 380kV bovengronds
- 150kV bovengronds
- 150kV ondergronds
- × × Te amoveren verbinding
- Waterschapswegen
- Provinciale wegen
- Gemeentelijke wegen
- station kruising contouren
- Gemeentegrenzen
- Kadastrale percelen
- Buisleidingenstrook
- waterlopen
- Waterkeringszone A
- Waterkeringszone B
- Waterkeringszone C
- Grens inpassingsplan
- Corridor

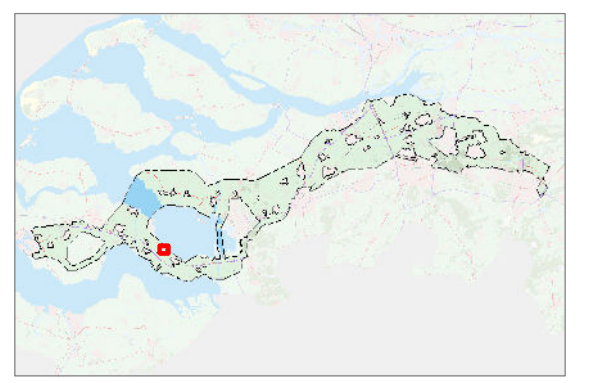

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 5 of 11

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

0 50 100 150 200 250 m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.



Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

× ×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.1

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 6 of 11


Kenmerk

A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

050100150200250

m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

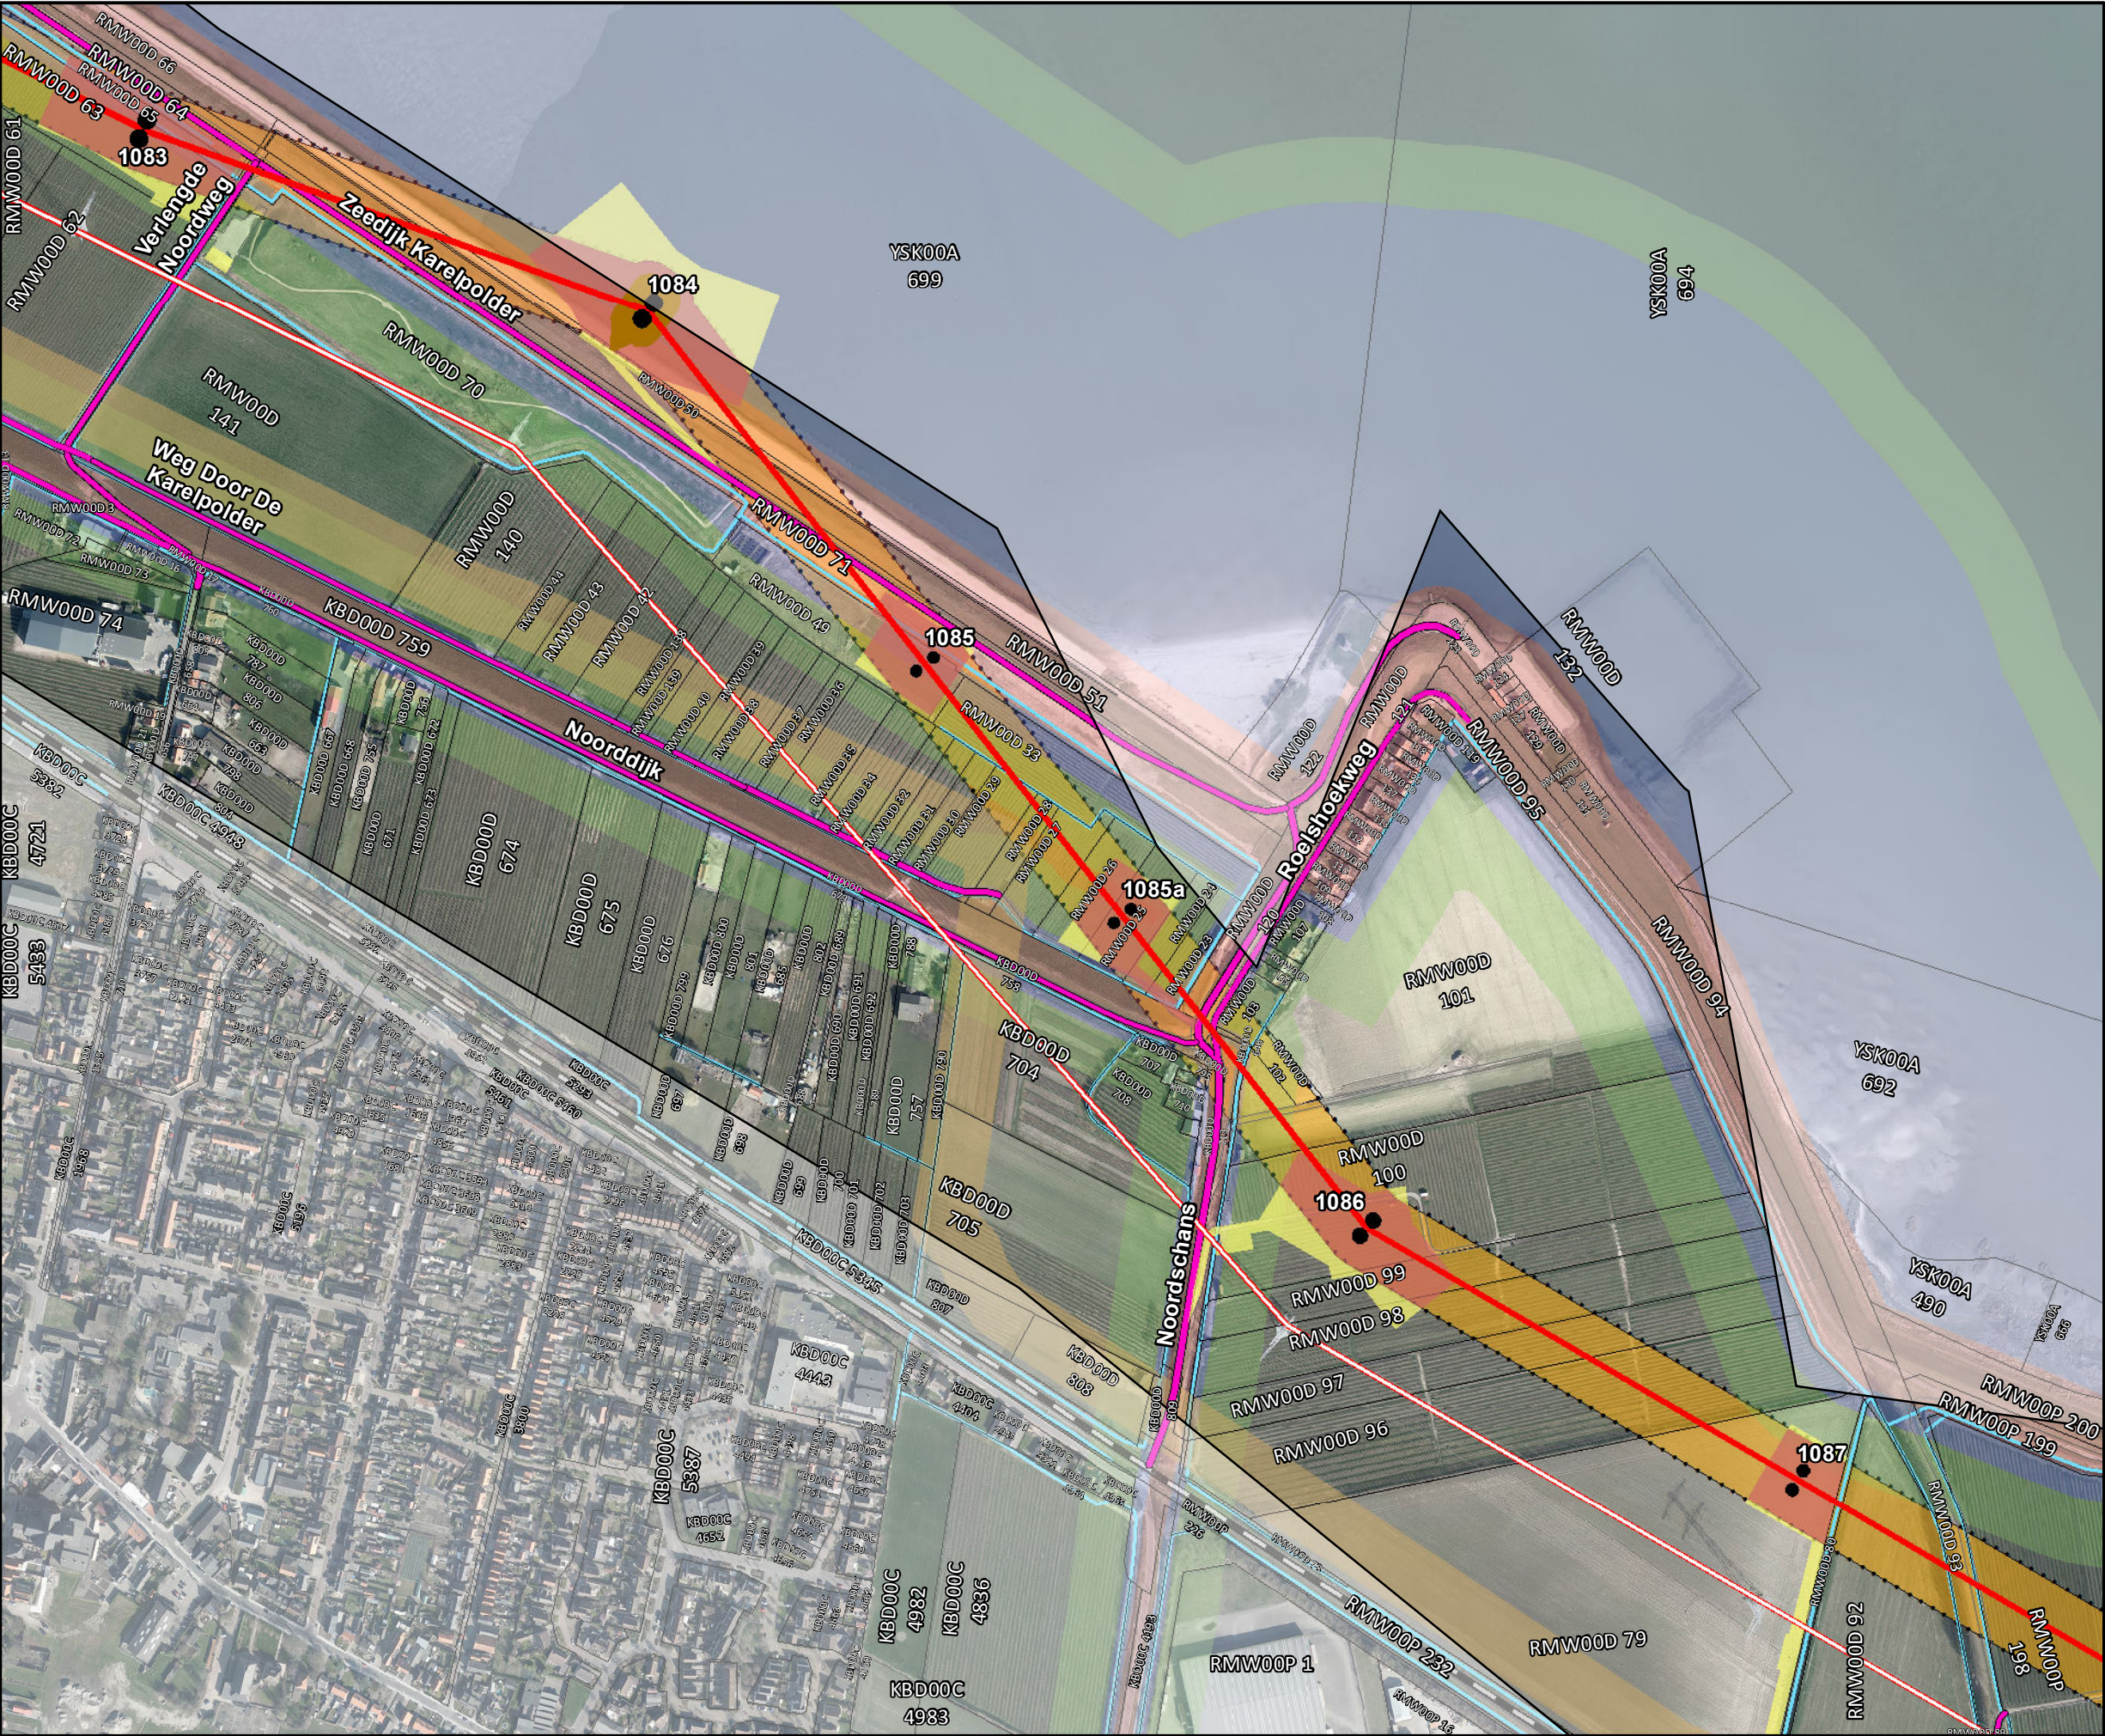

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

× ×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.1


Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 7 of 11

Kenmerk

A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

0 50 100 150 200 250 m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

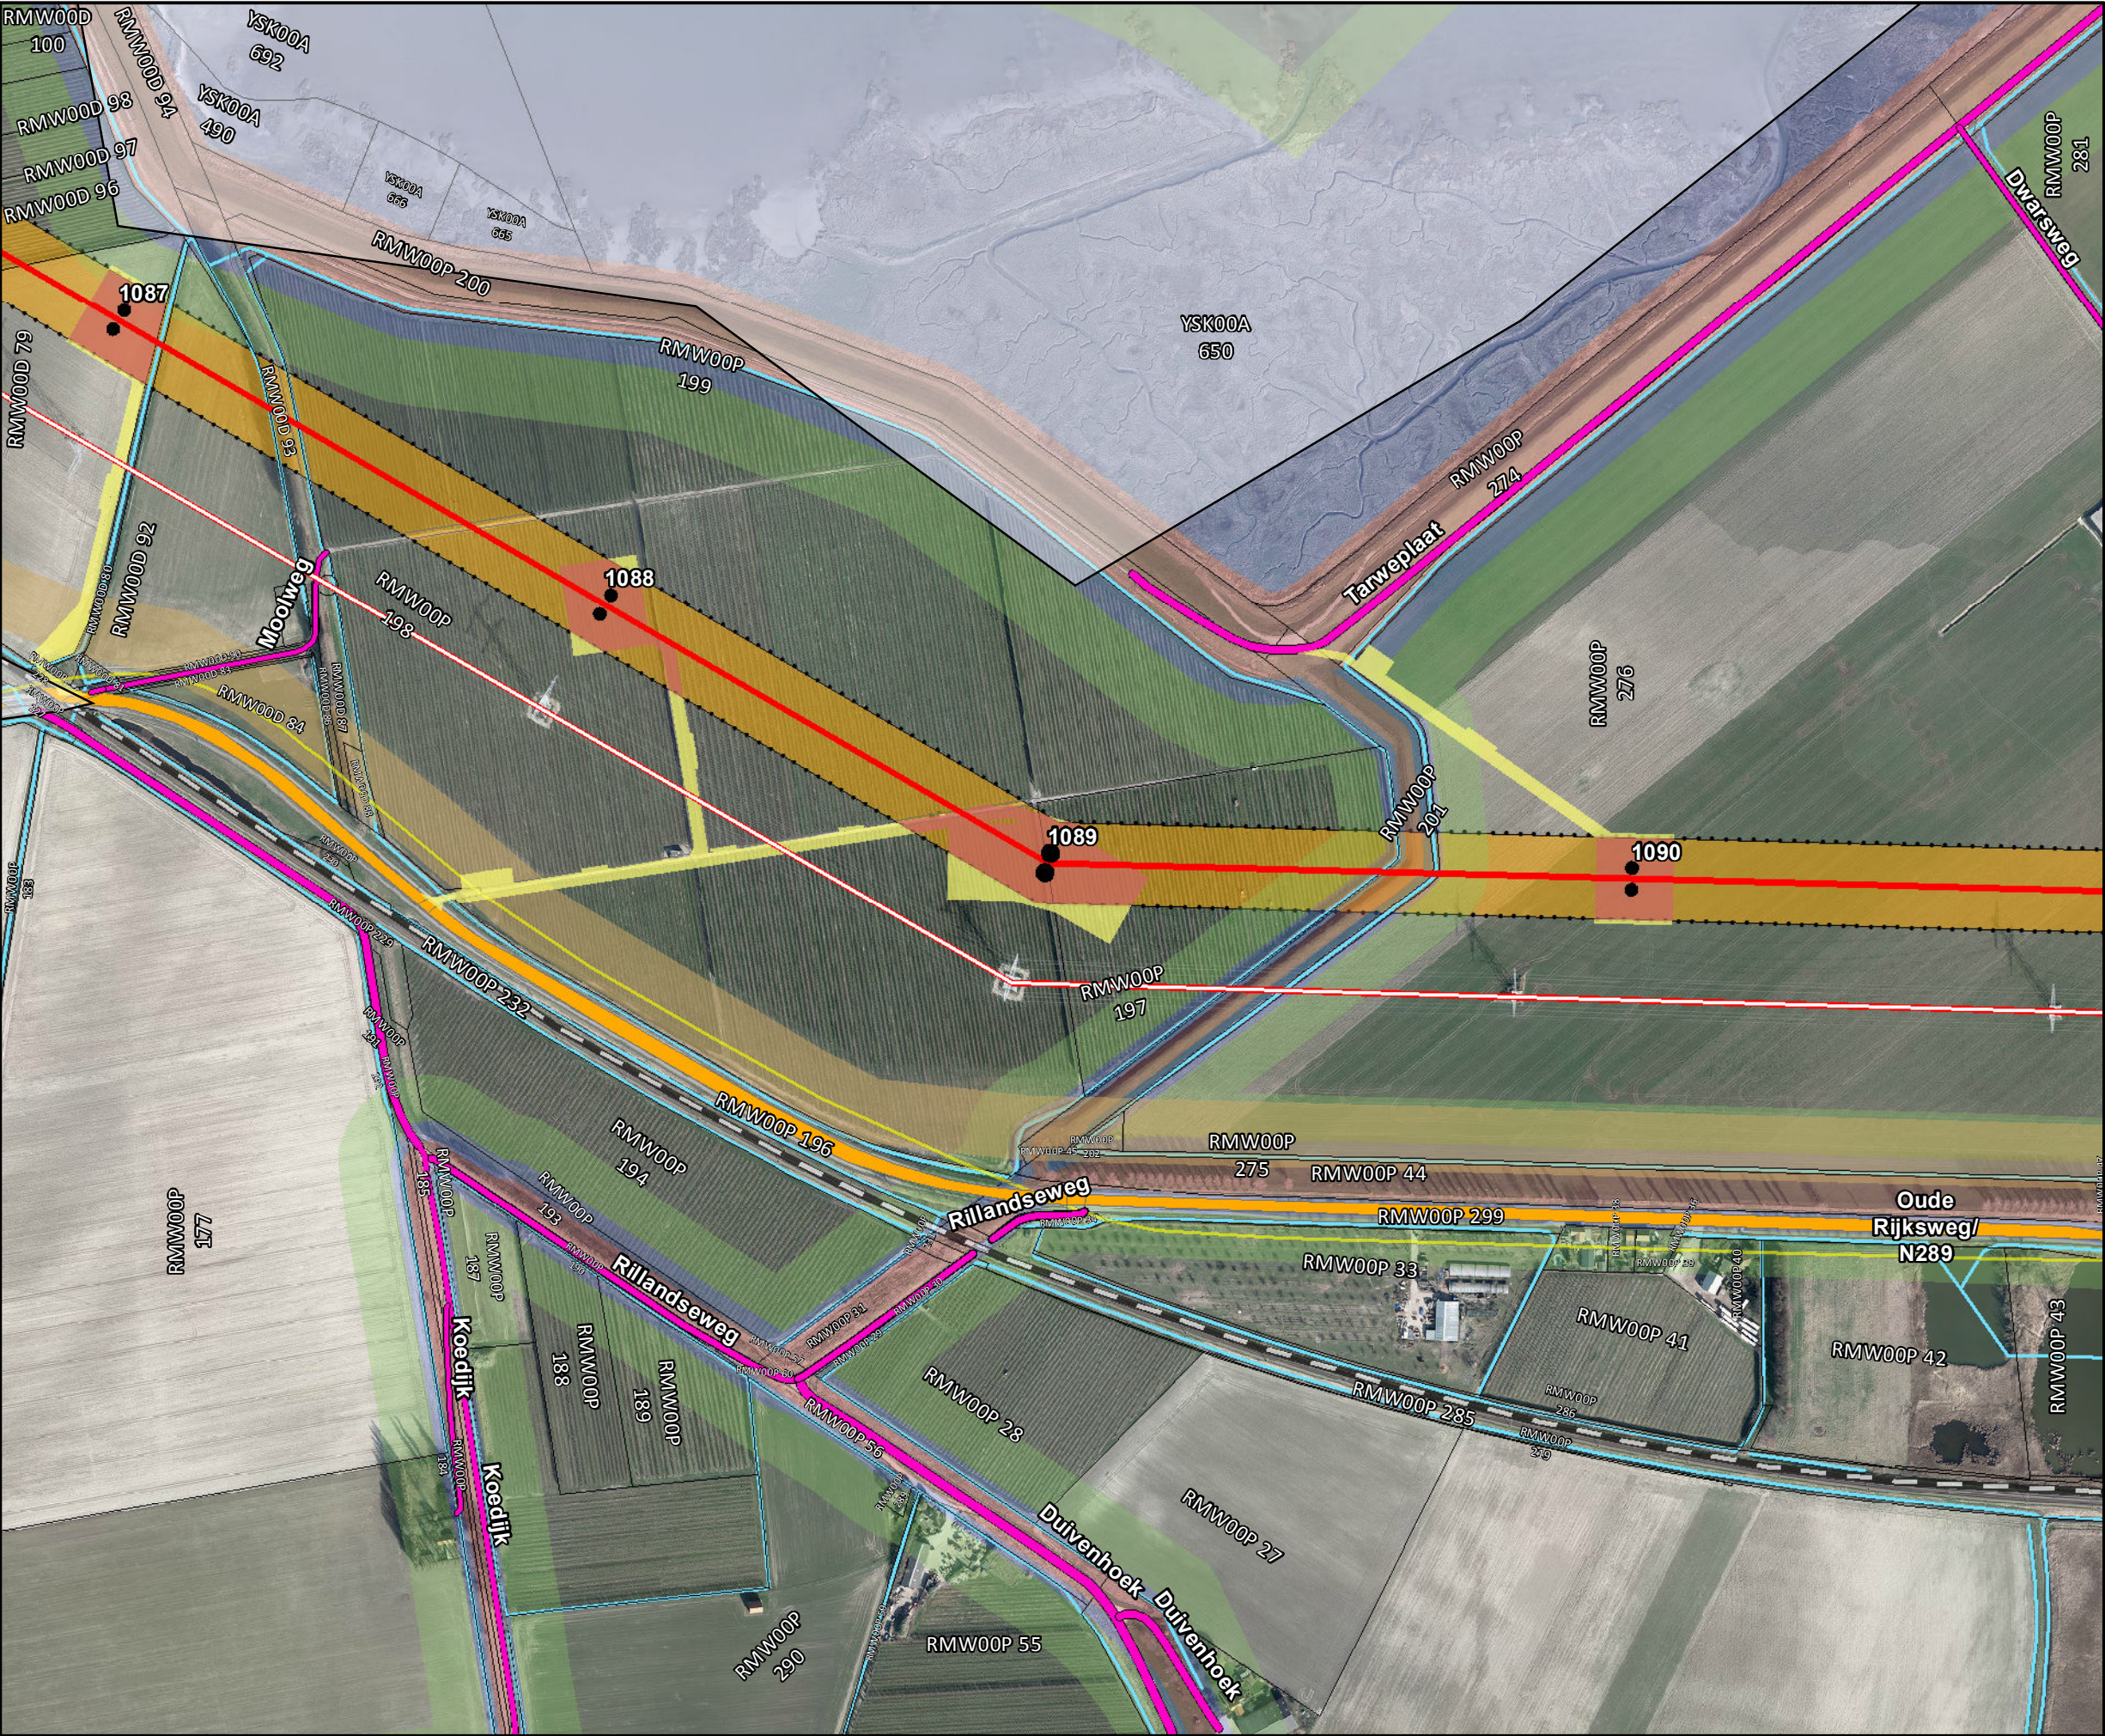

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.1

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 8 of 11


Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

050100150200250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

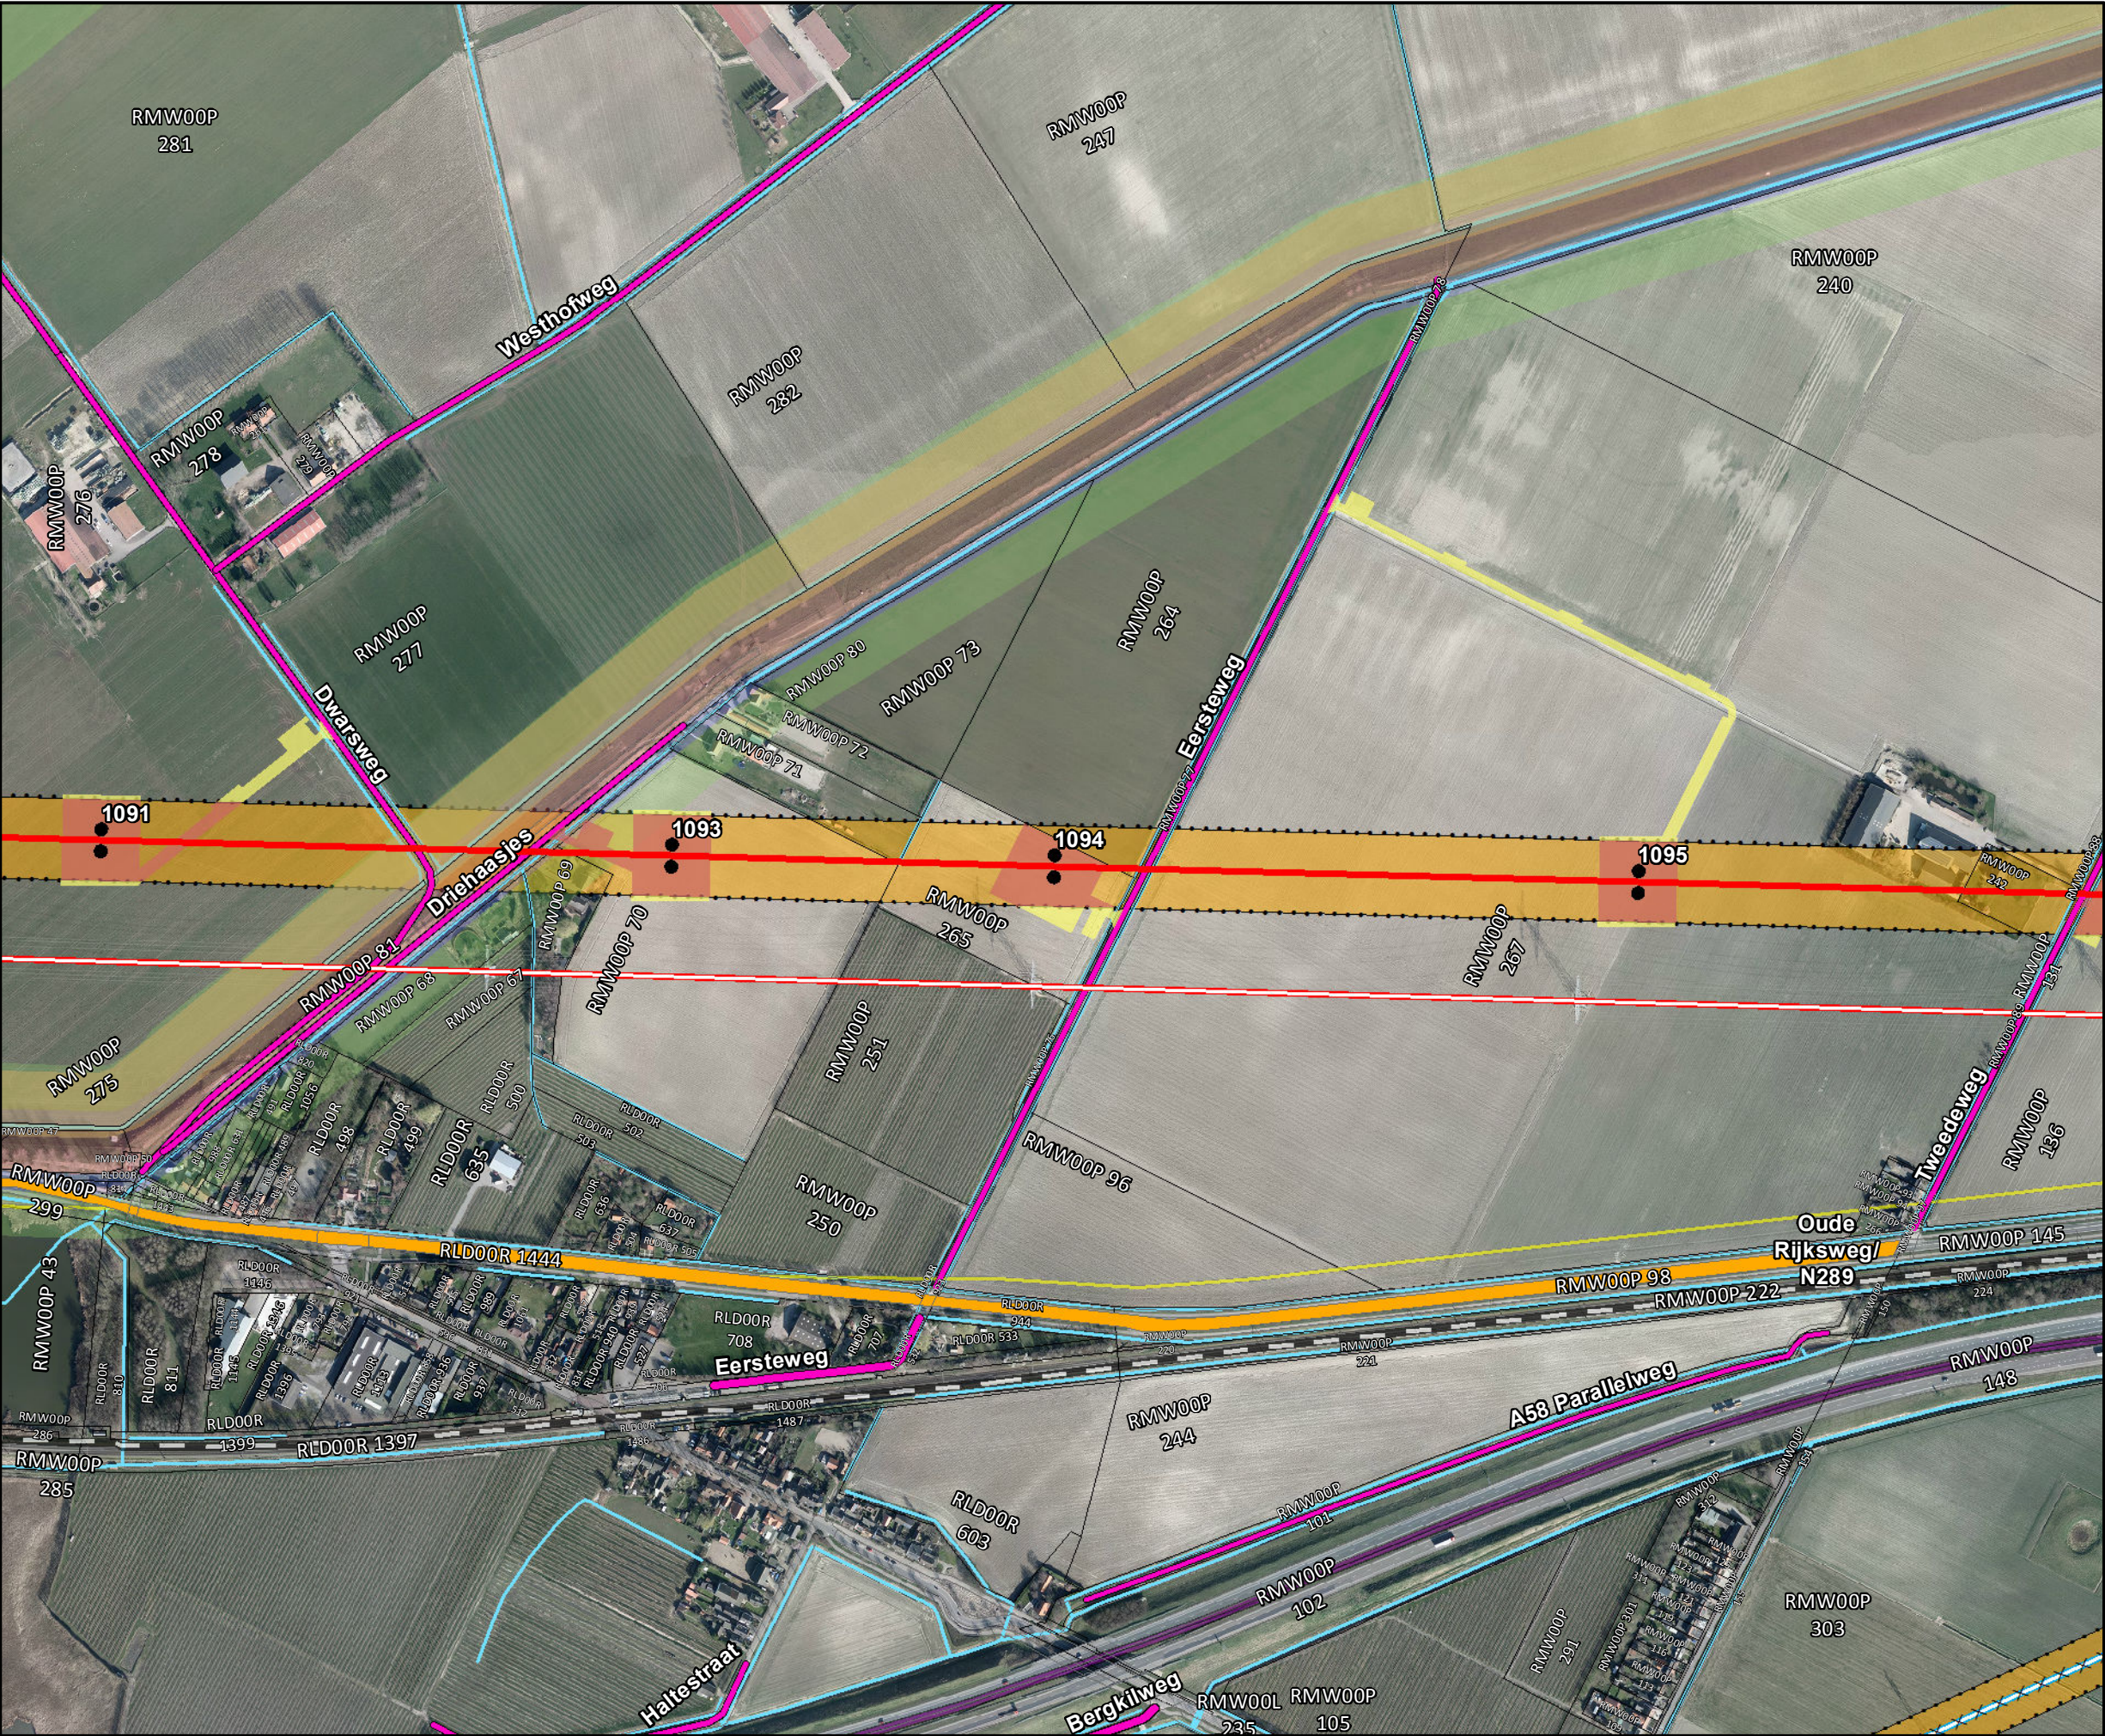

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

× ×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.1

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 9 of 11

Kenmerk


A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

050100150200250

m

N

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

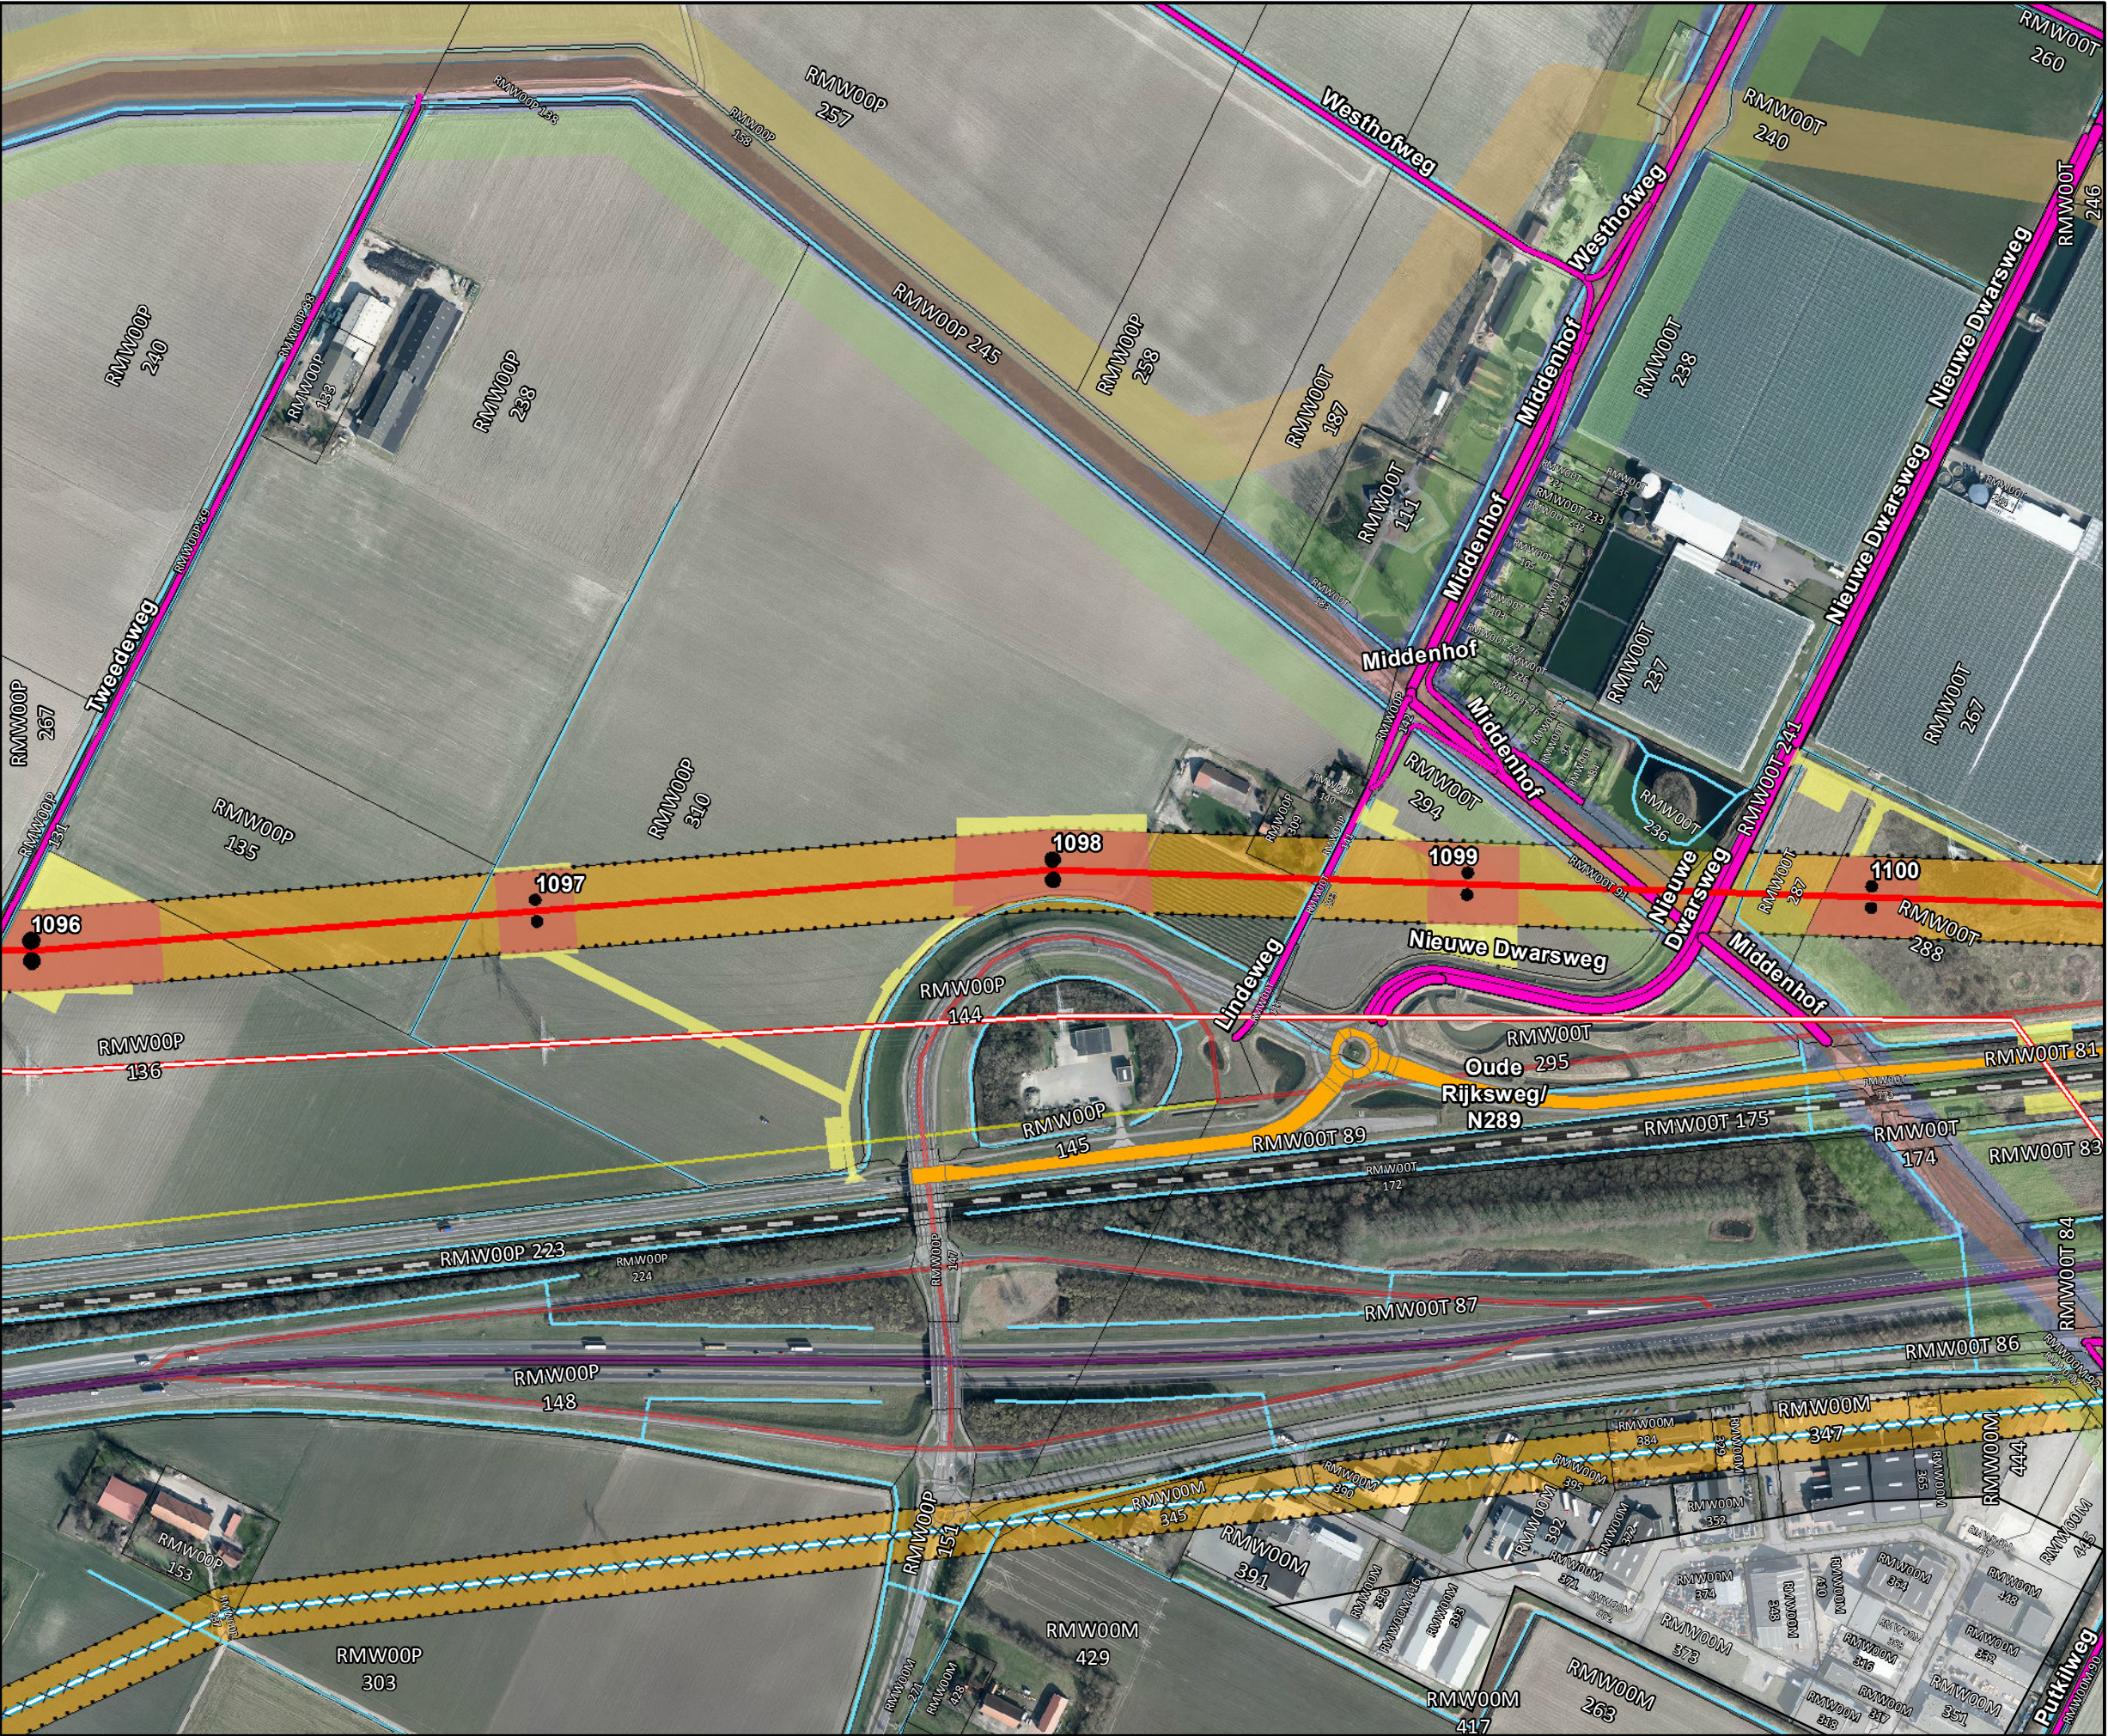

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor

Zuid • West 380 kV

VKA 2.1

Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 10 of 11


Kenmerk

A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal

050100150200250

m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

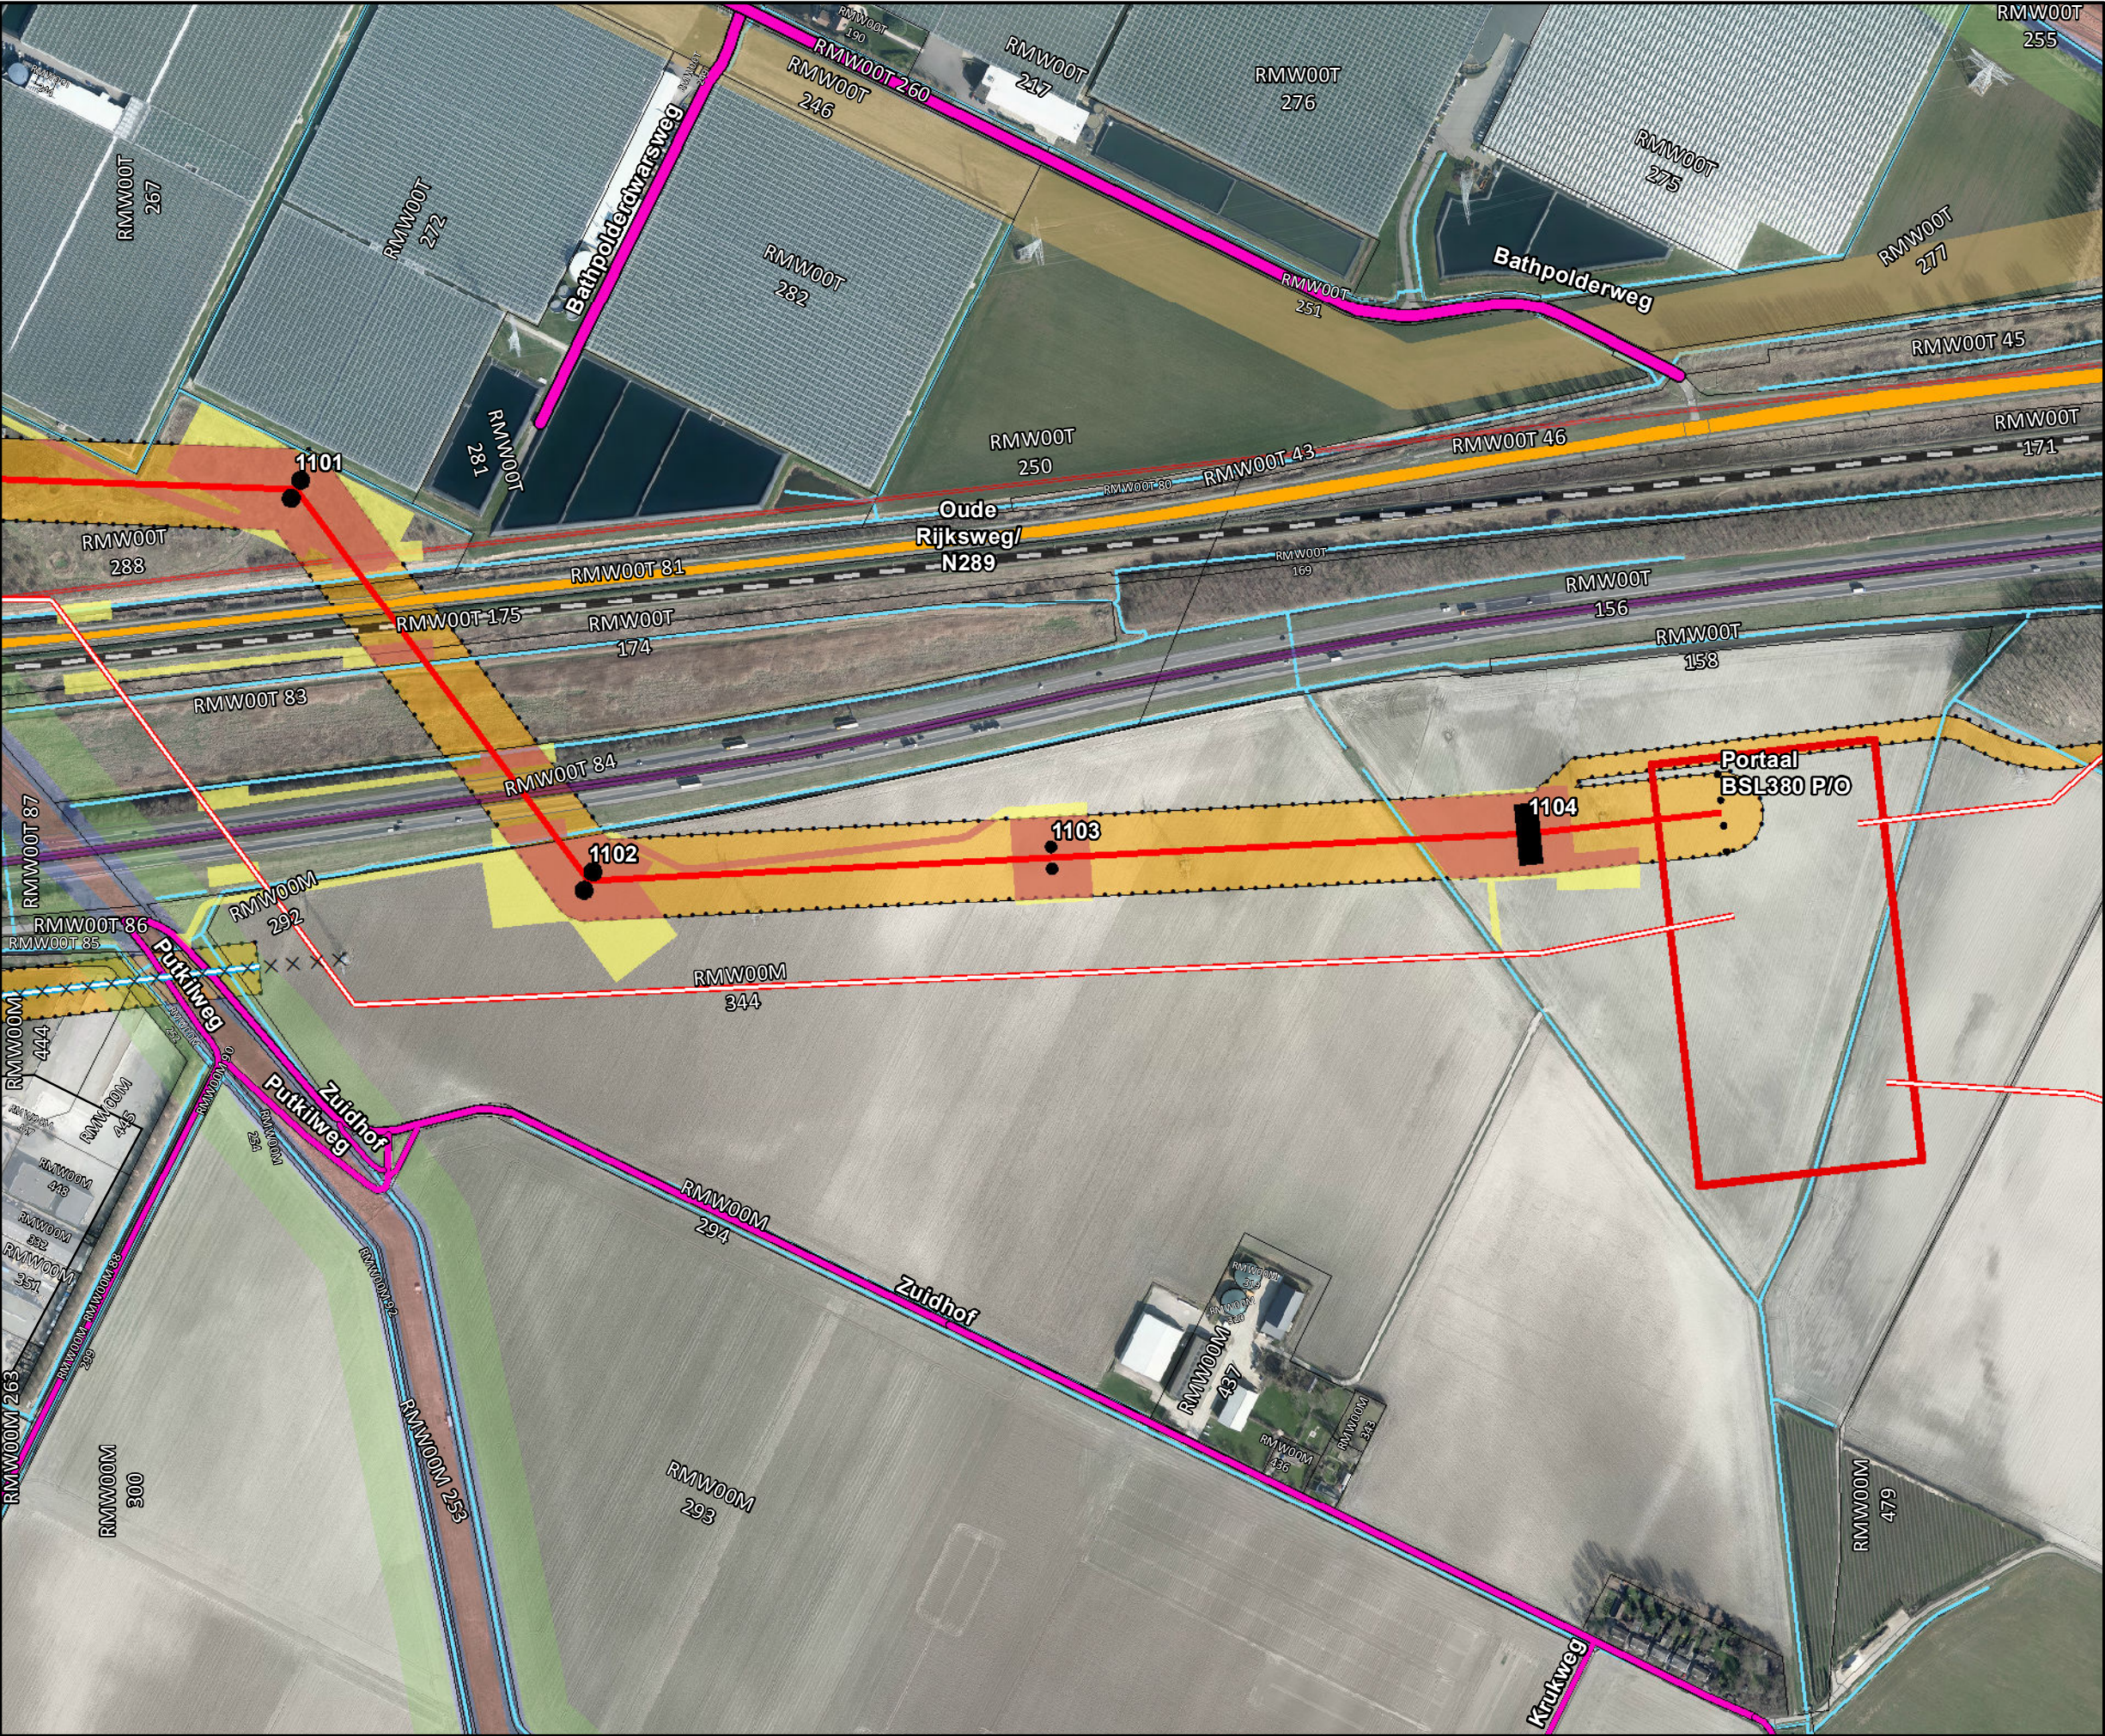

Legenda

Bovengronds 380kV

Bovengronds 150kV

Masten

Tijdelijke masten

Tijdelijke verbindingen

Werkwegen en -terreinen binnen plangrens

Werkwegen en -terreinen buiten plangrens

380kV bovengronds

150kV bovengronds

150kV ondergronds

× ×

Te amoveren verbinding

Waterschapswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

station kruising contouren

Gemeentegrenzen

Kadastrale percelen

Buisleidingenstrook

waterlopen

Waterkeringszone A

Waterkeringszone B

Waterkeringszone C

Grens inpassingsplan

Corridor



Revisiedatum	21-4-2015	Formaat	A3
Aanmaakdatum	14-04-2015	Schaal	1:5.000
Versie	VKA 2.1	Blad	Pag. 11 of 11

Kenmerk
A:\p_zw380\producten\ZW380-West\vergunningen\150205_waterschapswegen_uitzoeken\150414p_zw-w380_Reimerswaal



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.