

DATUM
ONZE REFERENTIE
BEHANDELD DOOR
TELEFOON DIRECT
E-MAIL
AANTAL BIJLAGEN

BETREFT Toestemming aanleggen Waterstofleiding A-817 Kanaalweg Schoonebeek

Geachte [REDACTED]

U heeft in uw e-mailbericht van 4 juni 2026 TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) toestemming gevraagd om in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding werkzaamheden te mogen verrichten.

Hoogspanningsverbinding

Het te realiseren werk de waterstof leiding A-817 in Schoonebeek, kadastraal bekend als Schoonebeek C 4153. Daarmee bevindt het zich (gedeeltelijk) binnen de belaste strook van de ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding Veenoord – Schoonebeek (VO-SNB110). In deze strook moet u onze veiligheidsvoorwaarden opvolgen. Zowel voor uw eigen veiligheid als voor de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet.

Op de belaste strook is ten gunste van TenneT, of een van haar rechtsvoorgangers, een zakelijk recht gevestigd. Hierin zijn onder meer de rechten en plichten opgenomen van TenneT én van diegene die activiteiten in deze strook wil ondernemen. Deze brief met voorwaarden kan worden gezien als schriftelijke toestemming zoals wordt bedoeld in het gevestigde zakelijk recht.


De belaste strook heeft op deze locatie een wisselende breedte. Hiervoor houdt u een grens aan van 3,00 meter aan weerszijden uit de rand van het desbetreffende kabeltracé gelegen in een open ontgraving.


Ter informatie voegen wij onze detailtekeningen WK6115 bij. Daarin vindt u de aanleggegevens van onze hoogspanningsverbinding.

Veiligheidsvoorwaarden

Wij geven u toestemming voor de door u geplande werkzaamheden. **Let op!** Onze toestemming geldt alleen onder de volgende voorwaarden.

- De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd zoals u heeft omschreven in uw aanvraag en de documenten die u bij de aanvraag heeft bijgevoegd.





- De voorgenomen werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- Metalen delen van bouwwerken moeten worden geaard, zoals vermeld in de vigerende norm NEN 1010.
- In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur te garanderen en veiligheid met betrekking tot objecten, kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te treffen. Wij adviseren om een studie naar wederzijdse beïnvloeding te laten uitvoeren volgens de hiervoor geldende NEN-normeringen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor

Deze toestemming geldt uitsluitend voor het hebben en houden van het werk dat in deze brief wordt genoemd. Voor de realisatie van het werk moet u apart toestemming aanvragen. Wij stellen namelijk extra voorwaarden aan het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van onze hoogspanningsverbindingen. Dat doen wij om de werkomstandigheden veilig te houden voor álle betrokkenen. Daarnaast moeten wij ook tijdens de uitvoering van werkzaamheden de leveringszekerheid bewaken.

Het aanvragen van toestemming voor het realiseren van het werk kunt u zelf doen of door uw aannemer laten doen


Veranderen uw plannen, dan dient u een nieuwe aanvraag te doen die opnieuw door TenneT moet worden beoordeeld. Wanneer u een (nieuwe) KLIC-melding voor deze werkzaamheden doet, adviseren wij u het kenmerk (TOE-nummer) van deze brief te vermelden. Daardoor kunnen wij deze sneller in behandeling nemen.

Aandacht voor veiligheid

Veiligheid vinden wij bij TenneT enorm belangrijk. Daarom voeren wij controles uit op de werkplek. We controleren daarbij of deze brief op de werklocatie aanwezig is en/of er volgens de voorwaarden wordt gewerkt. Meer informatie over onze veiligheidsvoorwaarden vindt u [hier](#). Aan deze brief is een flyer met een veiligheidscheck toegevoegd. Deel deze ook met anderen die in de buurt van uw werk komen.

Aansprakelijkheid

U vrijwaart onze vennootschap voor aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. Ook voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruikmaken van het uit te voeren werk.




Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Wij wensen u veel succes toe met het zorgvuldig en veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Klik of scan voor brochure "Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding"

Doe de veiligheidscheck voor een veilige werkplek

Ondergrondse
hoogspannings-
verbinding



Beschik jij (of jouw bedrijf) over de juiste toestemming?



Heb je gecheckt of je op de juiste locatie bent?



Is er een graafmelding gedaan?



Weet je waar onze kabels liggen?



Ken je de veilige werkafstand tot onze kabels?



Weet je dat je met zwaar materieel niet zomaar over de belaste strook mag rijden?



Weet je wat te doen in geval van een calamiteit?
Calamiteitennummer: 0800-0230459





Alles gecheckt?
**Dan sta je veilig
op je werkplek!**



Bekijk
hier onze
Life-saving
rules.



Je werkt in de buurt van een hoogspanningsverbinding.
Weet dat onzorgvuldig handelen dodelijk kan zijn!

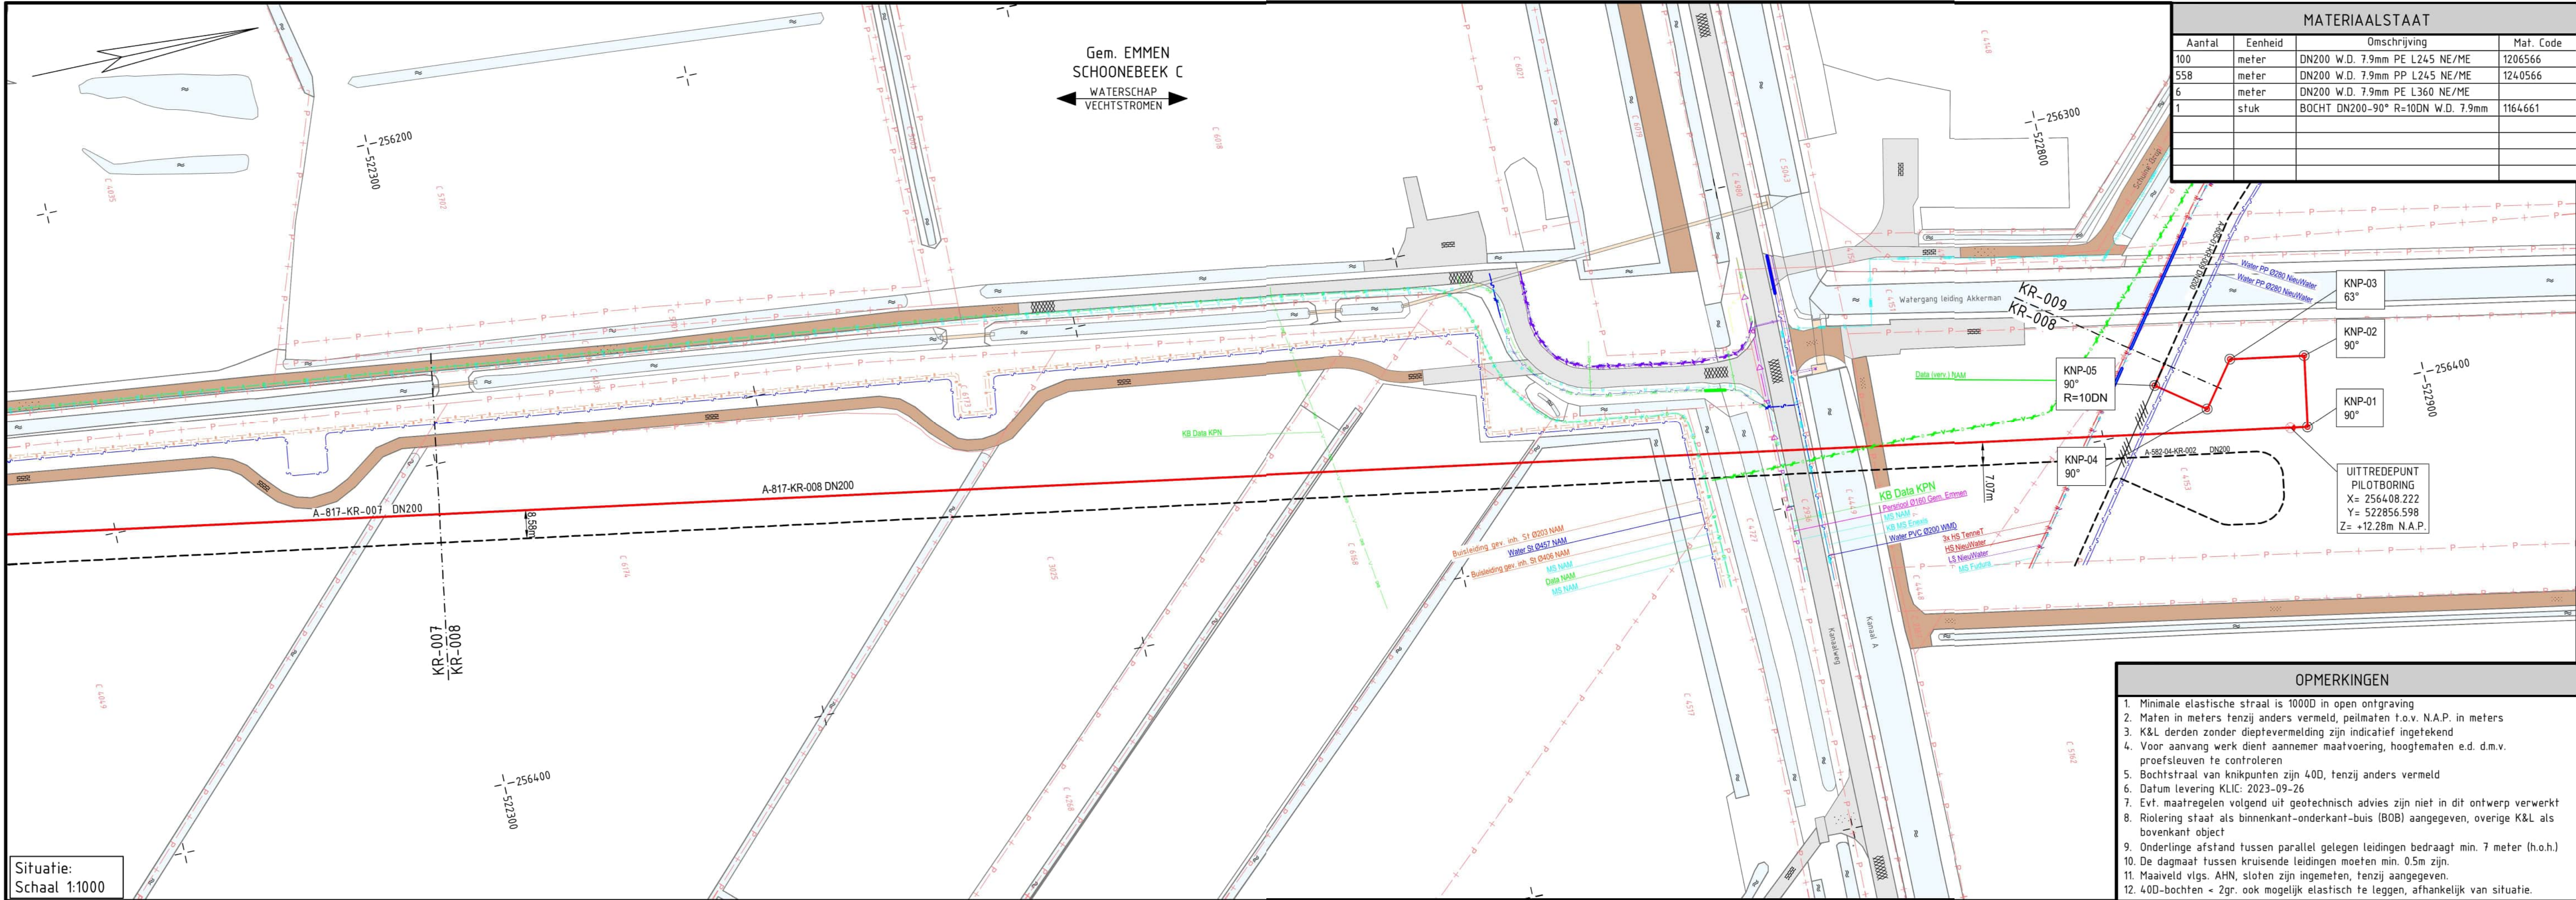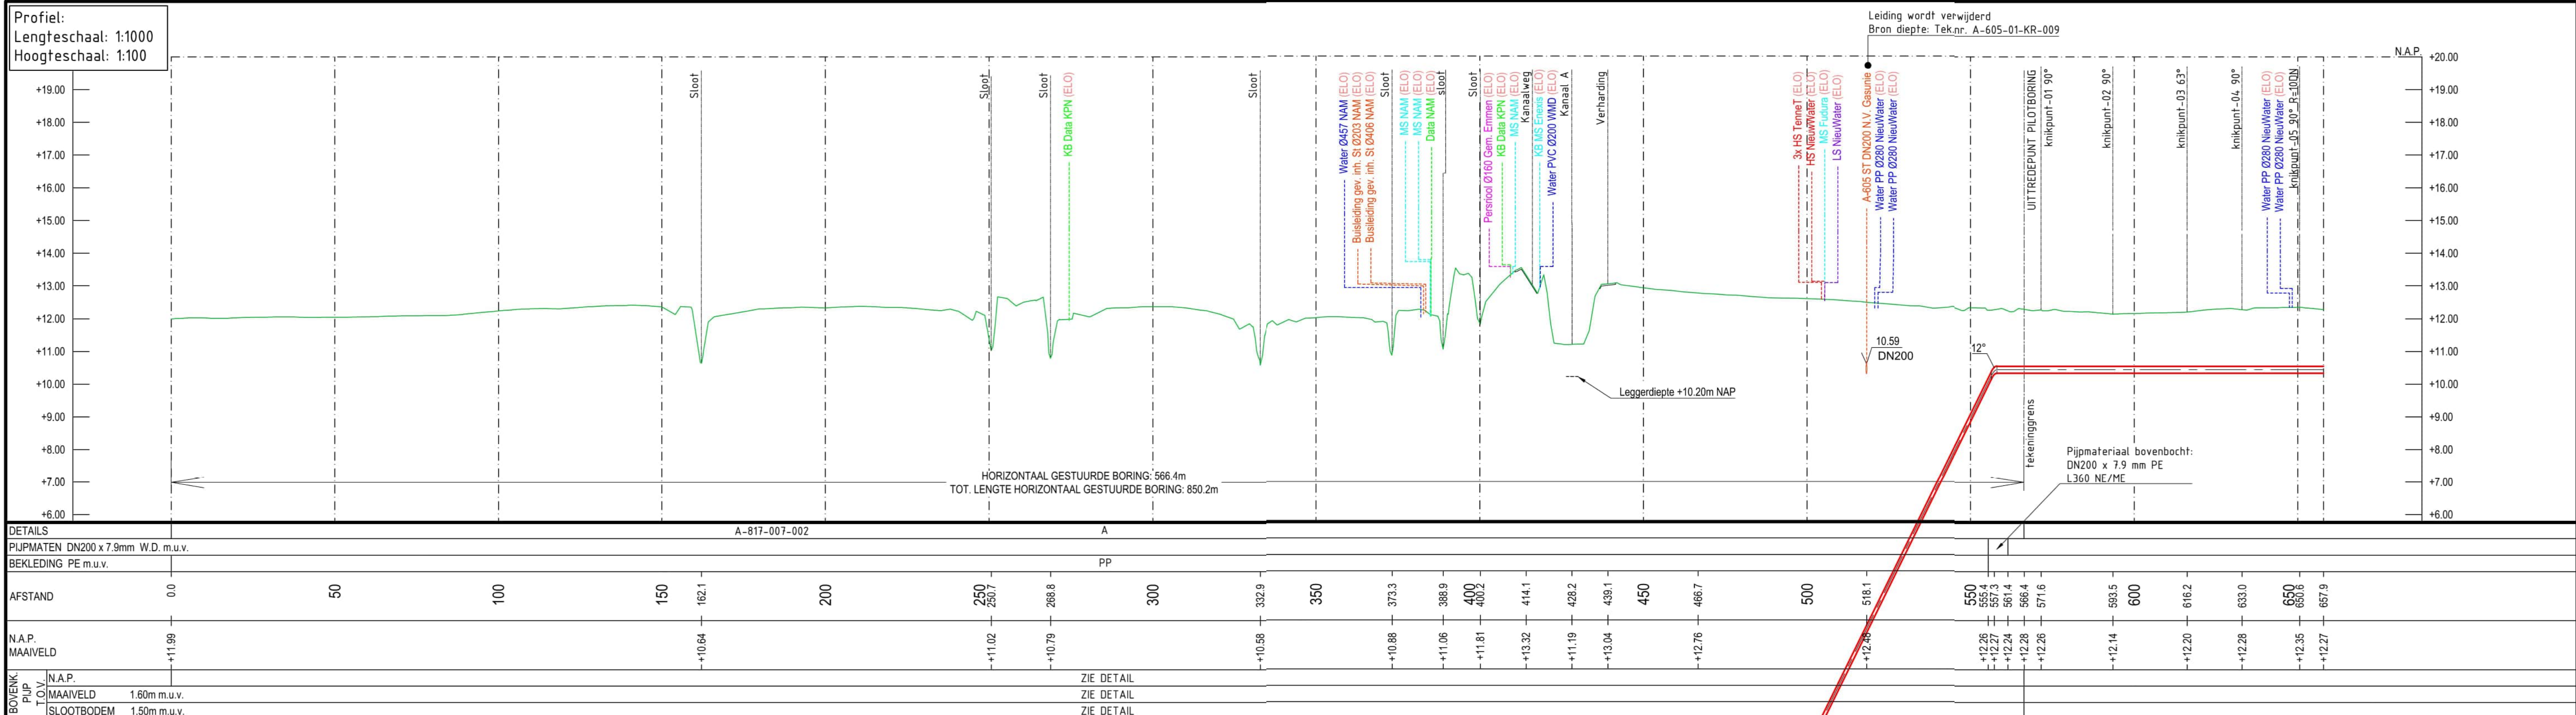

BIJBEHORENDE TEKENINGEN			LEGENDA			ONTWERPCONDITIES		ROUTEKAART	
DETAIL	TEKENING TITEL	TEKENING NR.	K&L Derden		Topografie & kadastraal	Symboliek	Leiding	Medium:	Waterstof
-	ROUTEKAART	A-817-KR-007	-	-	Bebouwing	■ Aanwijspaal	- Te leggen GU leiding	Ontwerptemperatuur	+5 / +50°C
-	ROUTEKAART	A-817-KR-009	-	-	Wegen (verhard)	■ Meetpaal	- Bestaande GU leiding	Ontwerpdruk	66.2 BARG
A	KRUISSING MET KANAAL A	A-817-XZ-008-1	-	-	Water	■ Schenapaal	- Geprojecteerde GU leiding	Sterkte test	89 BARG (15 min.)
			-	-	Kadastrale grens	■ Lekdetectiepaal	- Knikpunt	Dichtheidstest	73 BARG (24 uur)
			-	-	Gemeentegrens	■ Niet gemeten boom	- In/Uittredepunt boring	Sterktefest kruisingssectie	zie detailtekeningen
			-	-	Waterstaatswerk				
			-	-	Beschermingszone				
			-	-	Veiligheidszone				
			-	-	Bestaande situatie				
			-	-	Toekomstige situatie				
			-	-	Belemmerde strook				
			-	-	Mantelbuis				
			-	-	Te verwijderen leiding				
			-	-	Vullen met schuimbeton				
			-	-	Hekwerk				

N.V. NEDERLANDSE GASUNIE		BILFINGER ENG.	
© 2026		DATUM WIZIGING	
RFC UPDATE		2026-04-03	
SCHALEN		2024-07-24	
CATEGORIE		A1	
L		A-817-KR-008	
2		2	